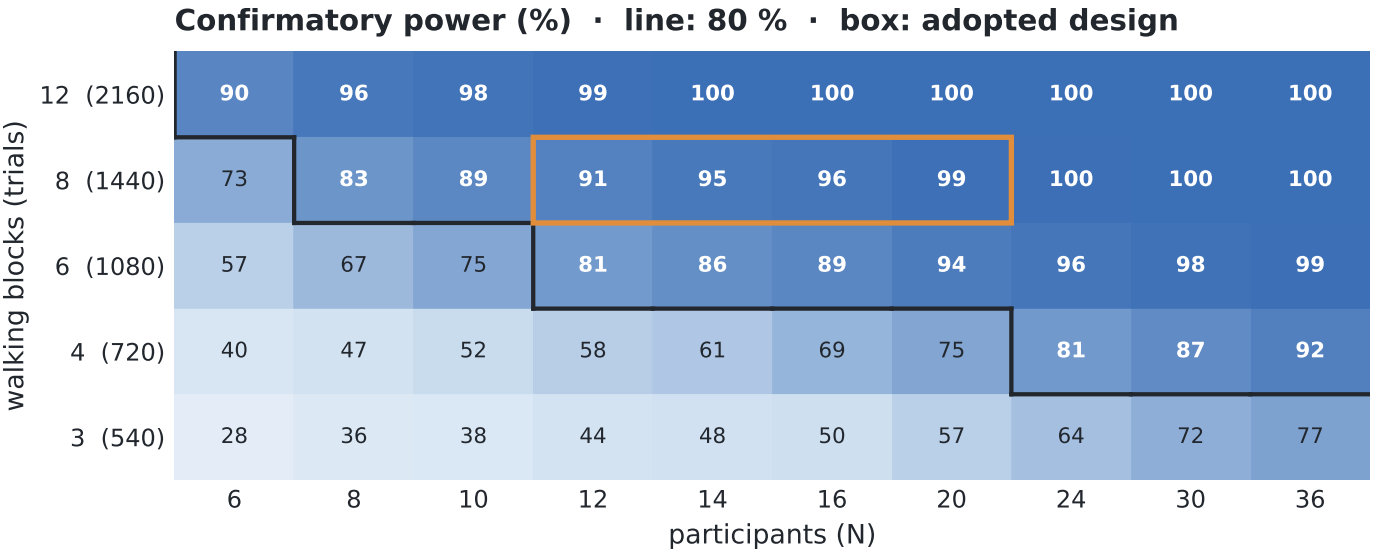
Confirmatory power (%) · line: 80 % · box: adopted design
walking blocks (trials)
12 (2160)
8 (1440)
6 (1080)
4 (720)
3 (540)
90 96 98 99 100 100 100 100 100 100
73 83 89 91 95 96 99 100 100 100
57 67 75 81 86 89 94 96 98 99
40 47 52 58 61 69 75 81 87 92
28 36 38 44 48 50 57 64 72 77
6 8 10 12 14 16 20 24 30 36
participants (N)