


Título de Plática: Seguridad con gas LP.

El Gas LP (Licuado de Petróleo) es una fuente de energía versátil, se utiliza ampliamente en hogares, negocios e industrias, sus principales características siendo una composición de propano y butano, es que es **Incoloro**: en estado líquido es transparente, **Inodoro**: por lo que es necesario añadirle un odorizante (mercaptano) para así detectar cualquier fuga, **Inflamable**: al entrar en contacto con cualquier chispa o flama.

- **Disposiciones sobre el manejo de gas LP** La NOM 011/1-SEDG-1999 establece que las gaseras deben asegurarse de que los recipientes portátiles (cilindros) estén en buenas condiciones antes de ser llenados e inutilizar los que presenten abolladuras o grietas.
- **Prevención de Fugas:** Revisa que los tanques y las instalaciones estén en buenas condiciones.
- **Envase:** En el hogar se utilizan cilindros de diferentes capacidades y tanques estacionarios, ambos fabricados de acuerdo con normas oficiales mexicanas (NOM's). Ninguno de estos recipientes debe estar en lugares cerrados.
- **Los cilindros de Gas L.P.,** no deberán ser mayores a **10 kg.** de capacidad, cuando se utilizan en el interior o exterior de carpas o stands y deberán tener una ventilación adecuada y estar bien anclados. Si los recipientes de 10 kg. no tienen garantizada la ventilación, no instalarlos, si el tanque es estacionario, no deberá de ser llenado más del **80%** de su capacidad, reemplaza las válvulas cada cinco años.

El mal manejo de los tanques, instalaciones inadecuadas o equipos en mal estado pueden poner en riesgo la seguridad de las personas, la falta de mantenimiento adecuado y el desconocimiento de las normas de seguridad aumentan las probabilidades de accidentes, los tanques deberán de estar alejados de fuentes eléctricas o que produzcan flamas, deben de estar libres de obstáculos, en lugares ventilados, si hay dos o más cilindros, la distancia mínima entre ellos deberá ser de 60 cm.; entre tanques estacionarios será de 1.5 metros, de elementos como Fuente de ignición, Aire acondicionado y ventiladores, Chimeneas, Motores eléctricos o de combustión interna, Anuncios luminosos, Calentadores de agua, Puertas o ventanillas de casetas de elevador, Interruptores, contactos eléctricos y cables energizados no entubados. Las tuberías de conexión deberán ser de color amarillo

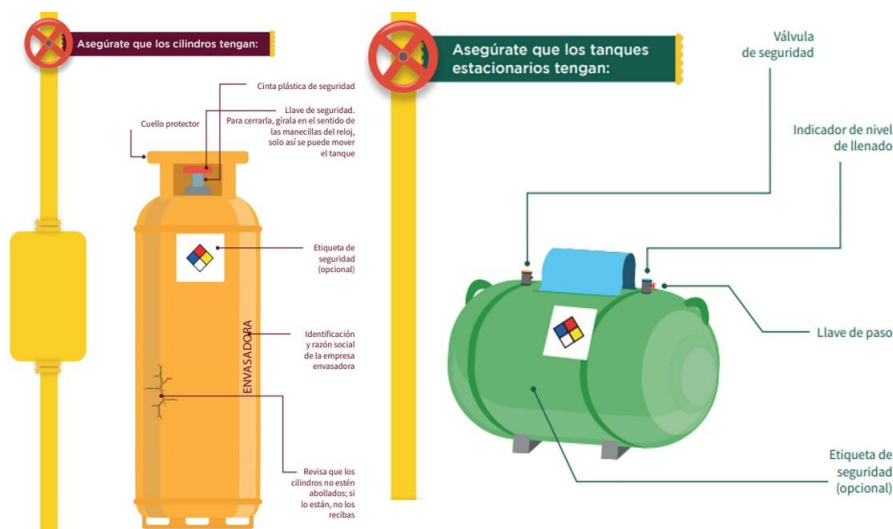

¿Qué opinas del tema de hoy? ¡Comparte alguna experiencia similar al tema de hoy! ¿Puedes prevenir algún riesgo similar en tú trabajo o en tu hogar?

IBM: M57723

Nombre: **María del Carmen Bazán Arredondo.**

Fecha: **22/Julio/2025**

Recuerda **vivir** las
TRES RESPONSABILIDADES de
seguridad y **cumple**
constantemente las
10 REGLAS CRÍTICAS

