


江口边界局部：实际载流约束带来的收紧

已有线路升级 · 无限预算 · 1000 kVA · 其余负荷固定为 545.45 kW

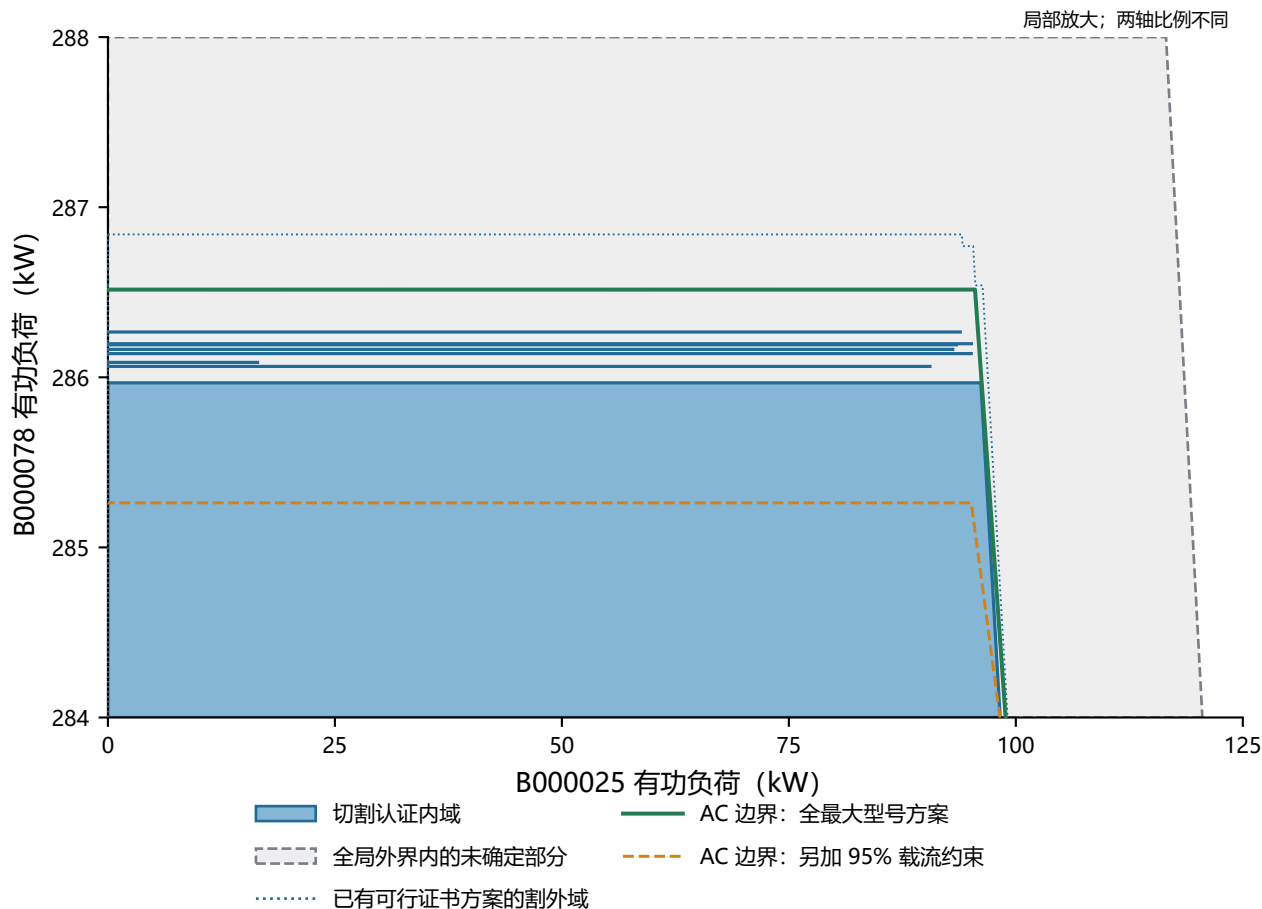

到达时限，保留部分结果；有效割 1373 条。AC 曲线验证一个具体建设方案，不代表全体方案的不可行证明。