


DOSSIER:

SURPRESSEUR DES FARGUETTES


CLIENT:


SIAEP DU CARMAUSIN


LOGICIEL :SEE ELECTRICAL EXPERT - VERSION : 3.70					
				 <div>SPIE Sud-Ouest Centre d'Activités PLANCHON</div> <div>TEL: 05 63 48 41 70 ZA de la Prade FAX: 05 63 75 61 64 81580 SOUAL</div>	
IND	MODIFICATION	VISA	DATE	SIAEP DU CARMAUSIN 12 RUE AMPÈRE 81400 CARMAUX TEL: 05-63-76-56-25	
DESSINE	FA	DATE CREATION DOSSIER 23/07/2009			
APPROUVE	DATE APPROBATION				
VERIFIE	JPP	DATE VERIFICATION			
GROUPE: COFFRET		DATE D'IMPRESSION 18/11/2016		NBRE TOTAL DE FOLIOS 35	FOLIO 00


FOLIO	DESIGNATION
00	PAGE DE GARDE
01	SOMMAIRE
02	ALIMENTATION ARMOIRE
03	PROTECTION / MESURE
04	PUISSANCE POMPE 1
05	PUISSANCE POMPE 2
06	PUISSANCE DISTRIBUTION
07	ALIMENTATIONS 230VAC / 24VDC
08	ALIMENTATION 24VAC
09	COMMANDE 24V AC
10	COMMANDE 24V AC
11	COMMANDE 24V AC
12	CAPTEUR DE PRESSION 24VDC
13	CONFIGURATION AUTOMATE
14	MOD1 - MODULE D'ENTRÉES TOR
15	MOD1 - MODULE D'ENTRÉES TOR
16	MOD1 - MODULE DE SORTIES TOR
17	MOD2 - MODULE D'ENTRÉES ANA
18	DÉBITMÈTRE KROHNE DISTRI. SURPRESSÉE
19	DÉBITMÈTRE ABB ALIM. SARCLARS
20	TRANSMETTEUR SOFREL S530
21	CARTE N°2 S530 _ 8 ENTRÉES TOR
22	CARTE N°3 S530 _ 8 ENTRÉES TOR
23	CARTE N°4 S530 _ 4 ENTRÉES ANA
24	BORNIER X (1/1)
25	BORNIER BR (1/1)
26	IMPLANTATION ARMOIRES
27	IMPLANTATION PORTES
28	TABLEAUX DES REPÈRES DE FILS
29	TABLEAUX DES REPÈRES DE FILS
30	TABLEAUX DES REPÈRES DE FILS
31	NOMENCLATURE MATÉRIEL
32	NOMENCLATURE MATÉRIEL


[illegible]

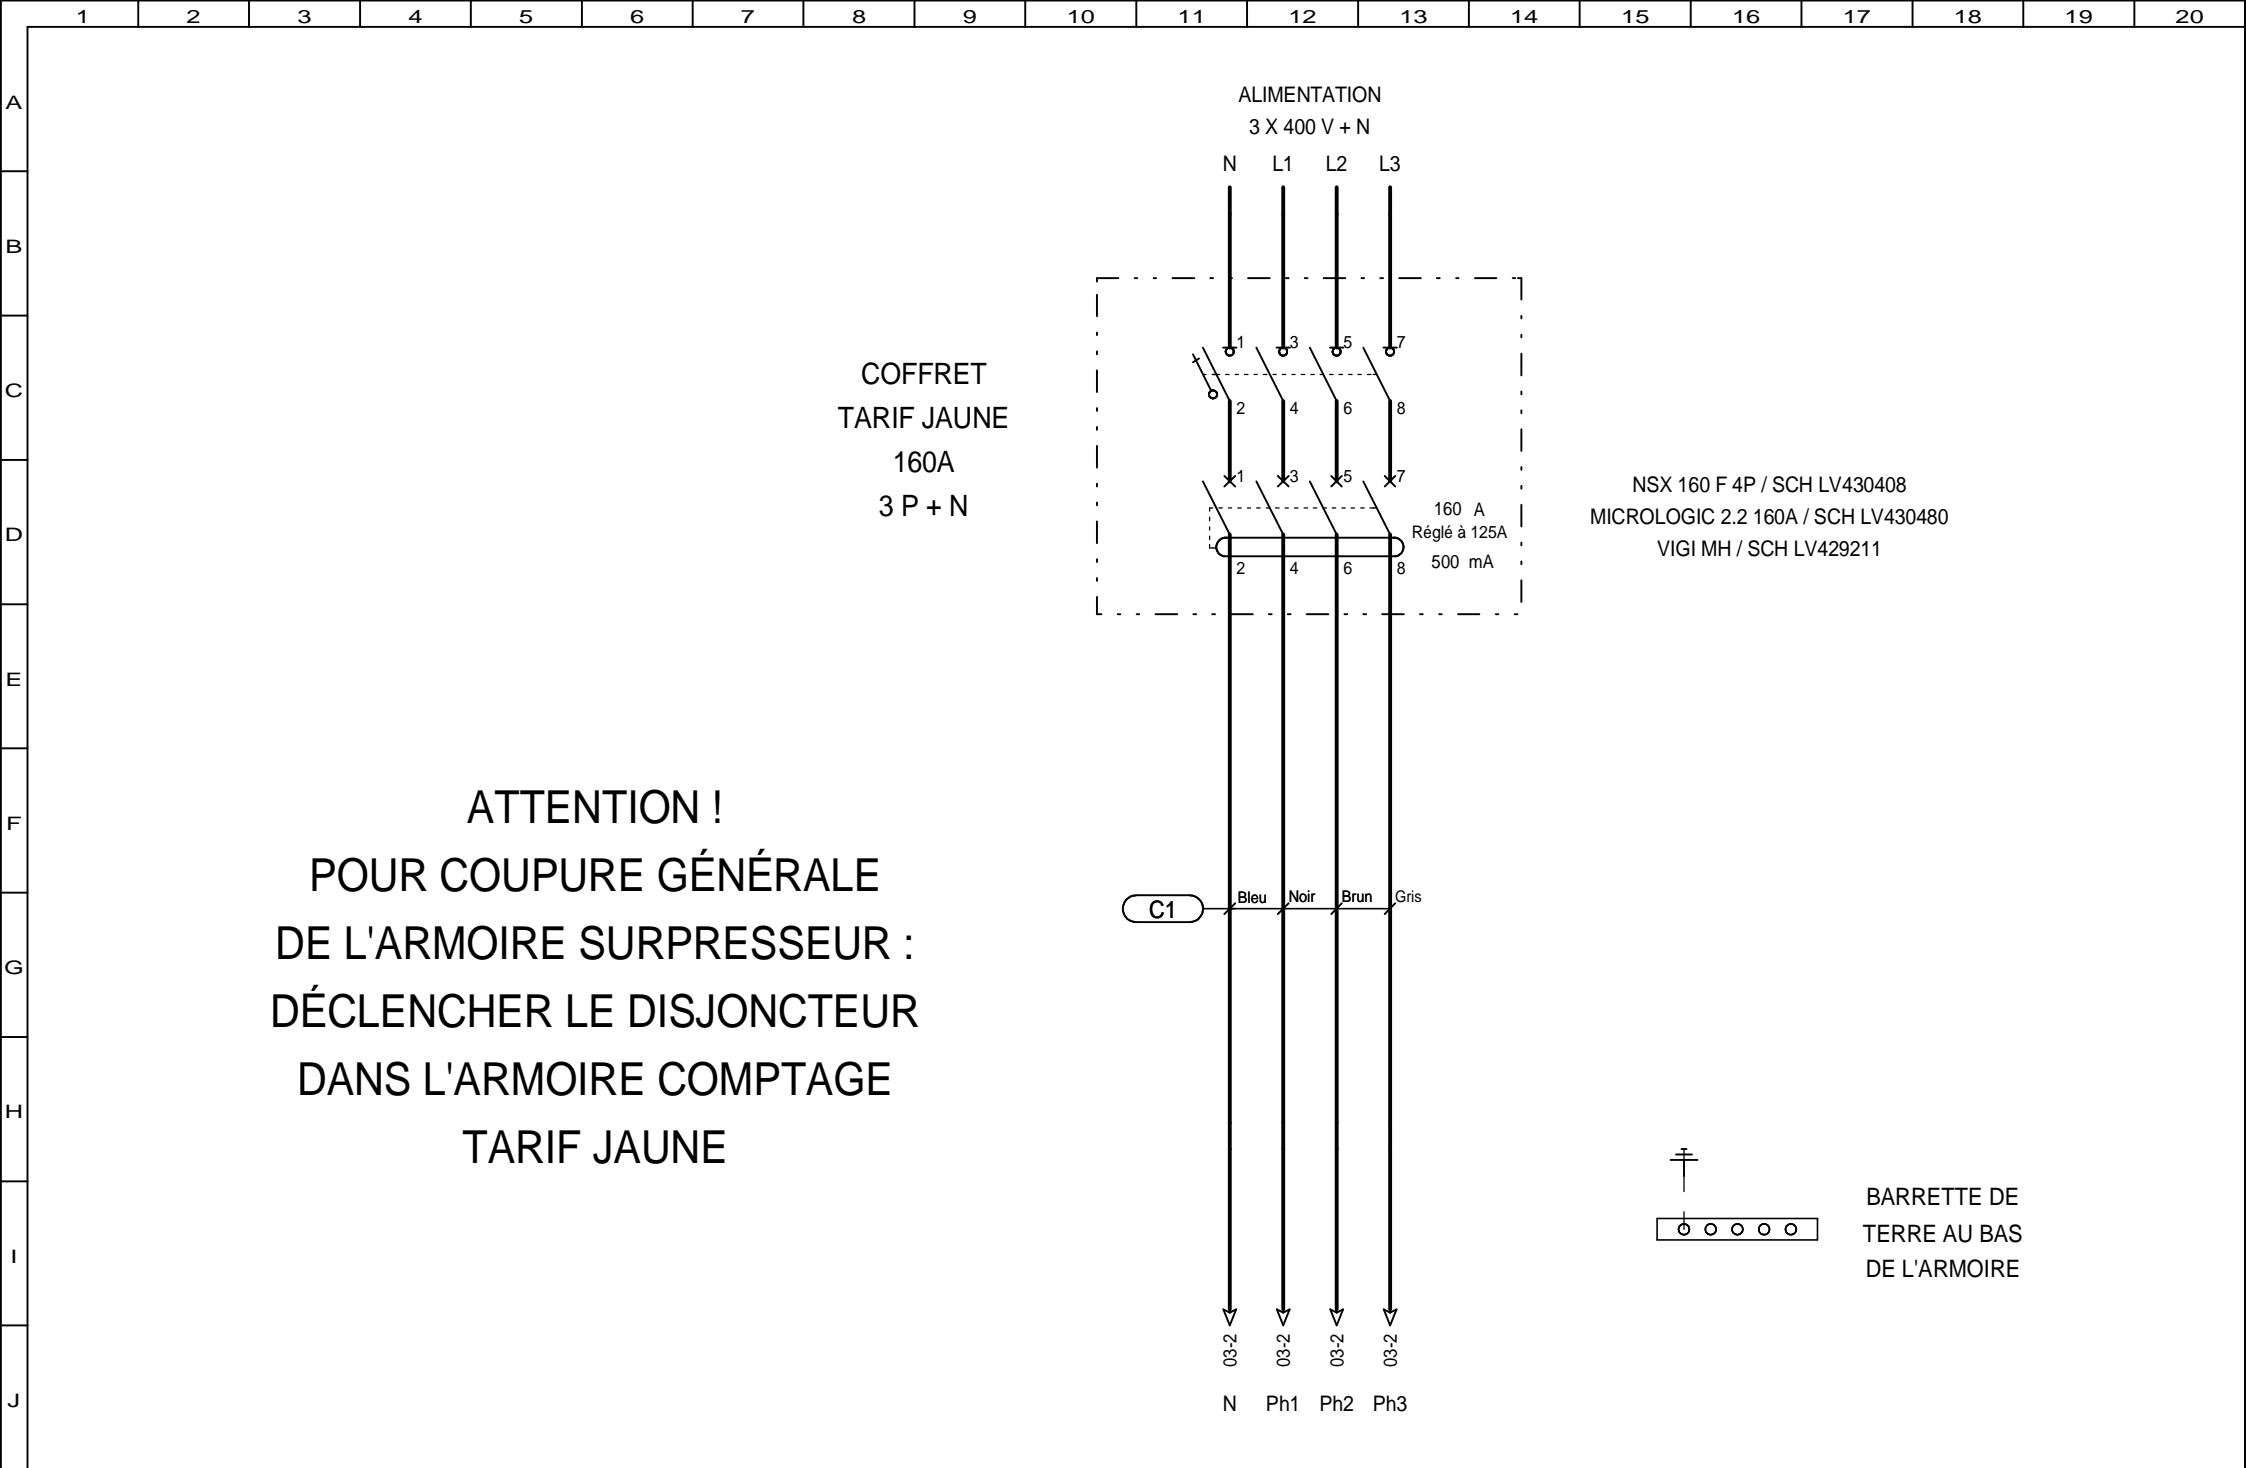


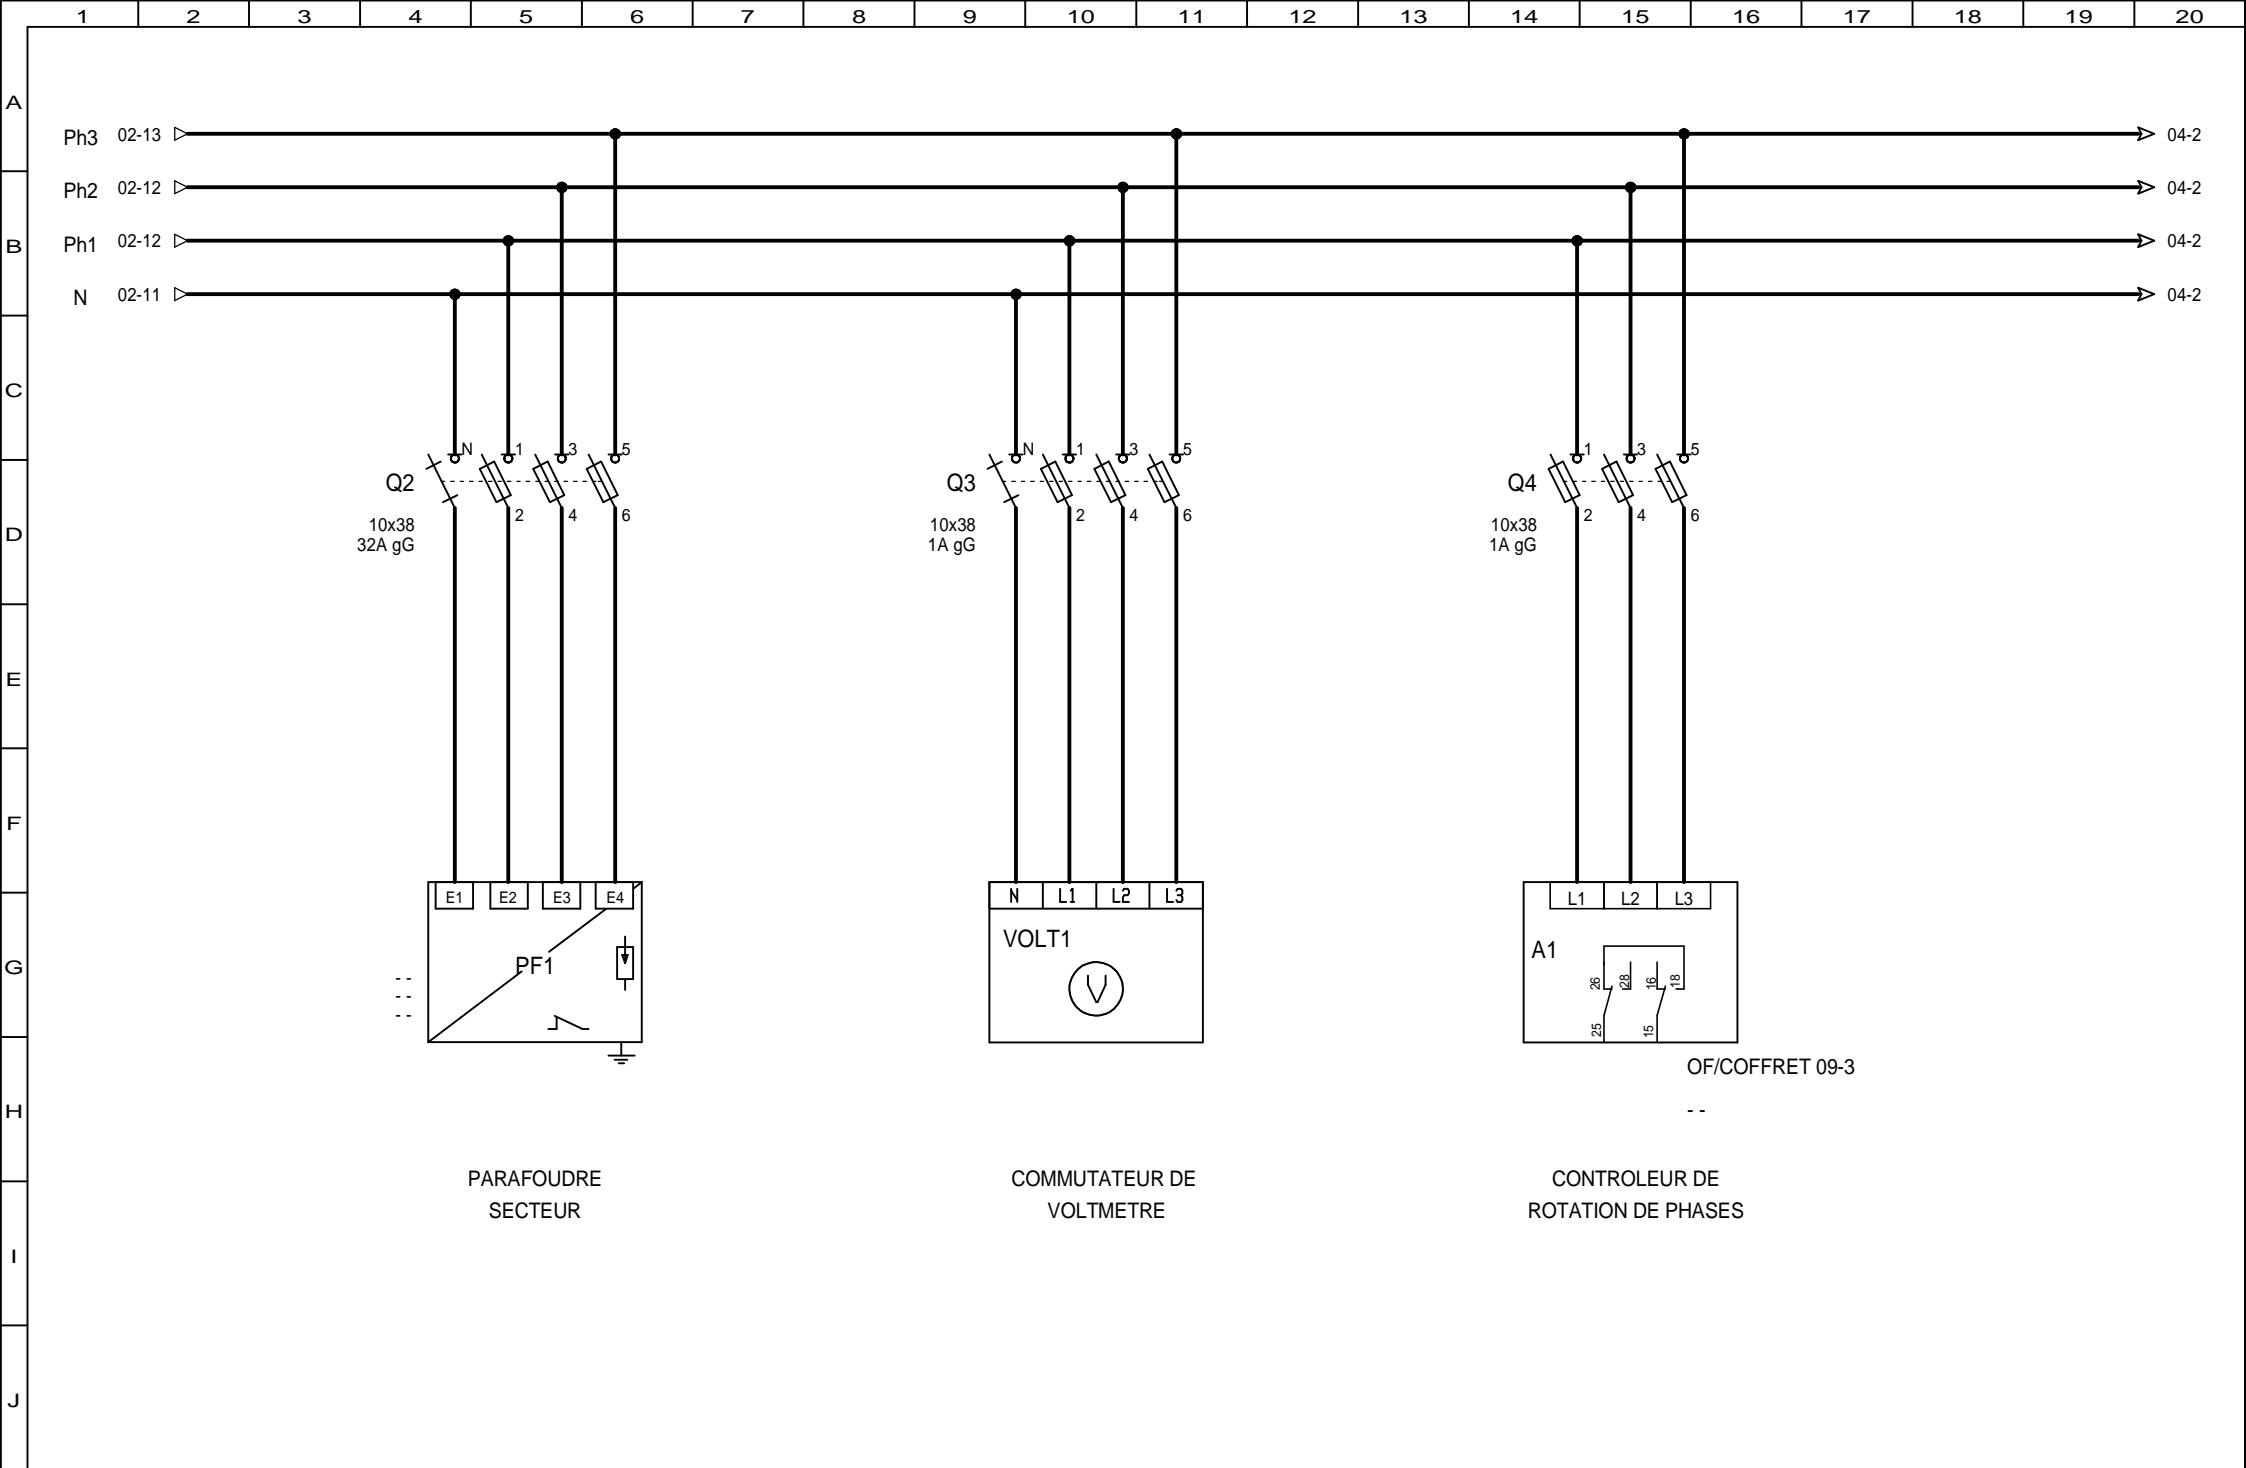


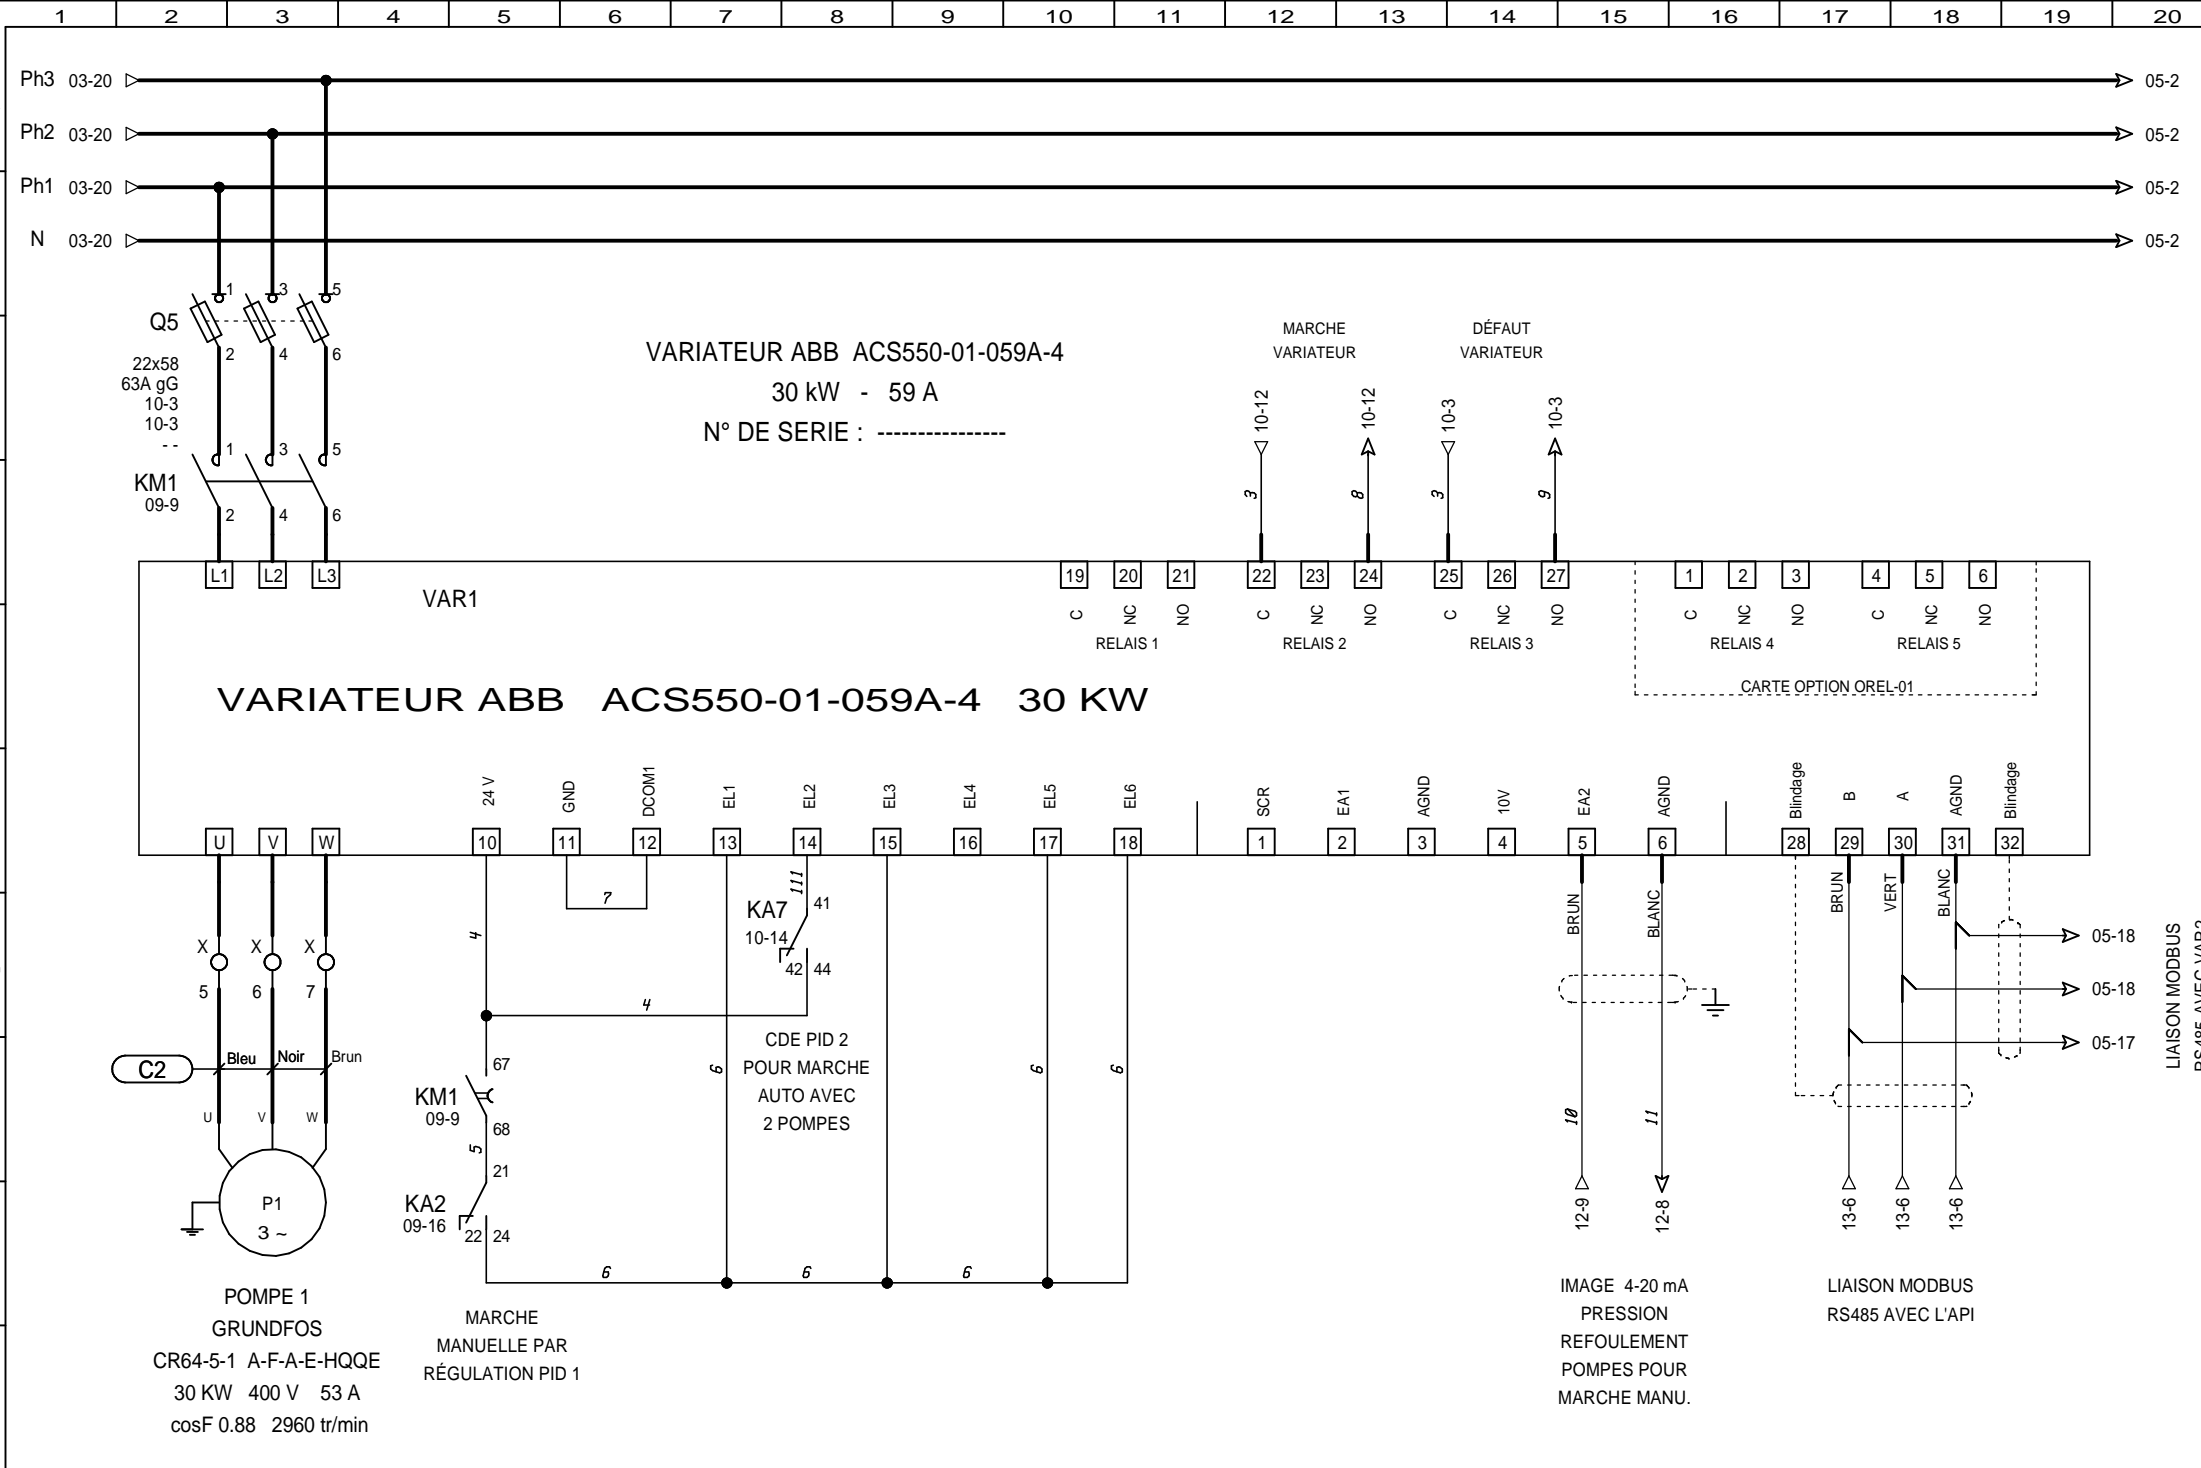


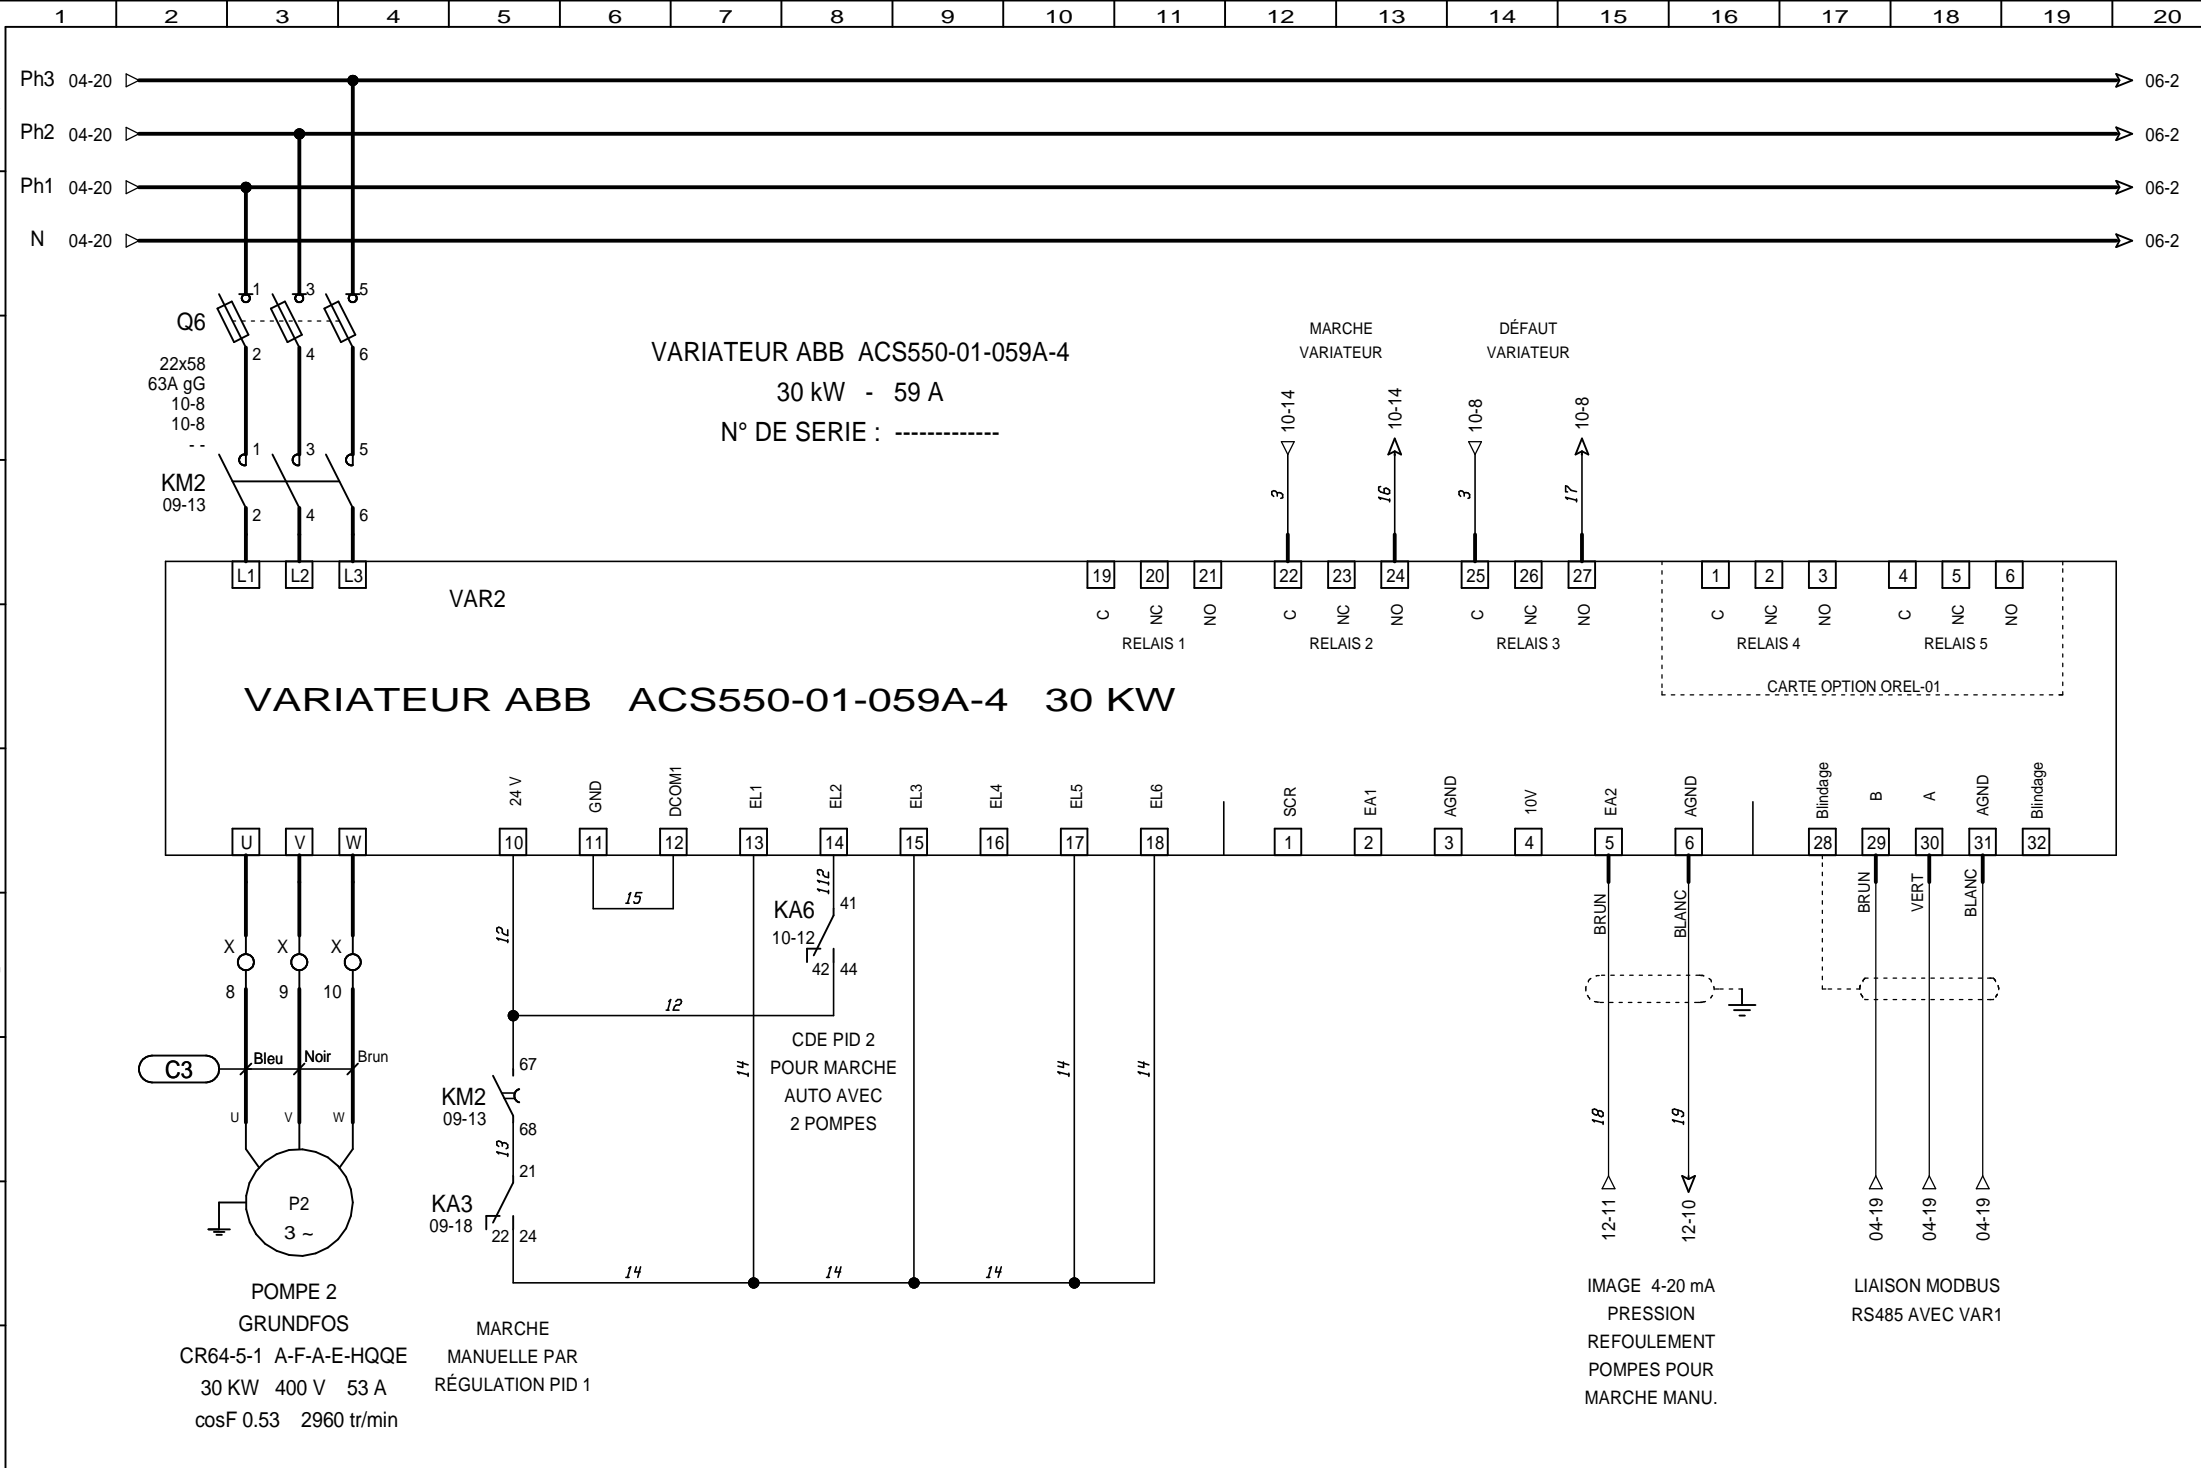


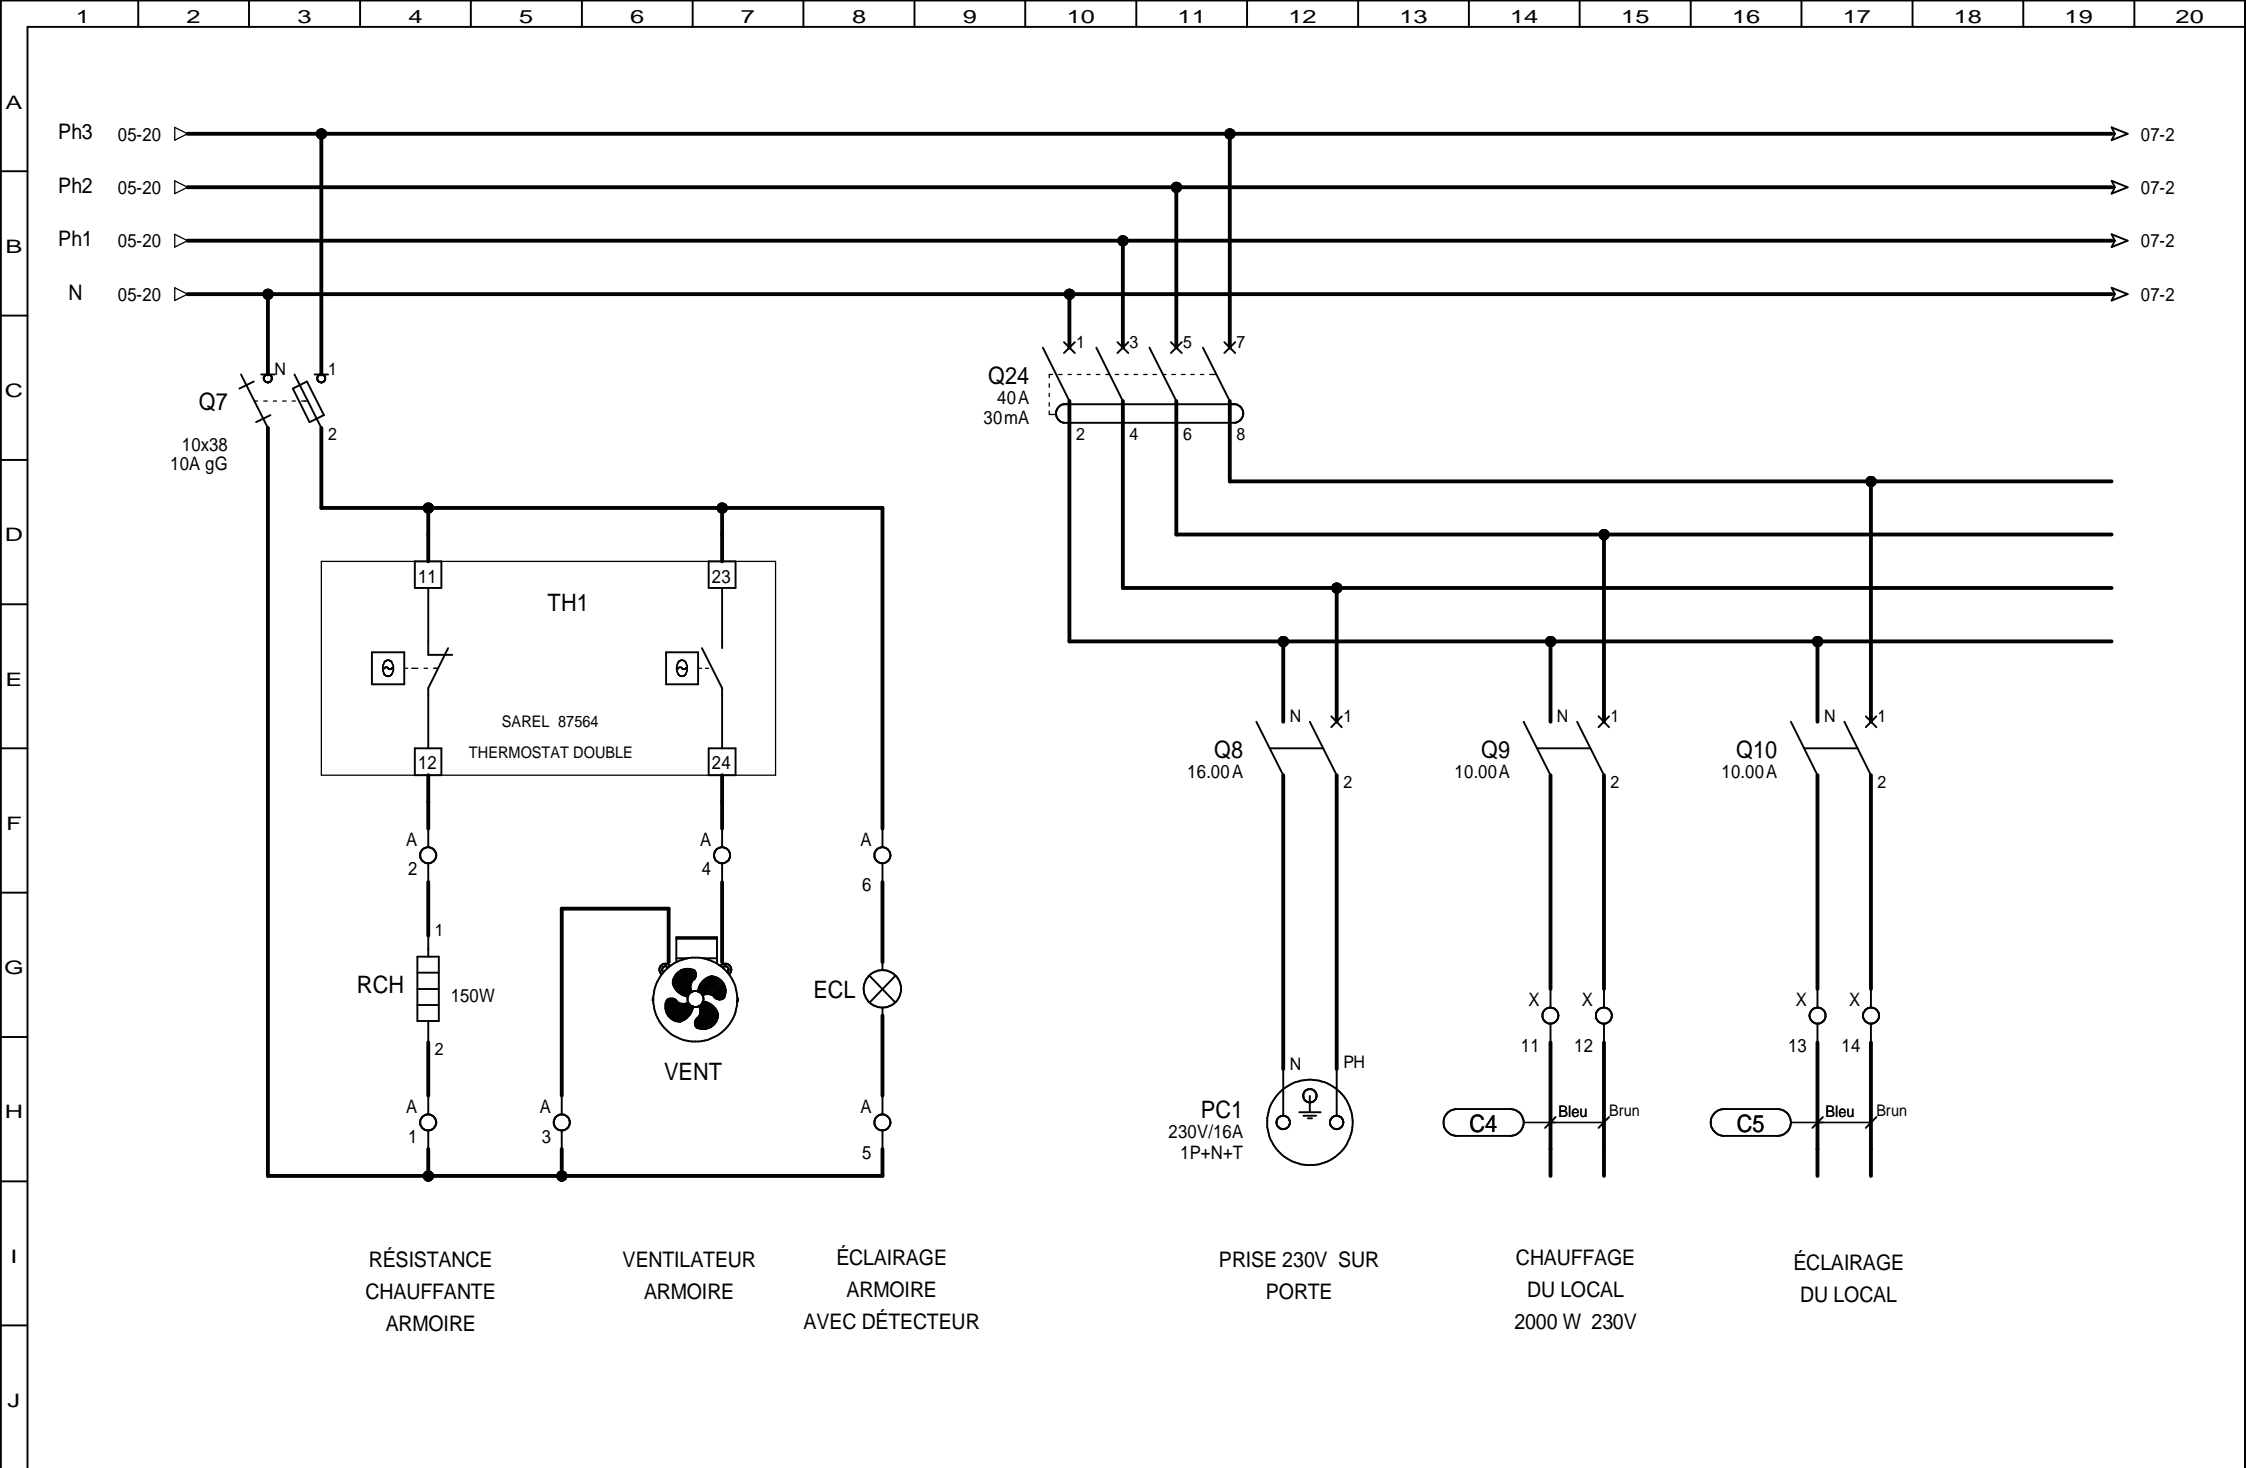


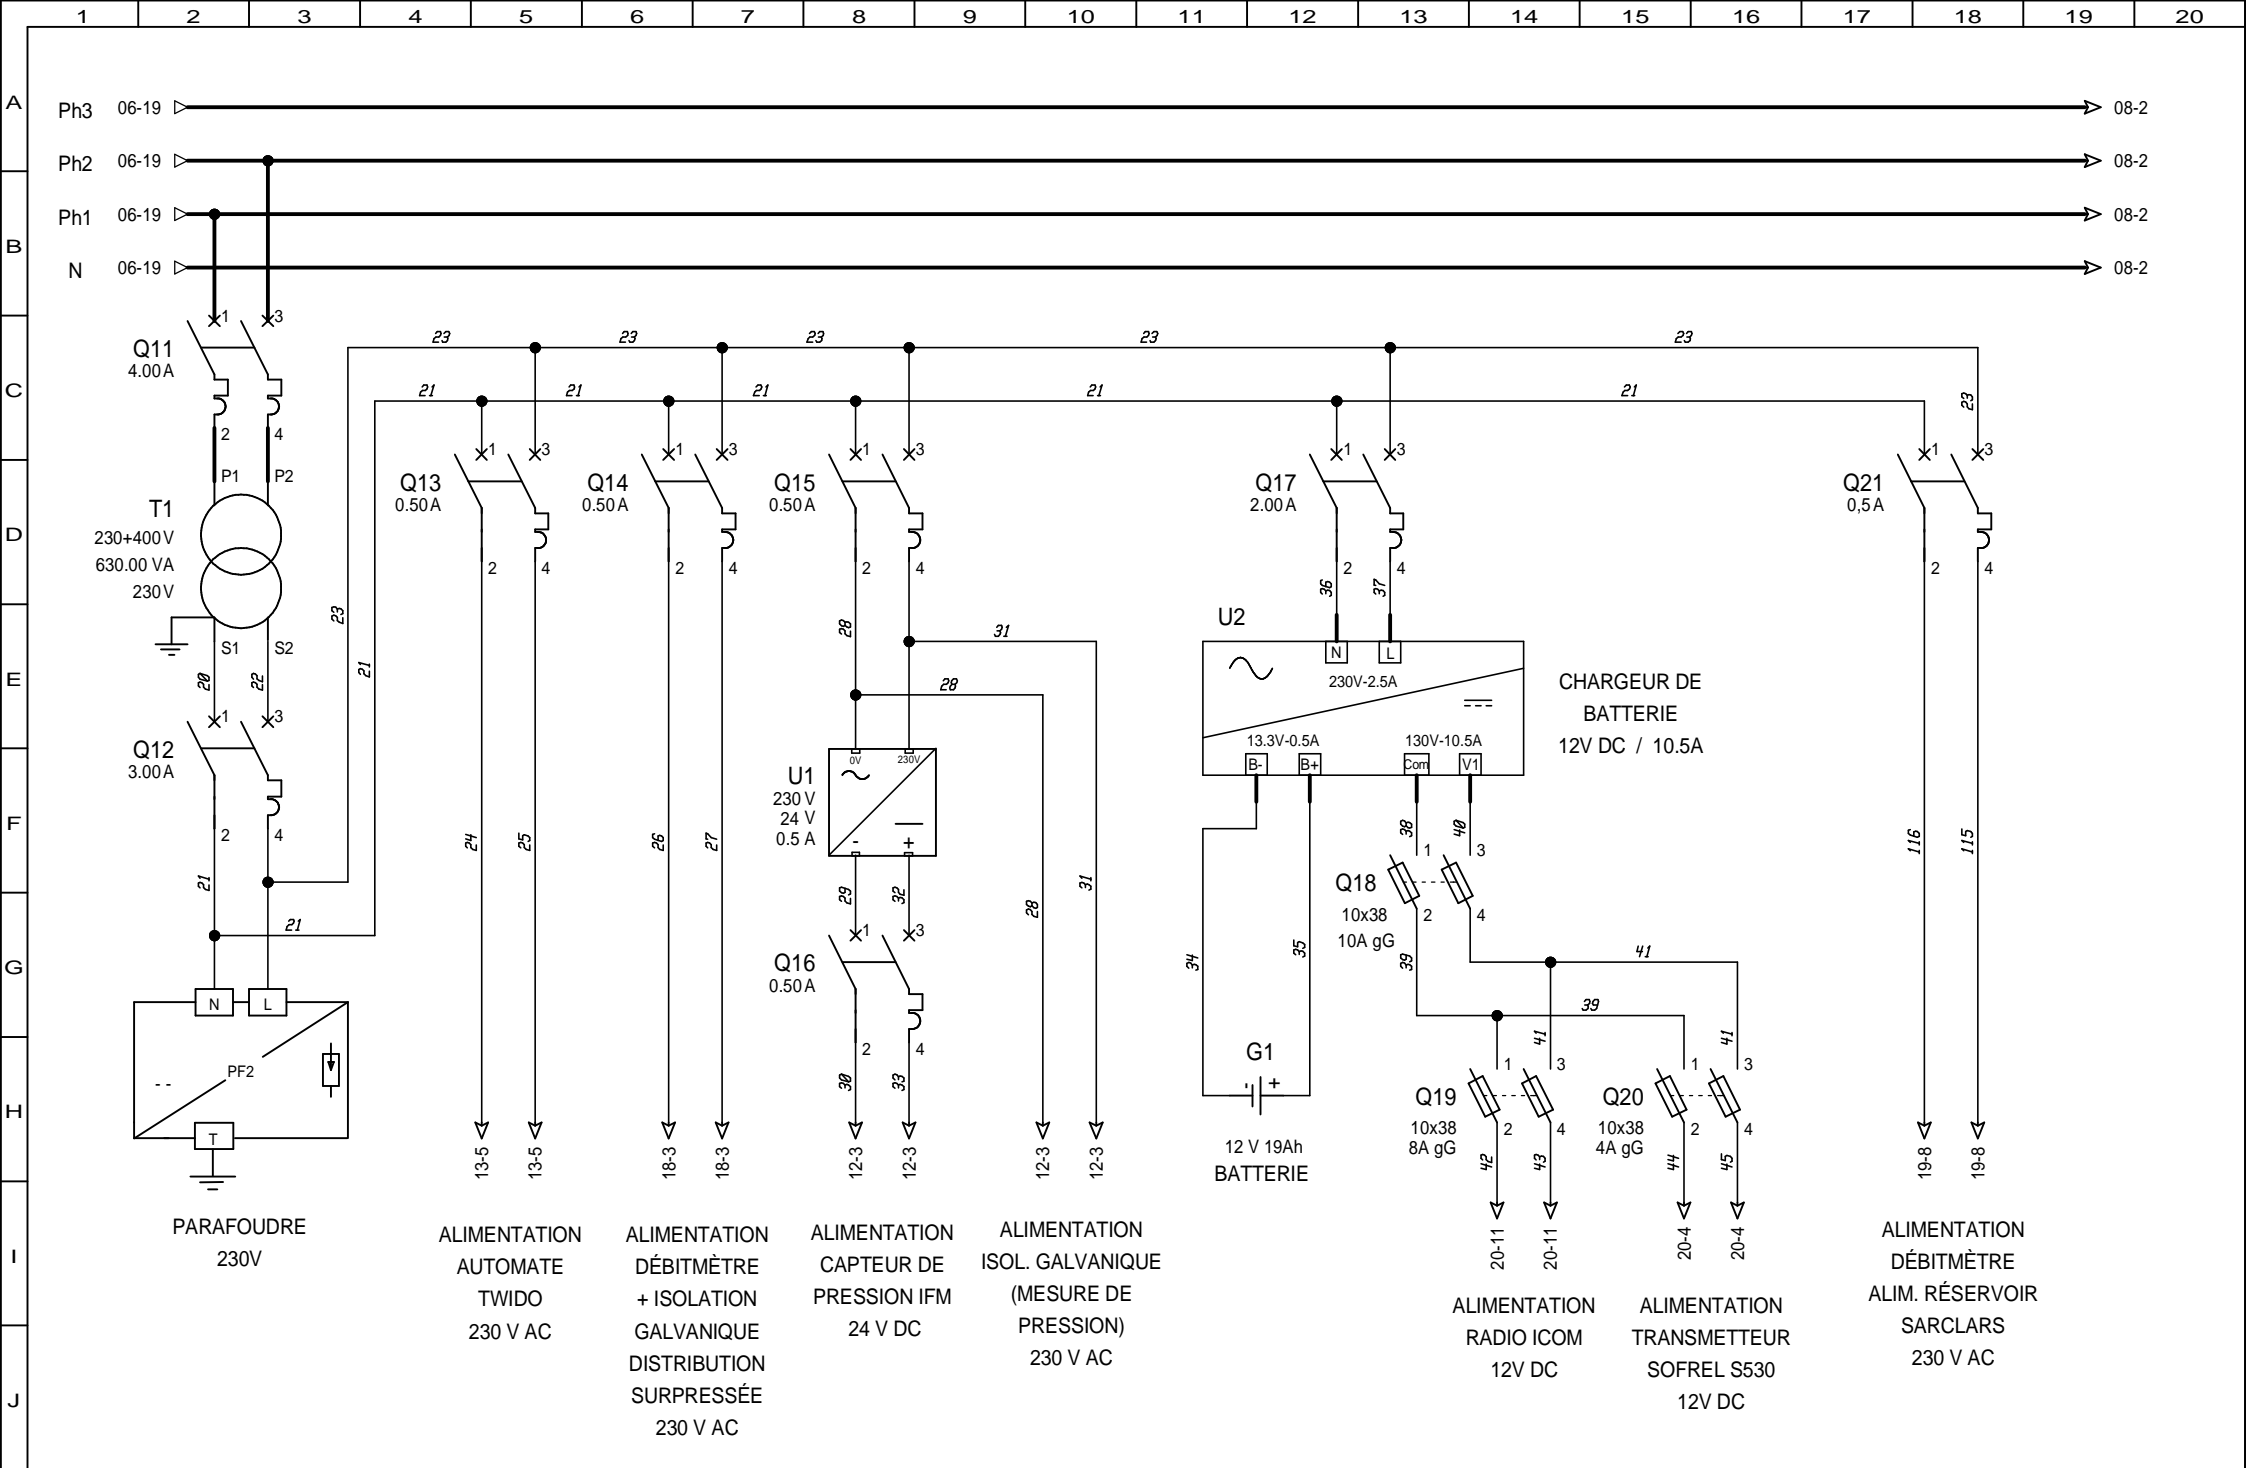




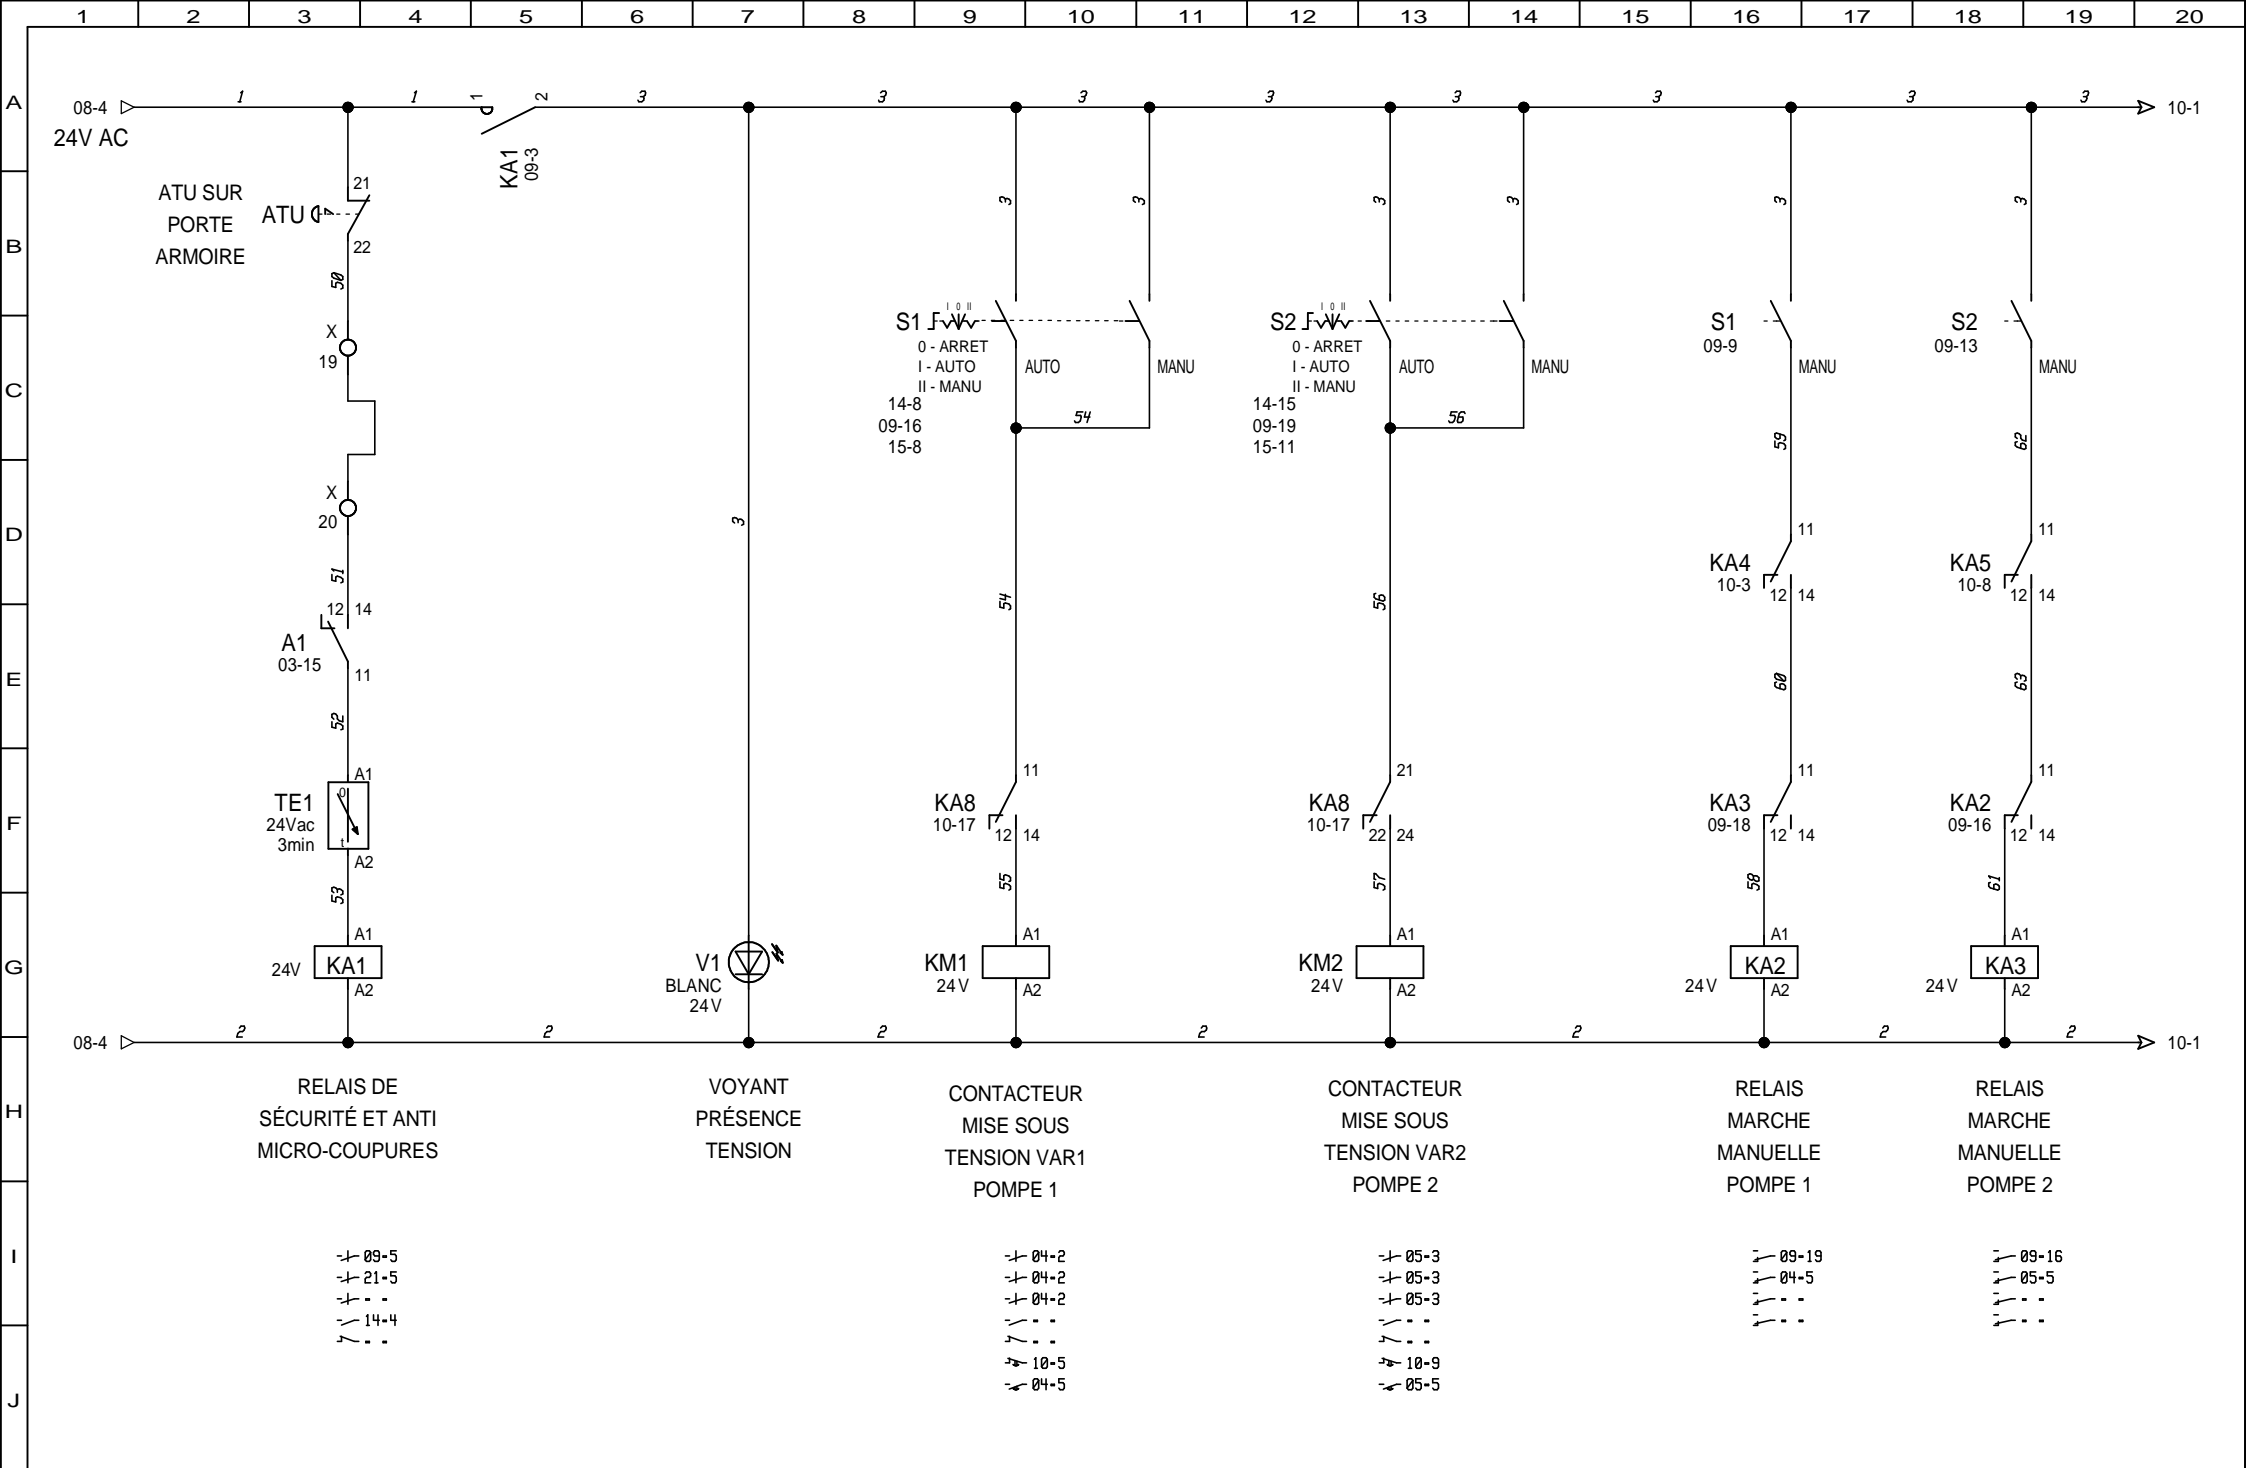





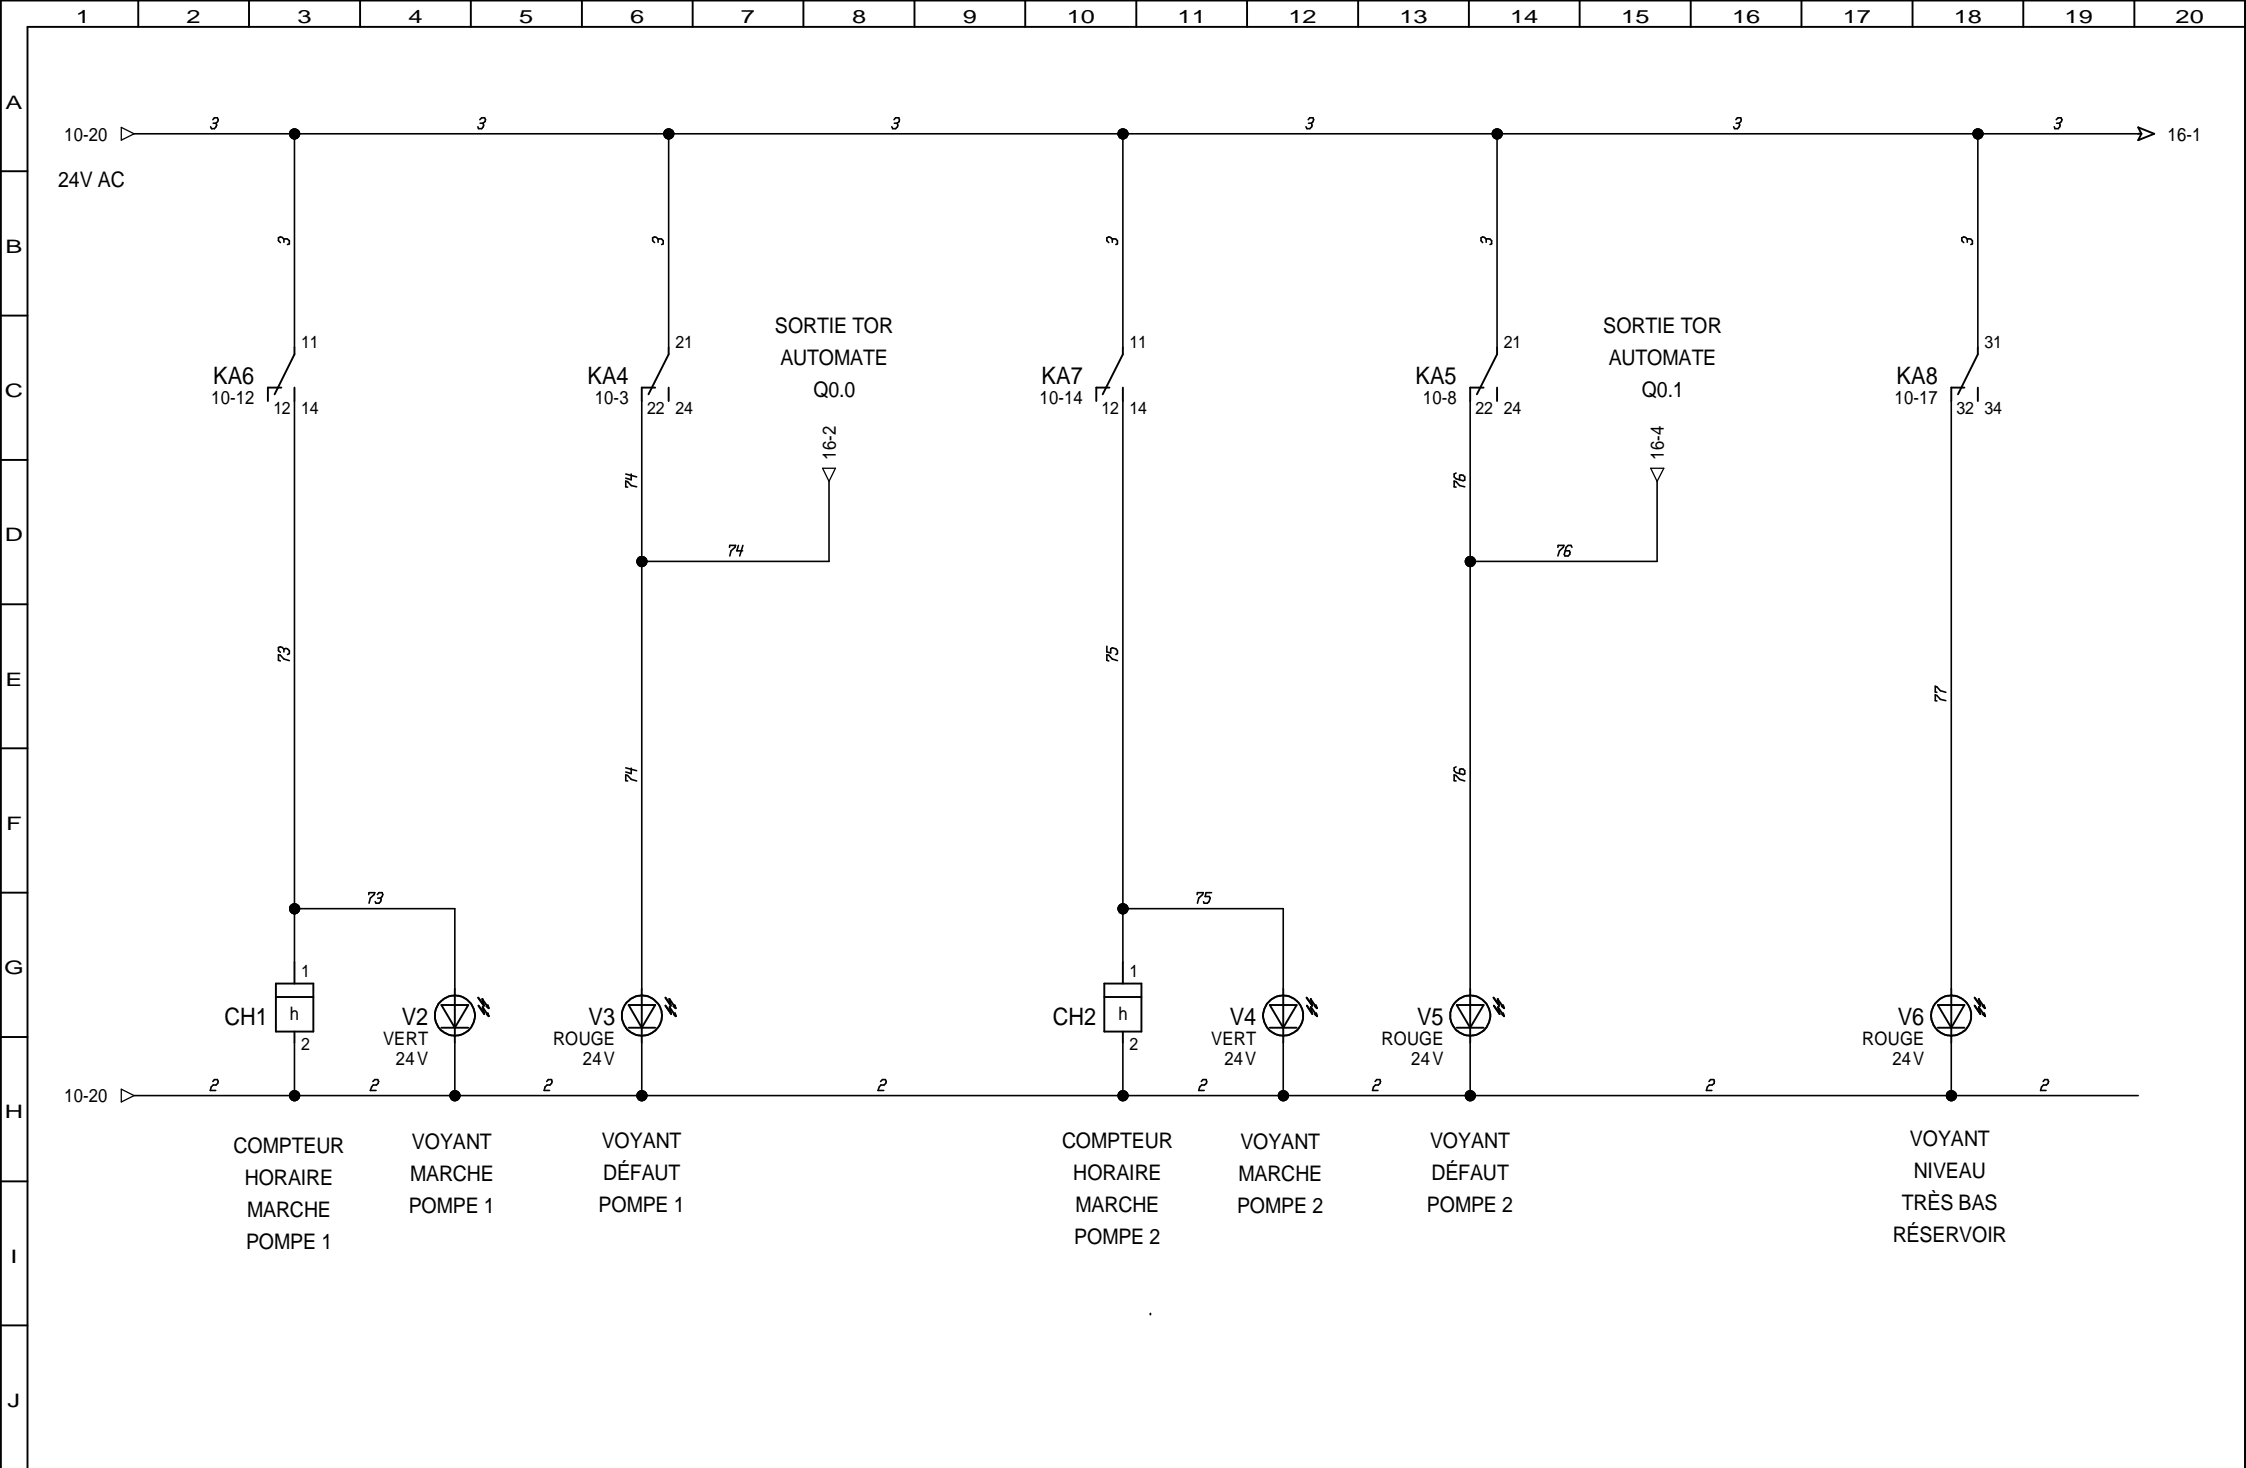


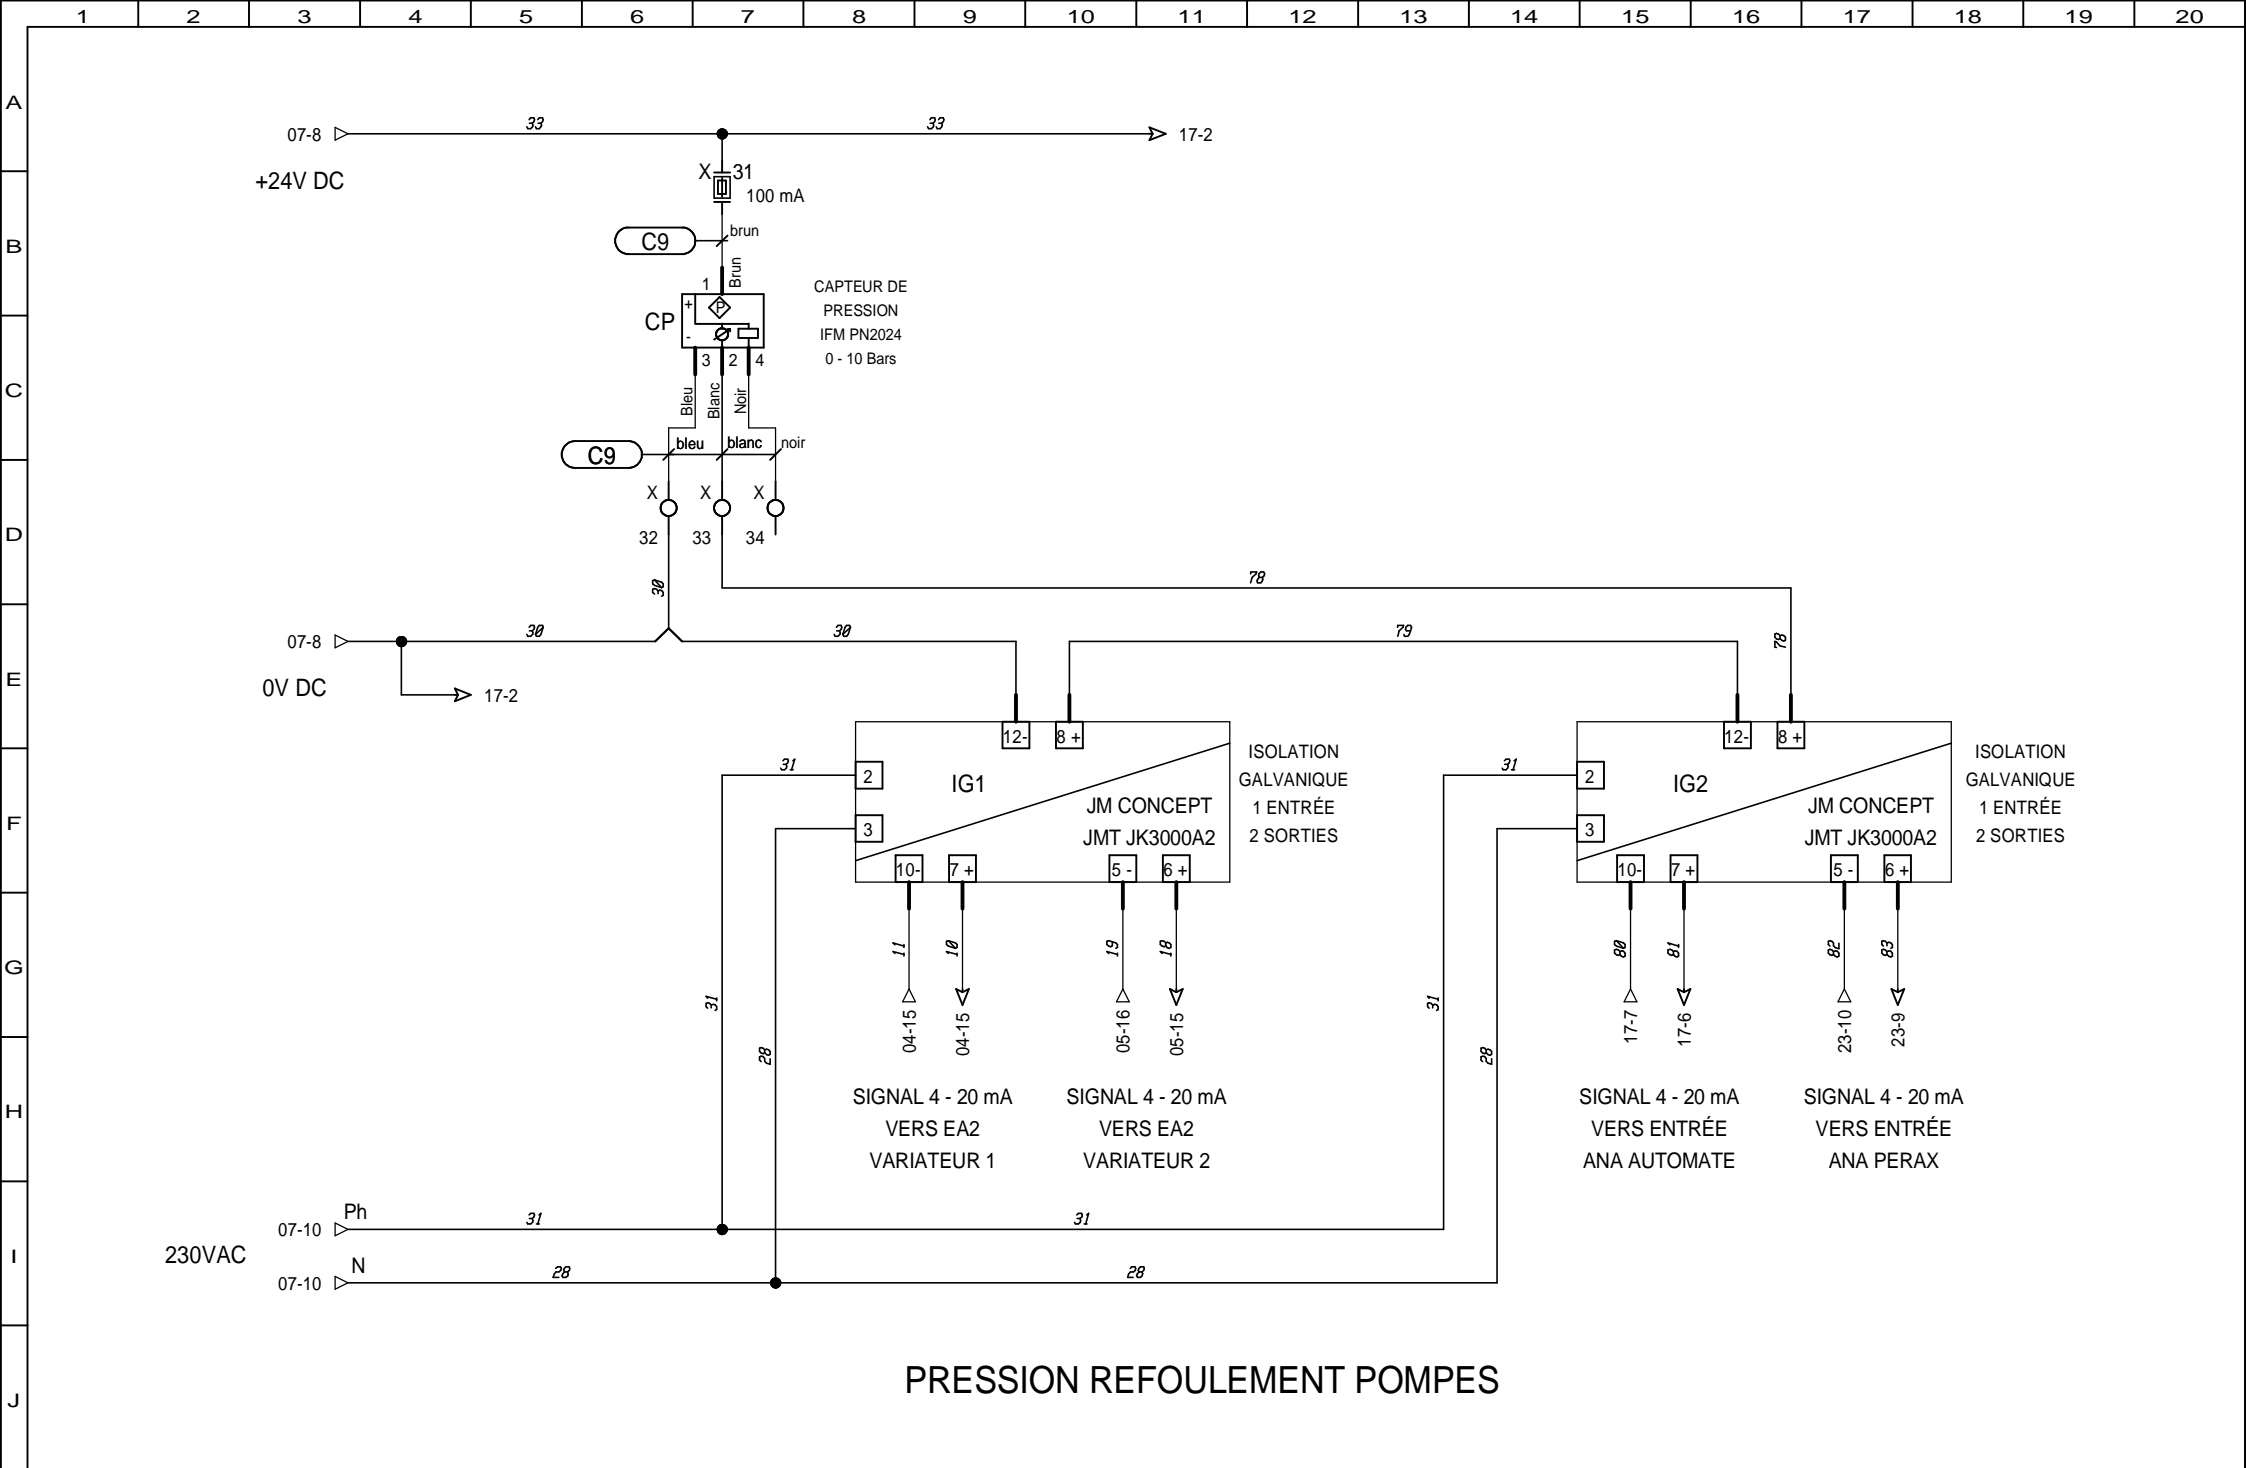


PRESSION REFOULEMENT POMPES

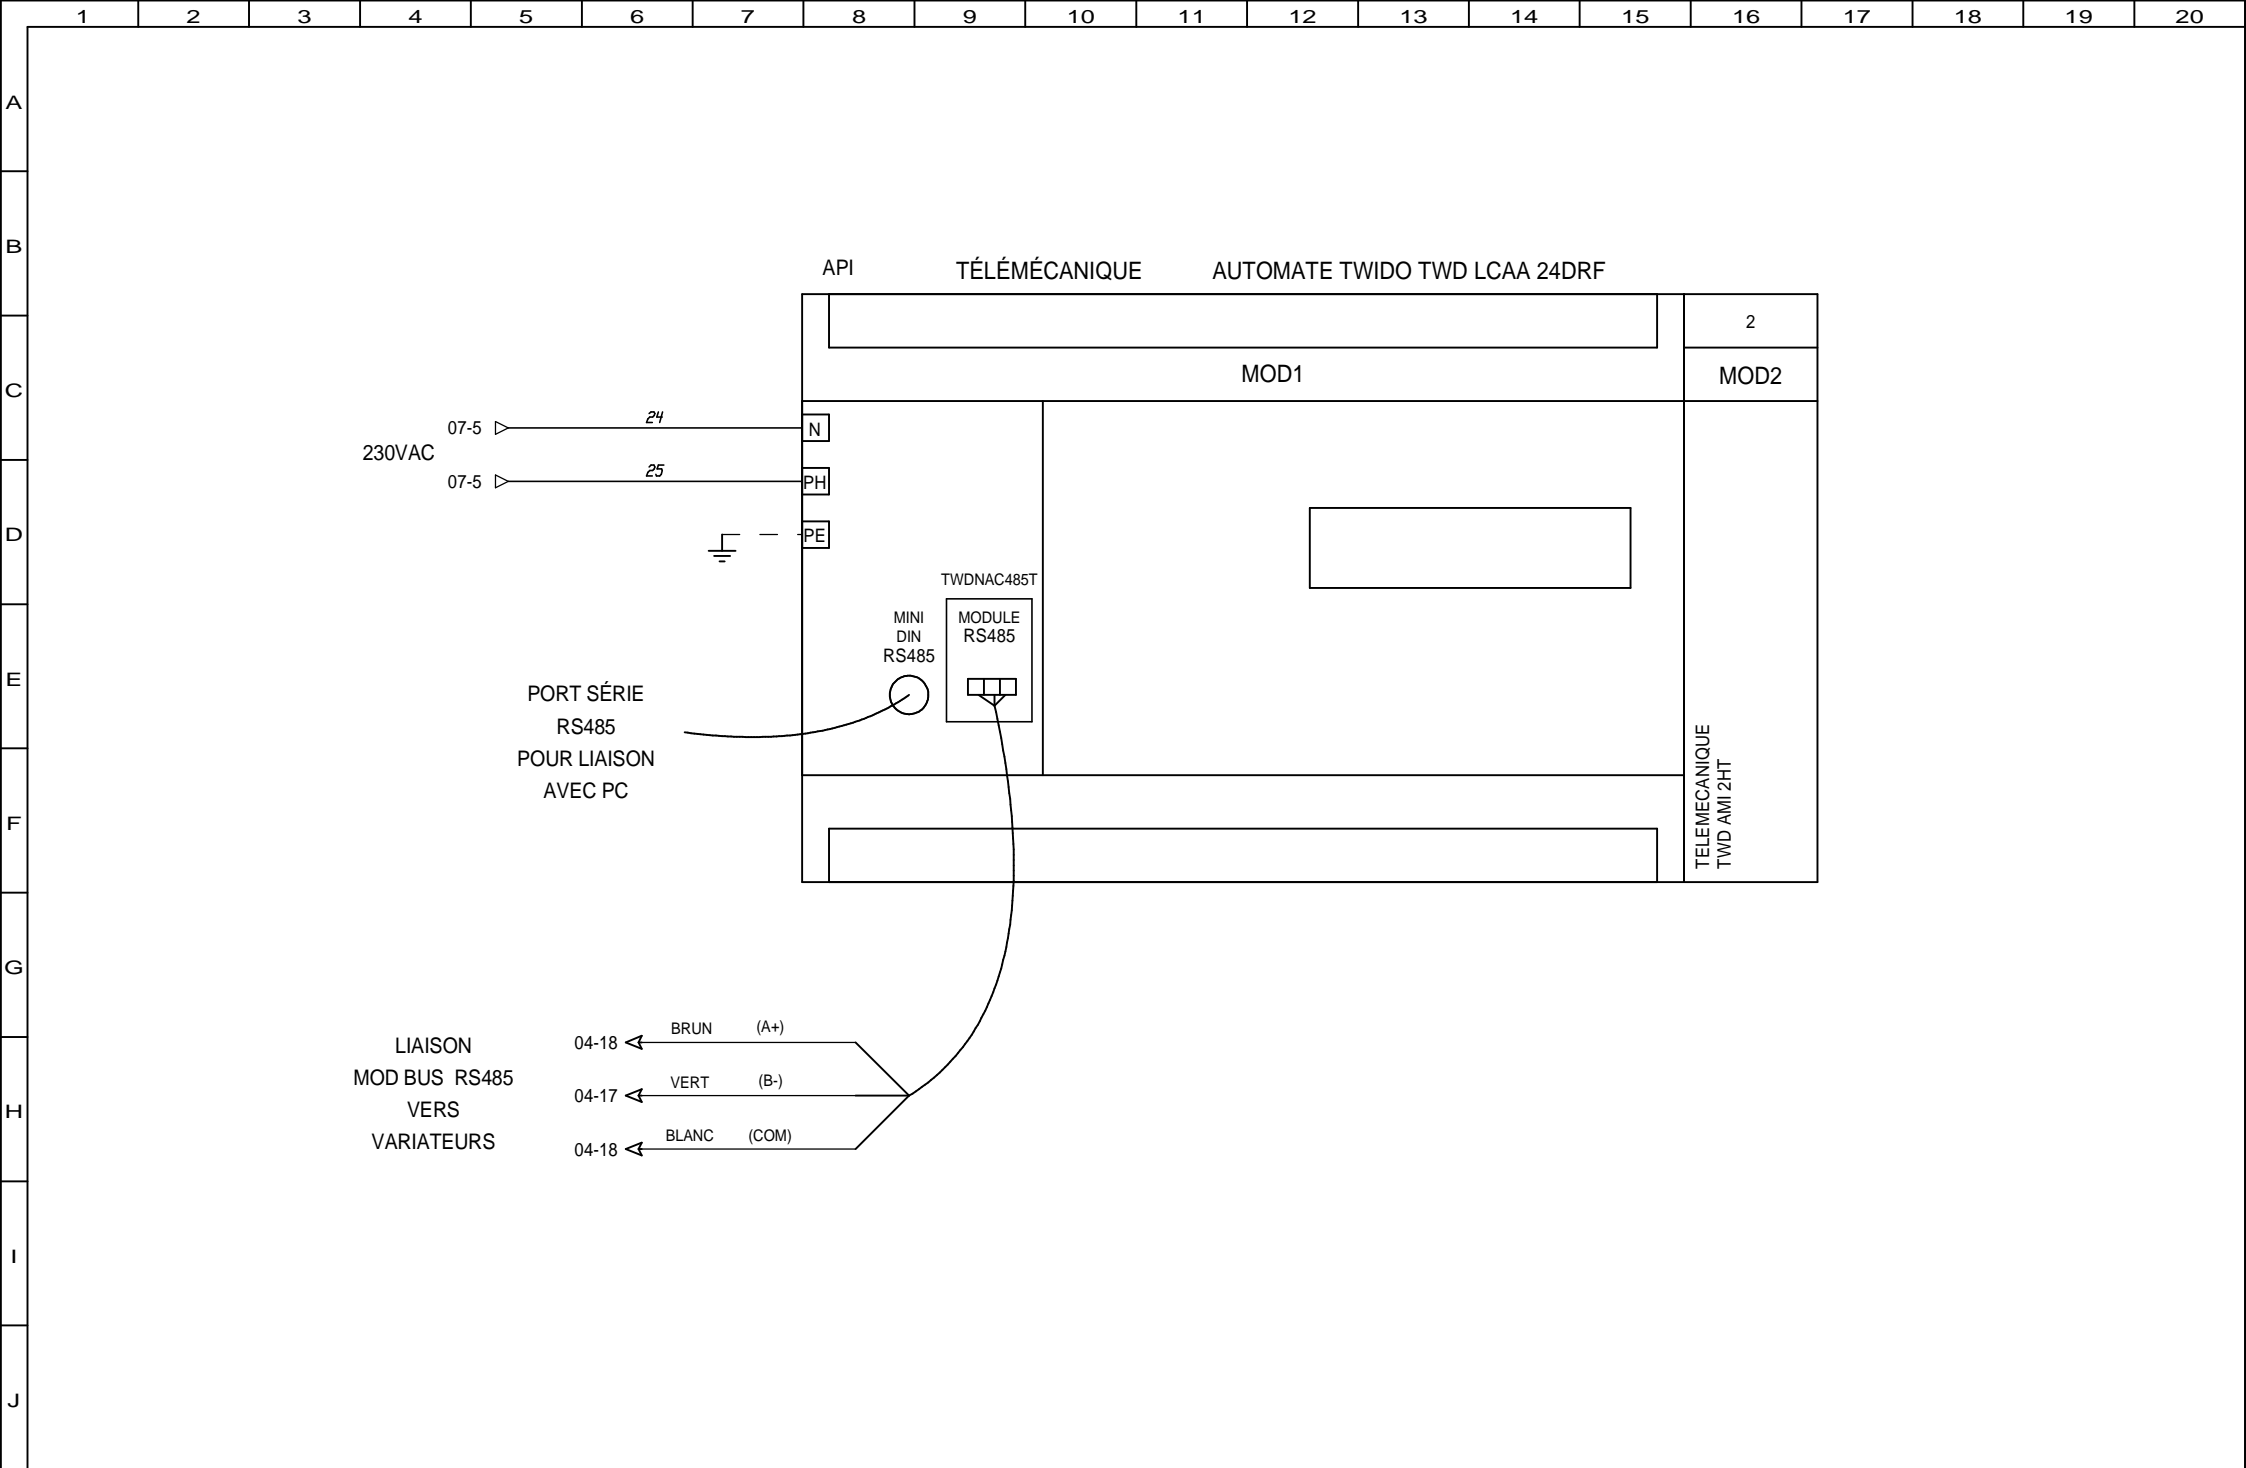

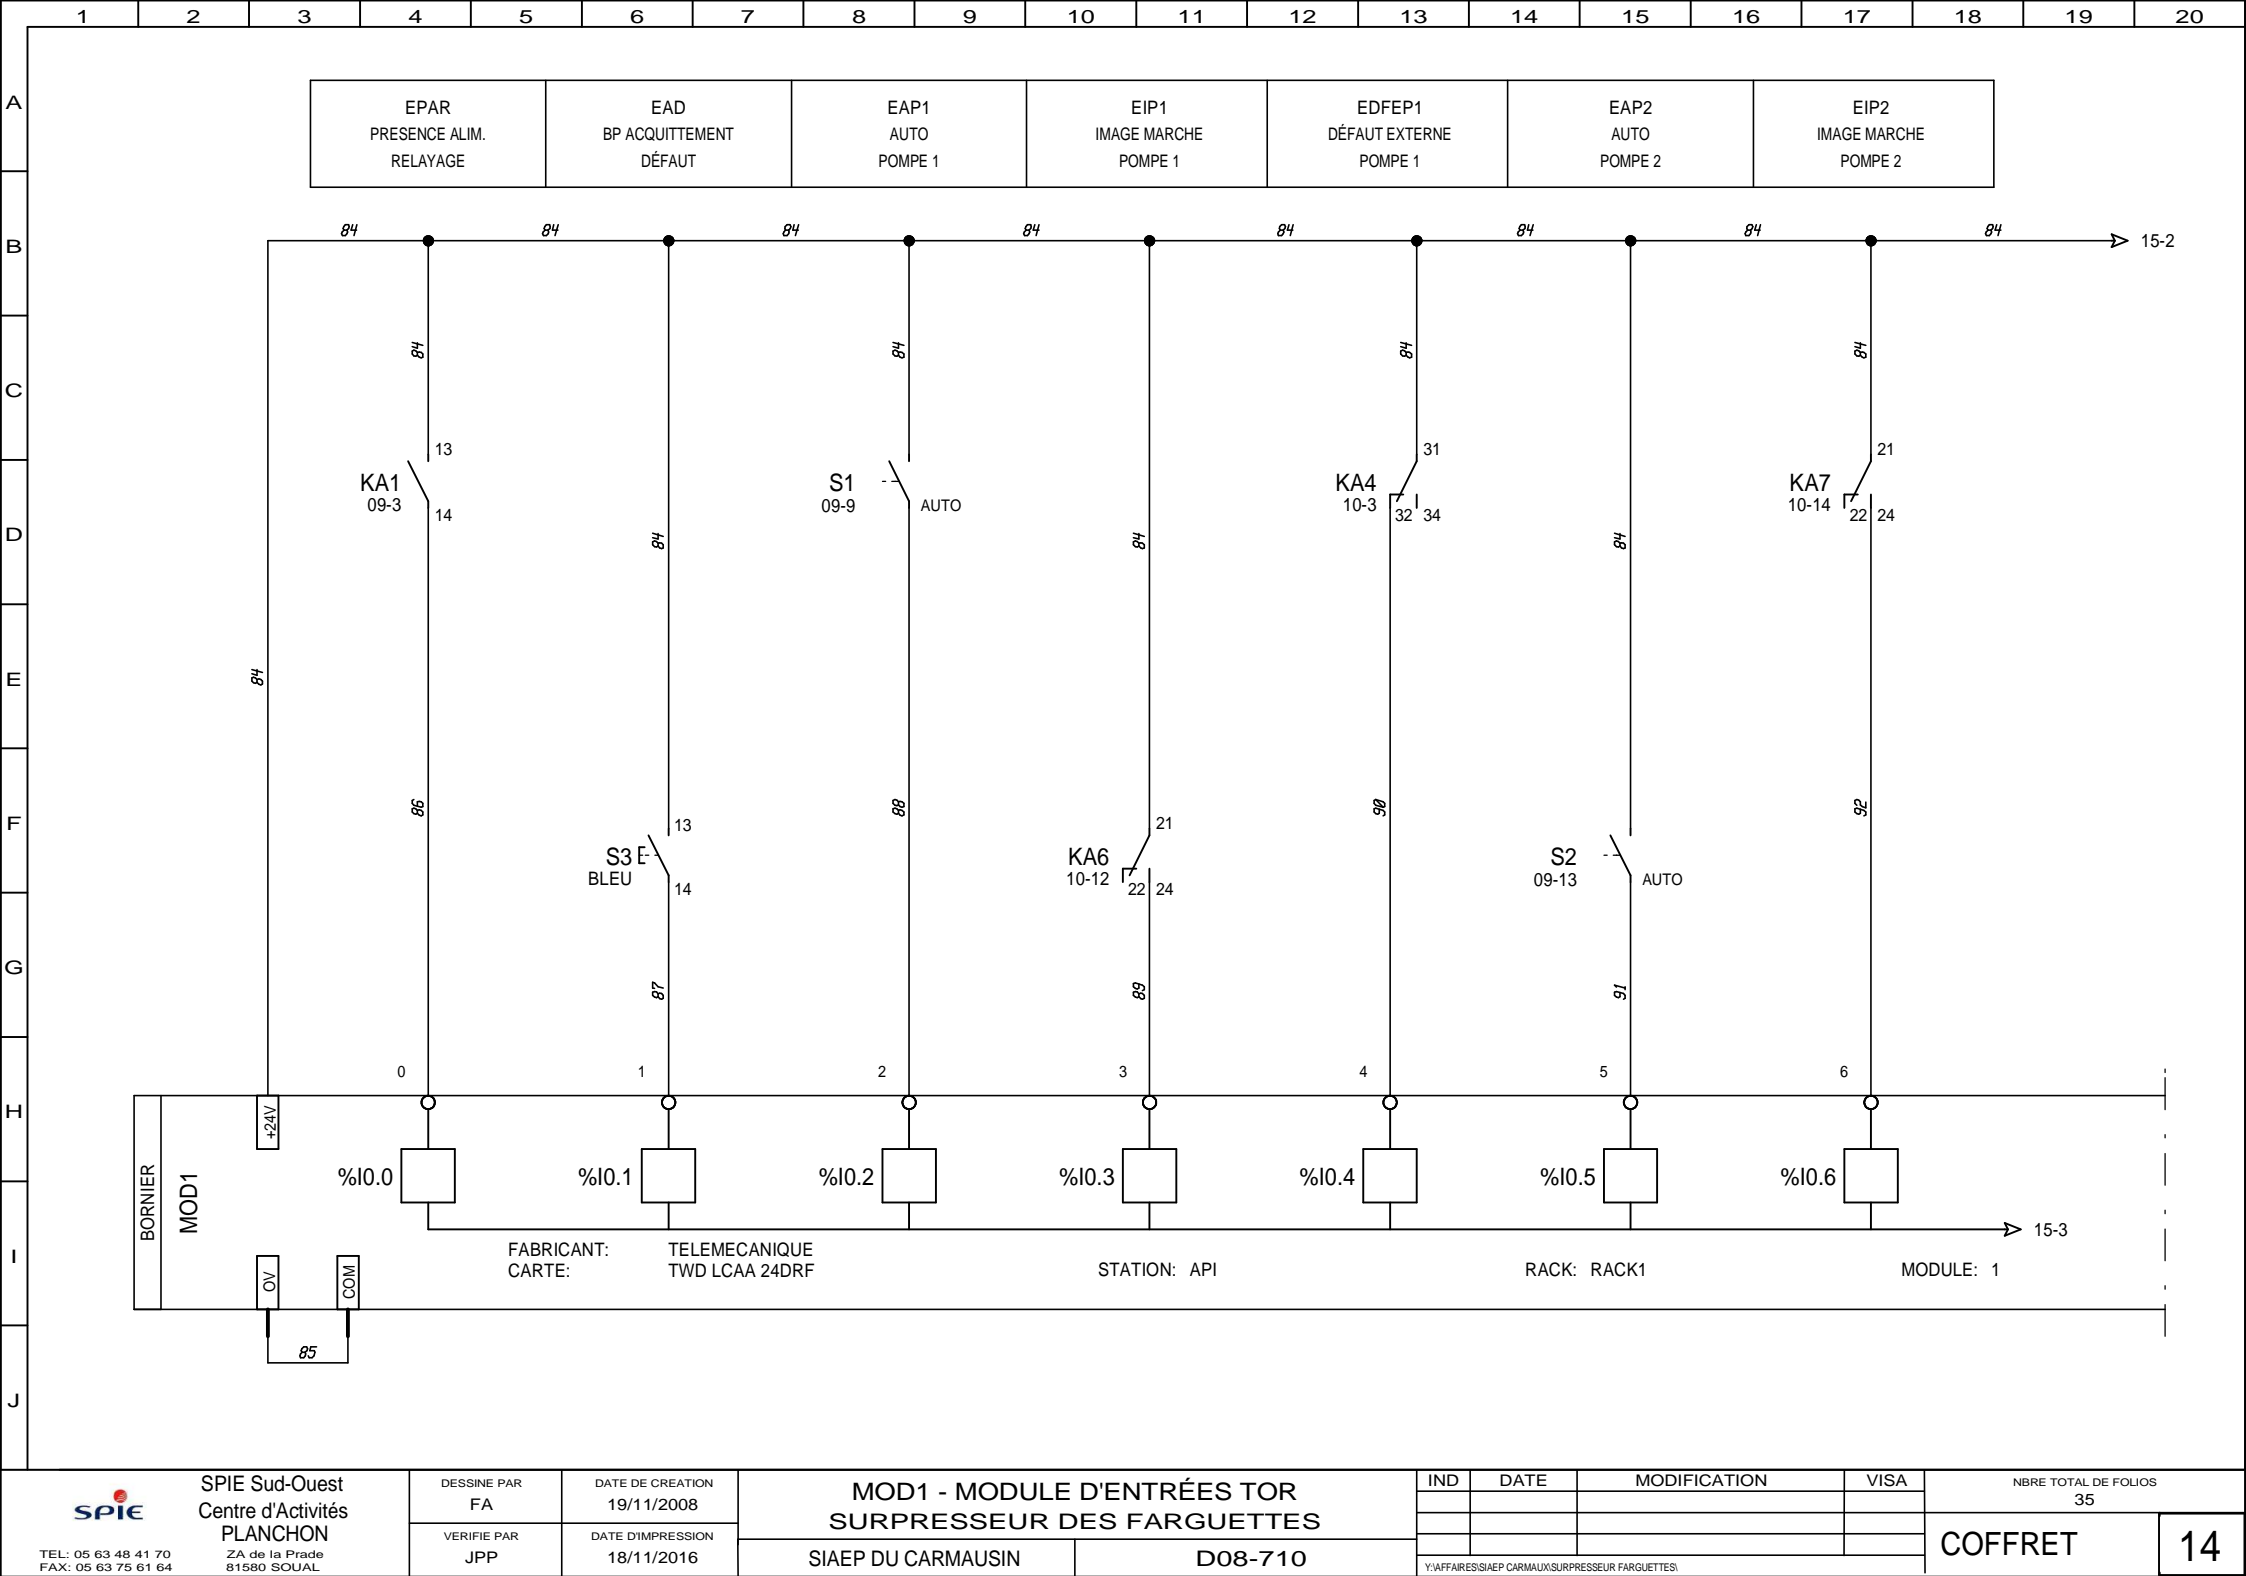

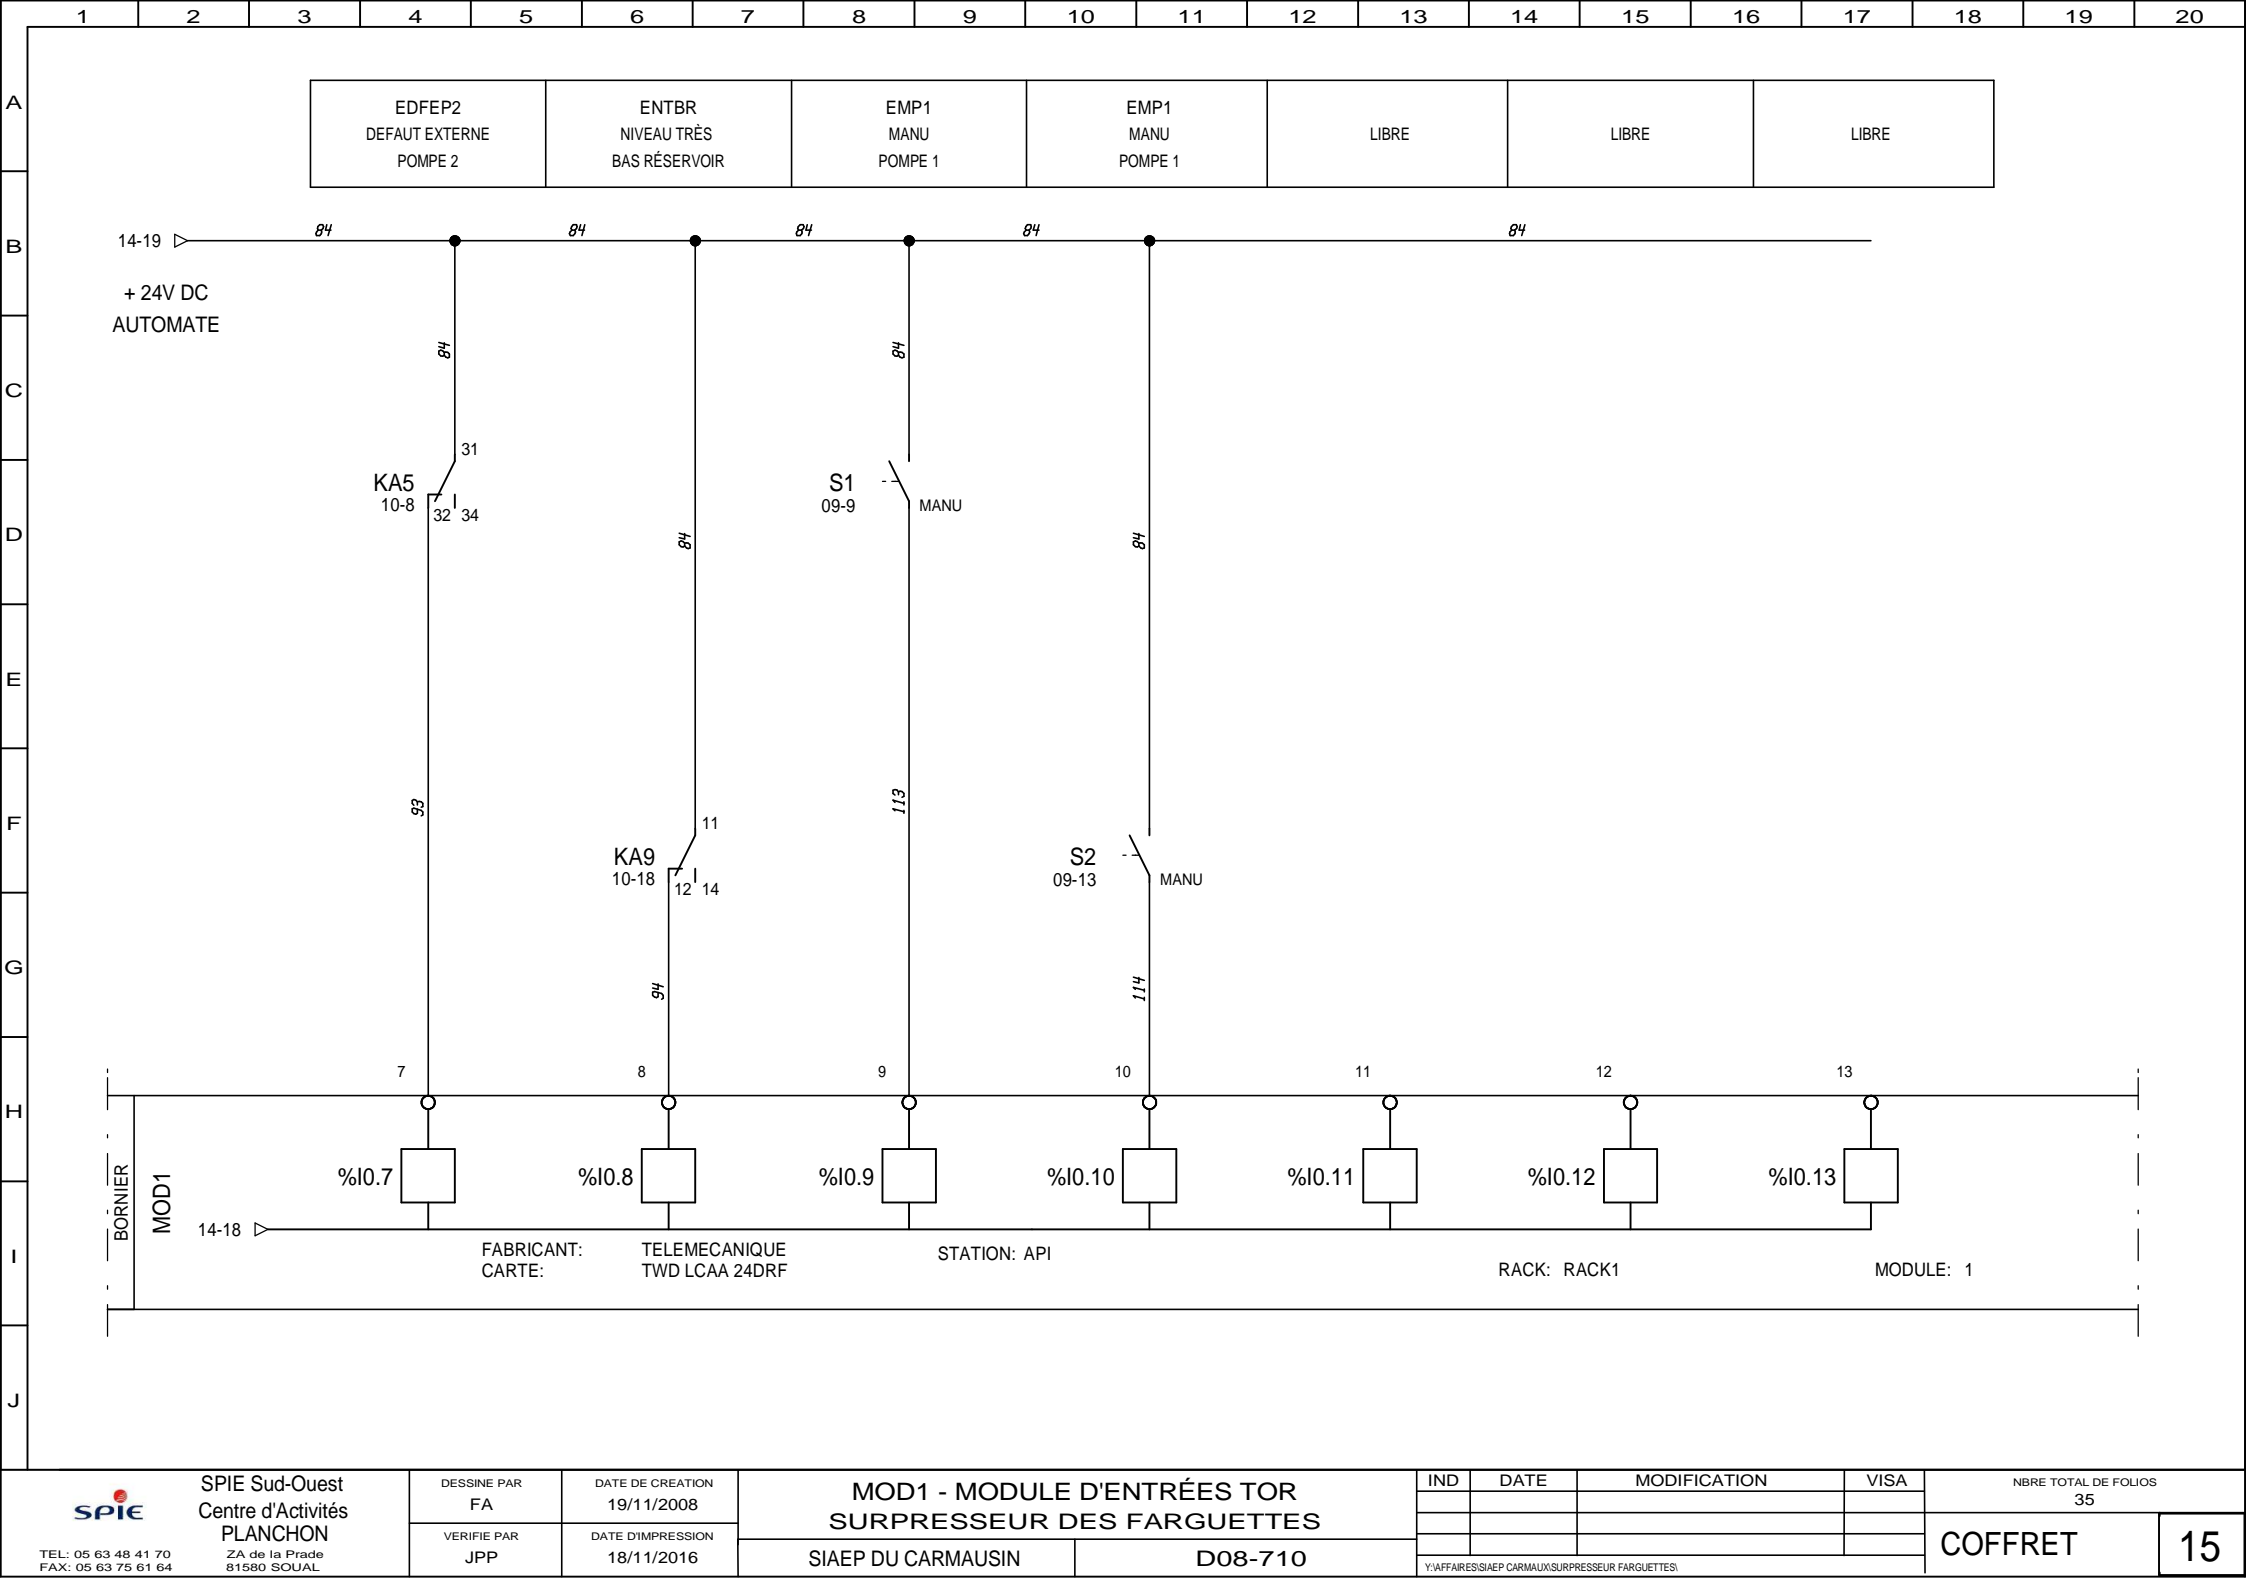

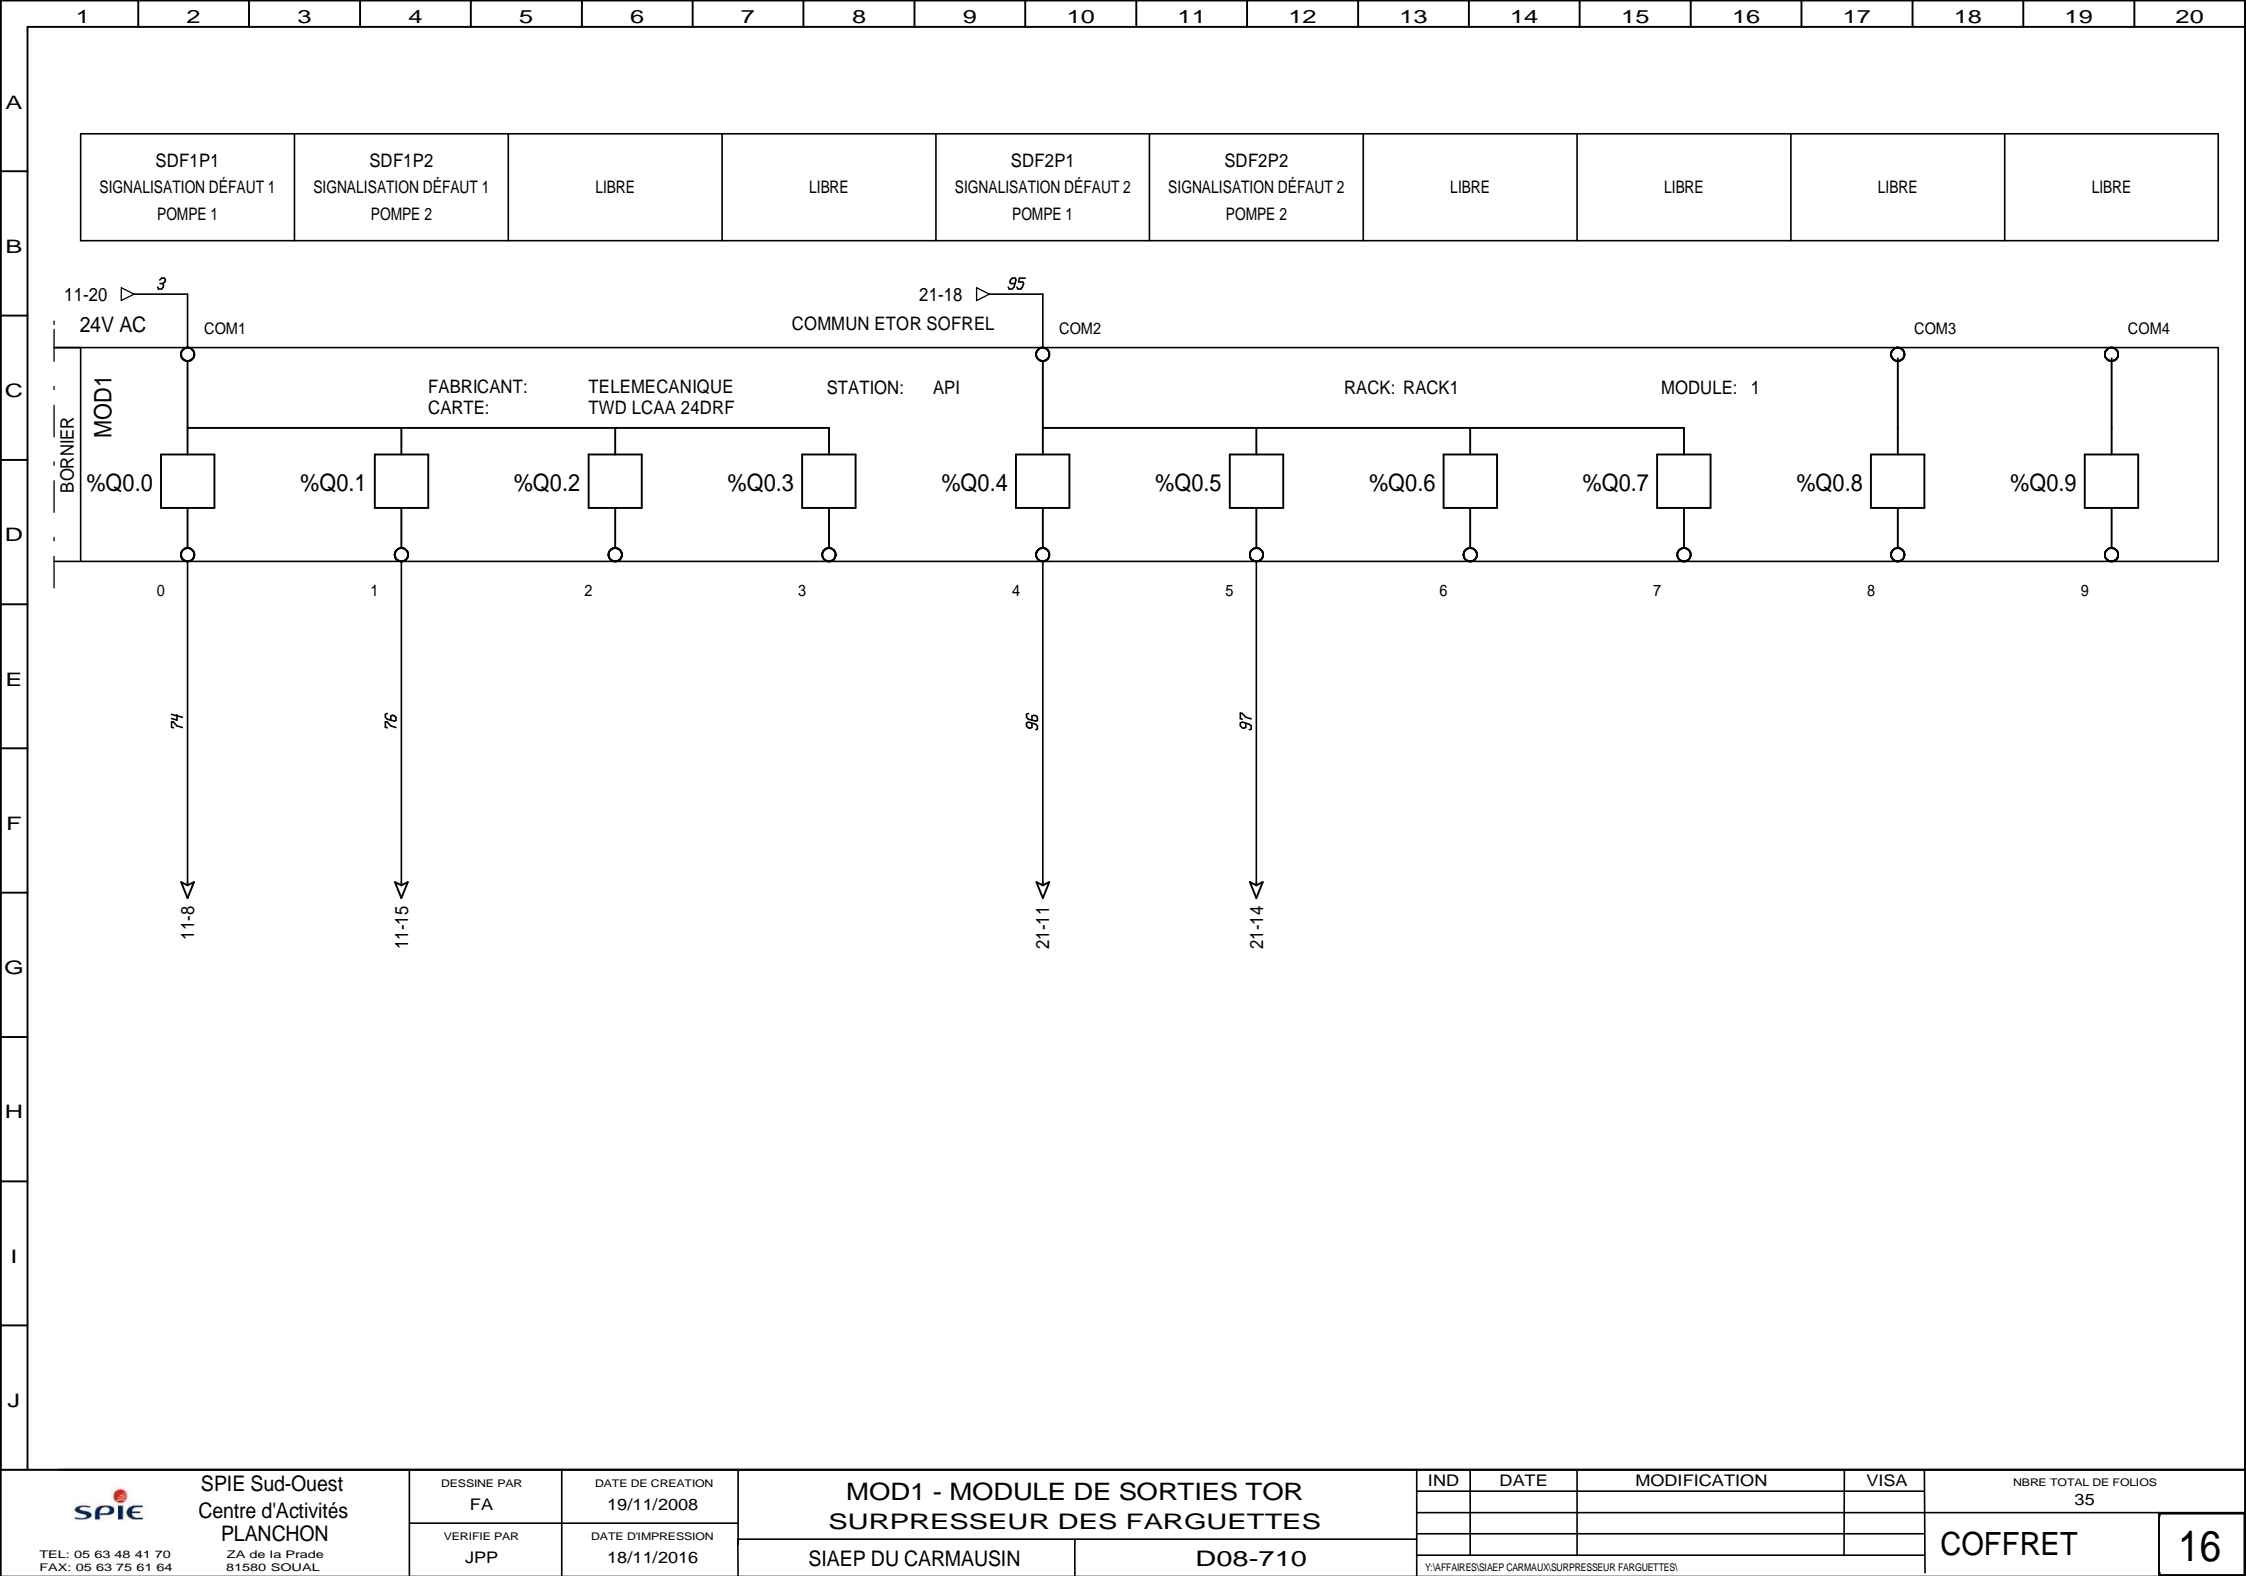

SPIE Sud-Ouest
Centre d'Activités
PLANCHON
ZA de la Prade
81580 SOUAL

DESSINE PAR
FA

DATE DE CREATION
19/11/2008

VERIFIE PAR
JPP

DATE D'IMPRESSION
18/11/2016

MOD1 - MODULE DE SORTIES TOR
SURPRESSEUR DES FARGUETTES

SIAEP DU CARMAUSIN


D08-710

IND	DATE	MODIFICATION	VISA

NBRE TOTAL DE FOLIOS
35


COFFRET


MESURE DE DÉBIT
DISTRIBUTION SURPRESSÉE

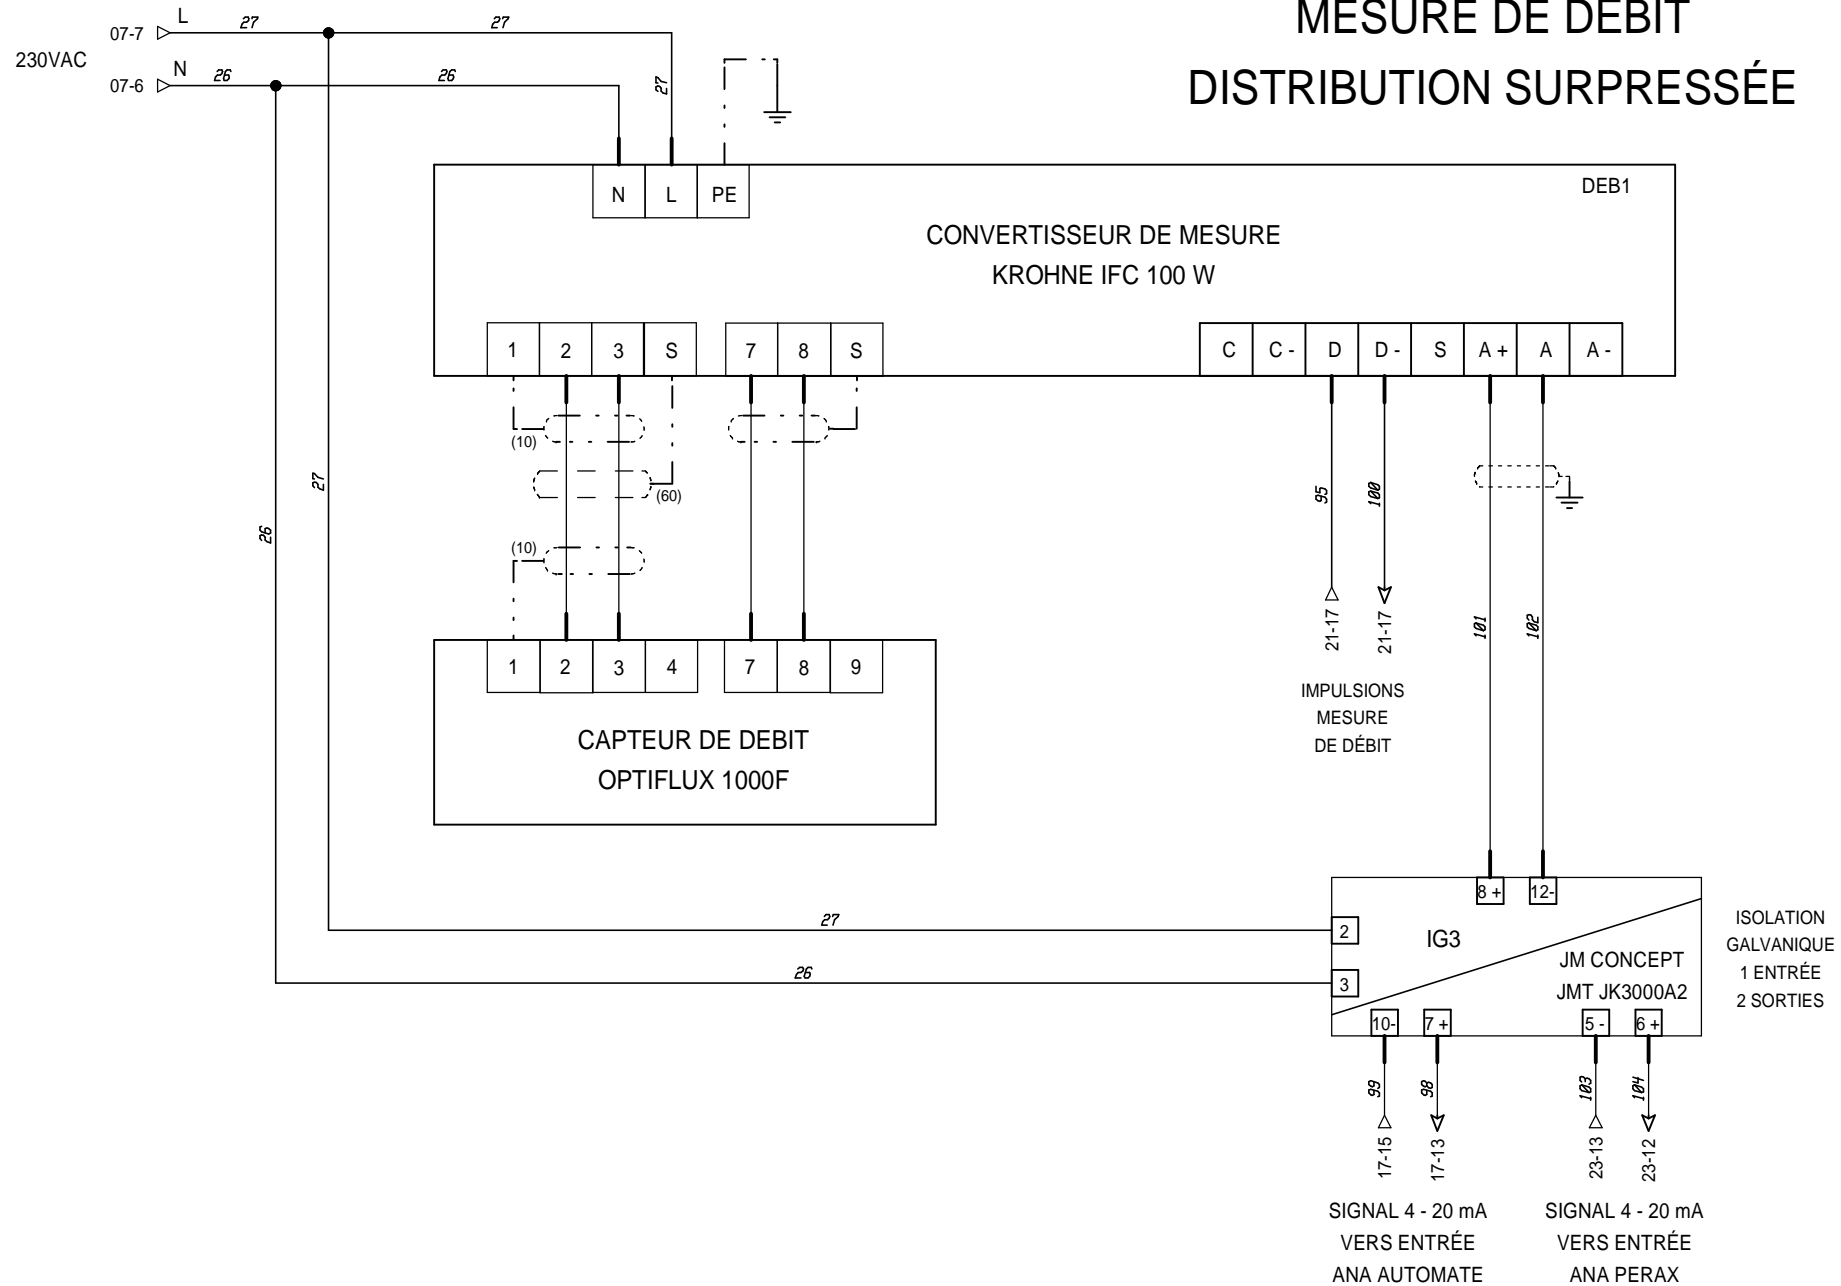



DÉBITMÈTRE ABB WaterMaster


ALIMENTATION RÉSERVOIR DE SARCLARS

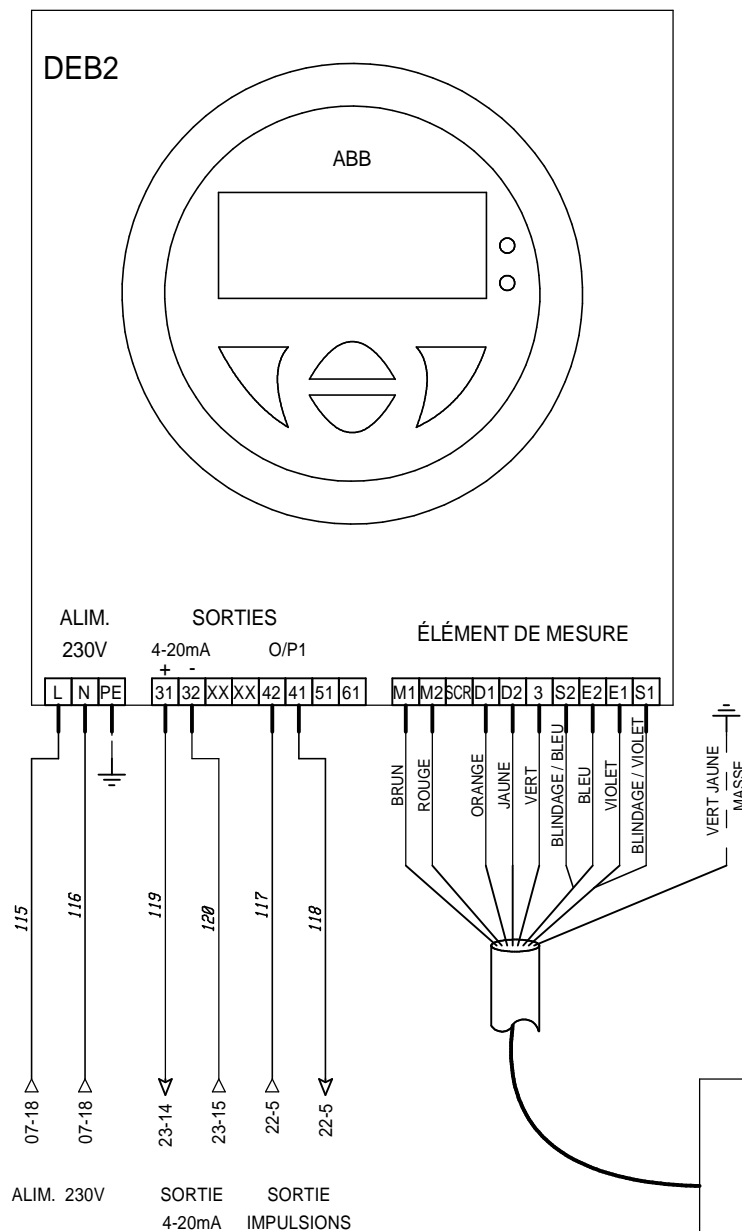


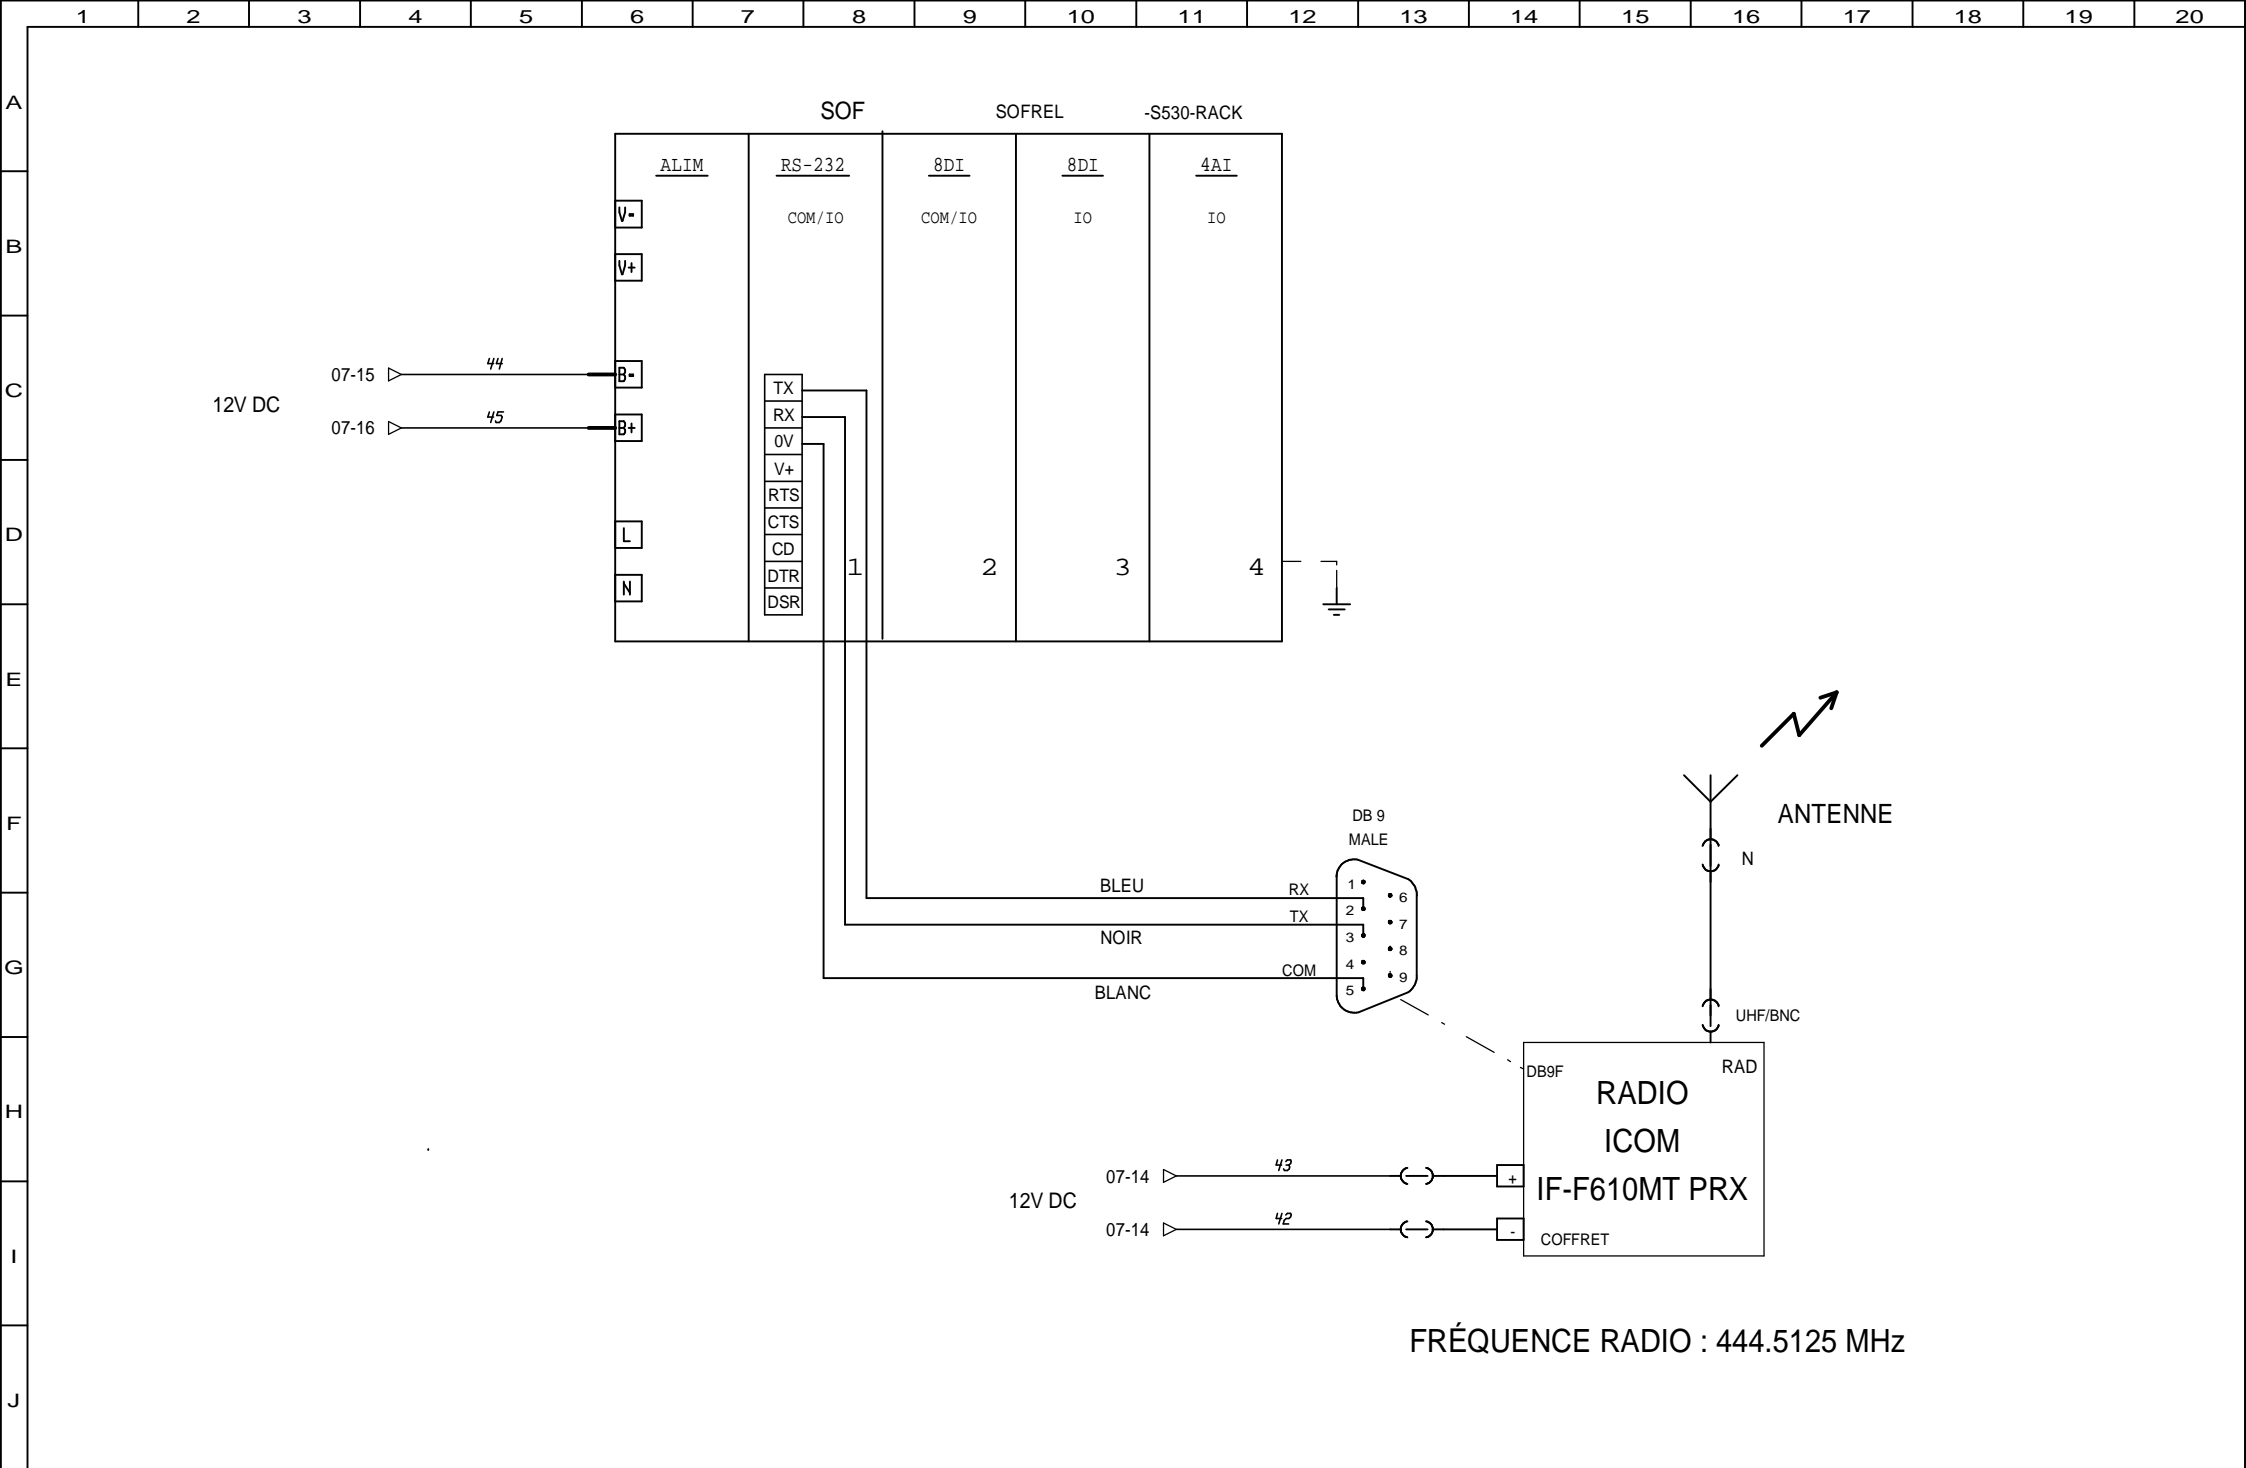


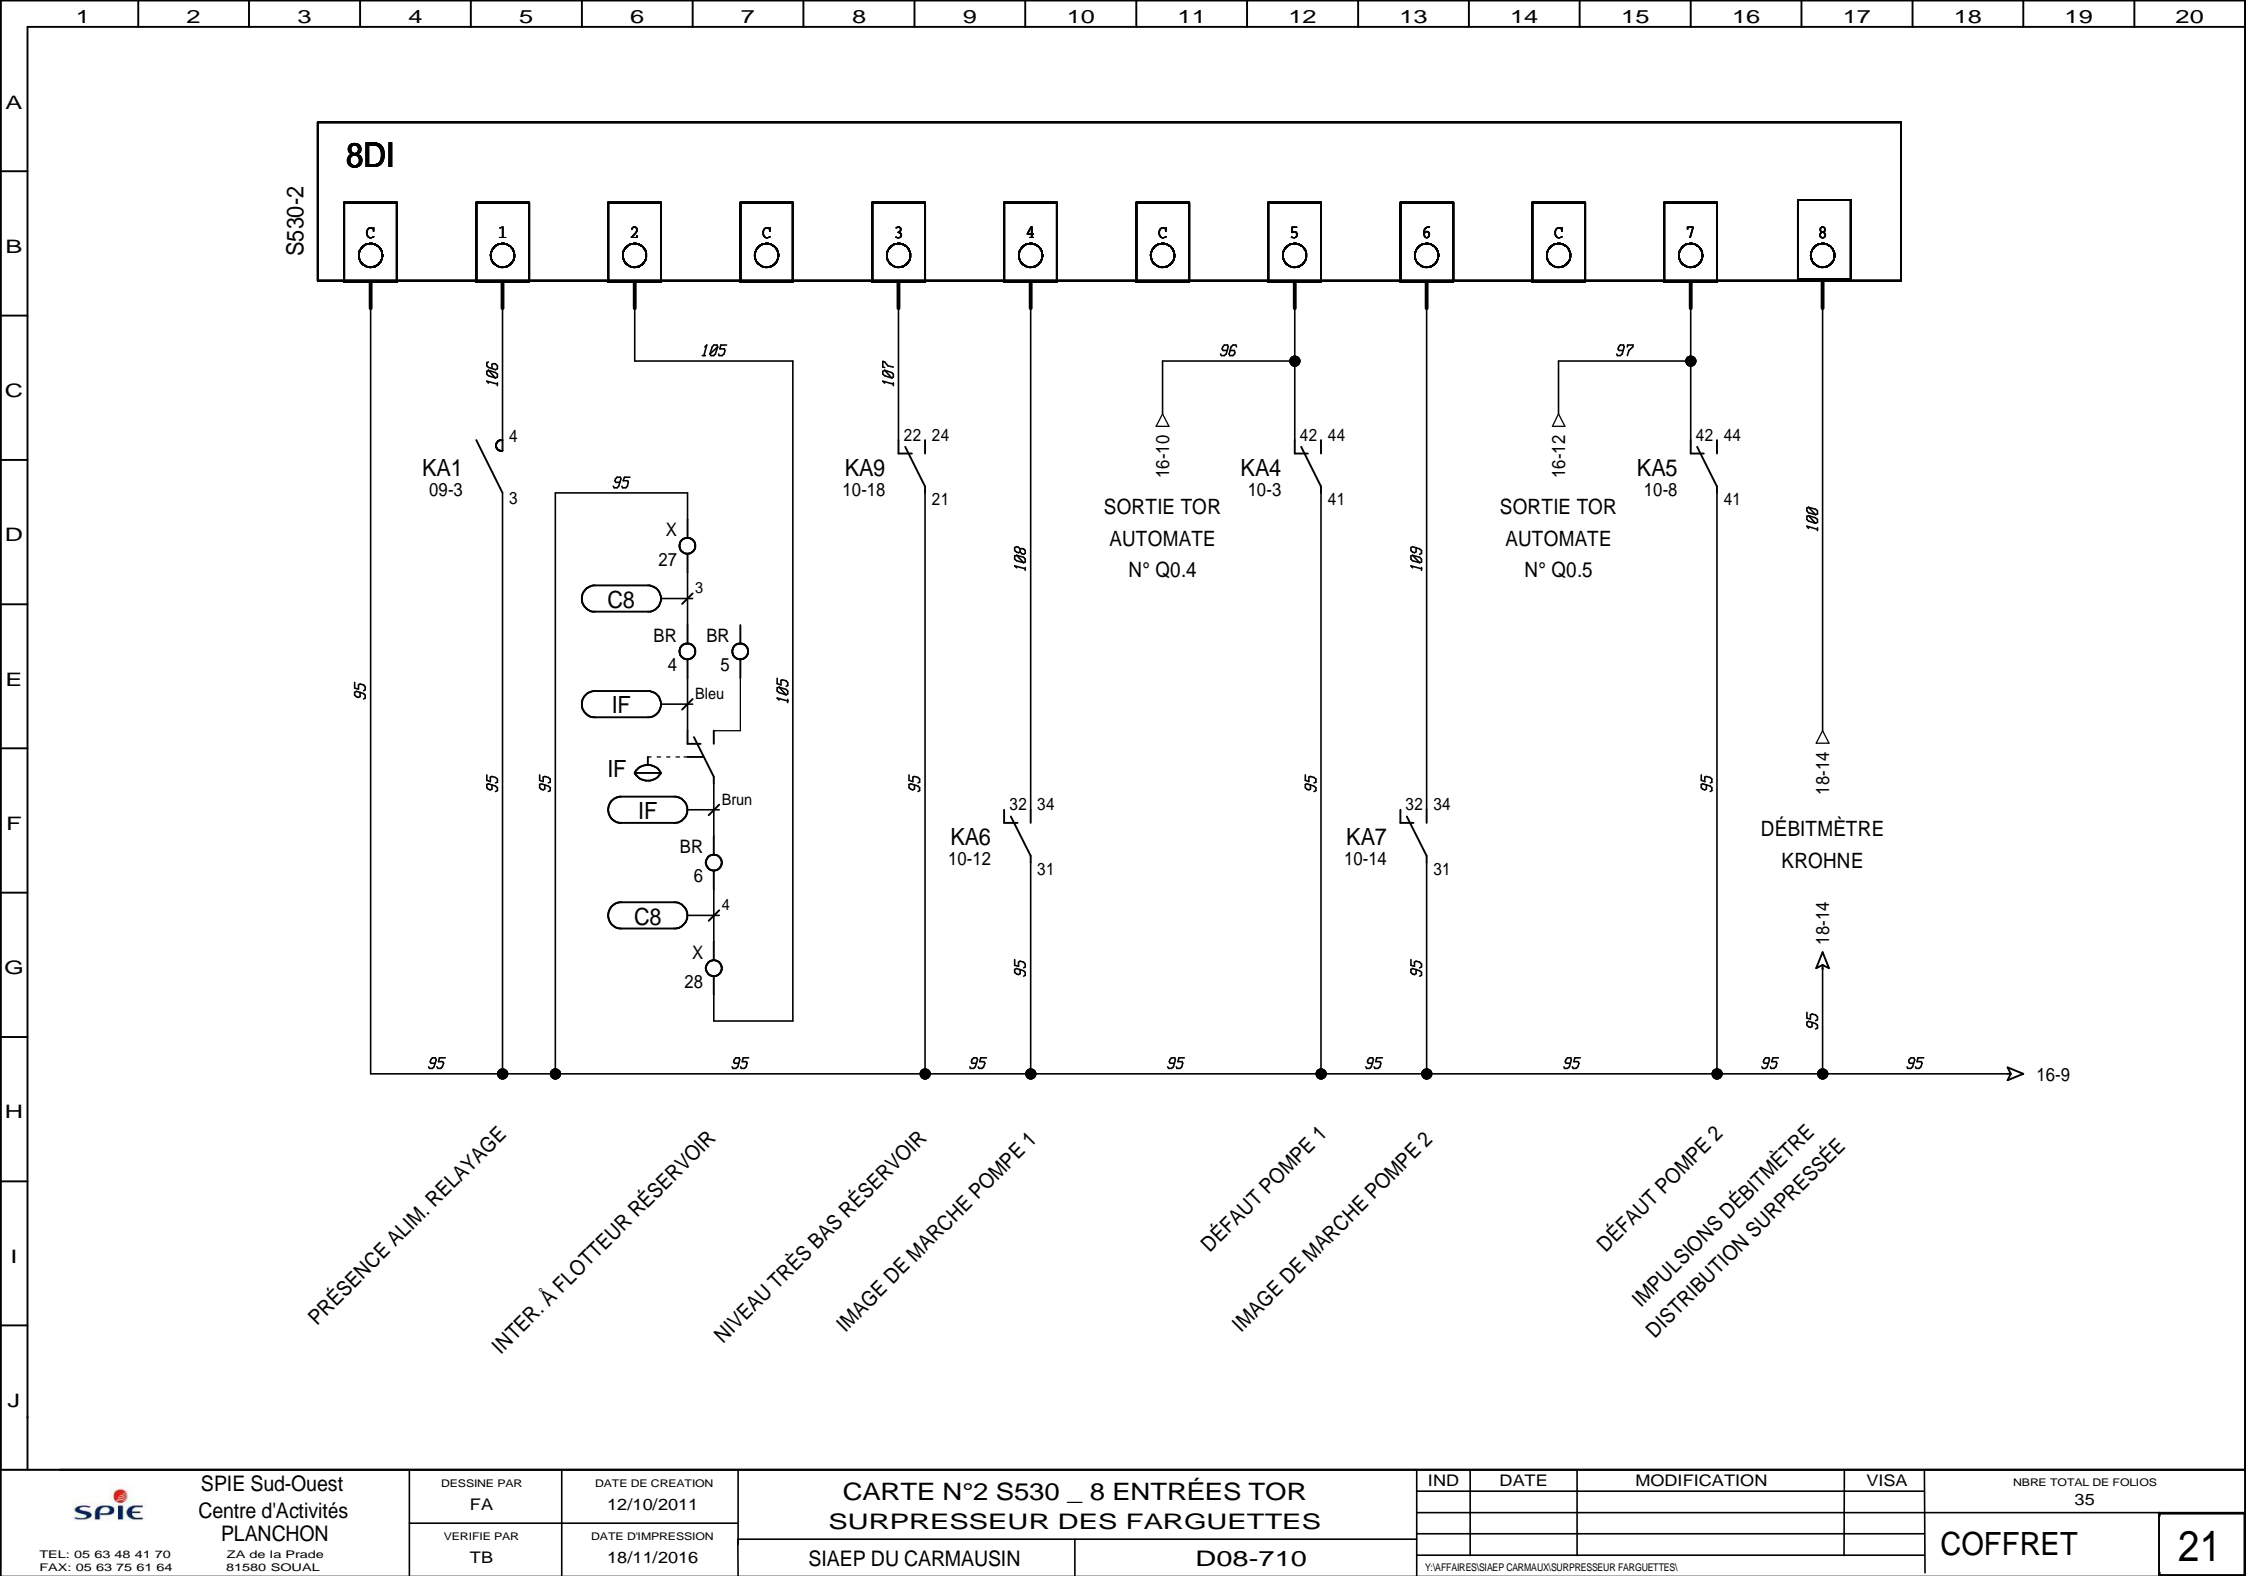

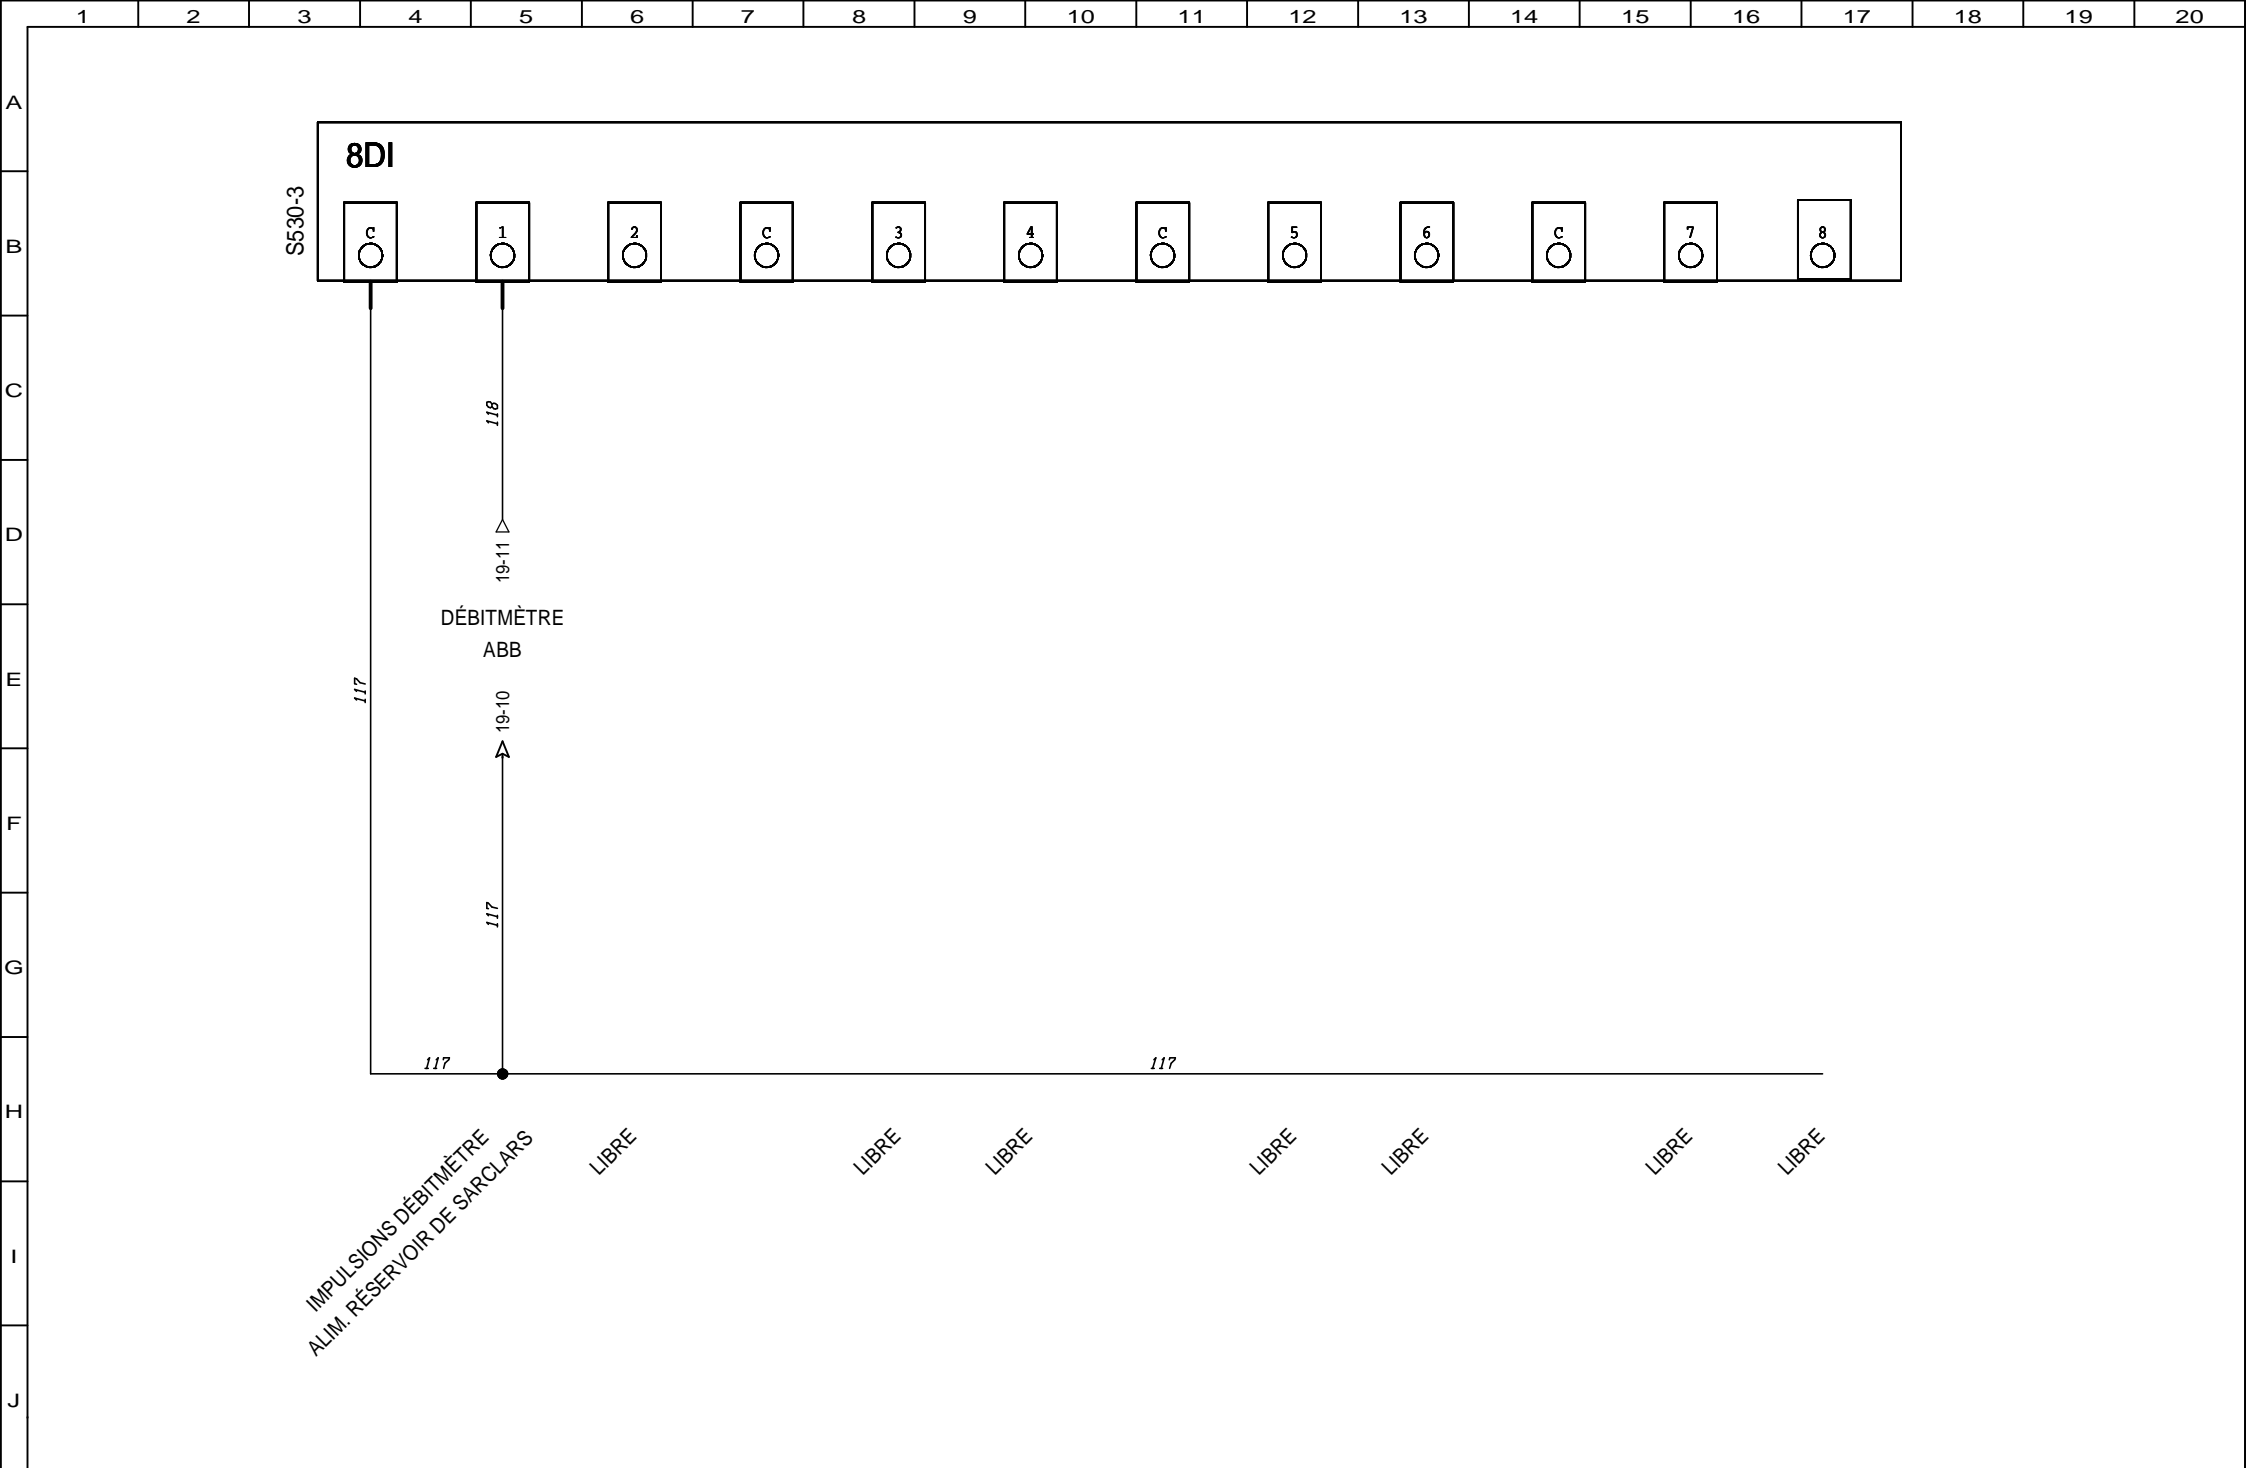

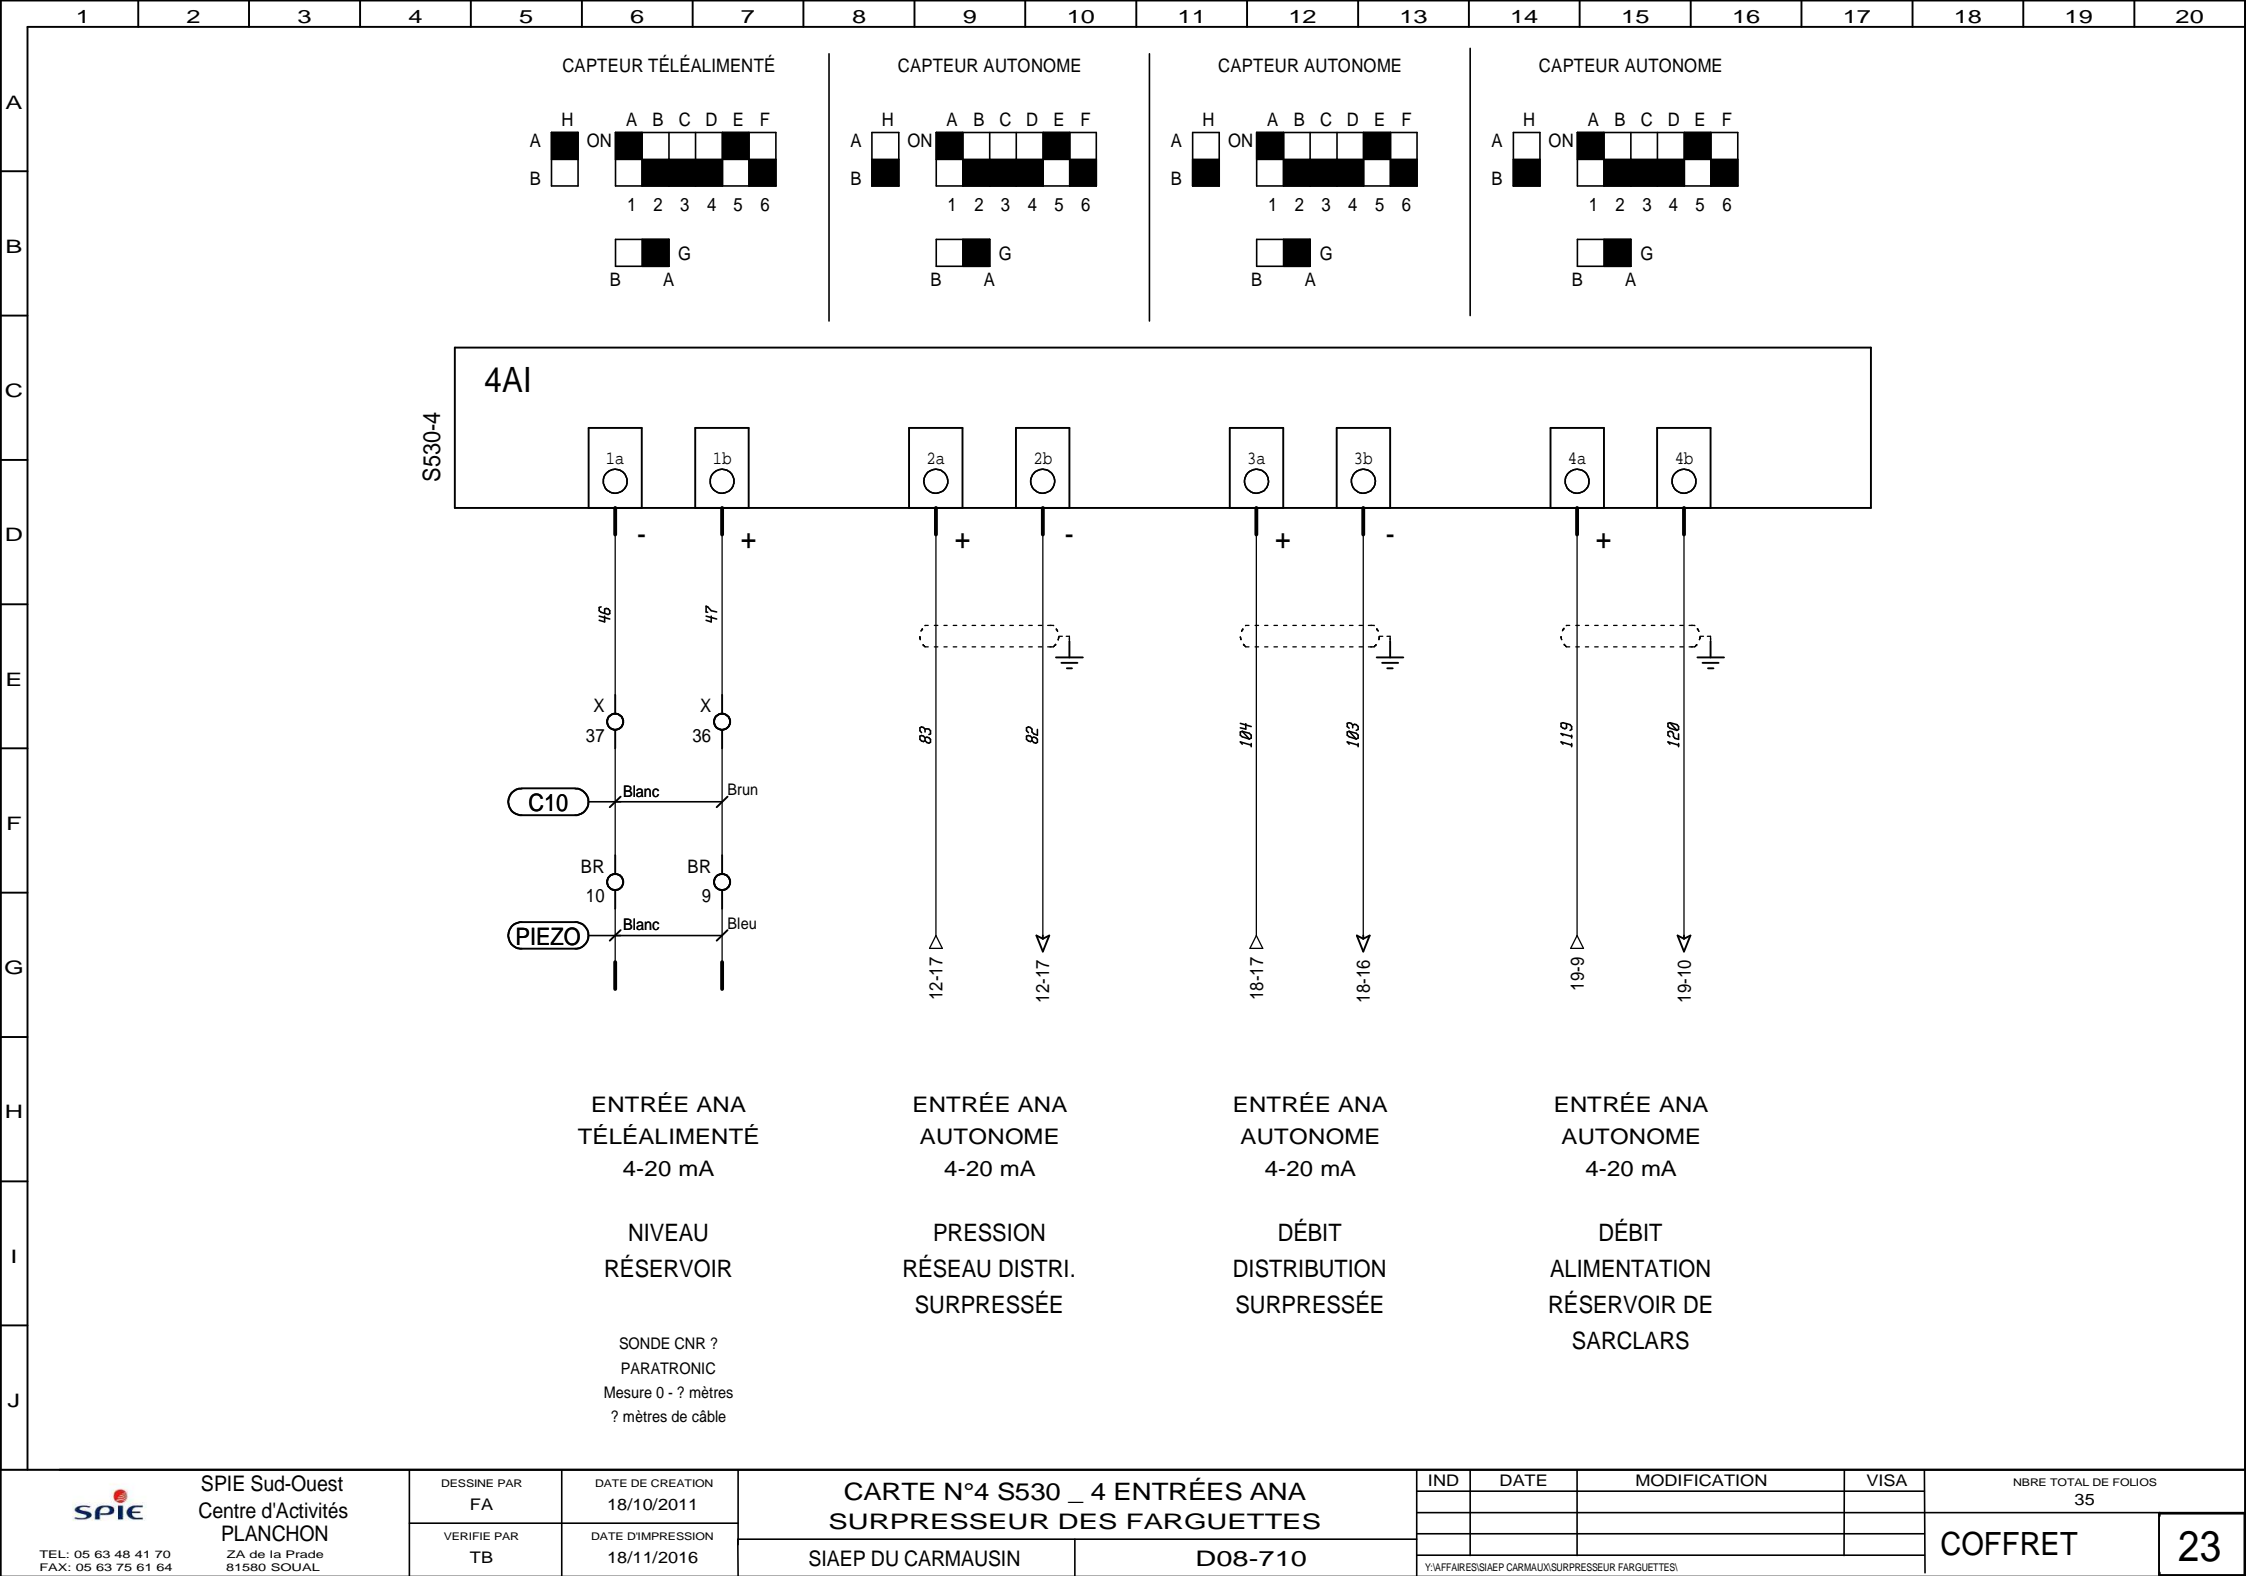

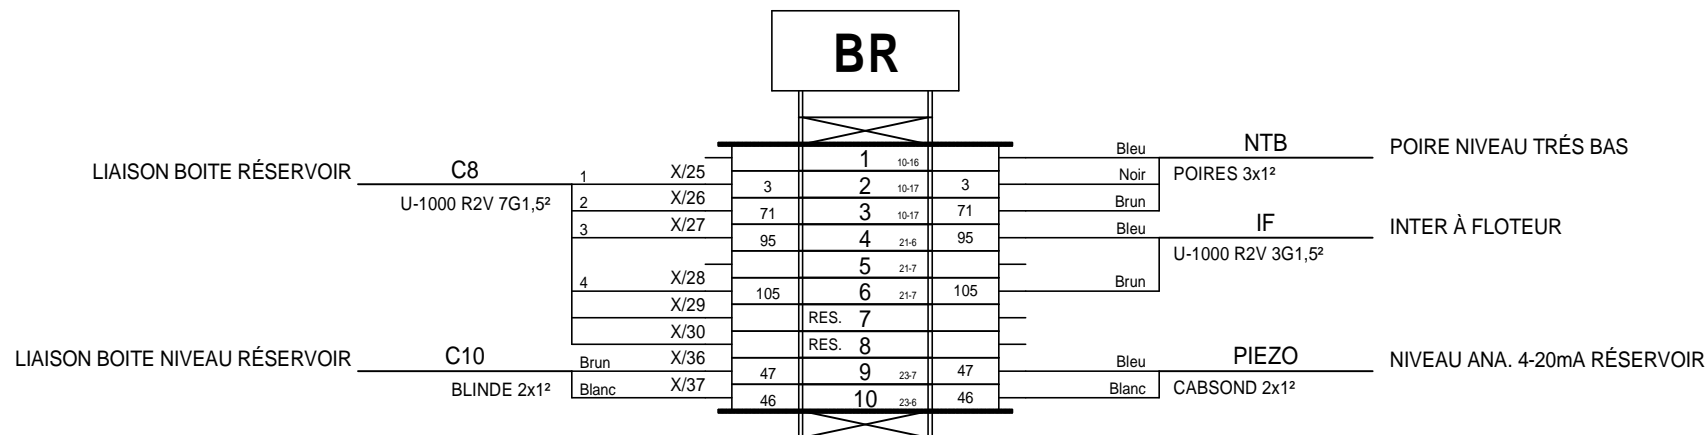

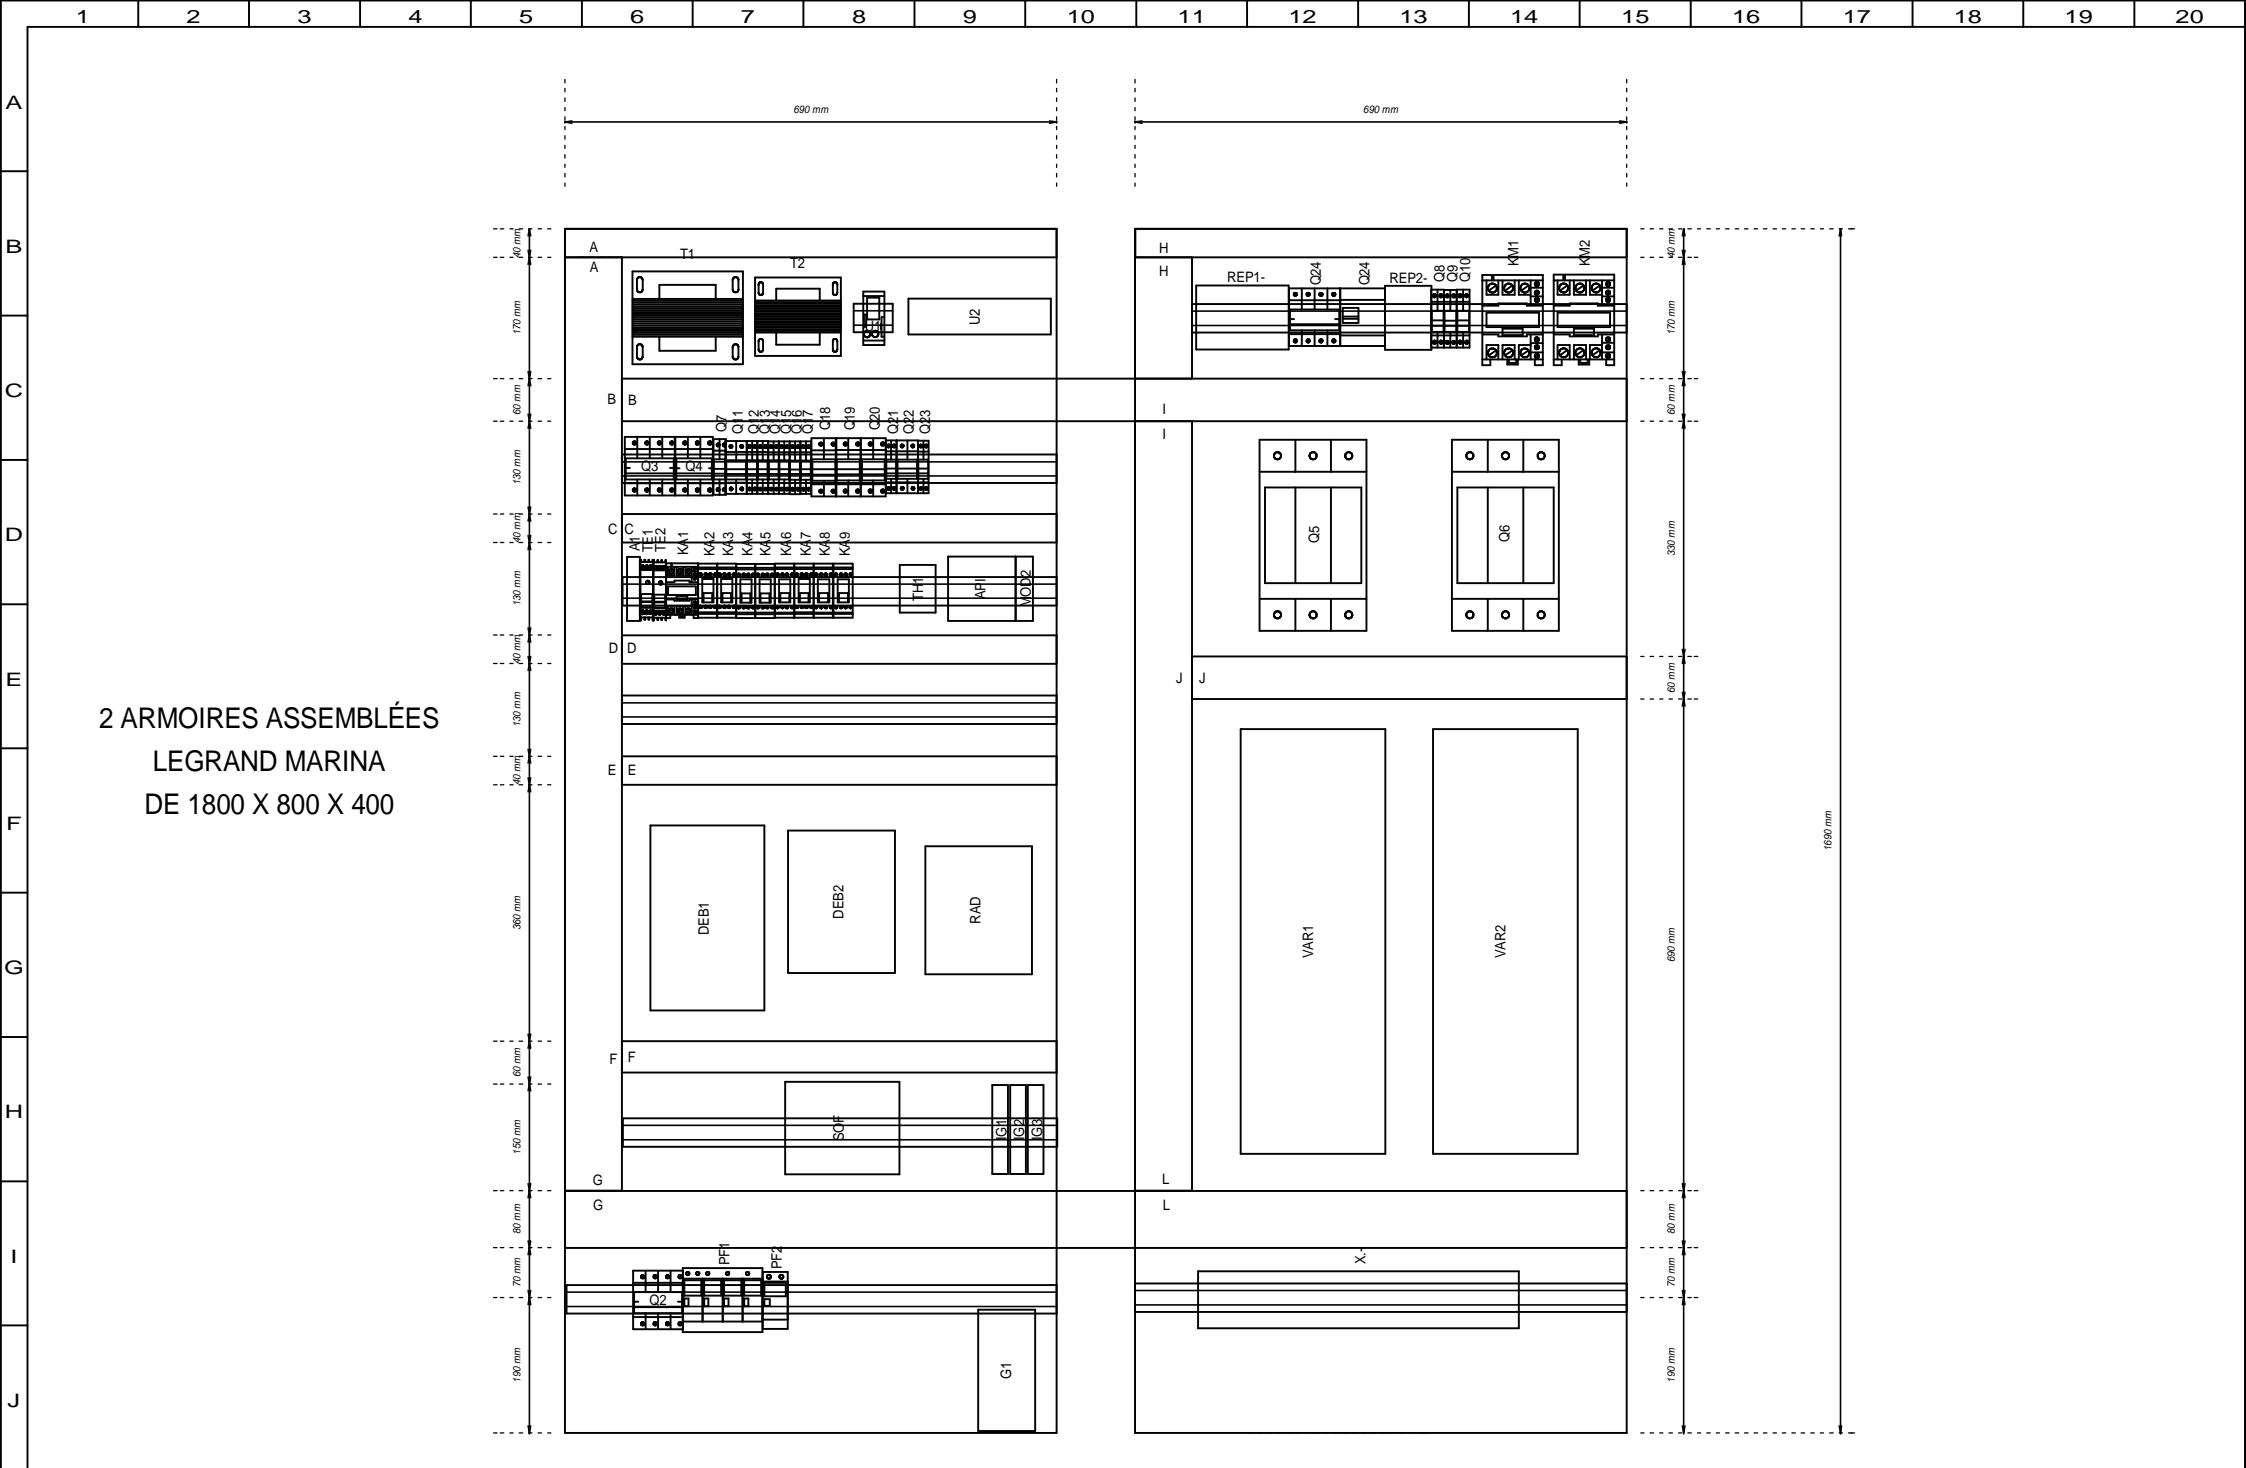

2 ARMOIRES ASSEMBLÉES
LEGRAND MARINA
DE 1800 X 800 X 400

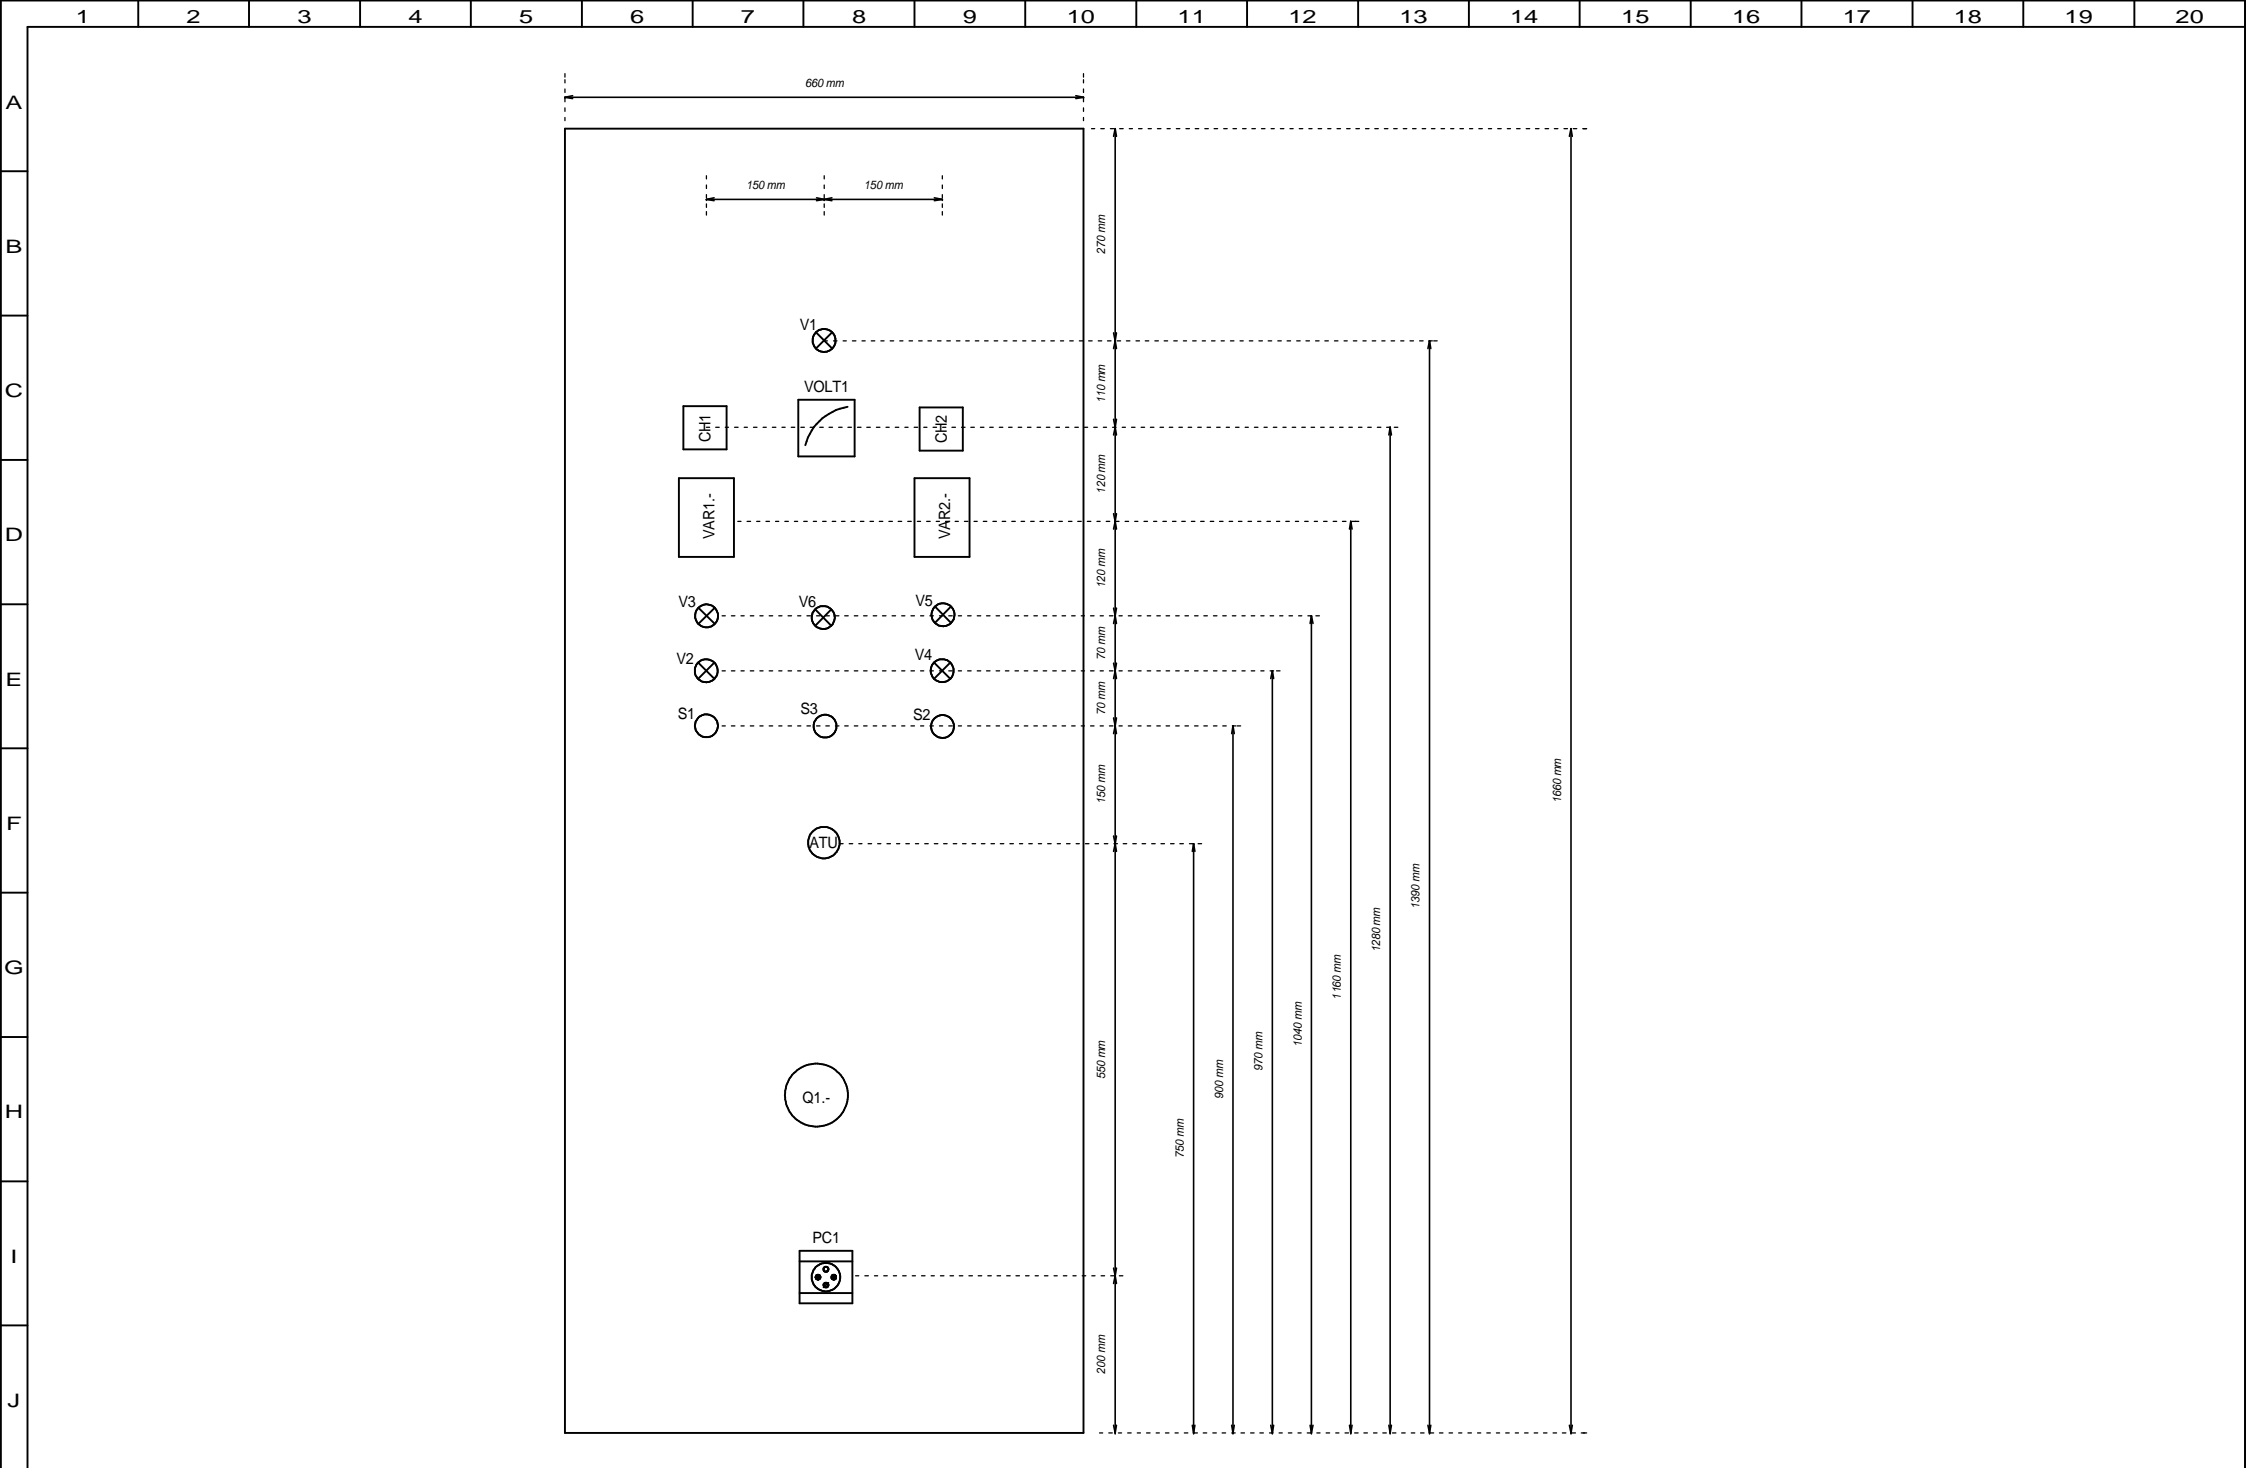


TABLEAU DES REPERES DE FILS

[F]

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
x					04	04	04	04		
1x			05	05	05	05				
2x										07
3x	07		07	07	07	07			07	07
4x	07	07	20	20	20	20				
5x										
6x										
7x									12	12
8x					14	14	14	14	14	14
9x	14	14	14	15	15	21	21	21	17	17

[F]

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10x	21					21	21	21	21	21
11x		04	05	15	15			22	22	

230VAC

[F]

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
x										
1x										
2x	07	07	07	07	07	07	07	07	07	
3x		07					07	07		
4x										
5x										
6x										
7x										
8x										
9x										

TABLEAU DES REPERES DE FILS

230VAC [F]

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10x										
11x						19	19			

24VAC [F]

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
x		09	09	09					04	04
1x							05	05		
2x										
3x										
4x									08	08
5x	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09
6x	09	09	09	09	10	10	10	10	10	10
7x		10	10	11	11	11	11	11		

4-20MA [F]

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
x										
1x	04	04							05	05
2x										
3x										
4x							23	23		
5x										
6x										
7x										
8x	12	12	23	23						
9x										

TABLEAU DES REPERES DE FILS

4-20MA [F]

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10x		18	18	23	23					
11x										23
12x	23									

REFERENCE	FABRICANT	QTE	DESIGNATION	REPERE	LOCALISATION
BLINDE 2x1²		1	CABLE SOUPLE BLINDE 2X1mm²	C10	
CABSOND 2x1²		1	CABLE SONDE PARATRONIC 2X1mm²	PIEZO	
IFM 5x0.5²		1	CABLE E10705 IFM ELECTRONIC	C9	
POIRES 3x1²		1	CABLE SOUPLE NON ARME	NTB	
U-1000 R2V 3G1,5²		4	CABLE RIGIDE NON ARME	C5	
			CABLE RIGIDE NON ARME	C6	
			CABLE RIGIDE NON ARME	C7	
			CABLE RIGIDE NON ARME	IF	
U-1000 R2V 3G2,5²		1	CABLE RIGIDE NON ARME	C4	
U-1000 R2V 4G16²		2	CABLE RIGIDE NON ARME	C2	
			CABLE RIGIDE NON ARME	C3	
U-1000 R2V 4x35²		1	CABLE RIGIDE NON ARME	C1	
U-1000 R2V 7G1,5²		1	CABLE RIGIDE NON ARME	C8	
ACS550-01-059A-4	ABB	2	VARIATEUR DE FREQUENCE 30Kw	VAR1	COFFRET
	ABB		VARIATEUR DE FREQUENCE 30Kw	VAR2	COFFRET
PN2024	IFM	1	CAPTEUR DE PRESSION 0-10 BARS 2 SEUIL PARAMETRABLE	CP	LOCAL
53903	LEGRAND	1	SOCLE DE TABLEAU 2P+T 16A 230V IP44	PC1	PORTE
AD-155A	MEAN WELL	1	CHARGEUR DE BATTERIE 12V 10.5A	U2	COFFRET
21024	MERLIN GERIN	2	DISJ. 1P+N 10A C 6KA 230V	Q10	COFFRET
	MERLIN GERIN		DISJ. 1P+N 10A C 6KA 230V	Q9	COFFRET
21025	MERLIN GERIN	1	DISJ. 1P+N 16A C 6KA 230V	Q8	COFFRET
24232	MERLIN GERIN	1	DISJ. 4P 40A C 6KA 440V	Q24	COFFRET
26543	MERLIN GERIN	1	BLOC DIFF. VIGI C60 TETRA 40A 30mA 240/415V	Q24	COFFRET
FLH 150	PFANNENBERG	1	RESISTANCE CHAUFFANTE 230V 150W	RCH	COFFRET
907236	REX	2	COMPTEUR HORAIRE 24V 50Hz	CH1	PORTE
	REX		COMPTEUR HORAIRE 24V 50Hz	CH2	PORTE
87564	SAREL	1	THERMOSTAT DOUBLE	TH1	COFFRET
EUR0250	SEEM-MARY	1	TRANSFORMATEUR TCS 230-400/24V 250VA	T2	COFFRET
EUR0631	SEEM-MARY	1	TRANSFORMATEUR TCS 230-400/230 630VA	T1	COFFRET
6EP1331-5BA00	SIEMENS	1	ALIMENTATION MONO 230VAC/24VDC 0.6A	U1	COFFRET
179G3200	SOCOMEK	1	VOLTMETRE A COMMUTATEUR CDE FRONTALE	VOLT1	PORTE
36153010	SOCOMEK	2	FUSERBLOC DIN 22x58 3x100A SIDE OPER.DIRECT OR EXT.& HANDLE	Q5	COFFRET
	SOCOMEK		FUSERBLOC DIN 22x58 3x100A SIDE OPER.DIRECT OR EXT.& HANDLE	Q6	COFFRET

REFERENCE	FABRICANT	QTE	DESIGNATION	REPERE	LOCALISATION
36297901	SOCOMECS	2	DIRECT BLACK HANDLE FOR FUSERBLOC 100 A 400A	Q5	COFFRET
	SOCOMECS		DIRECT BLACK HANDLE FOR FUSERBLOC 100 A 400A	Q6	COFFRET
39940310	SOCOMECS	2	DISP.DE SIG.FU.FUS.AVEC 1CA OF POUR FBLOC 22/58 3x100ET125A	Q5	COFFRET
	SOCOMECS		DISP.DE SIG.FU.FUS.AVEC 1CA OF POUR FBLOC 22/58 3x100ET125A	Q6	COFFRET
39983016	SOCOMECS	4	JEU DE 3 CACHE BORNES AM.ET/OU AV.POUR FUSERBLOC 100-160A	Q5	COFFRET
	SOCOMECS		JEU DE 3 CACHE BORNES AM.ET/OU AV.POUR FUSERBLOC 100-160A	Q6	COFFRET
39990022	SOCOMECS	2	DEUX CA OF DE PRECOUPURE POUR FUSERBLOC	Q5	COFFRET
	SOCOMECS		DEUX CA OF DE PRECOUPURE POUR FUSERBLOC	Q6	COFFRET
49820444	SOCOMECS	1	PARAFOUDRE SURGYS D40 3P+N MC/MD	PF1	COFFRET
49830122	SOCOMECS	1	PARAFOUDRE SURGYS E10 MC/MD 1 POLES + N	PF2	COFFRET
56010018	SOCOMECS	1	SECTIONNEUR-FUSIBLE RM 32A 10x38 3 P	Q4	COFFRET
56010019	SOCOMECS	2	SECTIONNEUR-FUSIBLE RM 32A 10x38 3 P+N EQUIPE	Q2	COFFRET
	SOCOMECS		SECTIONNEUR-FUSIBLE RM 32A 10x38 3 P+N EQUIPE	Q3	COFFRET
56010020	SOCOMECS	3	SECTIONNEUR-FUSIBLE RM 32A 10x38 2 P	Q18	COFFRET
	SOCOMECS		SECTIONNEUR-FUSIBLE RM 32A 10x38 2 P	Q19	COFFRET
	SOCOMECS		SECTIONNEUR-FUSIBLE RM 32A 10x38 2 P	Q20	COFFRET
56015005	SOCOMECS	1	SECTIONNEUR-FUSIBLE RM 32A 10x38 1 P+N EQUIPE	Q7	COFFRET
S530-RACK	SOFREL	1	RACK 4 EMBLEMENTS	SOF	COFFRET
GB2-CD05	TELEMECANIQUE	5	DISJ. 1P+N 0,5A 13In	Q13	COFFRET
	TELEMECANIQUE		DISJ. 1P+N 0,5A 13In	Q14	COFFRET
	TELEMECANIQUE		DISJ. 1P+N 0,5A 13In	Q15	COFFRET
	TELEMECANIQUE		DISJ. 1P+N 0,5A 13In	Q16	COFFRET
	TELEMECANIQUE		DISJ. 1P+N 0,5A 13In	Q21	COFFRET
GB2-CD07	TELEMECANIQUE	1	DISJ. 1P+N 2A 13In	Q17	COFFRET
GB2-CD08	TELEMECANIQUE	1	DISJ. 1P+N 3A 13In	Q12	COFFRET
GB2-CD16	TELEMECANIQUE	1	DISJ. 1P+N 10A 13In	Q23	COFFRET
GB2-DB07	TELEMECANIQUE	1	DISJ. 2P 2A 14In	Q22	COFFRET
GB2-DB09	TELEMECANIQUE	1	DISJ. 2P 4A 13In	Q11	COFFRET
LADT2	TELEMECANIQUE	2	BLOC CONTACTS TEMPORISES	KM1	COFFRET
	TELEMECANIQUE		BLOC CONTACTS TEMPORISES	KM2	COFFRET
LC1D12B7	TELEMECANIQUE	1	CONT 12A 1F+1O 24V 50/60Hz	KA1	COFFRET
LC1D80B7	TELEMECANIQUE	2	CONT 80A 1F+1O 24V 50/60Hz	KM1	COFFRET
	TELEMECANIQUE		CONT 80A 1F+1O 24V 50/60Hz	KM2	COFFRET

REFERENCE	FABRICANT	QTE	DESIGNATION	REPERE	LOCALISATION
RE11LAMW	TELEMECANIQUE	2	RELAIS TEMPORISATION TRAVAIL A SORTIE STATIQUE	TE1	COFFRET
	TELEMECANIQUE		RELAIS TEMPORISATION TRAVAIL A SORTIE STATIQUE	TE2	COFFRET
RM17TG20	TELEMECANIQUE	1	RELAIS DE CONTROLE DE RESEAUX TRIPHASES	A1	COFFRET
XB4BVB1	TELEMECANIQUE	1	VOYANT LUMINEUX	V1	PORTE
XB4BVB3	TELEMECANIQUE	2	VOYANT LUMINEUX	V2	PORTE
	TELEMECANIQUE		VOYANT LUMINEUX	V4	PORTE
XB4BVB4	TELEMECANIQUE	3	VOYANT LUMINEUX	V3	PORTE
	TELEMECANIQUE		VOYANT LUMINEUX	V5	PORTE
	TELEMECANIQUE		VOYANT LUMINEUX	V6	PORTE
ZB4BA6	TELEMECANIQUE	1	TETE BOUTON POUSSOIR	S3	PORTE
ZB4BD3	TELEMECANIQUE	2	TETE BOUTON TOURNANT	S1	PORTE
	TELEMECANIQUE		TETE BOUTON TOURNANT	S2	PORTE
ZB4BS54	TELEMECANIQUE	1	TETE ARRET D'URGENCE	ATU	PORTE
ZB4BZ101	TELEMECANIQUE	3	CORPS CONTACT A	S1	PORTE
	TELEMECANIQUE		CORPS CONTACT A	S2	PORTE
	TELEMECANIQUE		CORPS CONTACT A	S3	PORTE
ZB4BZ102	TELEMECANIQUE	1	CORPS CONTACT A	ATU	PORTE
ZBE101	TELEMECANIQUE	6	CONTACT VIS ETRIER F	S1	PORTE
	TELEMECANIQUE		CONTACT VIS ETRIER F	S2	PORTE
8690110000	WEIDMULLER	8	1 RELAIS 4 INV 24V AC 5A	KA2	COFFRET
	WEIDMULLER		1 RELAIS 4 INV 24V AC 5A	KA3	COFFRET
	WEIDMULLER		1 RELAIS 4 INV 24V AC 5A	KA4	COFFRET
	WEIDMULLER		1 RELAIS 4 INV 24V AC 5A	KA5	COFFRET
	WEIDMULLER		1 RELAIS 4 INV 24V AC 5A	KA6	COFFRET
	WEIDMULLER		1 RELAIS 4 INV 24V AC 5A	KA7	COFFRET
	WEIDMULLER		1 RELAIS 4 INV 24V AC 5A	KA8	COFFRET
	WEIDMULLER		1 RELAIS 4 INV 24V AC 5A	KA9	COFFRET
8869420000	WEIDMULLER	8	SUPPORT RELAIS WEIDMULLER 4 INV	KA2	COFFRET
	WEIDMULLER		SUPPORT RELAIS WEIDMULLER 4 INV	KA3	COFFRET
	WEIDMULLER		SUPPORT RELAIS WEIDMULLER 4 INV	KA4	COFFRET
	WEIDMULLER		SUPPORT RELAIS WEIDMULLER 4 INV	KA5	COFFRET
	WEIDMULLER		SUPPORT RELAIS WEIDMULLER 4 INV	KA6	COFFRET
	WEIDMULLER		SUPPORT RELAIS WEIDMULLER 4 INV	KA7	COFFRET

