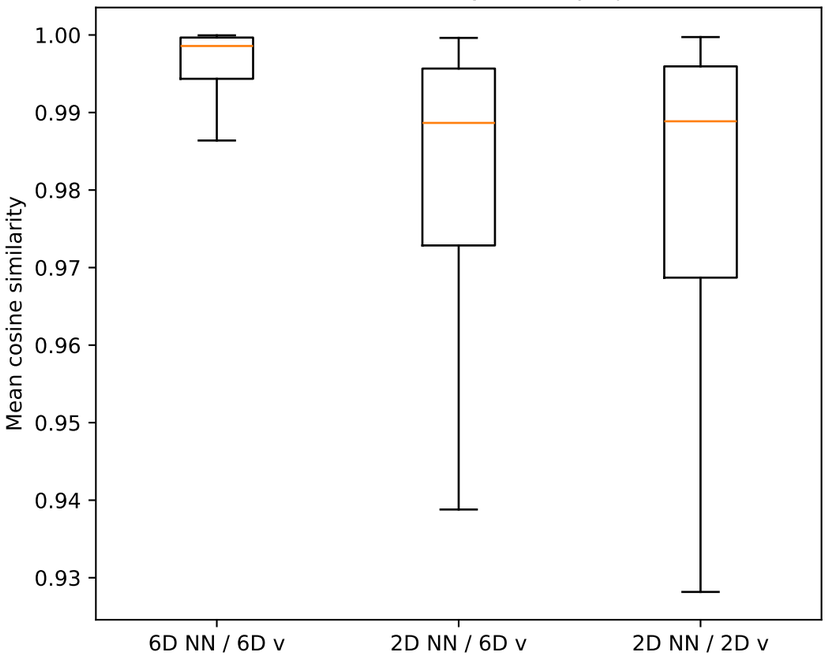
Direction consistency under projection
Mean cosine similarity
1.00
0.99
0.98
0.97
0.96
0.95
0.94
0.93
6D NN / 6D v
2D NN / 6D v
2D NN / 2D v

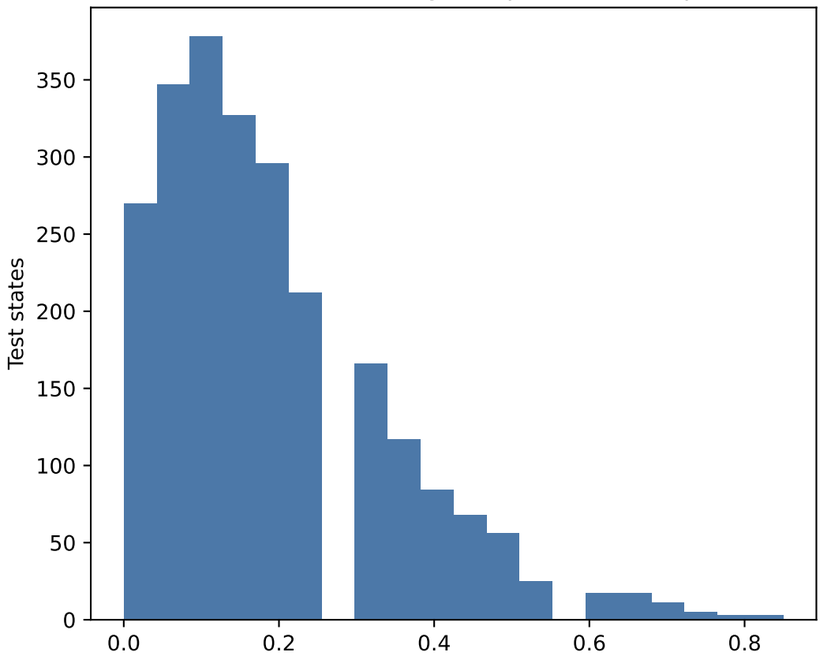
6D versus 2D neighbor patient overlap
Test states
350
300
250
200
150
100
50
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
Fraction of common neighbors

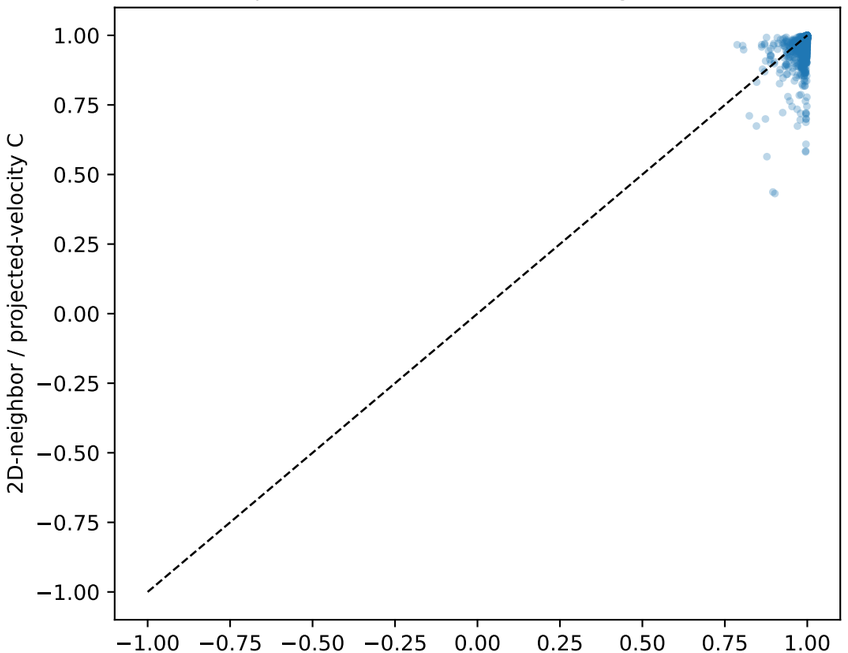
Projected versus full direction agreement
2D-neighbor / projected-velocity C
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.00
−0.75
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
Full-space C