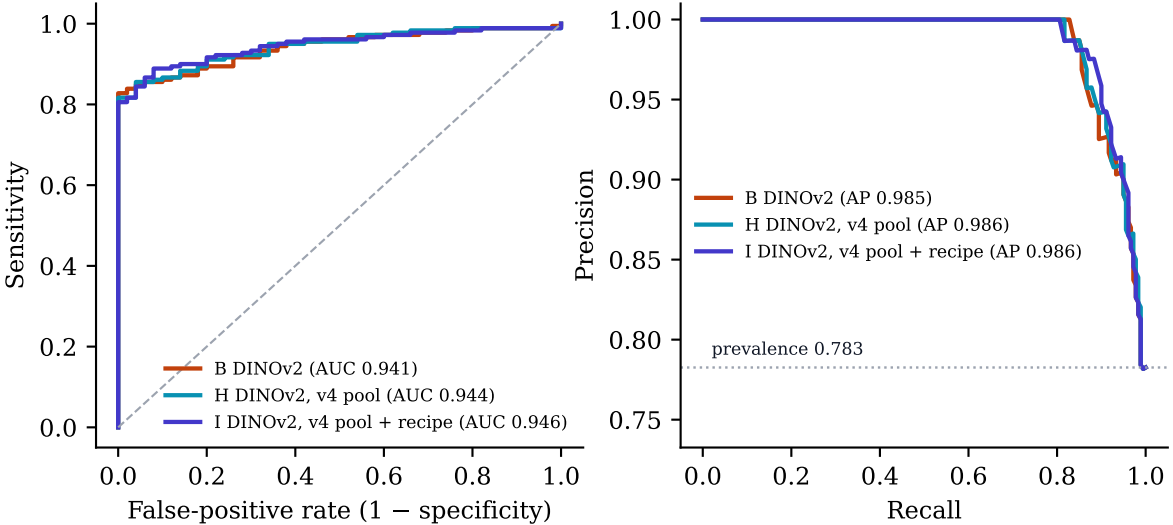
(a) ROC, any ROP vs normal, per eye
Sensitivity
False-positive rate (1 − specificity)
B DINOv2 (AUC 0.941)
H DINOv2, v4 pool (AUC 0.944)
I DINOv2, v4 pool + recipe (AUC 0.946)
(b) Precision–recall, per eye
Precision
Recall
B DINOv2 (AP 0.985)
H DINOv2, v4 pool (AP 0.986)
I DINOv2, v4 pool + recipe (AP 0.986)
prevalence 0.783