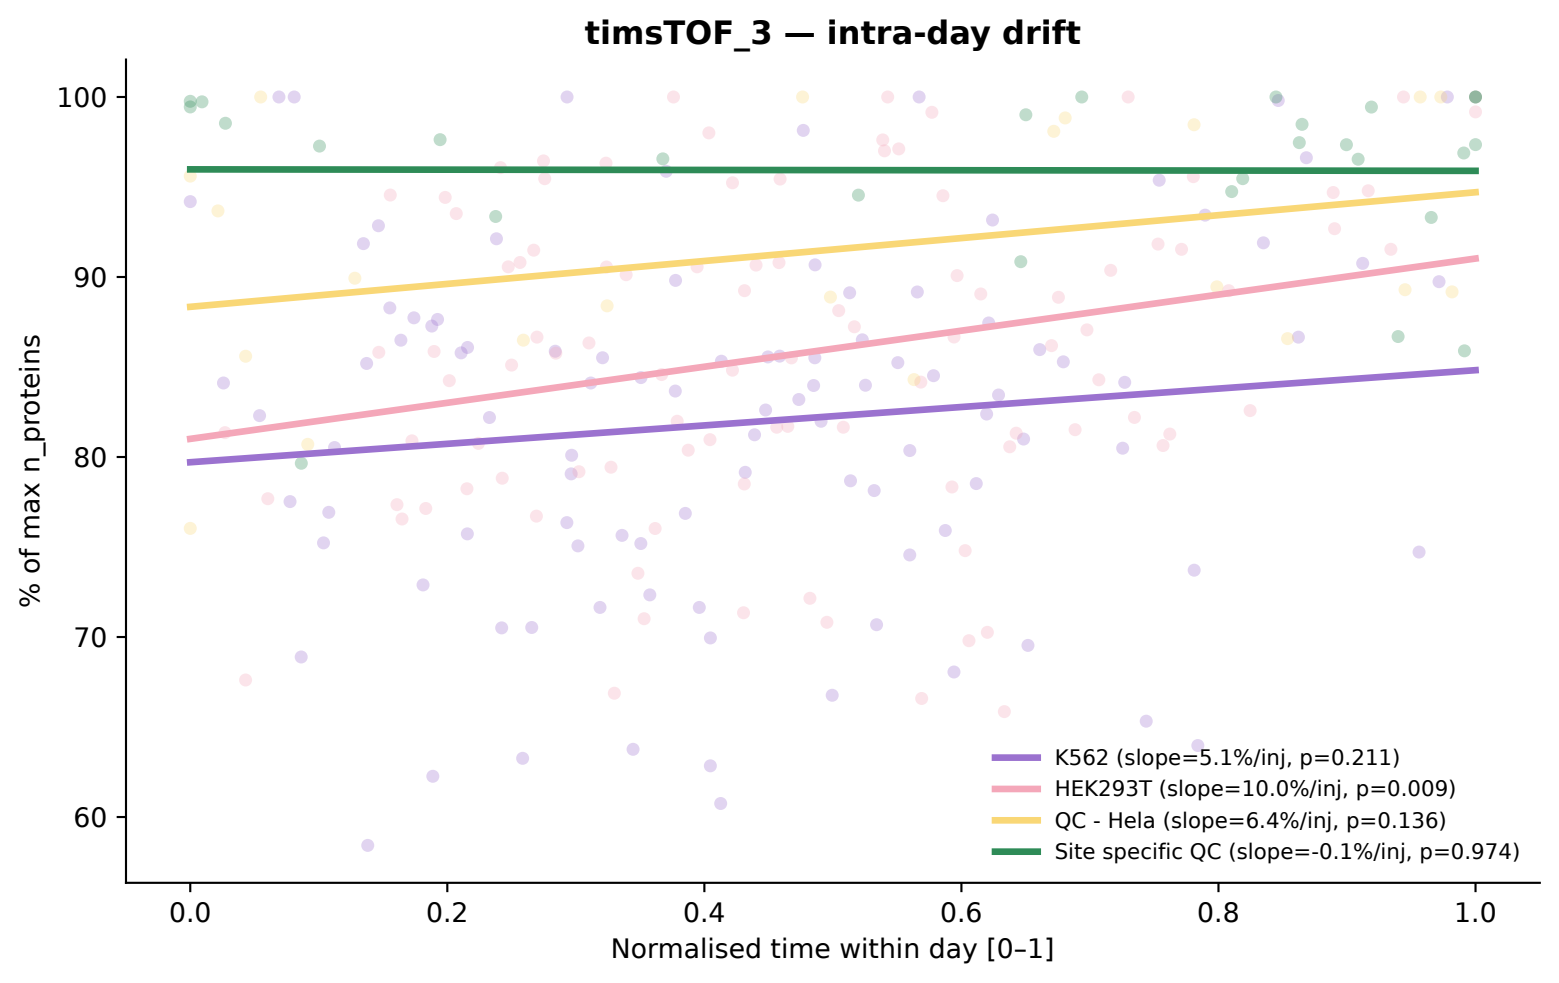
timsTOF_3 — intra-day drift
% of max n_proteins
Normalised time within day [0–1]
100
90
80
70
60
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
K562 (slope=5.1%/inj, p=0.211)
HEK293T (slope=10.0%/inj, p=0.009)
QC - Hela (slope=6.4%/inj, p=0.136)
Site specific QC (slope=-0.1%/inj, p=0.974)