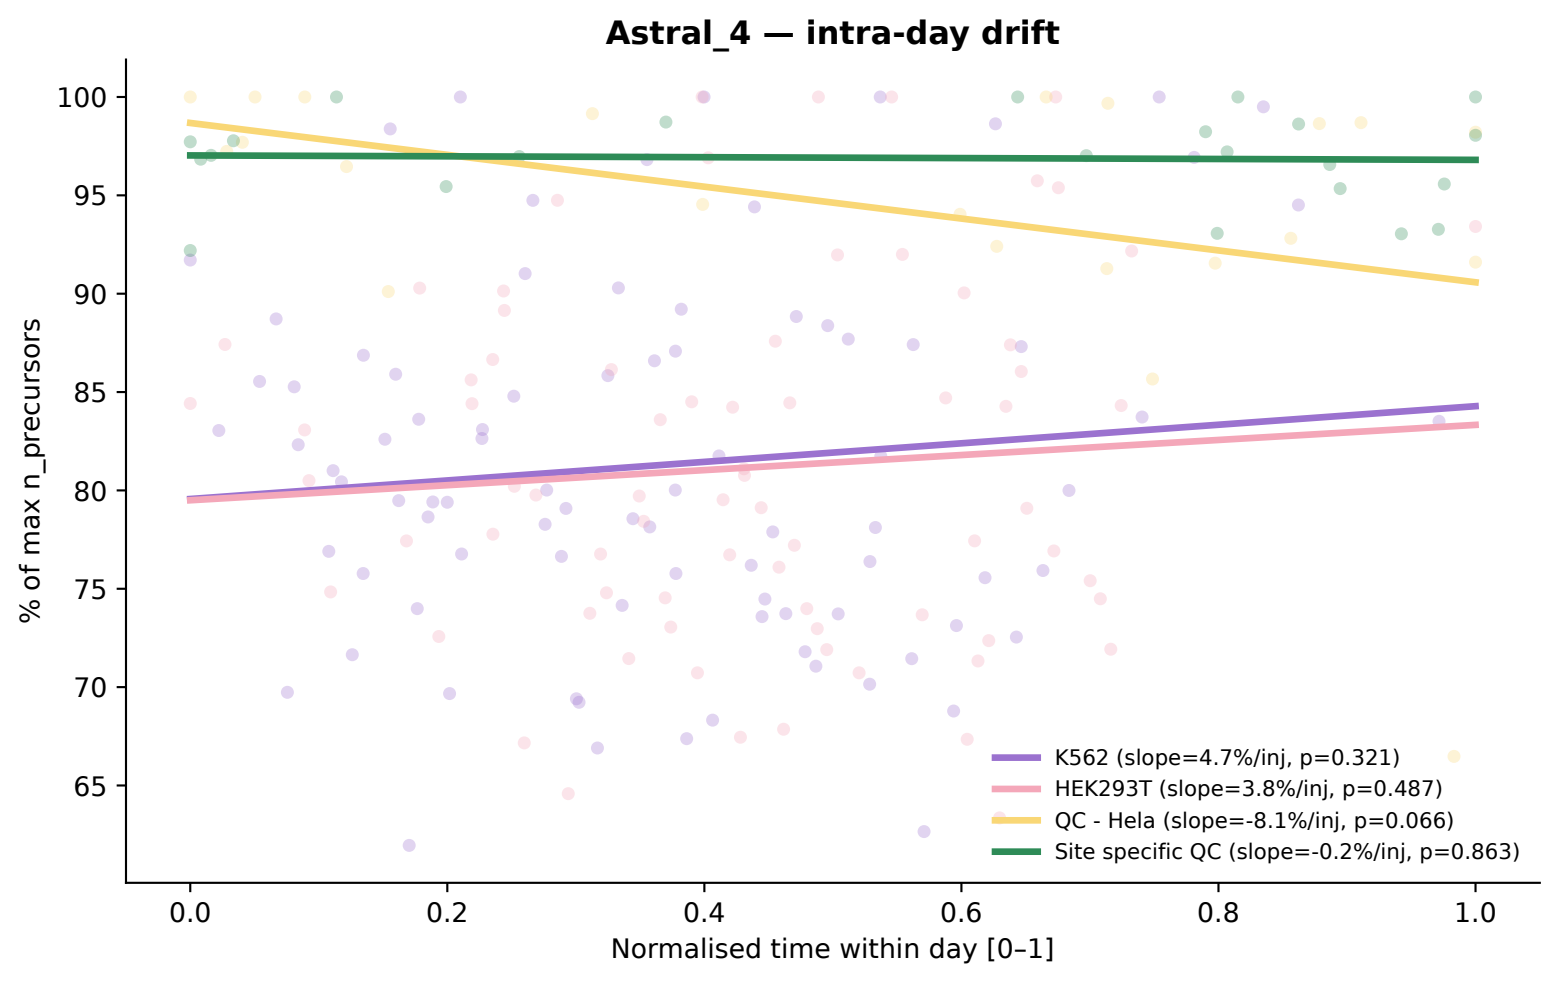
Astral_4 — intra-day drift
% of max n_precursors
Normalised time within day [0–1]
100
95
90
85
80
75
70
65
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
K562 (slope=4.7%/inj, p=0.321)
HEK293T (slope=3.8%/inj, p=0.487)
QC - Hela (slope=-8.1%/inj, p=0.066)
Site specific QC (slope=-0.2%/inj, p=0.863)