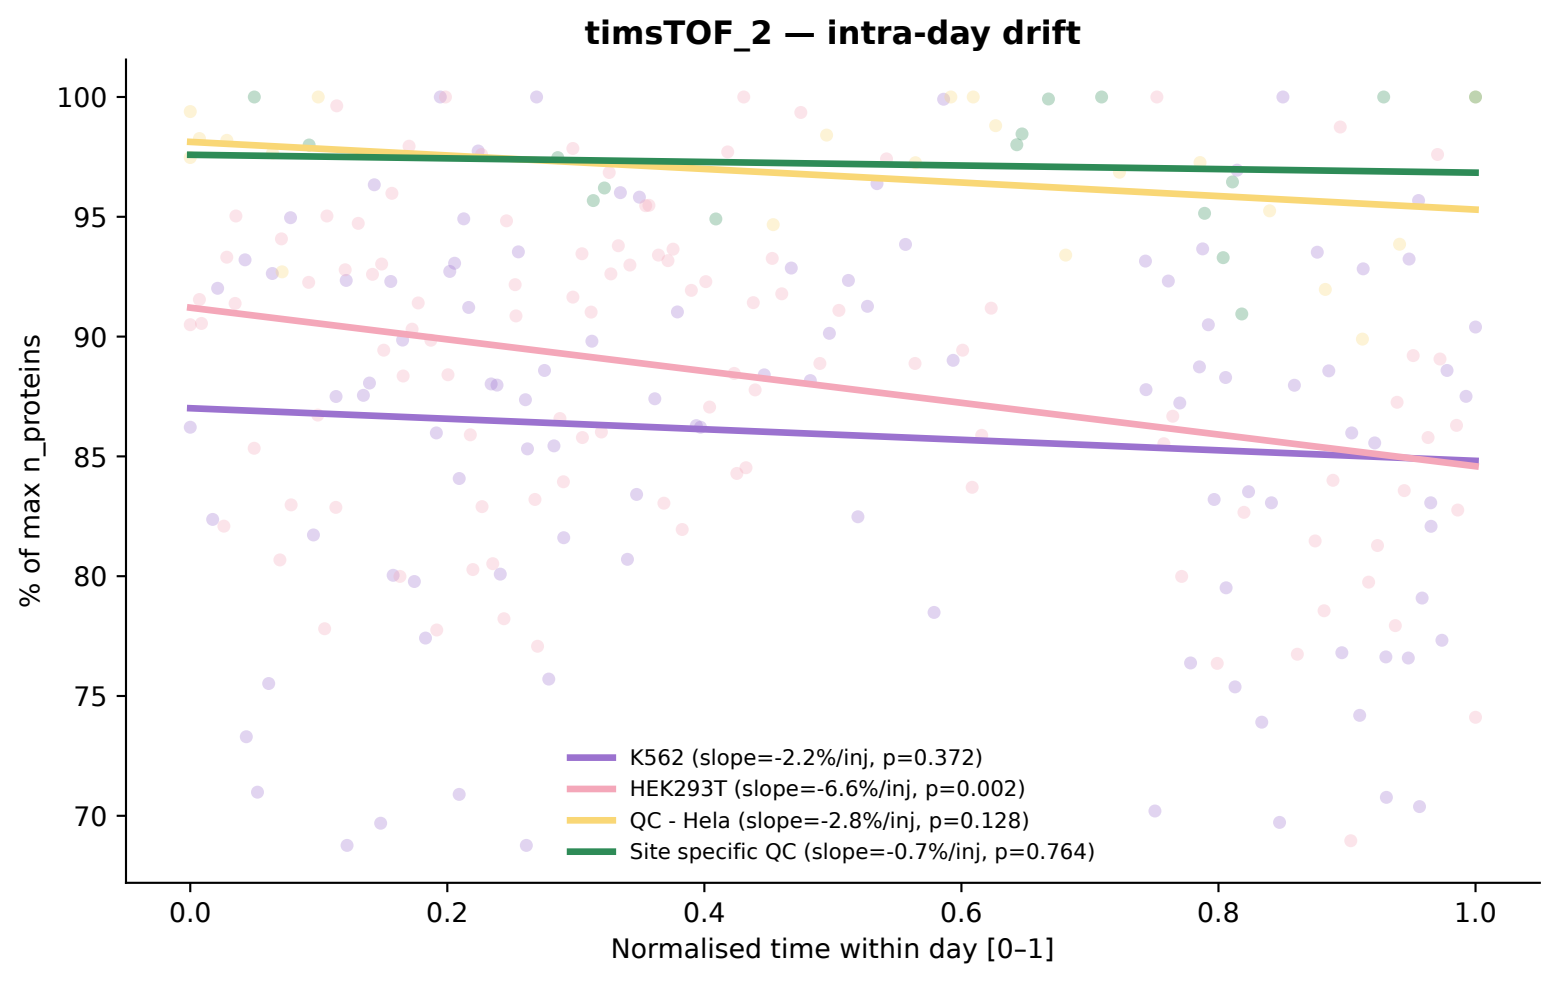
timsTOF_2 — intra-day drift
% of max n_proteins
100
95
90
85
80
75
70
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Normalised time within day [0–1]
K562 (slope=-2.2%/inj, p=0.372)
HEK293T (slope=-6.6%/inj, p=0.002)
QC - Hela (slope=-2.8%/inj, p=0.128)
Site specific QC (slope=-0.7%/inj, p=0.764)