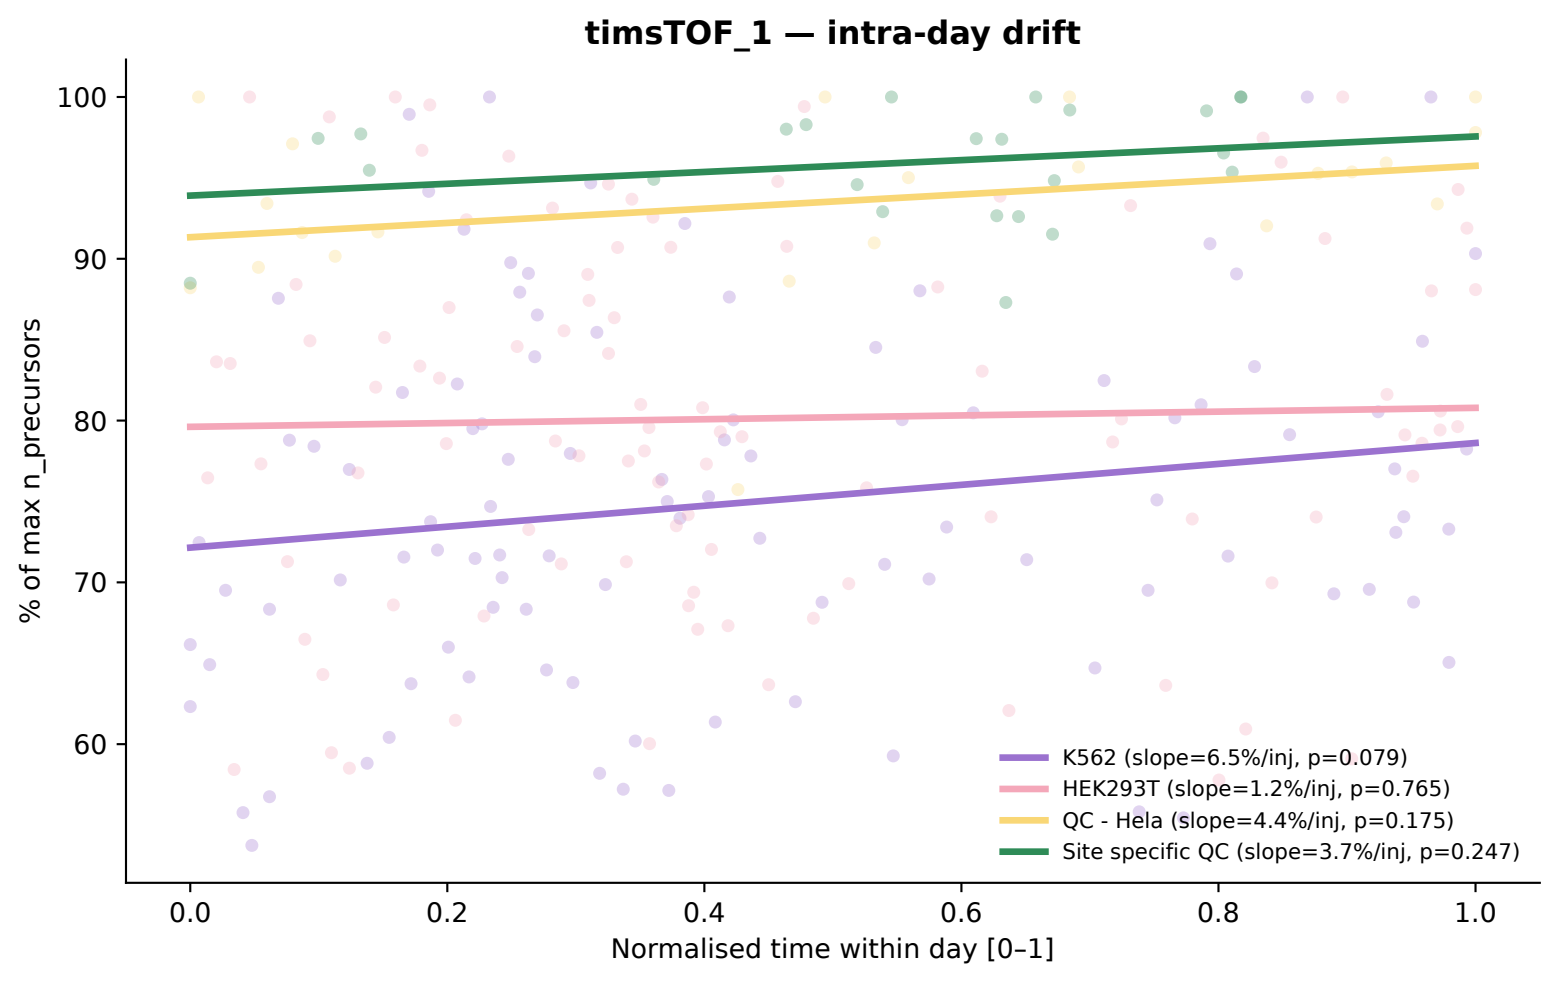
timsTOF_1 — intra-day drift
% of max n_precursors
Normalised time within day [0–1]
100
90
80
70
60
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
K562 (slope=6.5%/inj, p=0.079)
HEK293T (slope=1.2%/inj, p=0.765)
QC - Hela (slope=4.4%/inj, p=0.175)
Site specific QC (slope=3.7%/inj, p=0.247)