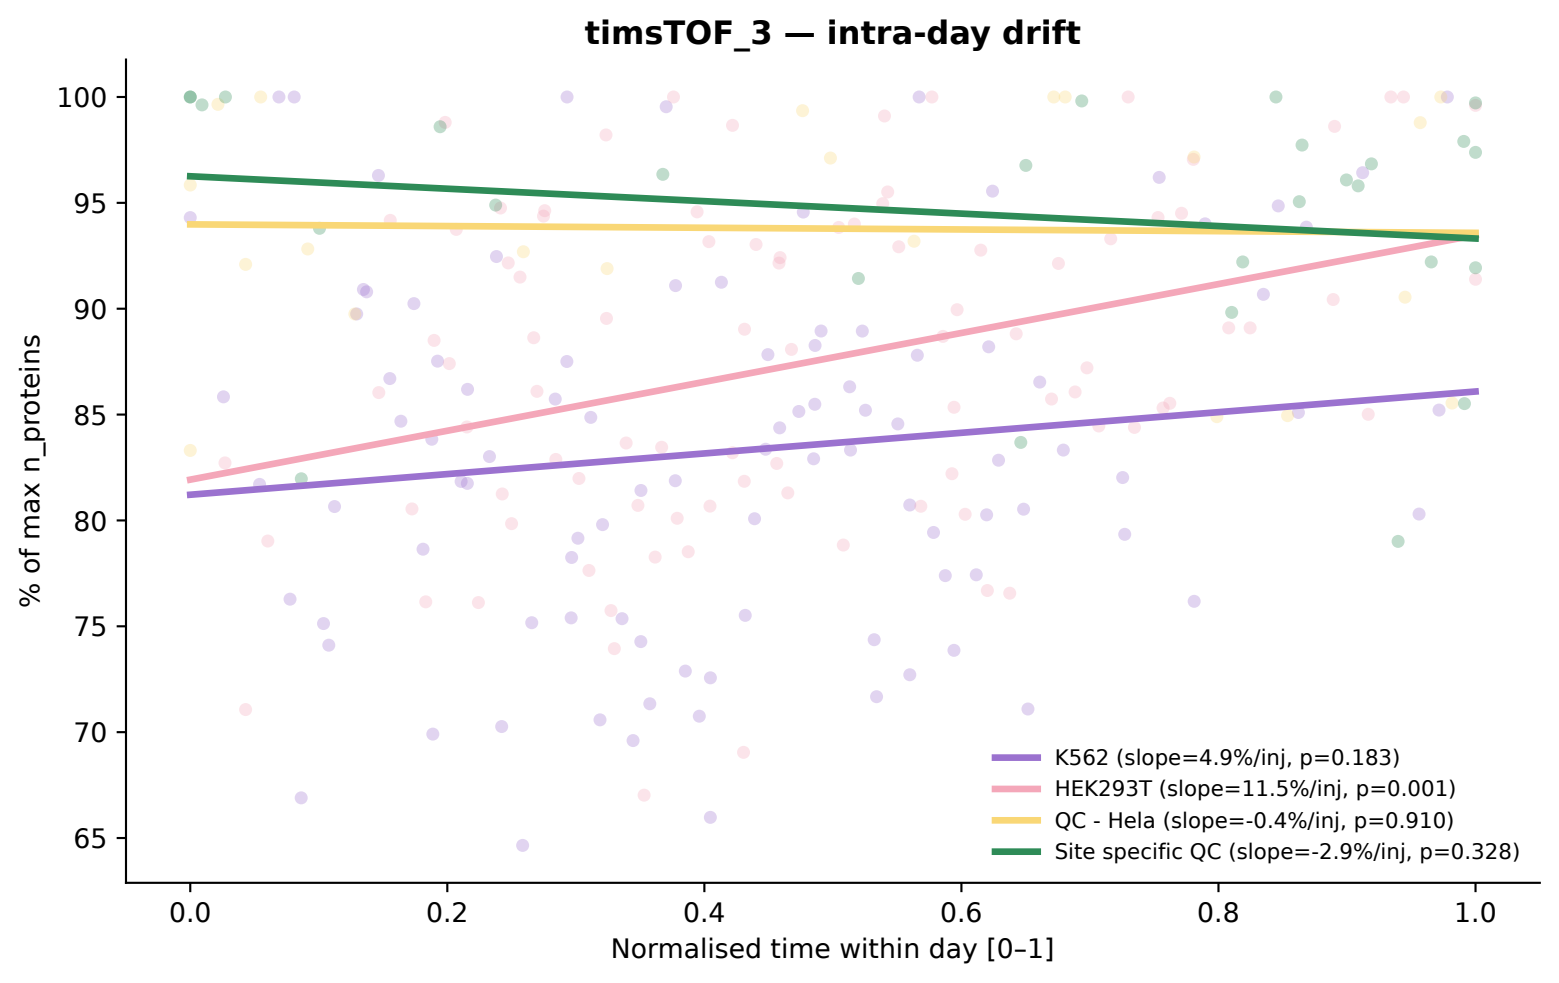
timsTOF_3 — intra-day drift
% of max n_proteins
100
95
90
85
80
75
70
65
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Normalised time within day [0–1]
K562 (slope=4.9%/inj, p=0.183)
HEK293T (slope=11.5%/inj, p=0.001)
QC - Hela (slope=-0.4%/inj, p=0.910)
Site specific QC (slope=-2.9%/inj, p=0.328)