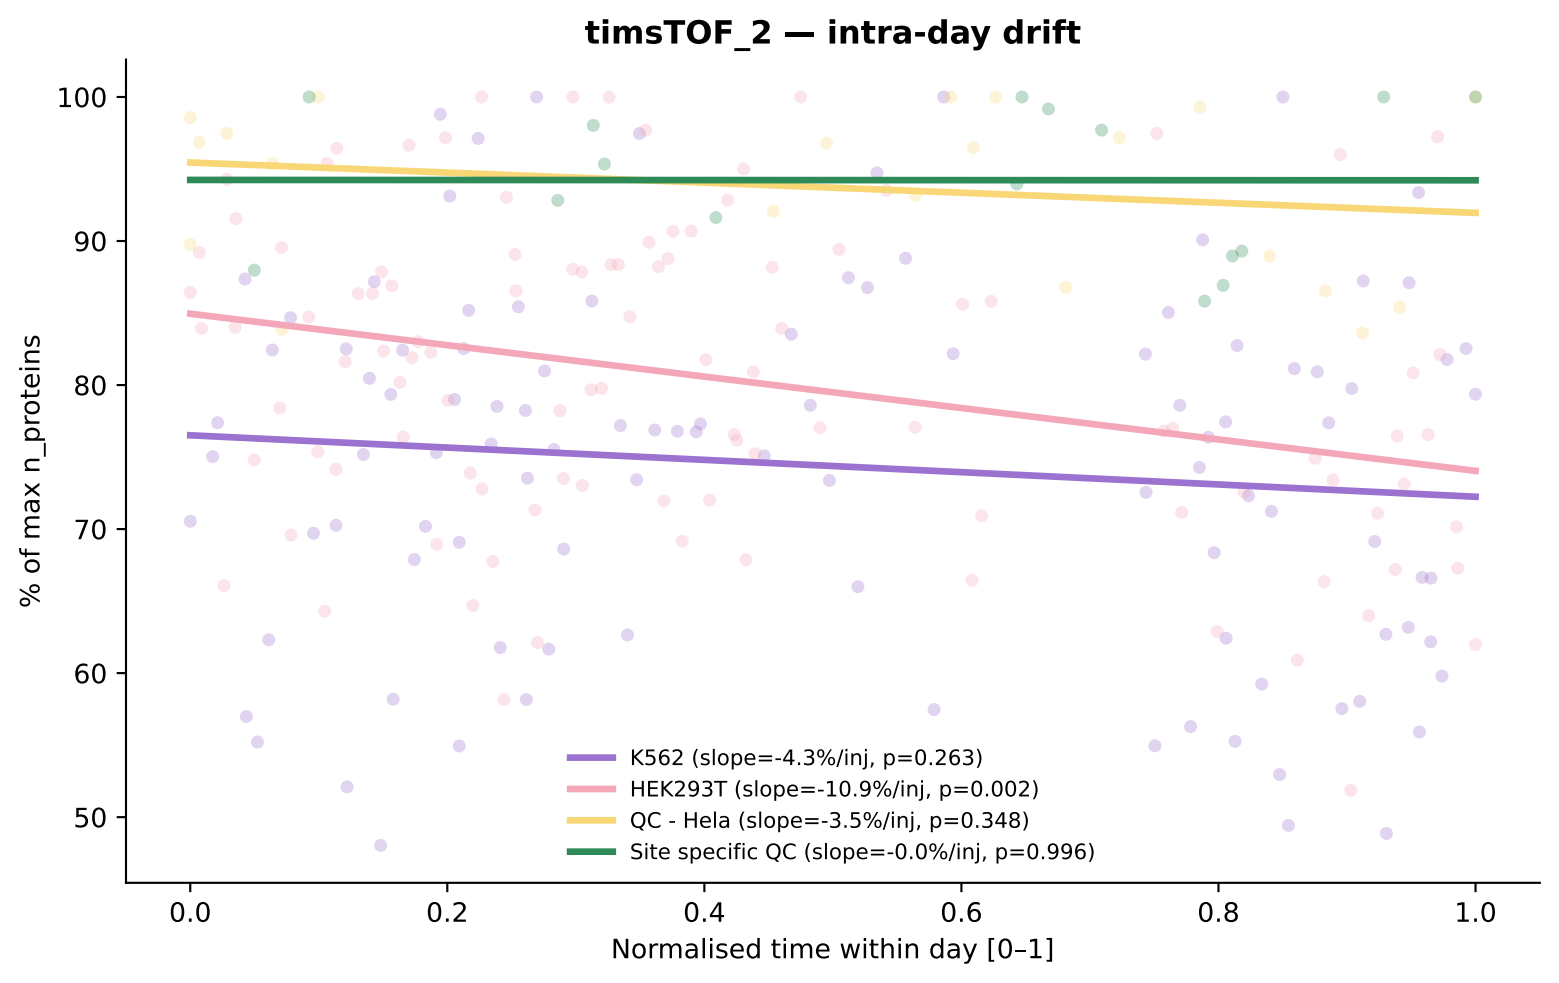
timsTOF_2 — intra-day drift
% of max n_proteins
100
90
80
70
60
50
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Normalised time within day [0–1]
K562 (slope=-4.3%/inj, p=0.263)
HEK293T (slope=-10.9%/inj, p=0.002)
QC - Hela (slope=-3.5%/inj, p=0.348)
Site specific QC (slope=-0.0%/inj, p=0.996)