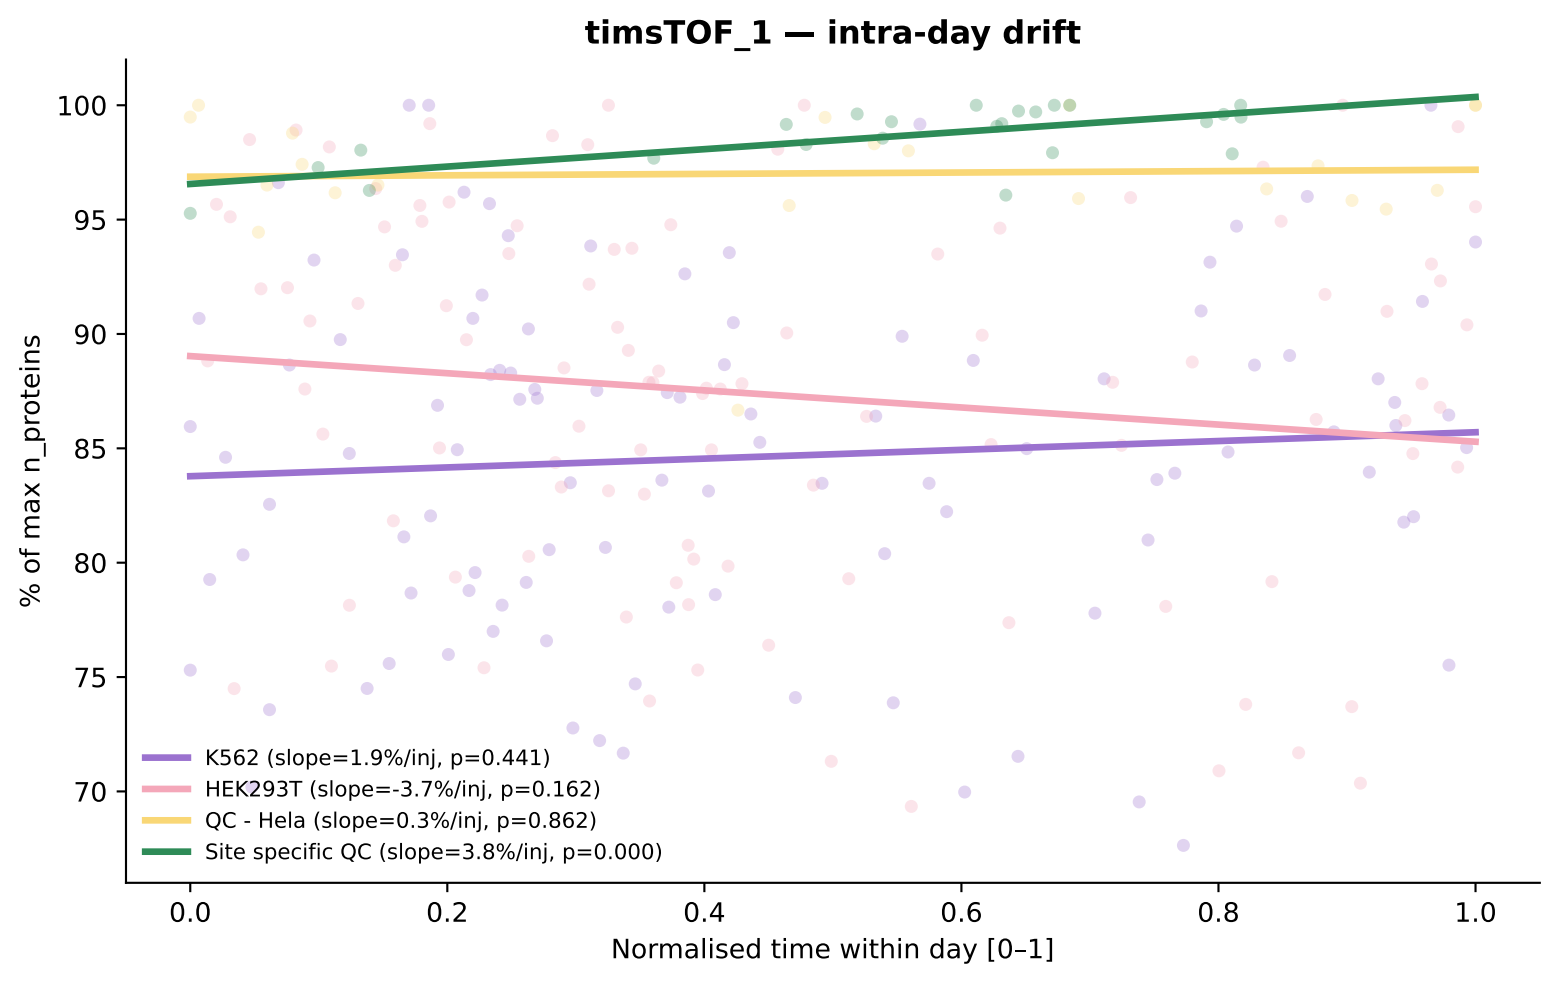
timsTOF_1 — intra-day drift
% of max n_proteins
100
95
90
85
80
75
70
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Normalised time within day [0–1]
K562 (slope=1.9%/inj, p=0.441)
HEK293T (slope=-3.7%/inj, p=0.162)
QC - Hela (slope=0.3%/inj, p=0.862)
Site specific QC (slope=3.8%/inj, p=0.000)