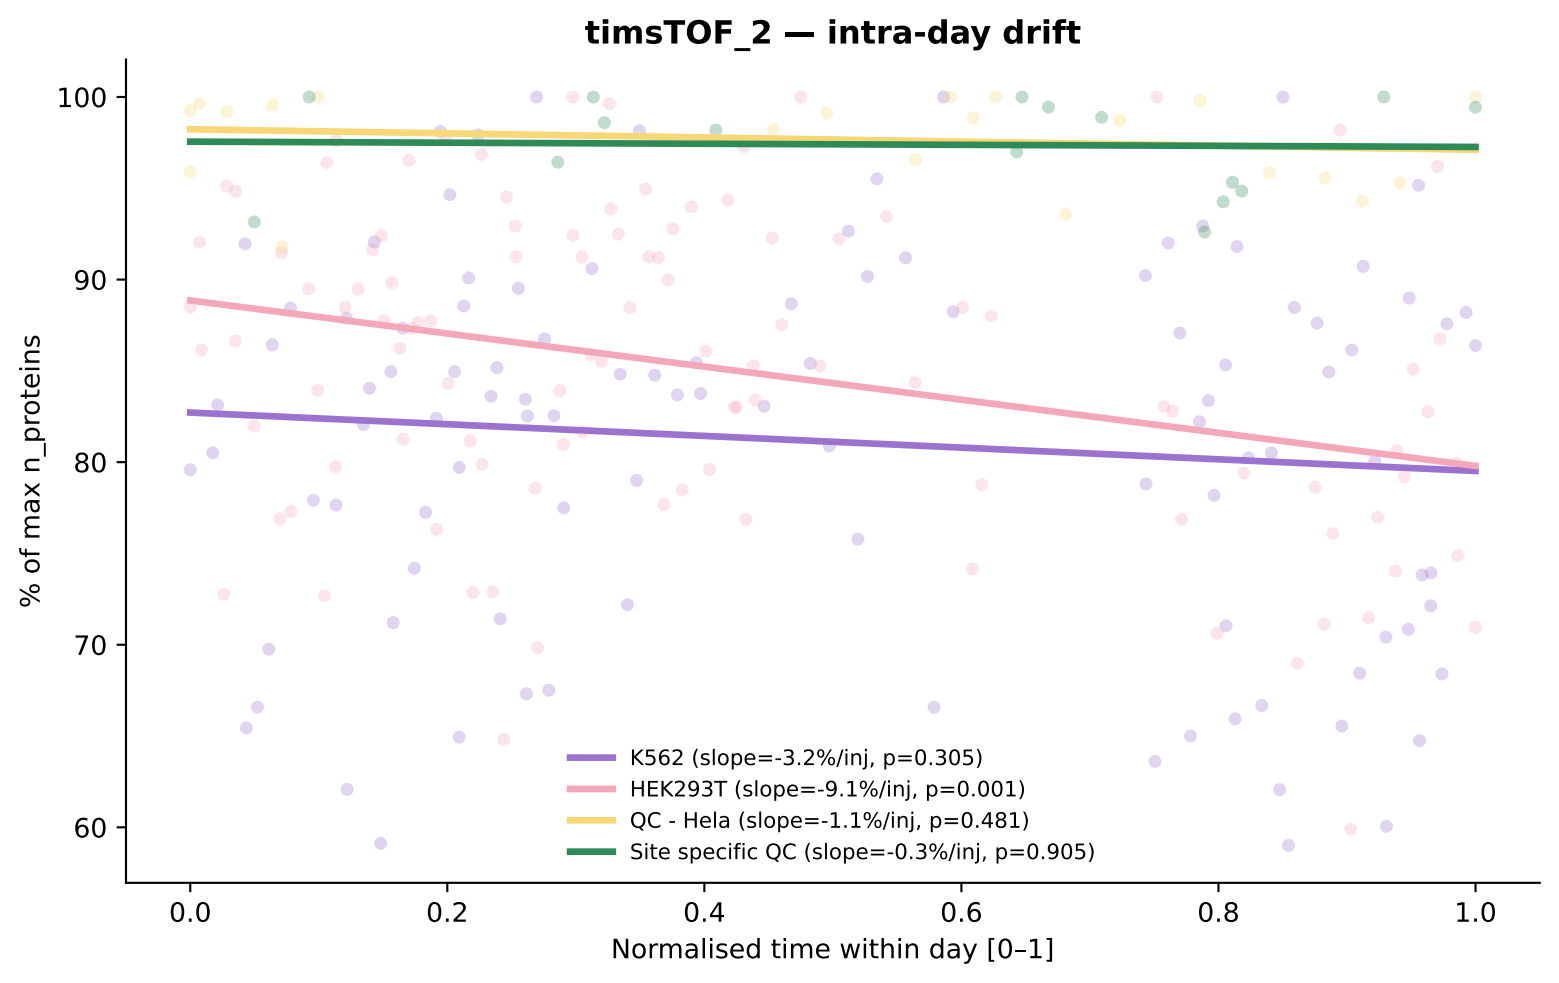
timsTOF_2 — intra-day drift
% of max n_proteins
100
90
80
70
60
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Normalised time within day [0–1]
K562 (slope=-3.2%/inj, p=0.305)
HEK293T (slope=-9.1%/inj, p=0.001)
QC - Hela (slope=-1.1%/inj, p=0.481)
Site specific QC (slope=-0.3%/inj, p=0.905)