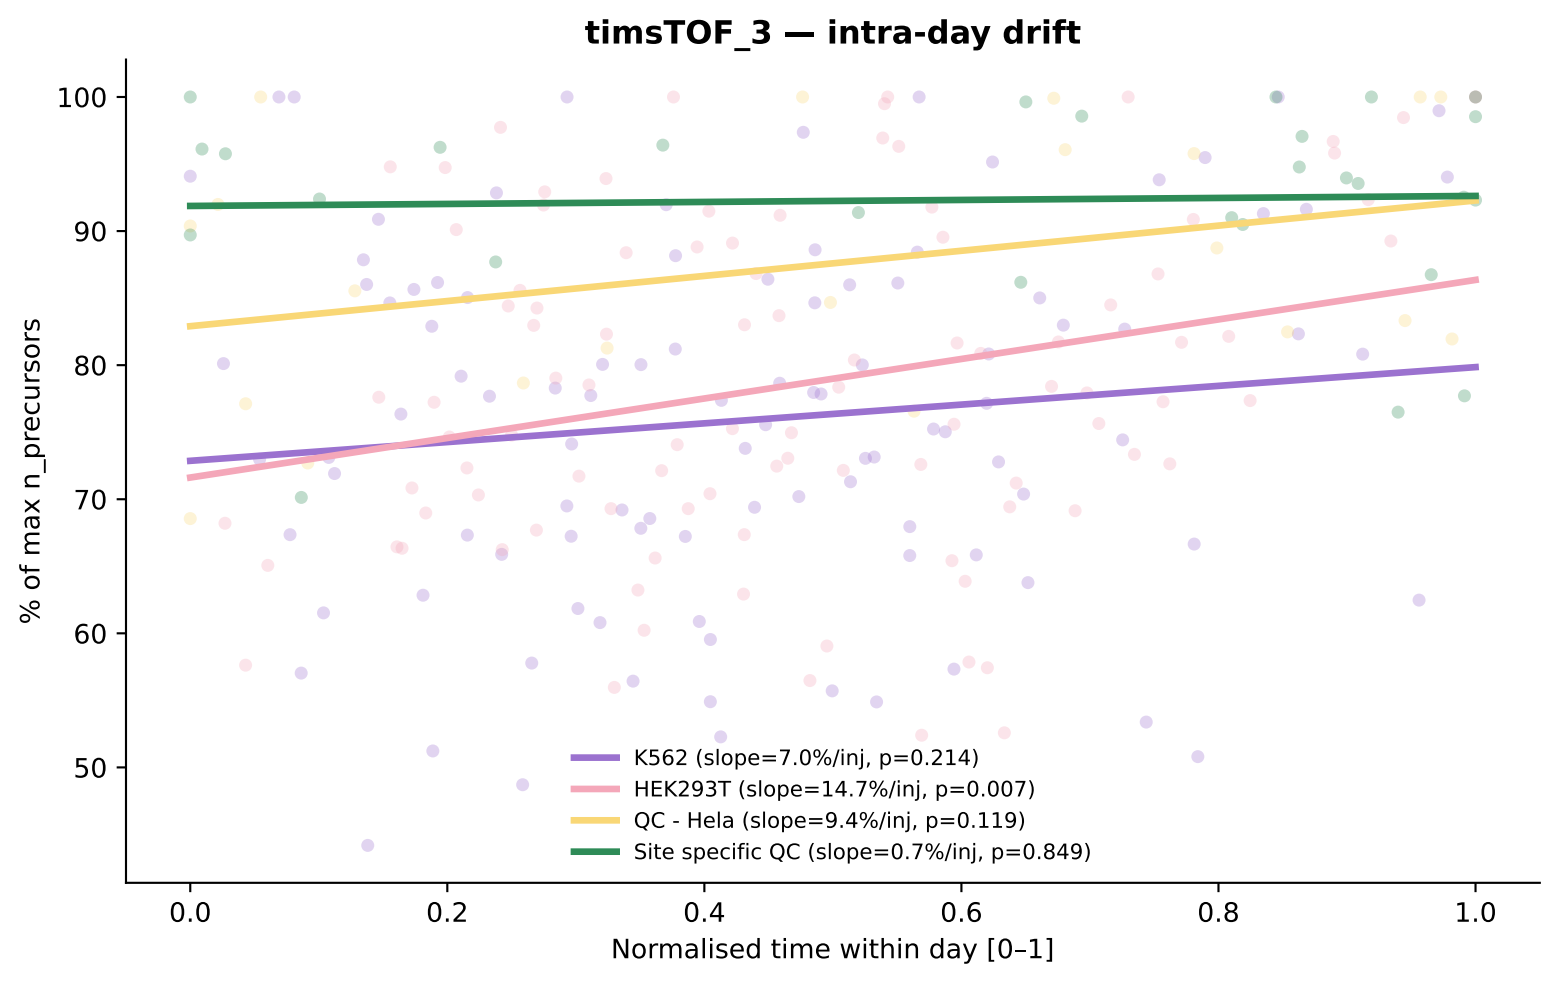
timsTOF_3 — intra-day drift
% of max n_precursors
Normalised time within day [0–1]
100
90
80
70
60
50
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
K562 (slope=7.0%/inj, p=0.214)
HEK293T (slope=14.7%/inj, p=0.007)
QC - Hela (slope=9.4%/inj, p=0.119)
Site specific QC (slope=0.7%/inj, p=0.849)