


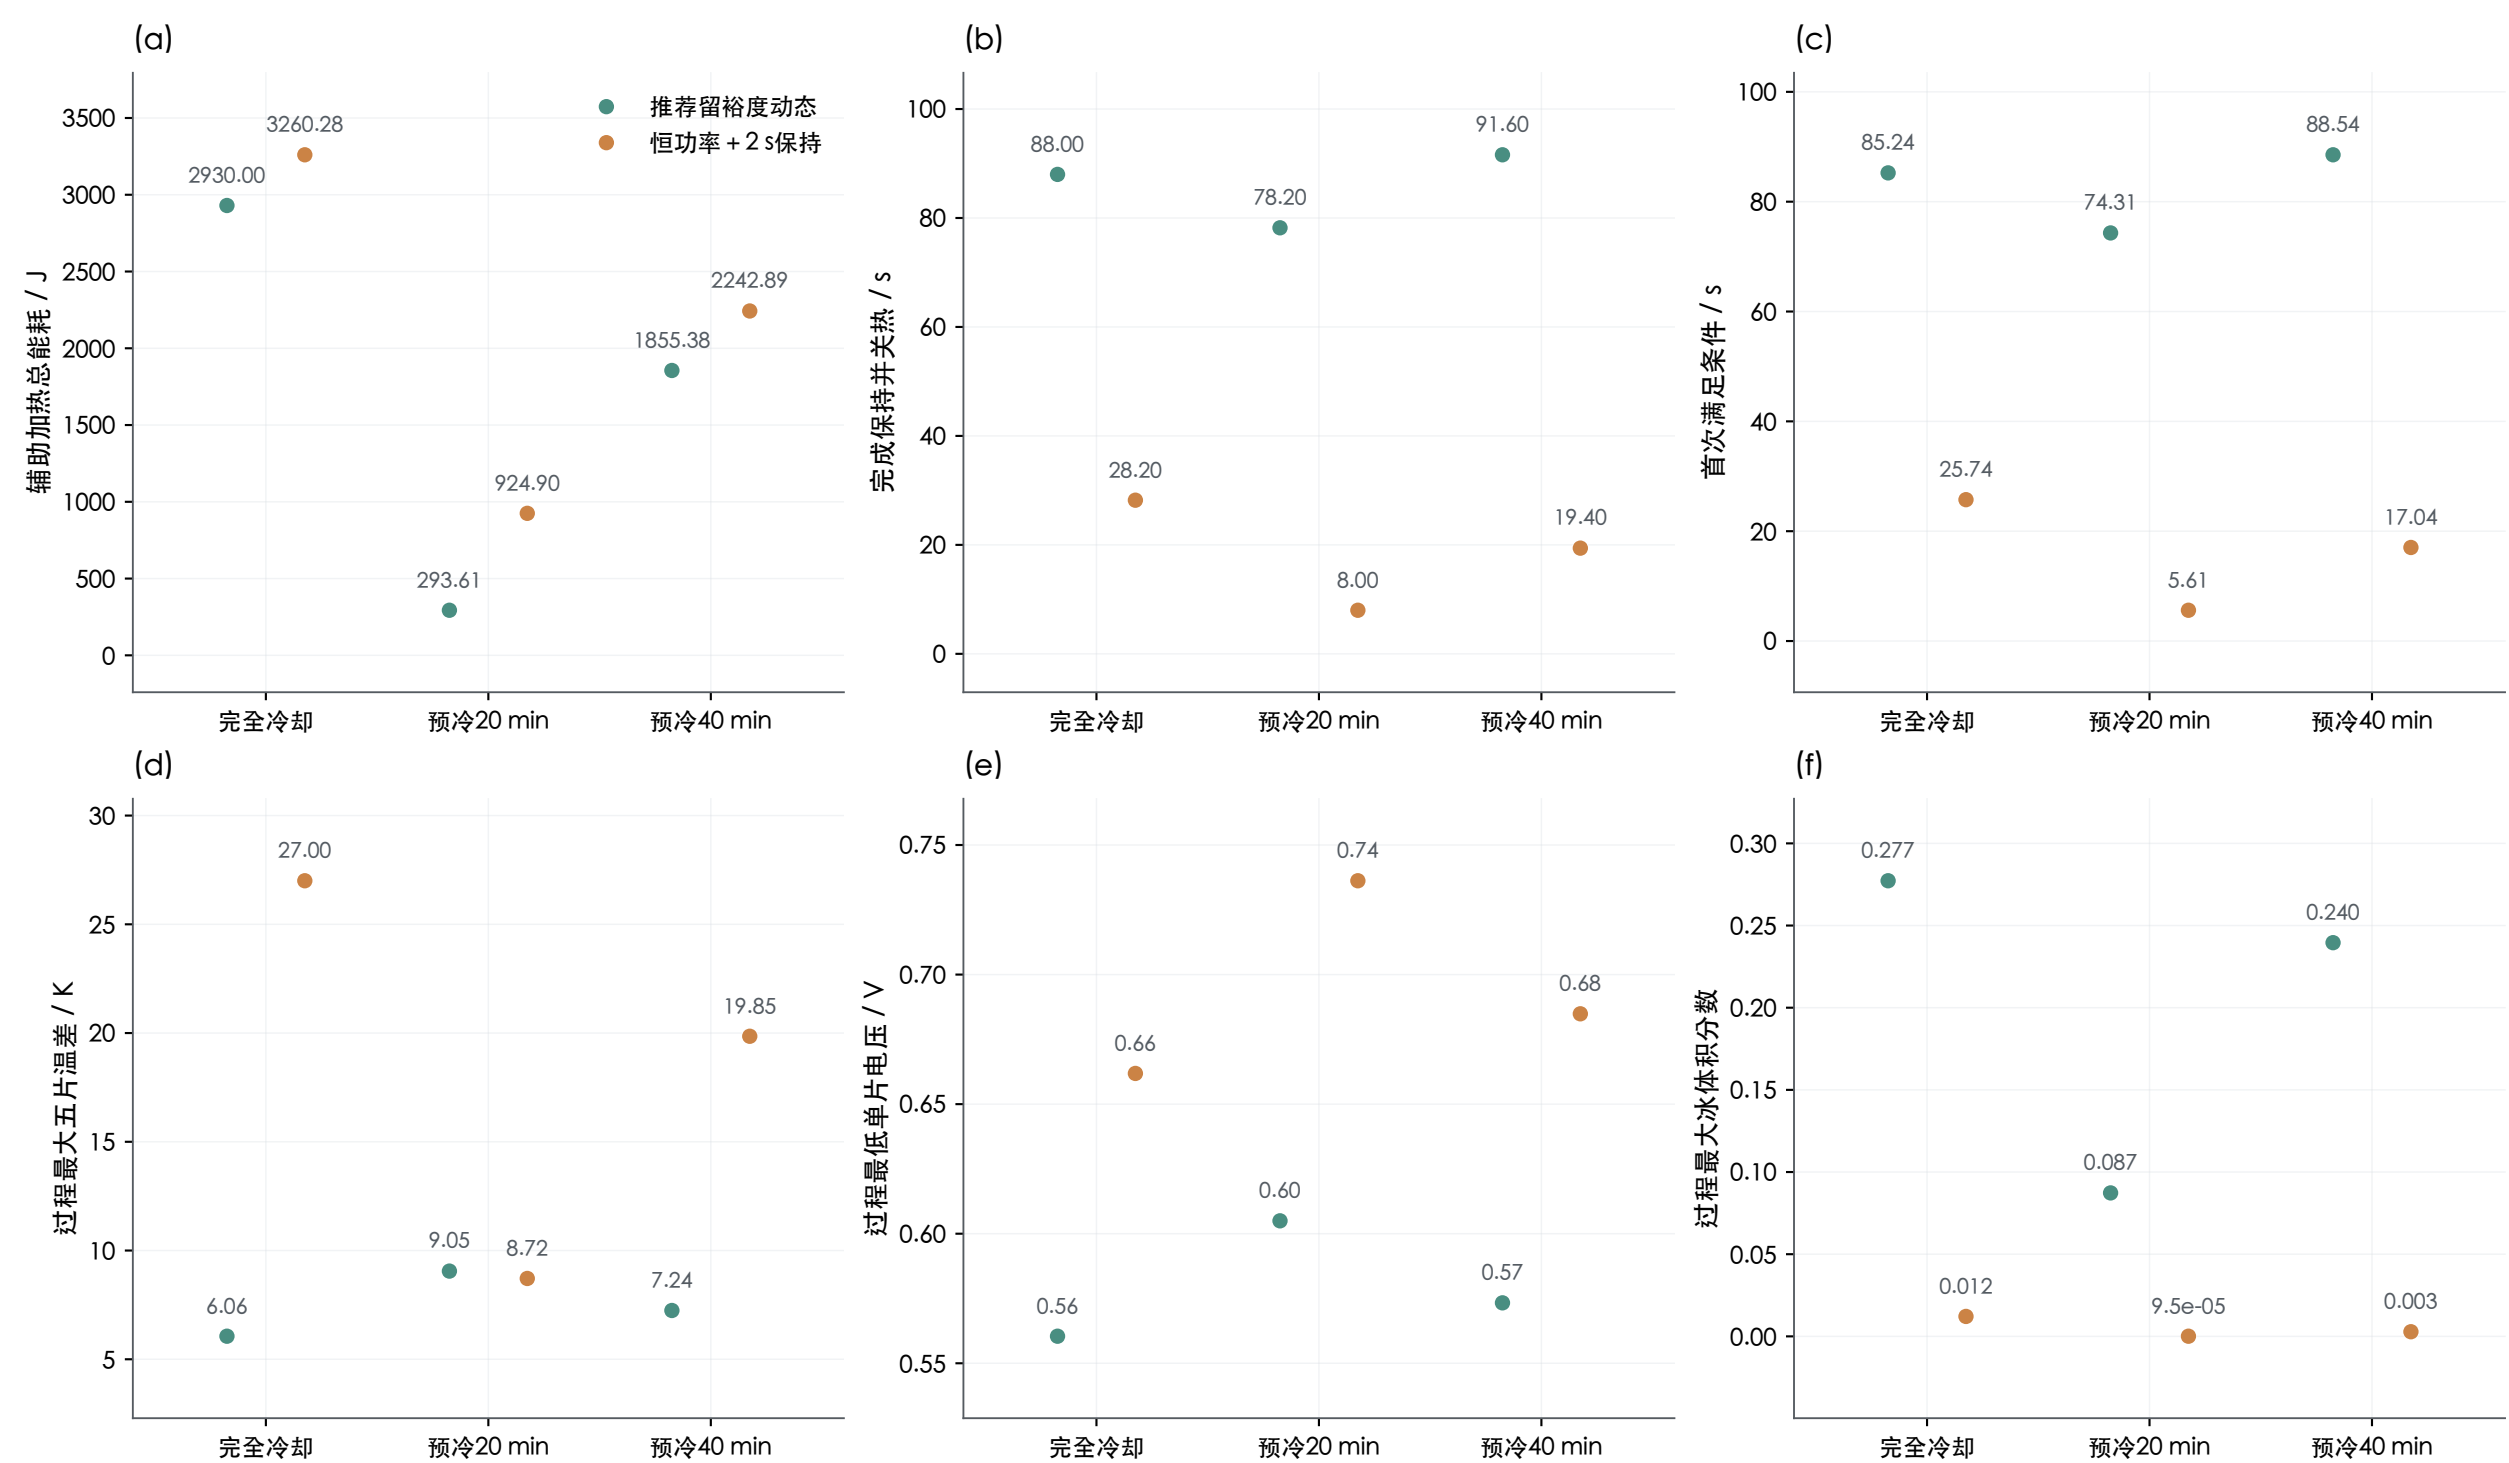

推荐动态与固定C：相同传感温度裕度与2 s连续测量保持，统计到实际关热