



Kruskal-Wallis p=0.001

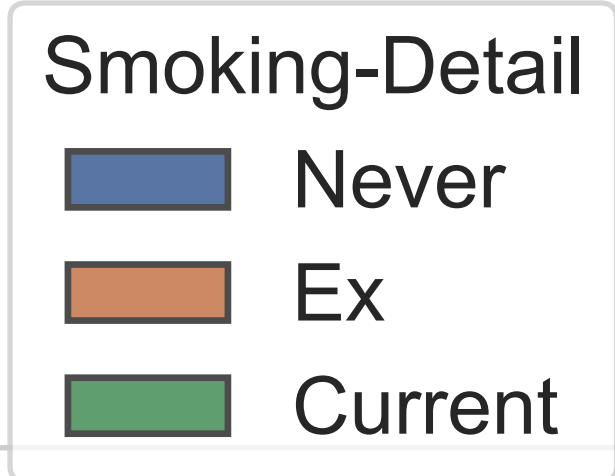

Clostridium diolis (%)

2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5

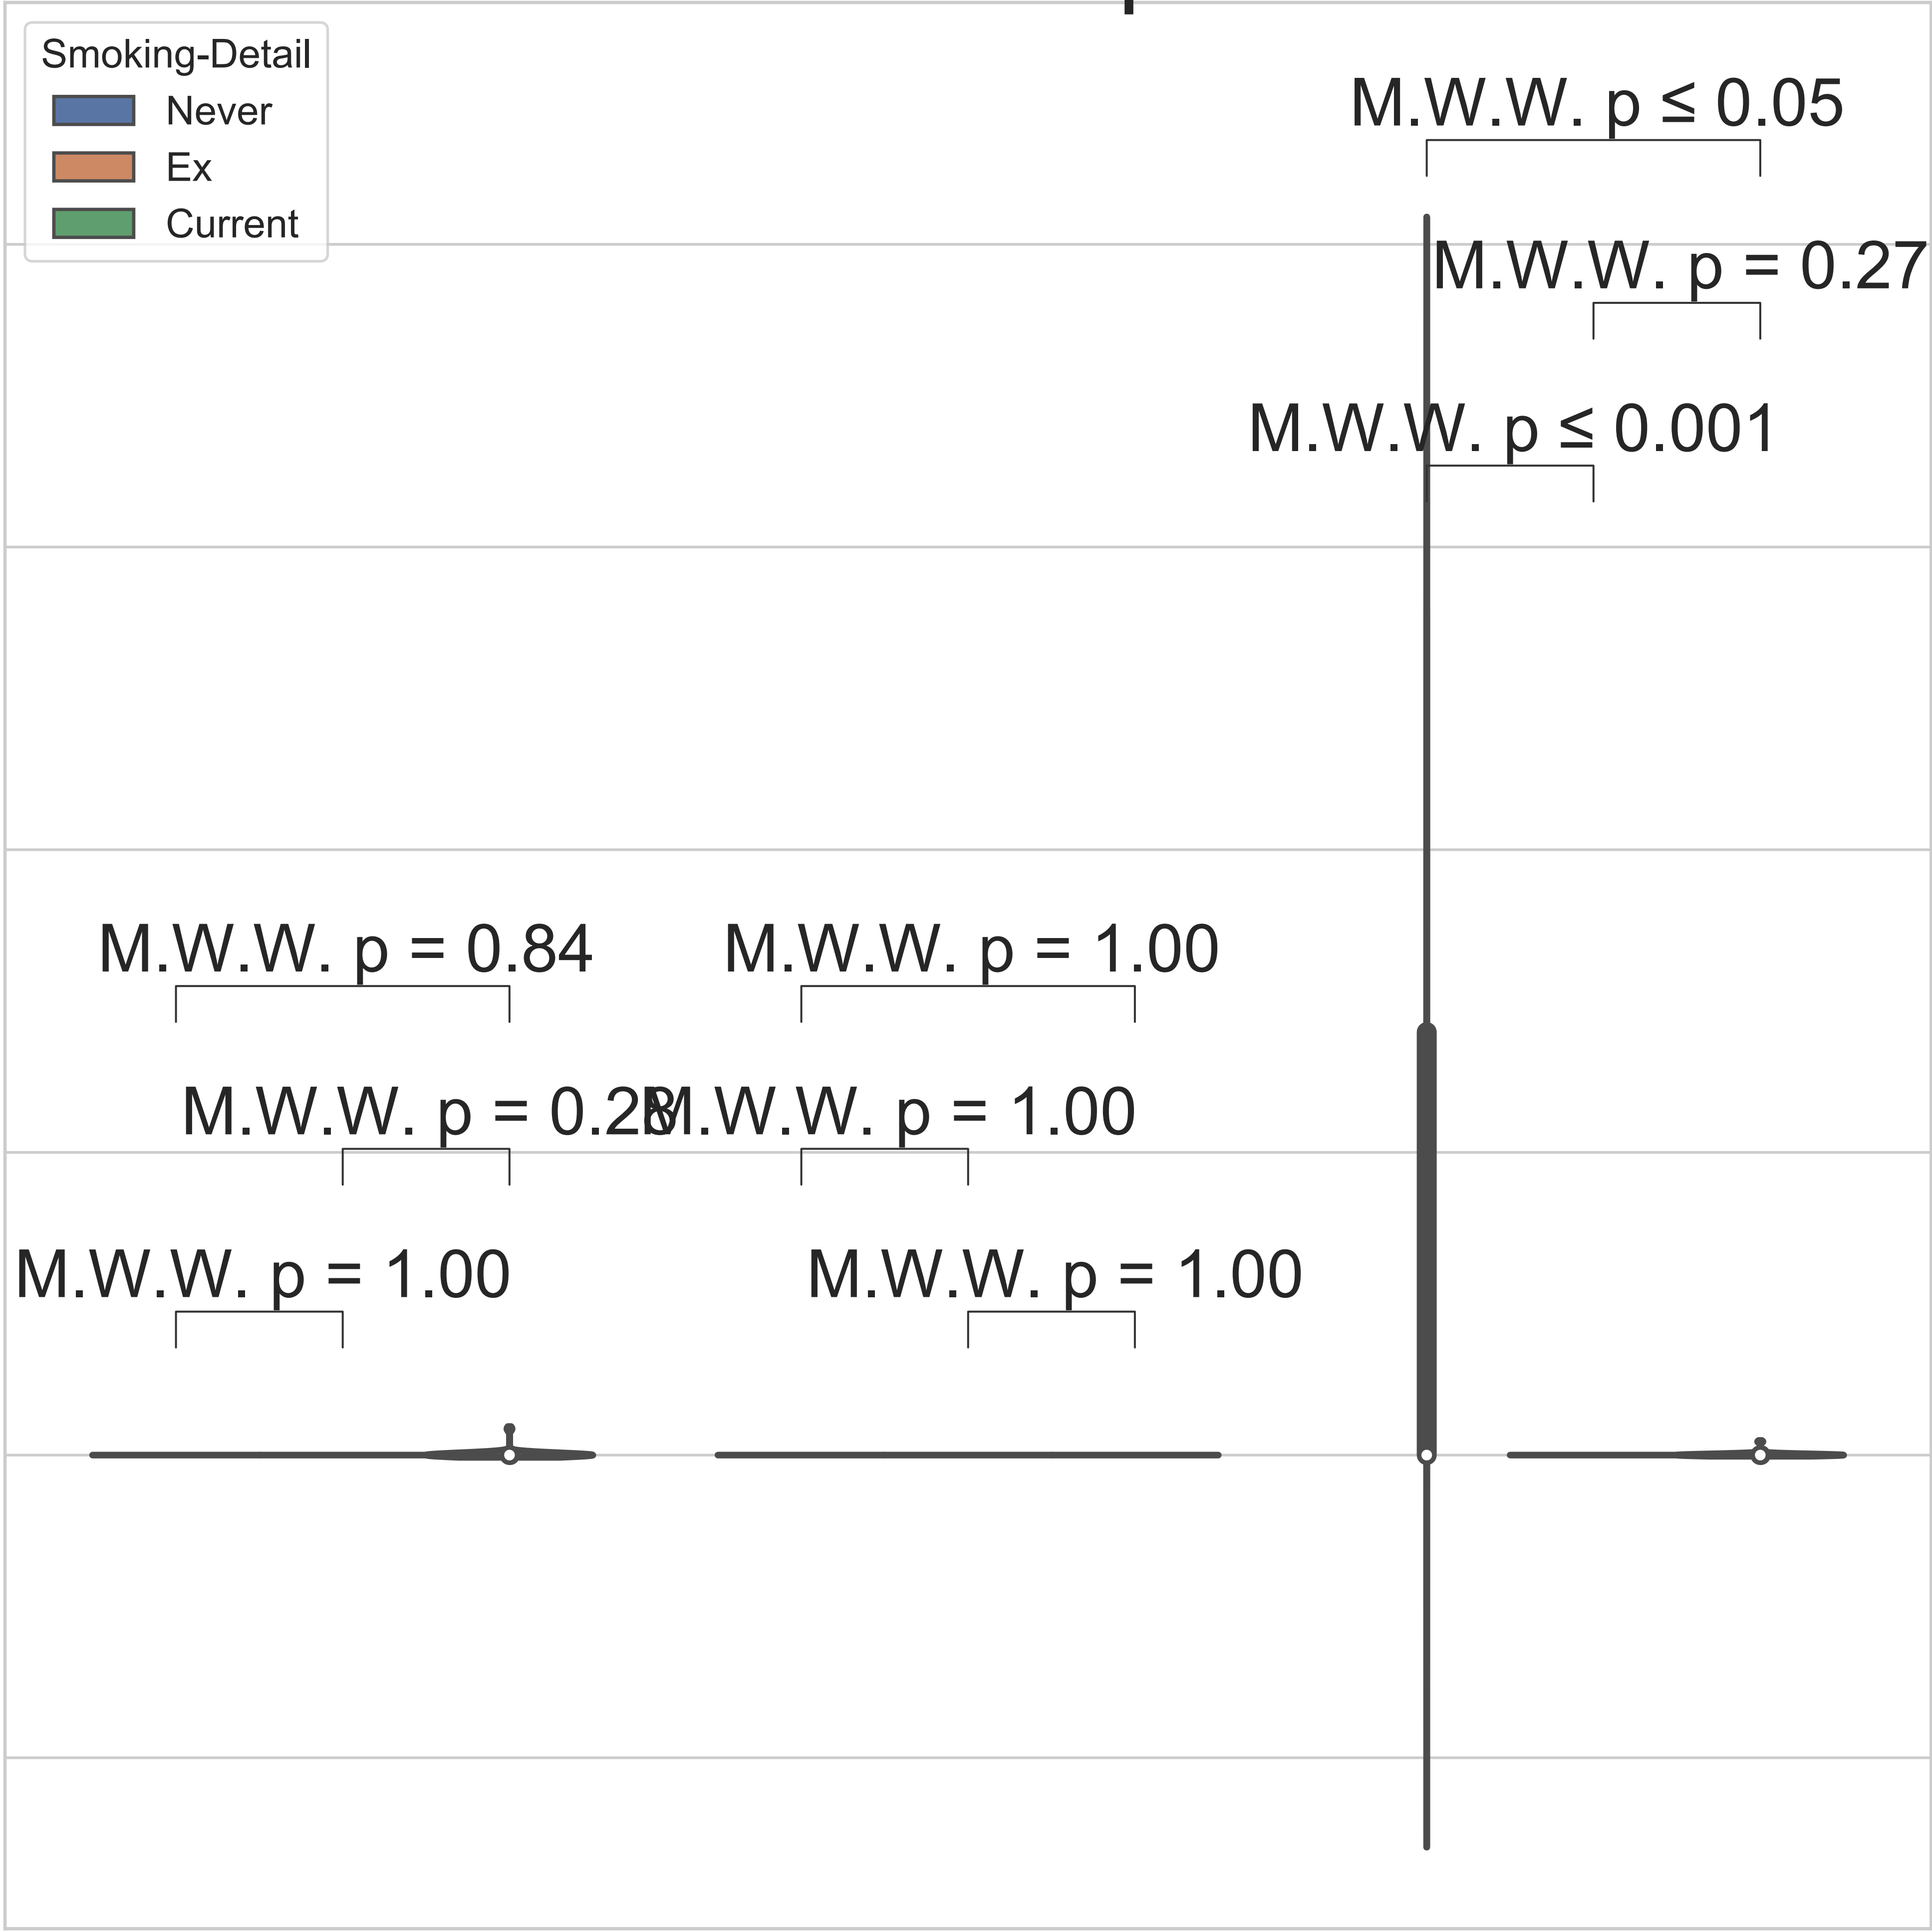

Normal

CIS+AIS
Subtype

Primary

M.W.W. p = 0.84

M.W.W. p = 1.00

M.W.W. p = 0.27

M.W.W. p = 1.00

M.W.W. p = 1.00

M.W.W. p = 1.00

M.W.W. p ≤ 0.05

M.W.W. p = 0.27

M.W.W. p ≤ 0.001