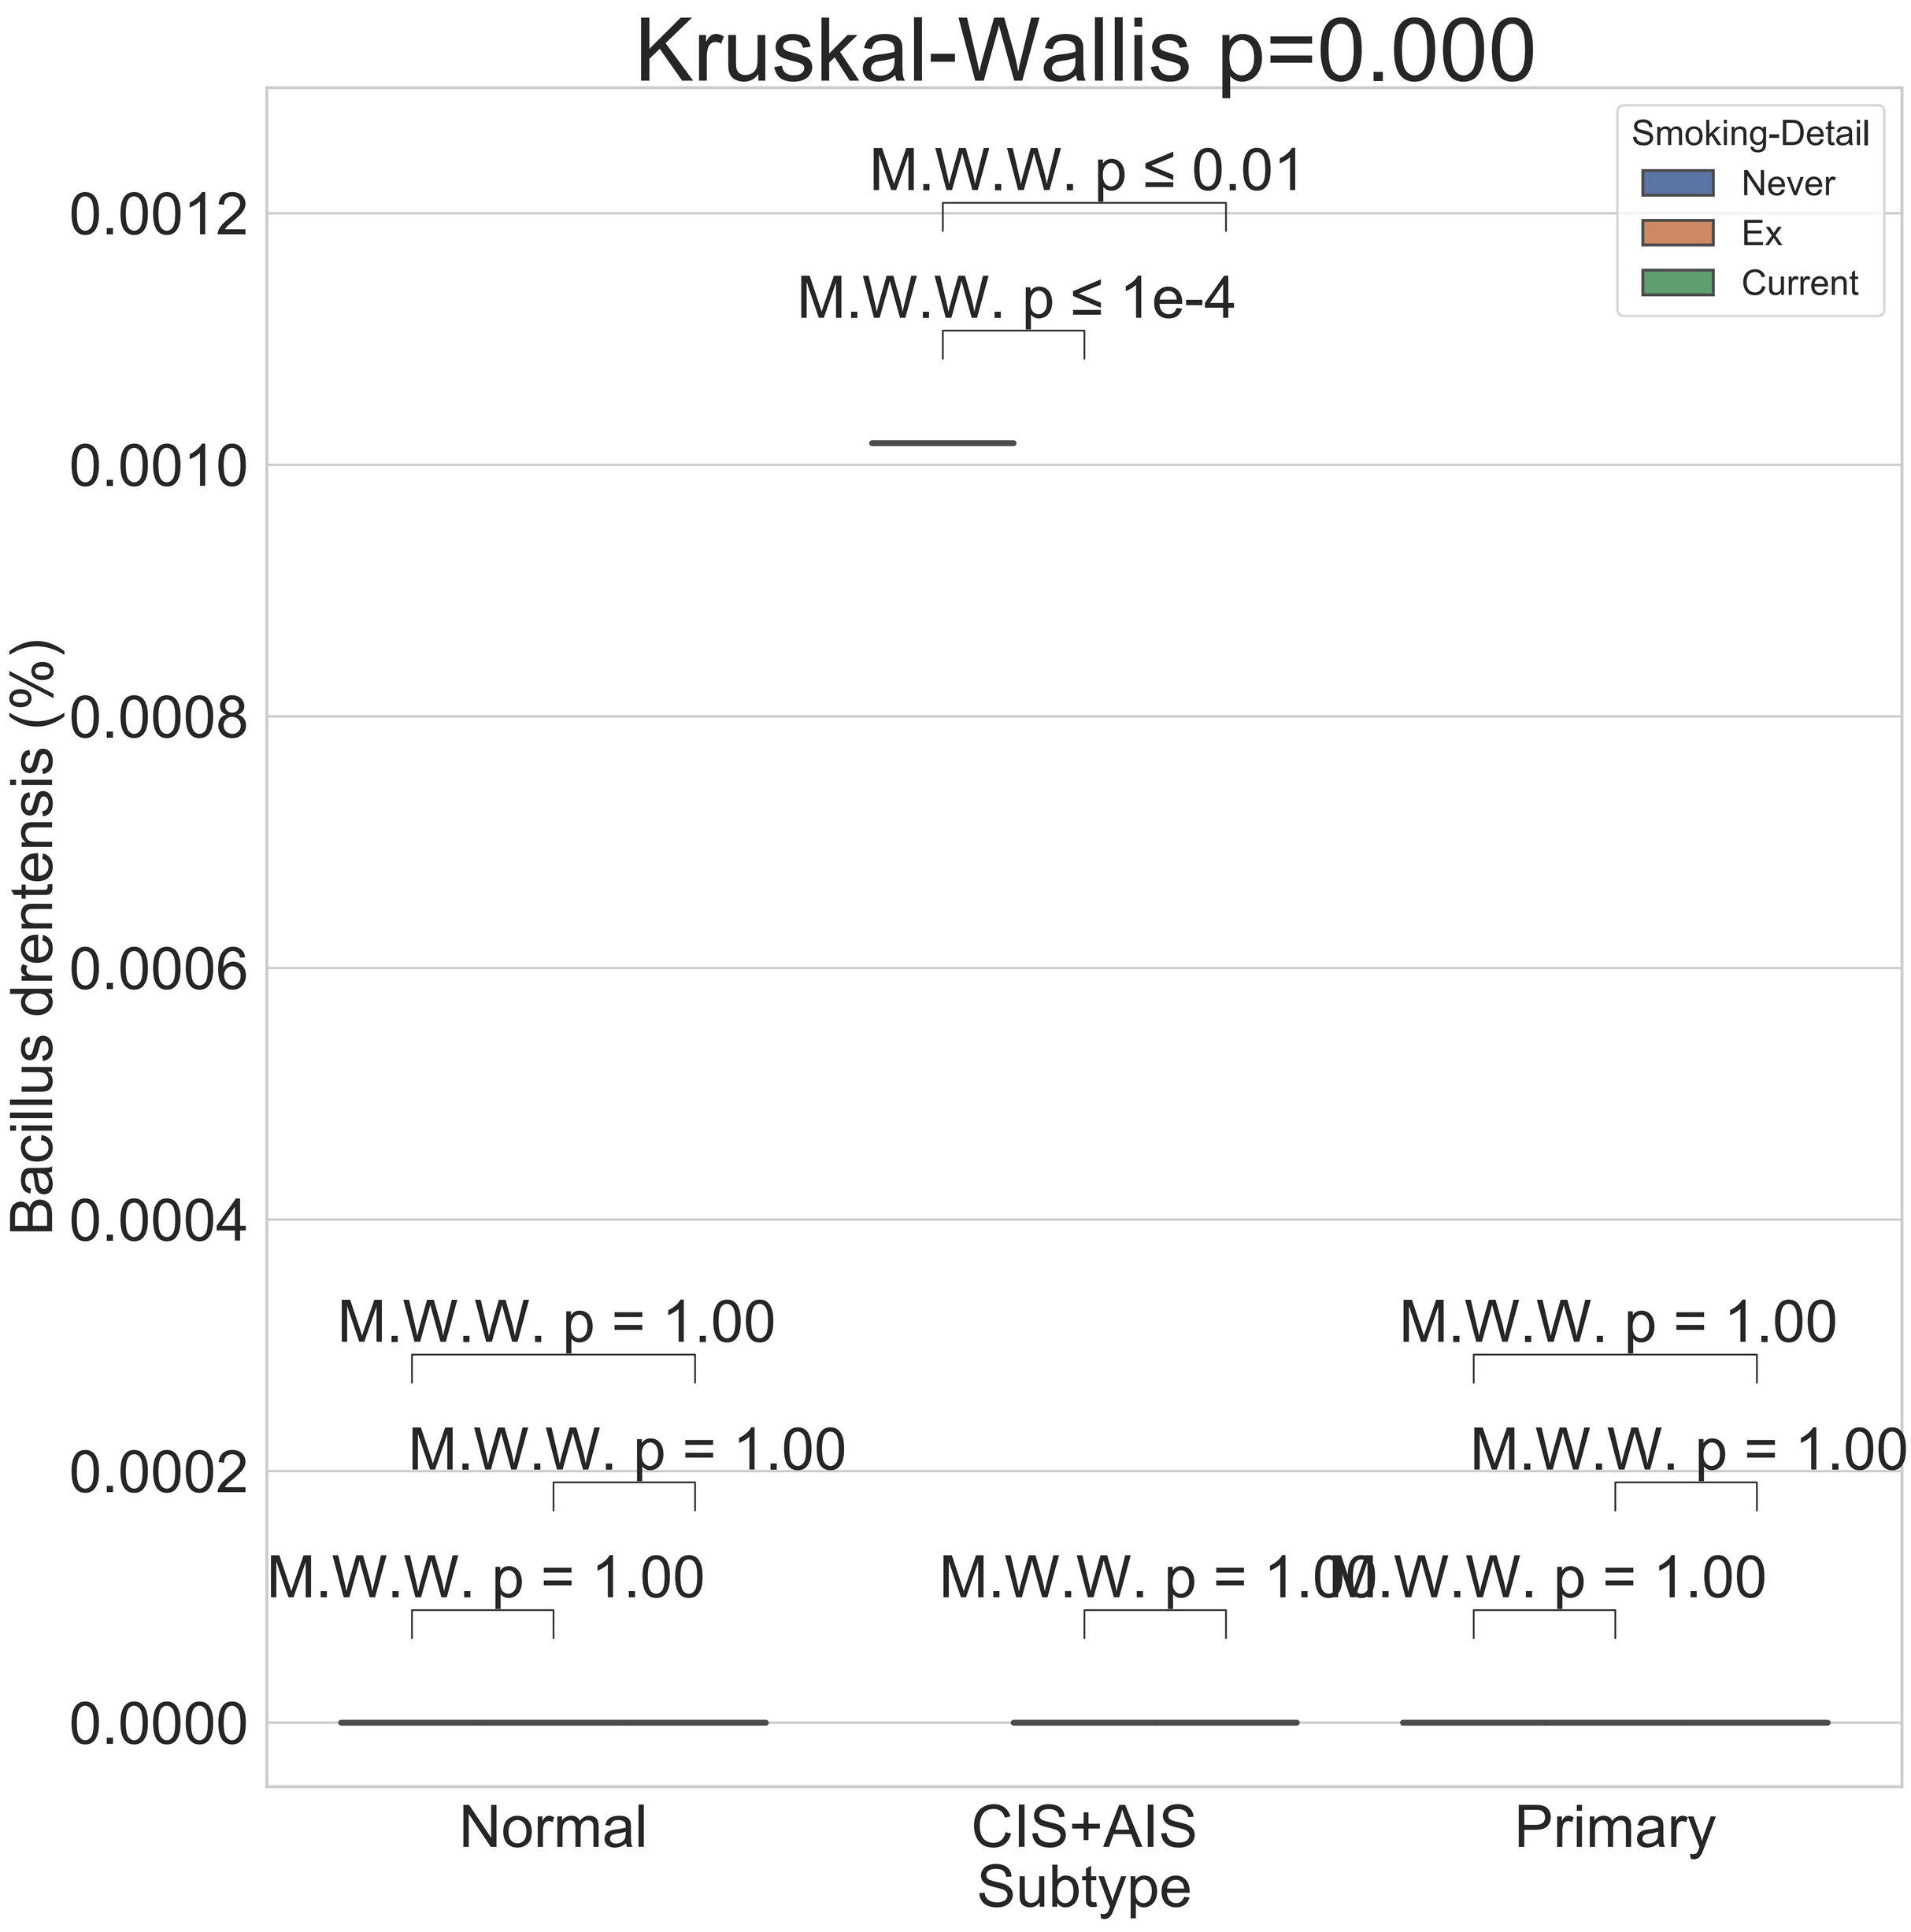
Kruskal-Wallis p=0.000
Smoking-Detail
Never
Ex
Current
M.W.W. p ≤ 0.01
M.W.W. p ≤ 1e-4
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 1.00
0.0012
0.0010
0.0008
0.0006
0.0004
0.0002
0.0000
Bacillus dreentensis (%)
Normal
CIS+AIS
Primary
Subtype