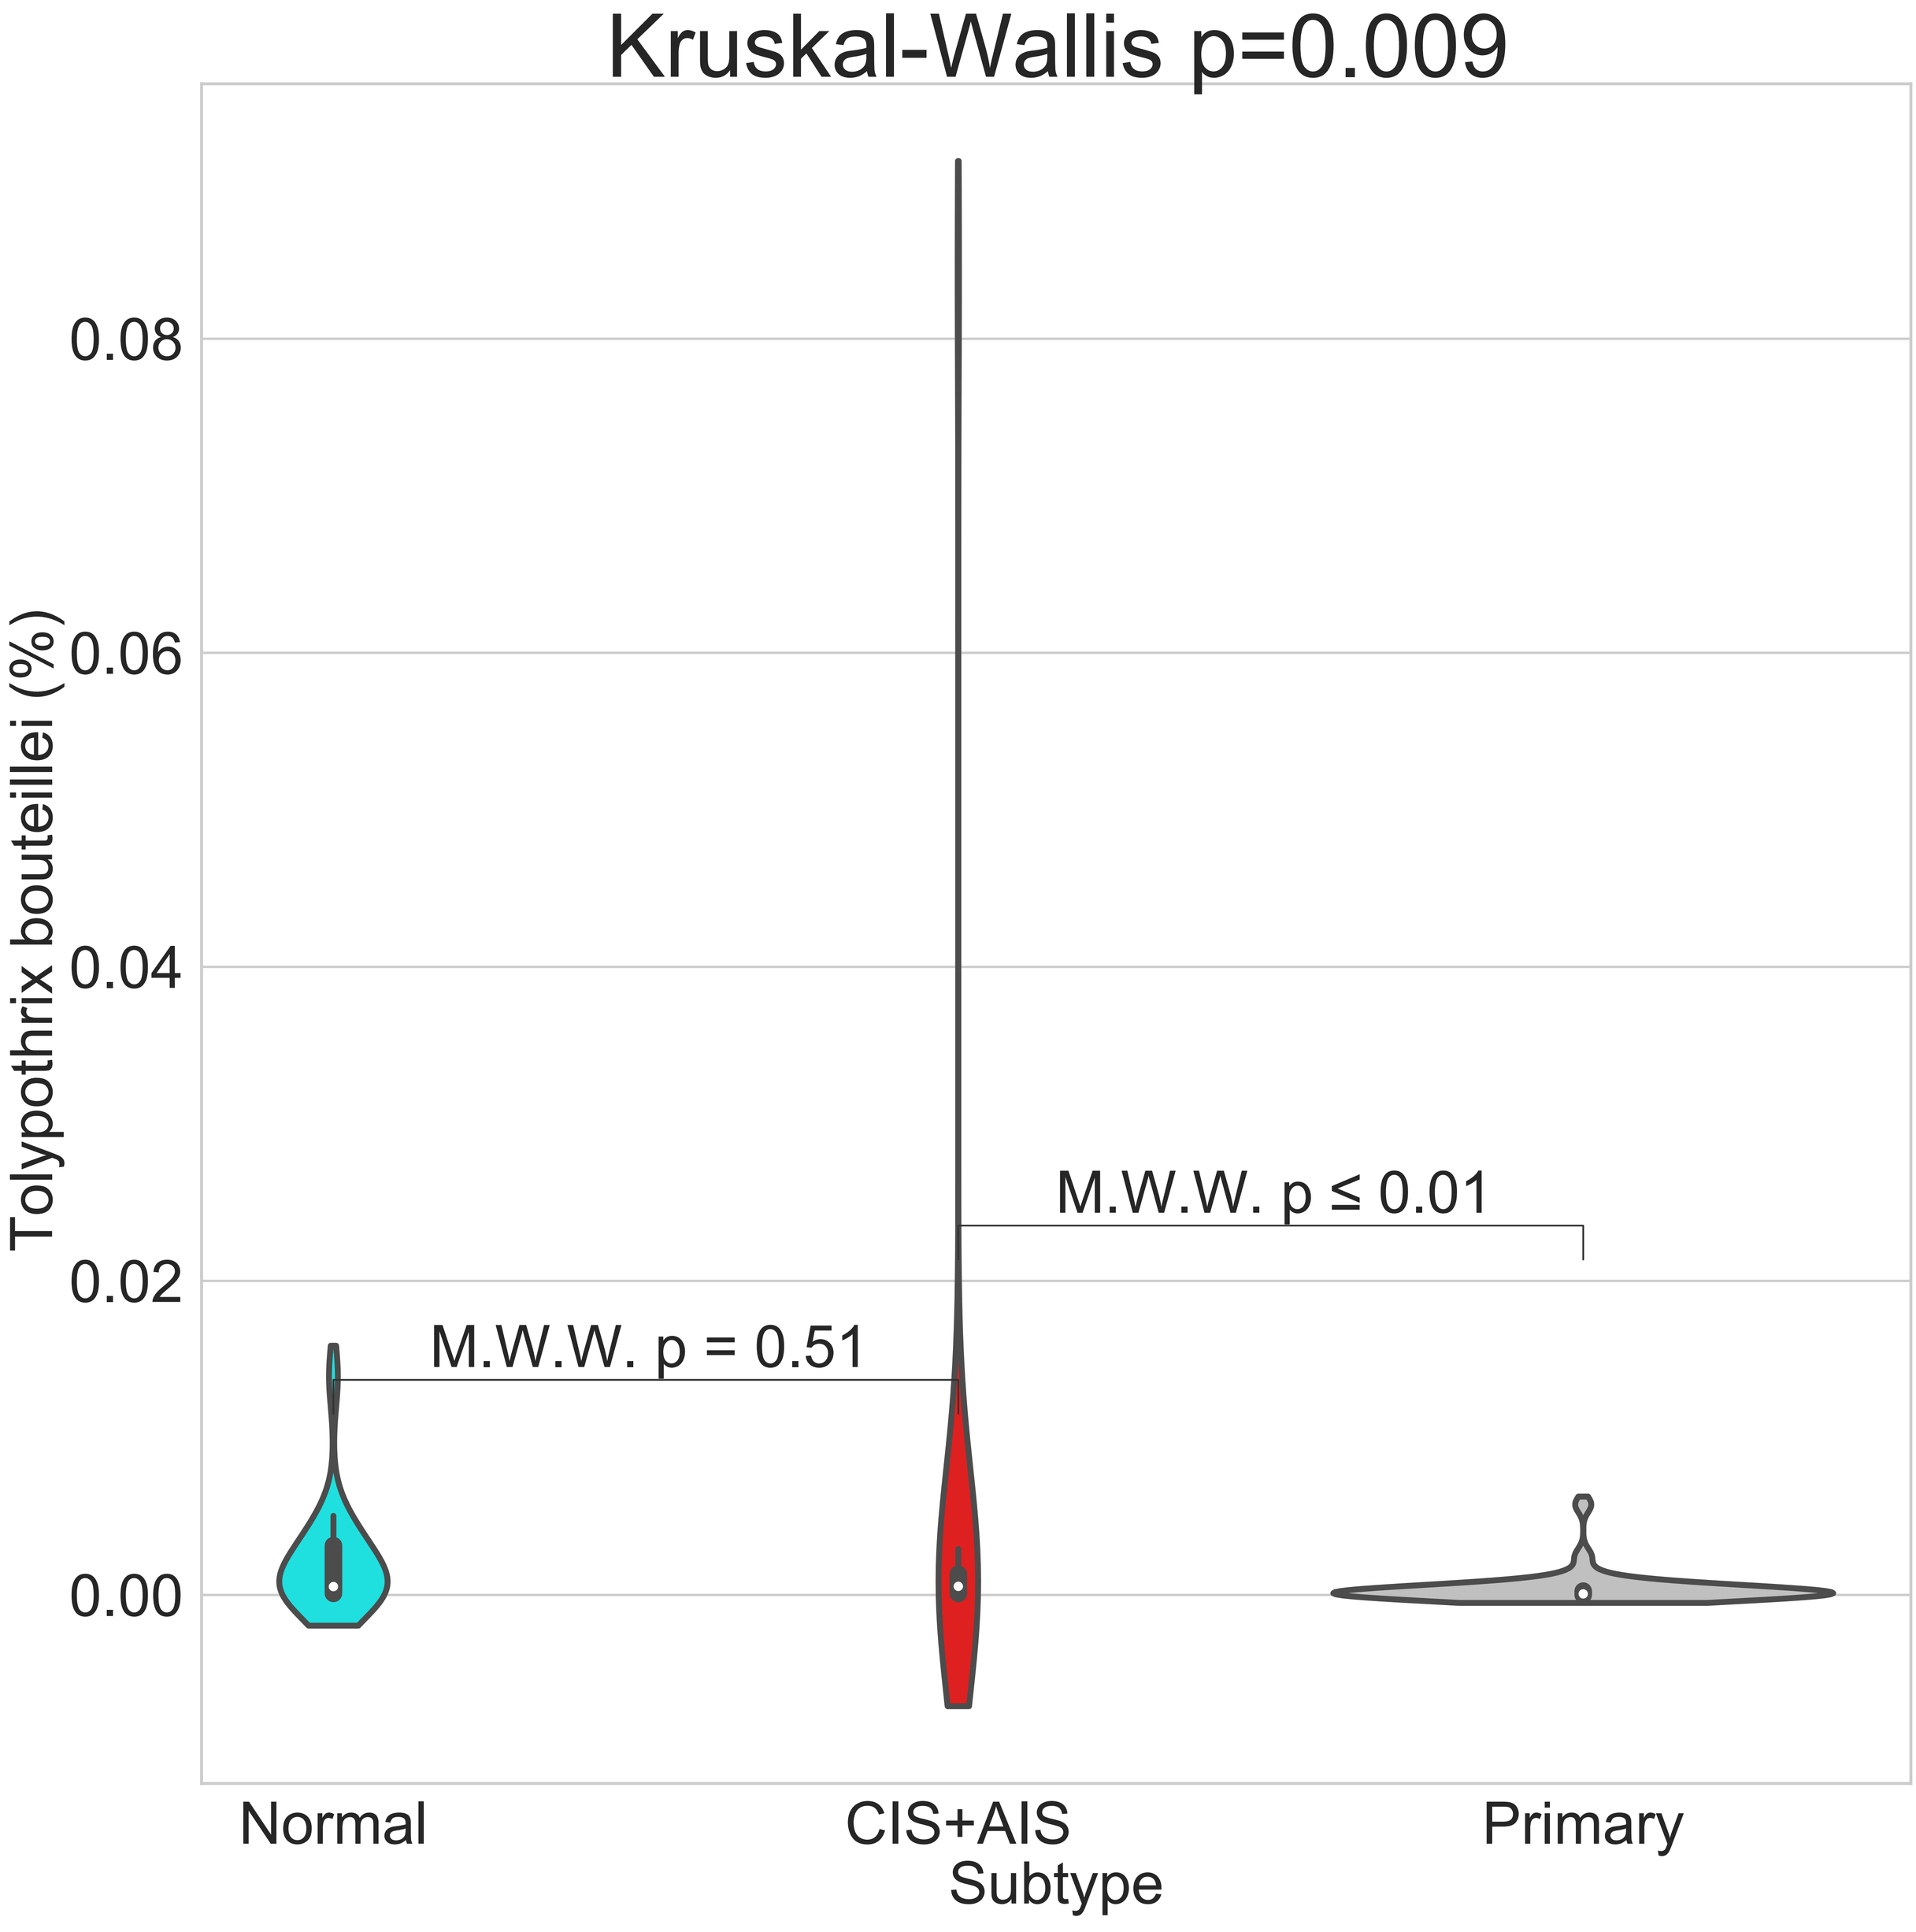
Kruskal-Wallis p=0.009
Tolypothrix bouteillei (%)
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
M.W.W. p ≤ 0.01
M.W.W. p = 0.51
Normal
CIS+AIS
Primary
Subtype