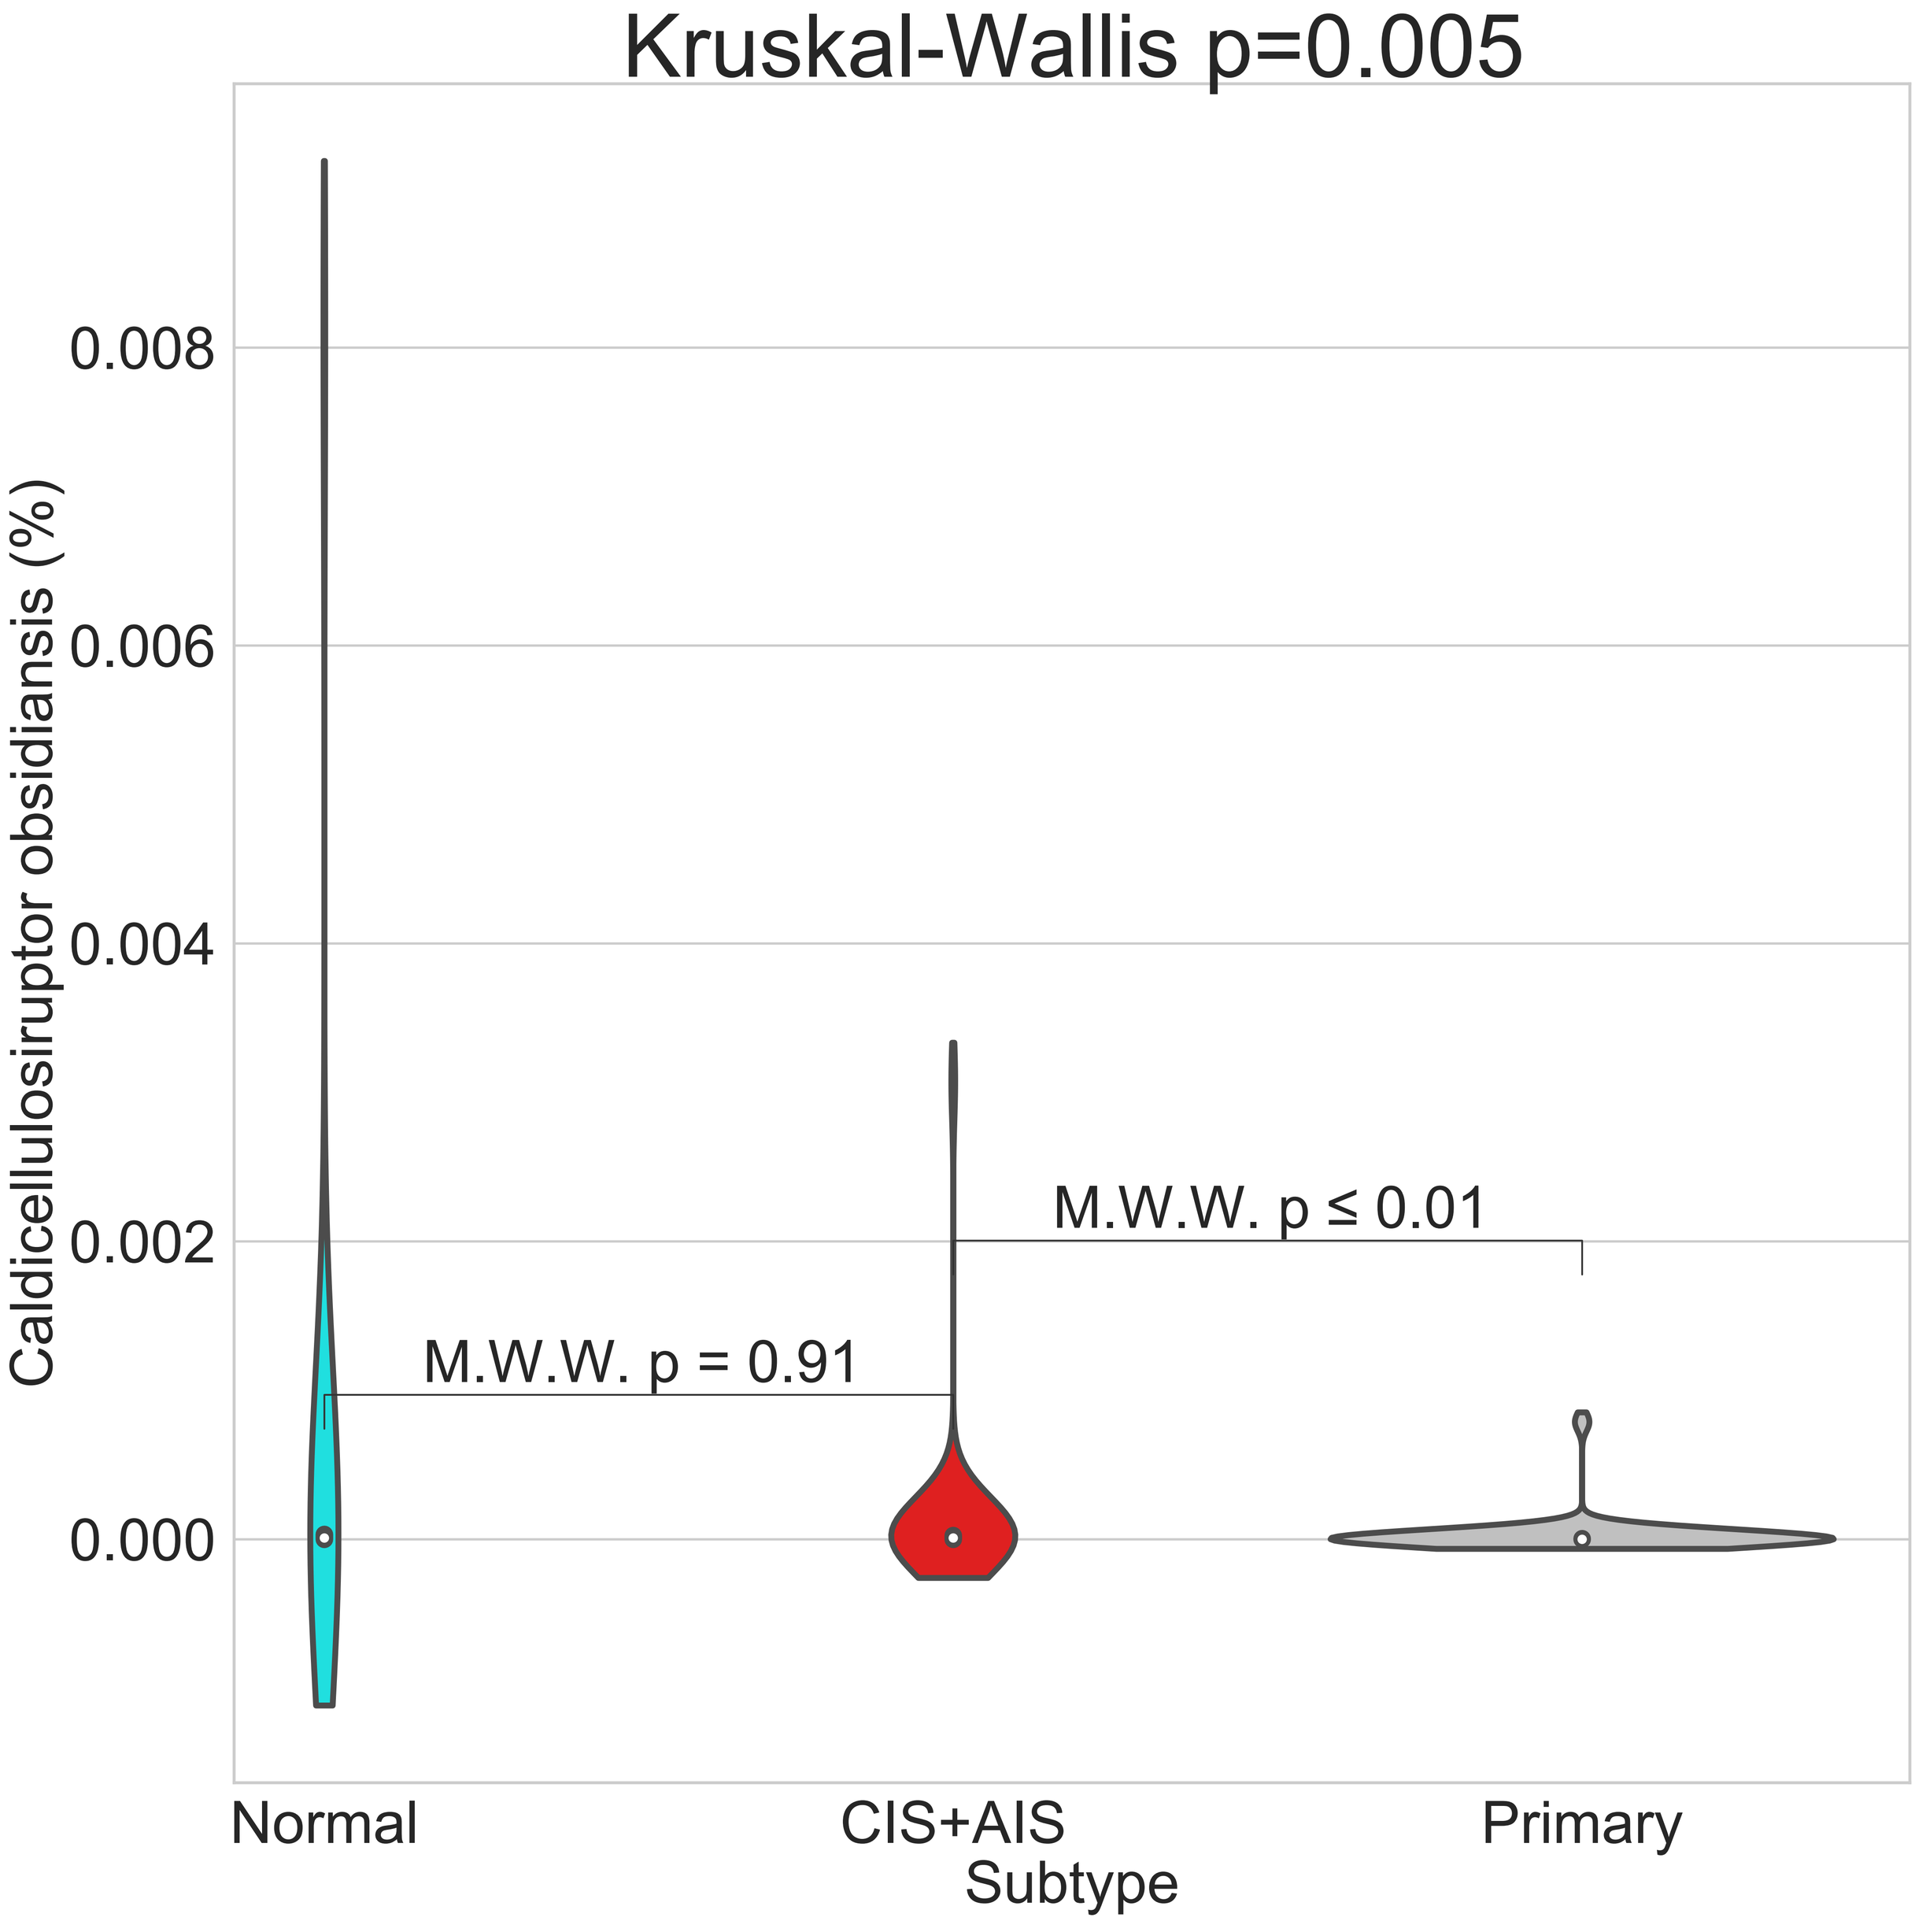
Kruskal-Wallis p=0.005
Caldicellulosiruptor obsidiansis (%)
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000
M.W.W. p ≤ 0.01
M.W.W. p = 0.91
Normal
CIS+AIS
Primary
Subtype