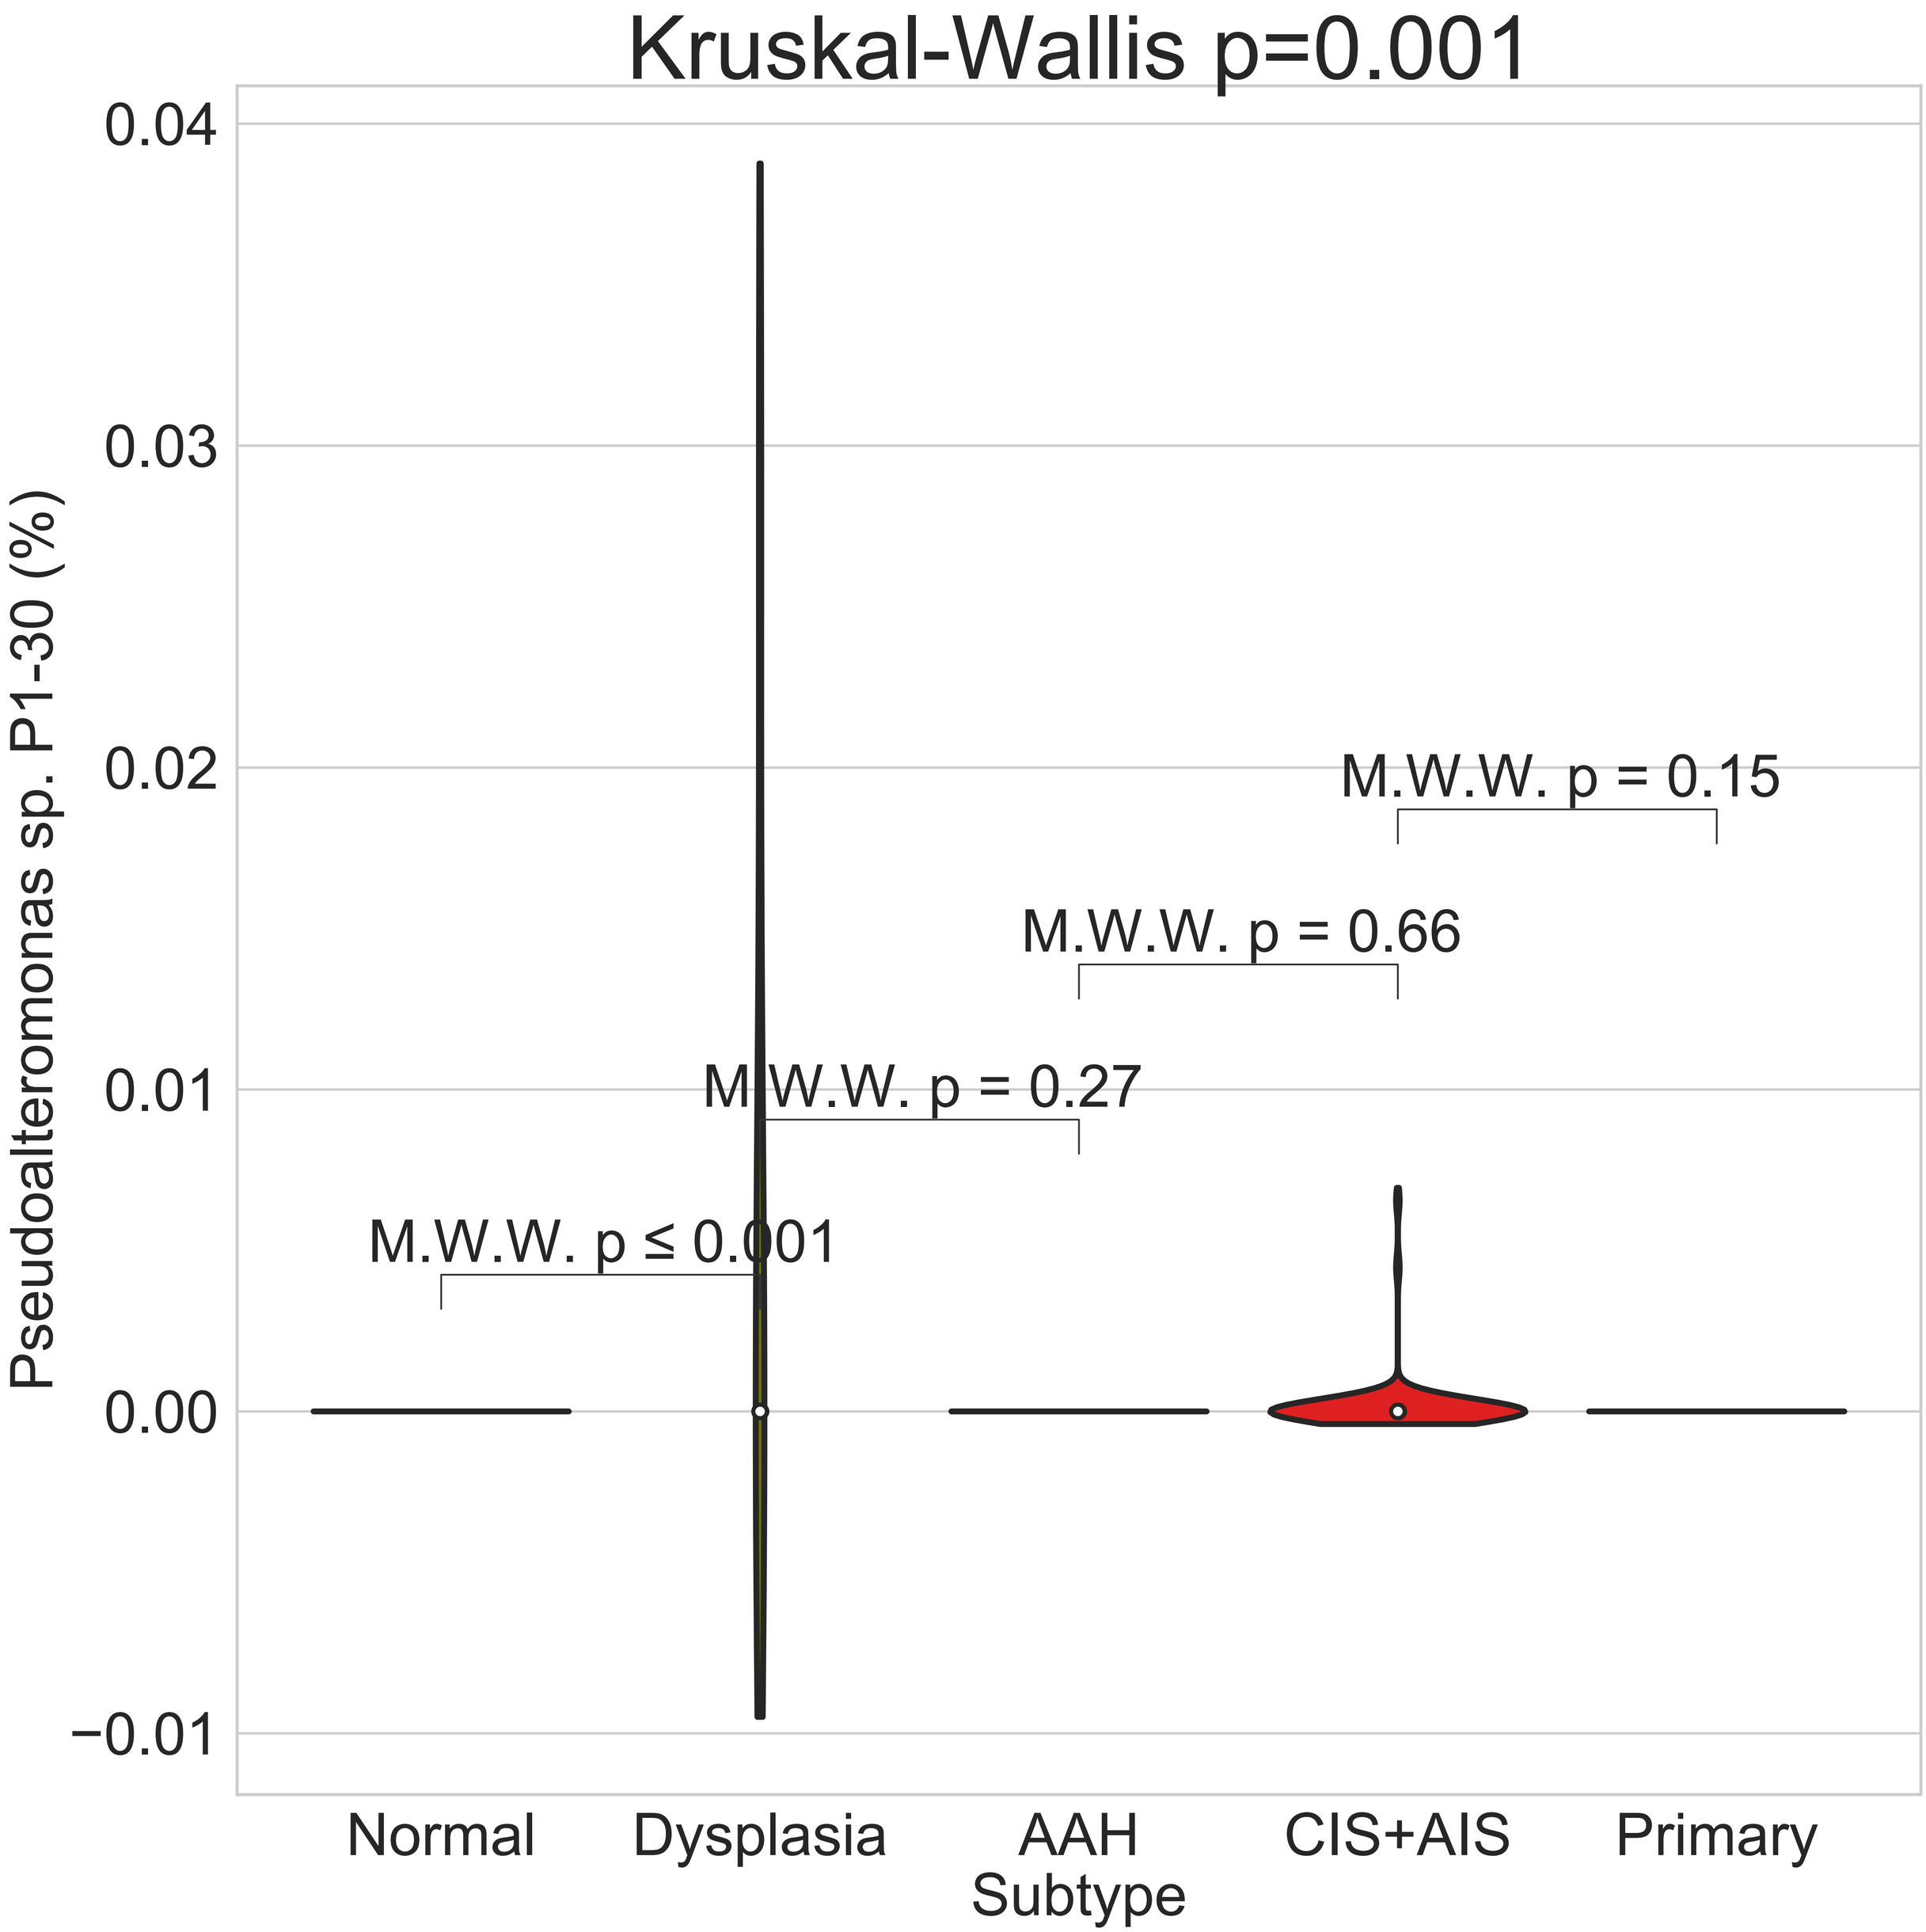
Kruskal-Wallis p=0.001
Pseudoalteromonas sp. P1-30 (%)
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
M.W.W. p ≤ 0.001
M.W.W. p = 0.27
M.W.W. p = 0.66
M.W.W. p = 0.15
Normal
Dysplasia
AAH
CIS+AIS
Primary
Subtype