



Kruskal-Wallis p=0.000

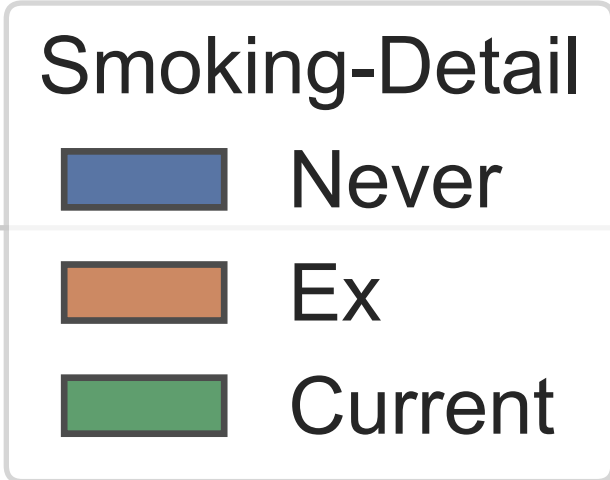

Microbacterium sp. CCH5-D1 (%)

0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00

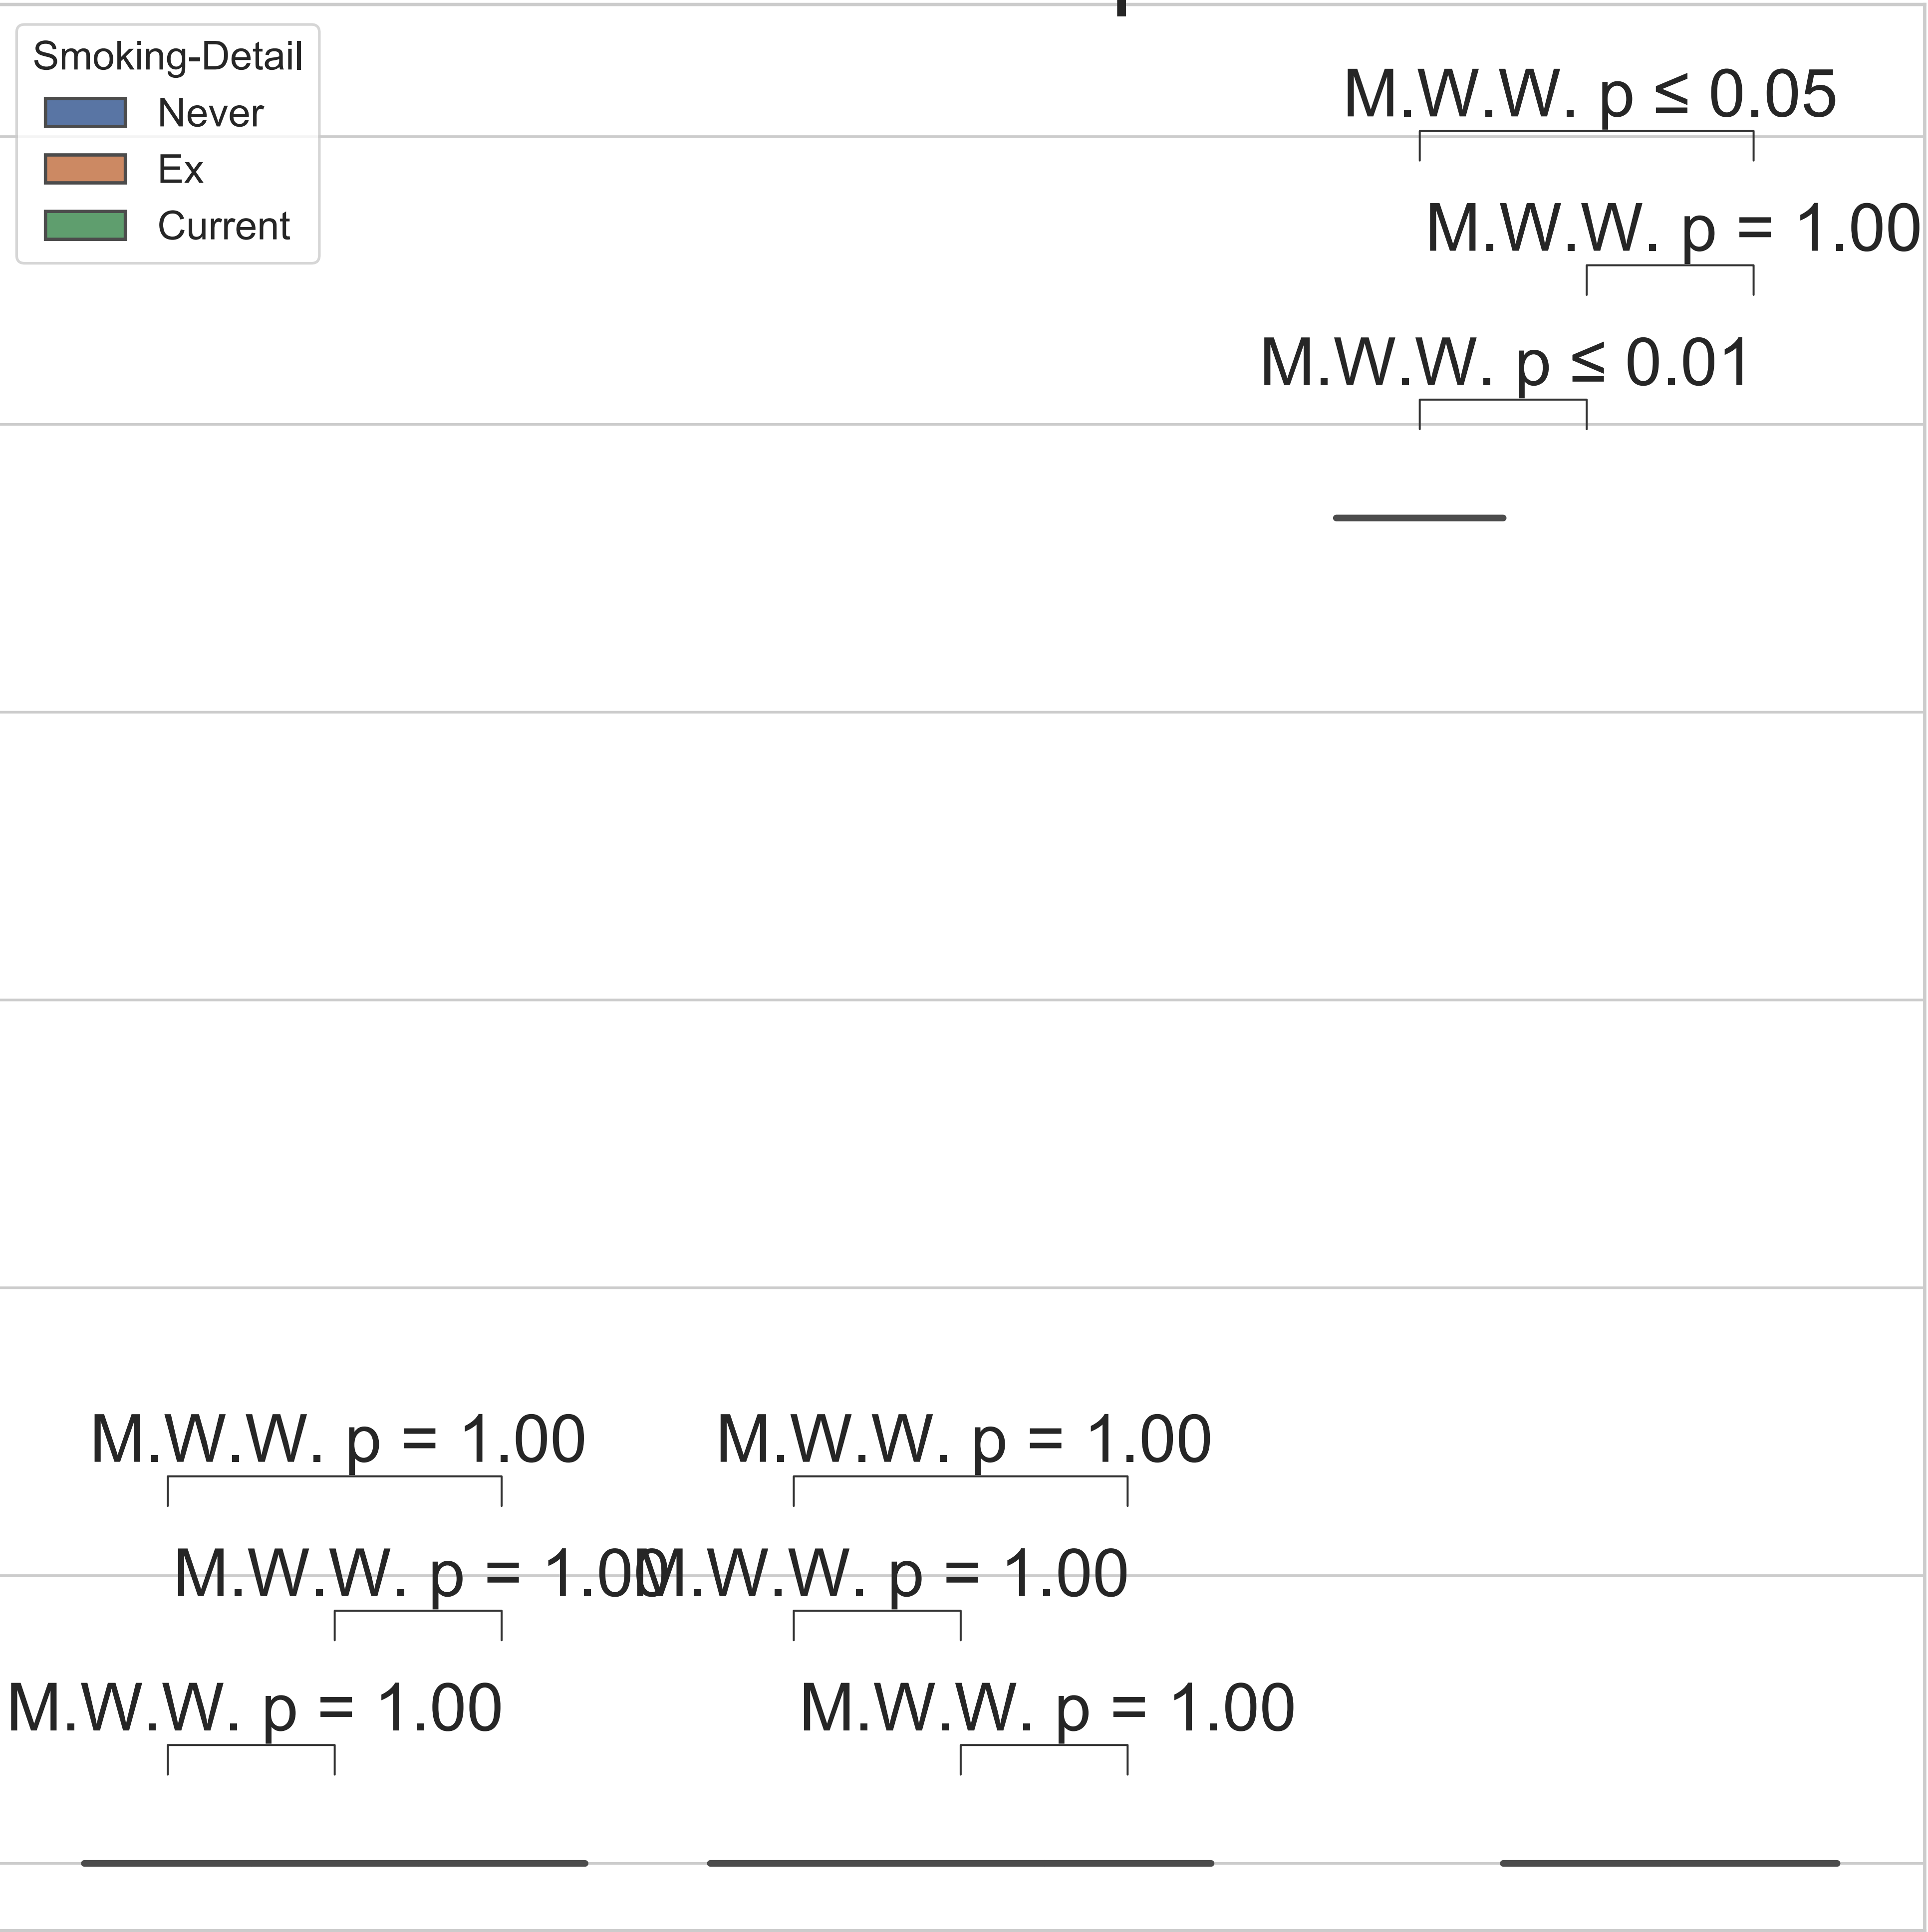

Normal

CIS+AIS
Subtype

Primary