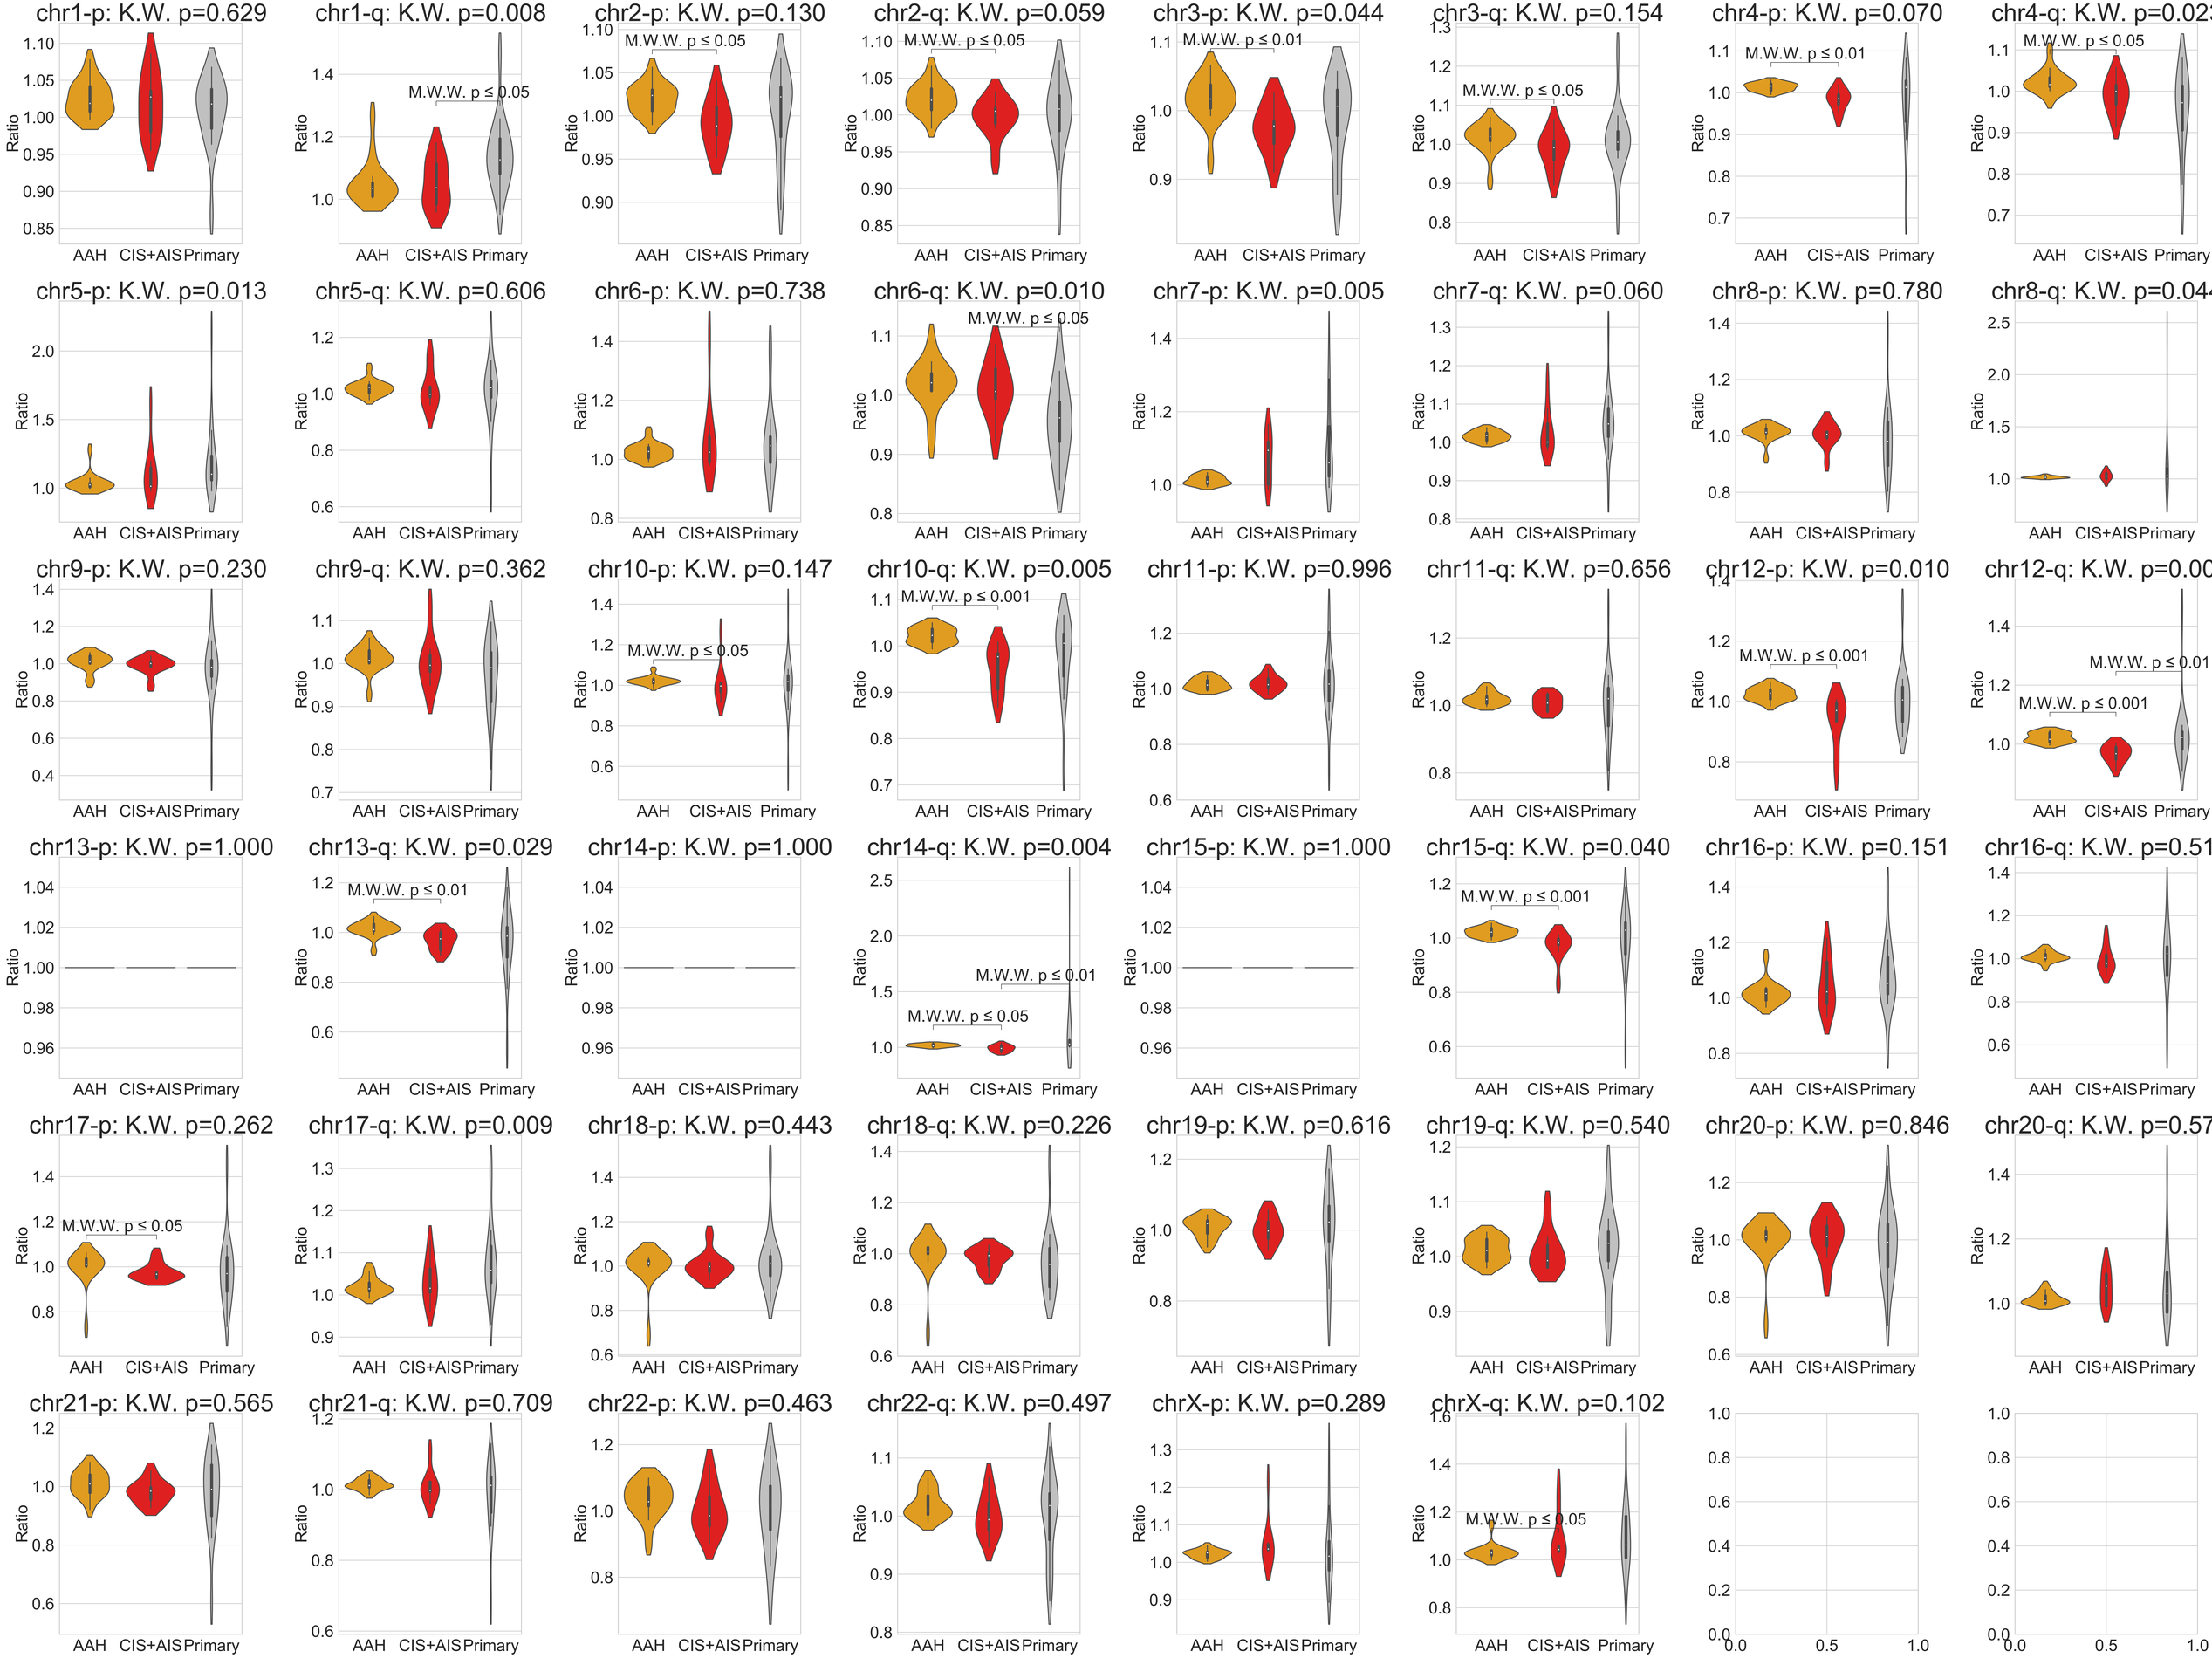
chr1-p: K.W. p=0.629
chr1-q: K.W. p=0.008
M.W.W. p ≤ 0.05
chr2-p: K.W. p=0.130
M.W.W. p ≤ 0.05
chr2-q: K.W. p=0.059
M.W.W. p ≤ 0.05
chr3-p: K.W. p=0.044
M.W.W. p ≤ 0.01
chr3-q: K.W. p=0.154
M.W.W. p ≤ 0.05
chr4-p: K.W. p=0.070
M.W.W. p ≤ 0.01
chr4-q: K.W. p=0.023
M.W.W. p ≤ 0.05
chr5-p: K.W. p=0.013
chr5-q: K.W. p=0.606
chr6-p: K.W. p=0.738
chr6-q: K.W. p=0.010
M.W.W. p ≤ 0.05
chr7-p: K.W. p=0.005
chr7-q: K.W. p=0.060
chr8-p: K.W. p=0.780
chr8-q: K.W. p=0.044
chr9-p: K.W. p=0.230
chr9-q: K.W. p=0.362
chr10-p: K.W. p=0.147
M.W.W. p ≤ 0.05
chr10-q: K.W. p=0.005
M.W.W. p ≤ 0.001
chr11-p: K.W. p=0.996
chr11-q: K.W. p=0.656
chr12-p: K.W. p=0.010
M.W.W. p ≤ 0.001
chr12-q: K.W. p=0.001
M.W.W. p ≤ 0.01
M.W.W. p ≤ 0.001
chr13-p: K.W. p=1.000
chr13-q: K.W. p=0.029
M.W.W. p ≤ 0.01
chr14-p: K.W. p=1.000
chr14-q: K.W. p=0.004
M.W.W. p ≤ 0.01
M.W.W. p ≤ 0.05
chr15-p: K.W. p=1.000
chr15-q: K.W. p=0.040
M.W.W. p ≤ 0.001
chr16-p: K.W. p=0.151
chr16-q: K.W. p=0.513
chr17-p: K.W. p=0.262
M.W.W. p ≤ 0.05
chr17-q: K.W. p=0.009
chr18-p: K.W. p=0.443
chr18-q: K.W. p=0.226
chr19-p: K.W. p=0.616
chr19-q: K.W. p=0.540
chr20-p: K.W. p=0.846
chr20-q: K.W. p=0.576
chr21-p: K.W. p=0.565
chr21-q: K.W. p=0.709
chr22-p: K.W. p=0.463
chr22-q: K.W. p=0.497
chrX-p: K.W. p=0.289
chrX-q: K.W. p=0.102
M.W.W. p ≤ 0.05
Ratio
AAH
CIS+AIS
Primary