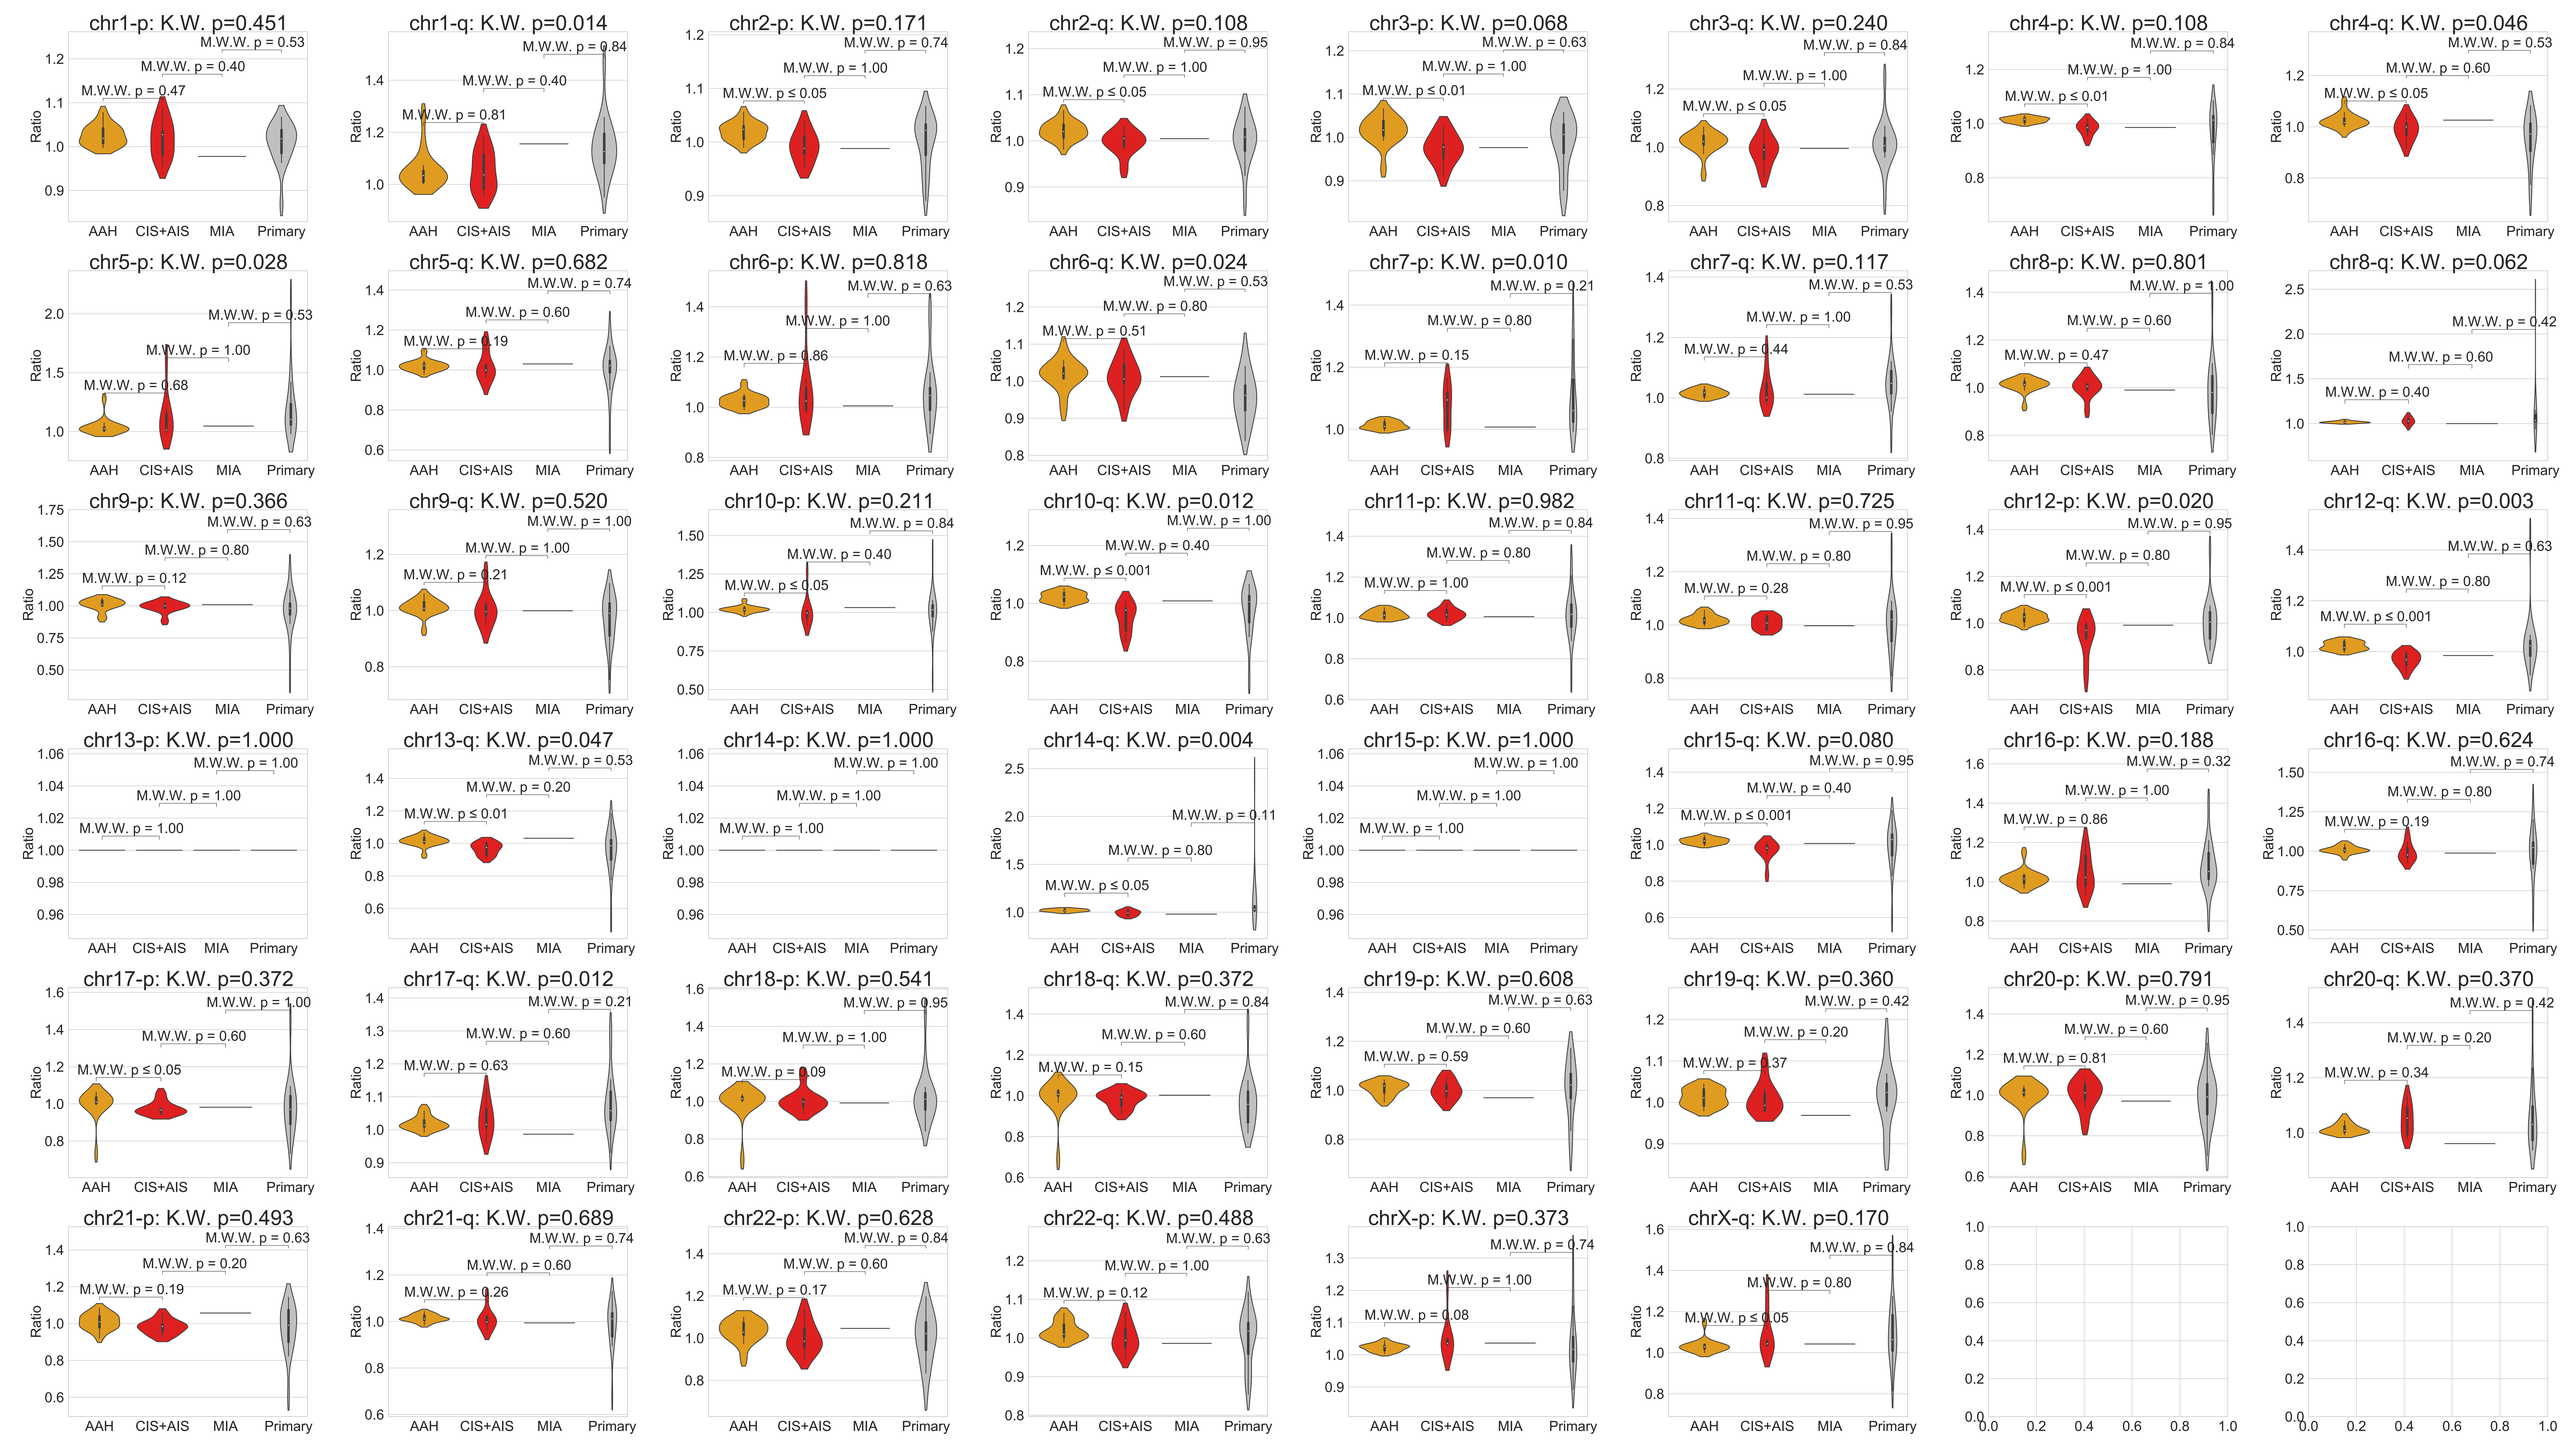
chr1-p: K.W. p=0.451
M.W.W. p = 0.53
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.47
chr1-q: K.W. p=0.014
M.W.W. p = 0.84
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.81
chr2-p: K.W. p=0.171
M.W.W. p = 0.74
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p ≤ 0.05
chr2-q: K.W. p=0.108
M.W.W. p = 0.95
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p ≤ 0.05
chr3-p: K.W. p=0.068
M.W.W. p = 0.63
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p ≤ 0.01
chr3-q: K.W. p=0.240
M.W.W. p = 0.84
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p ≤ 0.05
chr4-p: K.W. p=0.108
M.W.W. p = 0.84
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p ≤ 0.01
chr4-q: K.W. p=0.046
M.W.W. p = 0.53
M.W.W. p = 0.60
M.W.W. p ≤ 0.05
chr5-p: K.W. p=0.028
M.W.W. p = 0.53
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 0.68
chr5-q: K.W. p=0.682
M.W.W. p = 0.74
M.W.W. p = 0.60
M.W.W. p = 0.19
chr6-p: K.W. p=0.818
M.W.W. p = 0.63
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 0.86
chr6-q: K.W. p=0.024
M.W.W. p = 0.53
M.W.W. p = 0.80
M.W.W. p = 0.51
chr7-p: K.W. p=0.010
M.W.W. p = 0.21
M.W.W. p = 0.80
M.W.W. p = 0.15
chr7-q: K.W. p=0.117
M.W.W. p = 0.53
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 0.44
chr8-p: K.W. p=0.801
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 0.60
M.W.W. p = 0.47
chr8-q: K.W. p=0.062
M.W.W. p = 0.42
M.W.W. p = 0.60
M.W.W. p = 0.40
chr9-p: K.W. p=0.366
M.W.W. p = 0.63
M.W.W. p = 0.80
M.W.W. p = 0.12
chr9-q: K.W. p=0.520
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 0.21
chr10-p: K.W. p=0.211
M.W.W. p = 0.84
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p ≤ 0.05
chr10-q: K.W. p=0.012
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p ≤ 0.001
chr11-p: K.W. p=0.982
M.W.W. p = 0.84
M.W.W. p = 0.80
M.W.W. p = 1.00
chr11-q: K.W. p=0.725
M.W.W. p = 0.95
M.W.W. p = 0.80
M.W.W. p = 0.28
chr12-p: K.W. p=0.020
M.W.W. p = 0.95
M.W.W. p = 0.80
M.W.W. p ≤ 0.001
chr12-q: K.W. p=0.003
M.W.W. p = 0.63
M.W.W. p = 0.80
M.W.W. p ≤ 0.001
chr13-p: K.W. p=1.000
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 1.00
chr13-q: K.W. p=0.047
M.W.W. p = 0.53
M.W.W. p = 0.20
M.W.W. p ≤ 0.01
chr14-p: K.W. p=1.000
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 1.00
chr14-q: K.W. p=0.004
M.W.W. p = 0.11
M.W.W. p = 0.80
M.W.W. p ≤ 0.05
chr15-p: K.W. p=1.000
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 1.00
chr15-q: K.W. p=0.080
M.W.W. p = 0.95
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p ≤ 0.001
chr16-p: K.W. p=0.188
M.W.W. p = 0.32
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 0.86
chr16-q: K.W. p=0.624
M.W.W. p = 0.74
M.W.W. p = 0.80
M.W.W. p = 0.19
chr17-p: K.W. p=0.372
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 0.60
M.W.W. p ≤ 0.05
chr17-q: K.W. p=0.012
M.W.W. p = 0.21
M.W.W. p = 0.60
M.W.W. p = 0.63
chr18-p: K.W. p=0.541
M.W.W. p = 0.95
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 0.09
chr18-q: K.W. p=0.372
M.W.W. p = 0.84
M.W.W. p = 0.60
M.W.W. p = 0.15
chr19-p: K.W. p=0.608
M.W.W. p = 0.63
M.W.W. p = 0.60
M.W.W. p = 0.59
chr19-q: K.W. p=0.360
M.W.W. p = 0.42
M.W.W. p = 0.20
M.W.W. p = 0.37
chr20-p: K.W. p=0.791
M.W.W. p = 0.95
M.W.W. p = 0.60
M.W.W. p = 0.81
chr20-q: K.W. p=0.370
M.W.W. p = 0.42
M.W.W. p = 0.20
M.W.W. p = 0.34
chr21-p: K.W. p=0.493
M.W.W. p = 0.63
M.W.W. p = 0.20
M.W.W. p = 0.19
chr21-q: K.W. p=0.689
M.W.W. p = 0.74
M.W.W. p = 0.60
M.W.W. p = 0.26
chr22-p: K.W. p=0.628
M.W.W. p = 0.84
M.W.W. p = 0.60
M.W.W. p = 0.17
chr22-q: K.W. p=0.488
M.W.W. p = 0.63
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 0.12
chrX-p: K.W. p=0.373
M.W.W. p = 0.74
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 0.08
chrX-q: K.W. p=0.170
M.W.W. p = 0.84
M.W.W. p = 0.80
M.W.W. p ≤ 0.05
Ratio
AAH
CIS+AIS
MIA
Primary