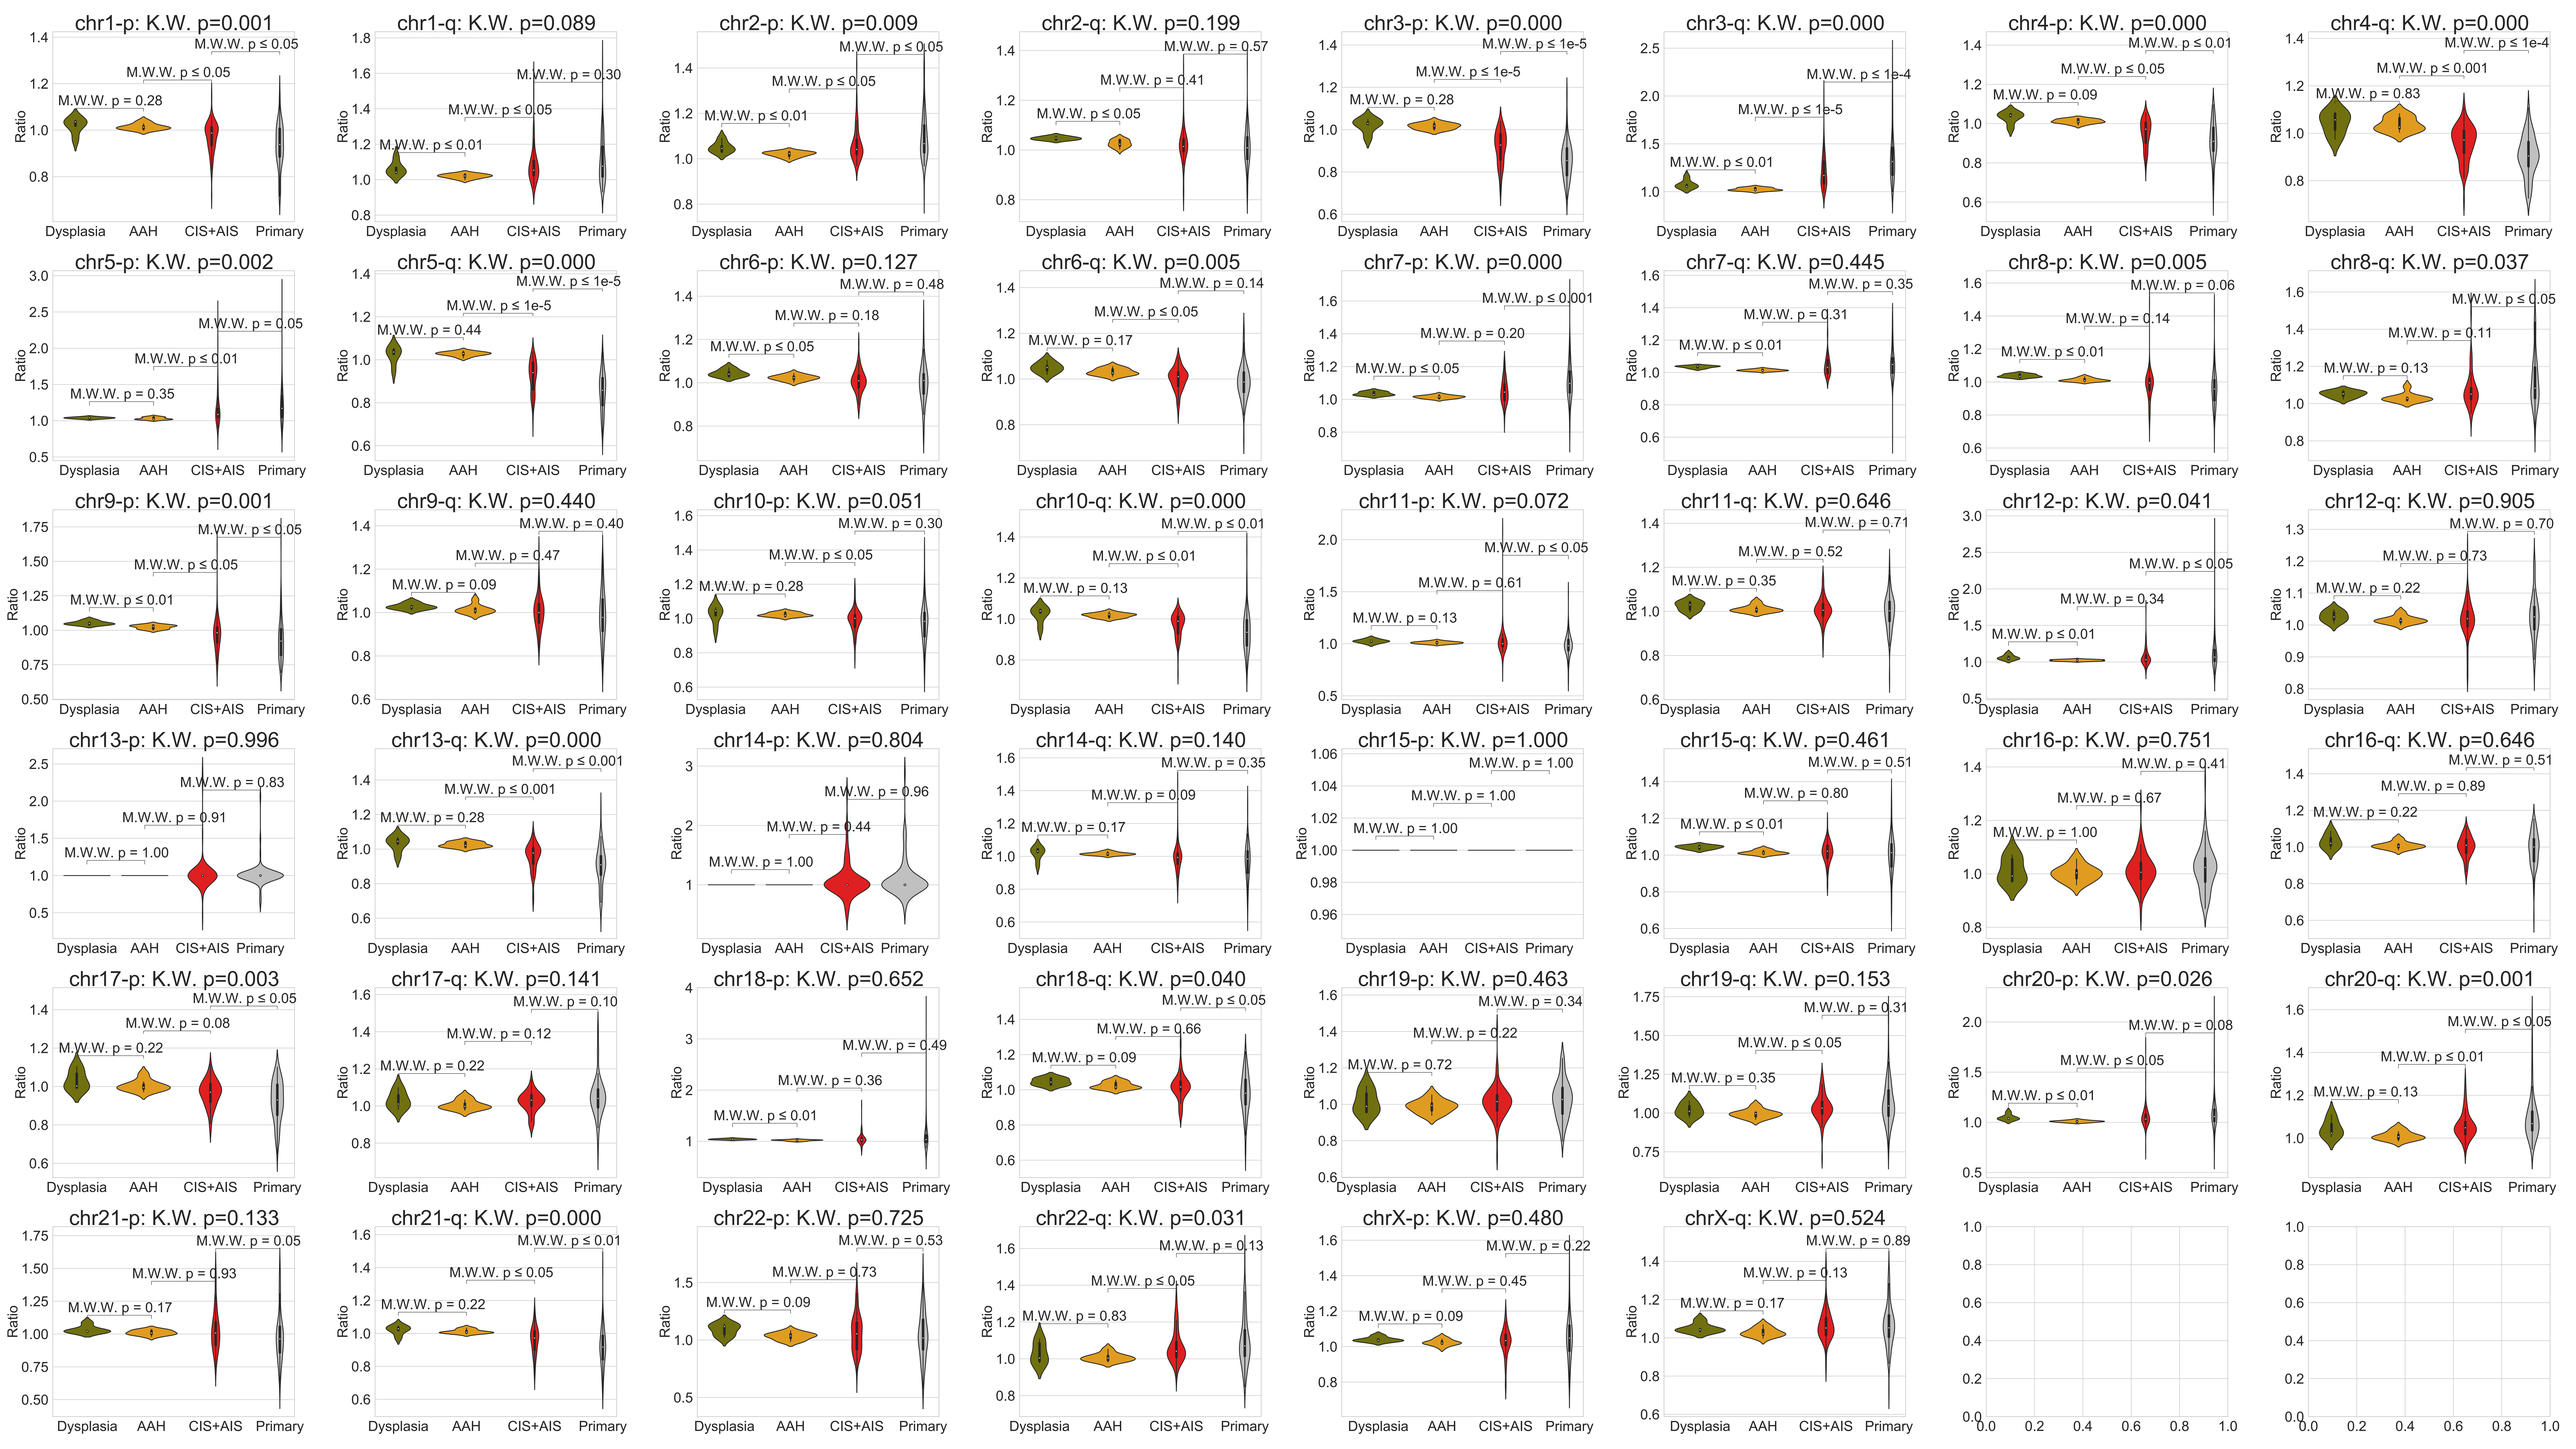
chr1-p: K.W. p=0.001
M.W.W. p = 0.28
M.W.W. p ≤ 0.05
M.W.W. p ≤ 0.05
chr1-q: K.W. p=0.089
M.W.W. p ≤ 0.01
M.W.W. p ≤ 0.05
M.W.W. p = 0.30
chr2-p: K.W. p=0.009
M.W.W. p ≤ 0.01
M.W.W. p ≤ 0.05
M.W.W. p ≤ 0.05
chr2-q: K.W. p=0.199
M.W.W. p ≤ 0.05
M.W.W. p = 0.41
M.W.W. p = 0.57
chr3-p: K.W. p=0.000
M.W.W. p = 0.28
M.W.W. p ≤ 1e-5
M.W.W. p ≤ 1e-5
chr3-q: K.W. p=0.000
M.W.W. p ≤ 0.01
M.W.W. p ≤ 1e-5
M.W.W. p ≤ 1e-4
chr4-p: K.W. p=0.000
M.W.W. p = 0.09
M.W.W. p ≤ 0.05
M.W.W. p ≤ 0.01
chr4-q: K.W. p=0.000
M.W.W. p = 0.83
M.W.W. p ≤ 0.001
M.W.W. p ≤ 1e-4
chr5-p: K.W. p=0.002
M.W.W. p = 0.35
M.W.W. p ≤ 0.01
M.W.W. p = 0.05
chr5-q: K.W. p=0.000
M.W.W. p = 0.44
M.W.W. p ≤ 1e-5
M.W.W. p ≤ 1e-5
chr6-p: K.W. p=0.127
M.W.W. p ≤ 0.05
M.W.W. p = 0.18
M.W.W. p = 0.48
chr6-q: K.W. p=0.005
M.W.W. p = 0.17
M.W.W. p ≤ 0.05
M.W.W. p = 0.14
chr7-p: K.W. p=0.000
M.W.W. p ≤ 0.05
M.W.W. p = 0.20
M.W.W. p ≤ 0.001
chr7-q: K.W. p=0.445
M.W.W. p ≤ 0.01
M.W.W. p = 0.31
M.W.W. p = 0.35
chr8-p: K.W. p=0.005
M.W.W. p ≤ 0.01
M.W.W. p = 0.14
M.W.W. p = 0.06
chr8-q: K.W. p=0.037
M.W.W. p = 0.13
M.W.W. p = 0.11
M.W.W. p ≤ 0.05
chr9-p: K.W. p=0.001
M.W.W. p ≤ 0.01
M.W.W. p ≤ 0.05
M.W.W. p ≤ 0.05
chr9-q: K.W. p=0.440
M.W.W. p = 0.09
M.W.W. p = 0.47
M.W.W. p = 0.40
chr10-p: K.W. p=0.051
M.W.W. p = 0.28
M.W.W. p ≤ 0.05
M.W.W. p = 0.30
chr10-q: K.W. p=0.000
M.W.W. p = 0.13
M.W.W. p ≤ 0.01
M.W.W. p ≤ 0.01
chr11-p: K.W. p=0.072
M.W.W. p = 0.13
M.W.W. p = 0.61
M.W.W. p ≤ 0.05
chr11-q: K.W. p=0.646
M.W.W. p = 0.35
M.W.W. p = 0.52
M.W.W. p = 0.71
chr12-p: K.W. p=0.041
M.W.W. p ≤ 0.01
M.W.W. p = 0.34
M.W.W. p ≤ 0.05
chr12-q: K.W. p=0.905
M.W.W. p = 0.22
M.W.W. p = 0.73
M.W.W. p = 0.70
chr13-p: K.W. p=0.996
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 0.91
M.W.W. p = 0.83
chr13-q: K.W. p=0.000
M.W.W. p = 0.28
M.W.W. p ≤ 0.001
M.W.W. p ≤ 0.001
chr14-p: K.W. p=0.804
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 0.44
M.W.W. p = 0.96
chr14-q: K.W. p=0.140
M.W.W. p = 0.17
M.W.W. p = 0.09
M.W.W. p = 0.35
chr15-p: K.W. p=1.000
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 1.00
chr15-q: K.W. p=0.461
M.W.W. p ≤ 0.01
M.W.W. p = 0.80
M.W.W. p = 0.51
chr16-p: K.W. p=0.751
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 0.67
M.W.W. p = 0.41
chr16-q: K.W. p=0.646
M.W.W. p = 0.22
M.W.W. p = 0.89
M.W.W. p = 0.51
chr17-p: K.W. p=0.003
M.W.W. p = 0.22
M.W.W. p = 0.08
M.W.W. p ≤ 0.05
chr17-q: K.W. p=0.141
M.W.W. p = 0.22
M.W.W. p = 0.12
M.W.W. p = 0.10
chr18-p: K.W. p=0.652
M.W.W. p ≤ 0.01
M.W.W. p = 0.36
M.W.W. p = 0.49
chr18-q: K.W. p=0.040
M.W.W. p = 0.09
M.W.W. p = 0.66
M.W.W. p ≤ 0.05
chr19-p: K.W. p=0.463
M.W.W. p = 0.72
M.W.W. p = 0.22
M.W.W. p = 0.34
chr19-q: K.W. p=0.153
M.W.W. p = 0.35
M.W.W. p ≤ 0.05
M.W.W. p = 0.31
chr20-p: K.W. p=0.026
M.W.W. p ≤ 0.01
M.W.W. p ≤ 0.05
M.W.W. p = 0.08
chr20-q: K.W. p=0.001
M.W.W. p = 0.13
M.W.W. p ≤ 0.01
M.W.W. p ≤ 0.05
chr21-p: K.W. p=0.133
M.W.W. p = 0.17
M.W.W. p = 0.93
M.W.W. p = 0.05
chr21-q: K.W. p=0.000
M.W.W. p = 0.22
M.W.W. p ≤ 0.05
M.W.W. p ≤ 0.01
chr22-p: K.W. p=0.725
M.W.W. p = 0.09
M.W.W. p = 0.73
M.W.W. p = 0.53
chr22-q: K.W. p=0.031
M.W.W. p = 0.83
M.W.W. p ≤ 0.05
M.W.W. p = 0.13
chrX-p: K.W. p=0.480
M.W.W. p = 0.09
M.W.W. p = 0.45
M.W.W. p = 0.22
chrX-q: K.W. p=0.524
M.W.W. p = 0.17
M.W.W. p = 0.13
M.W.W. p = 0.89
Ratio
Dysplasia
AAH
CIS+AIS
Primary