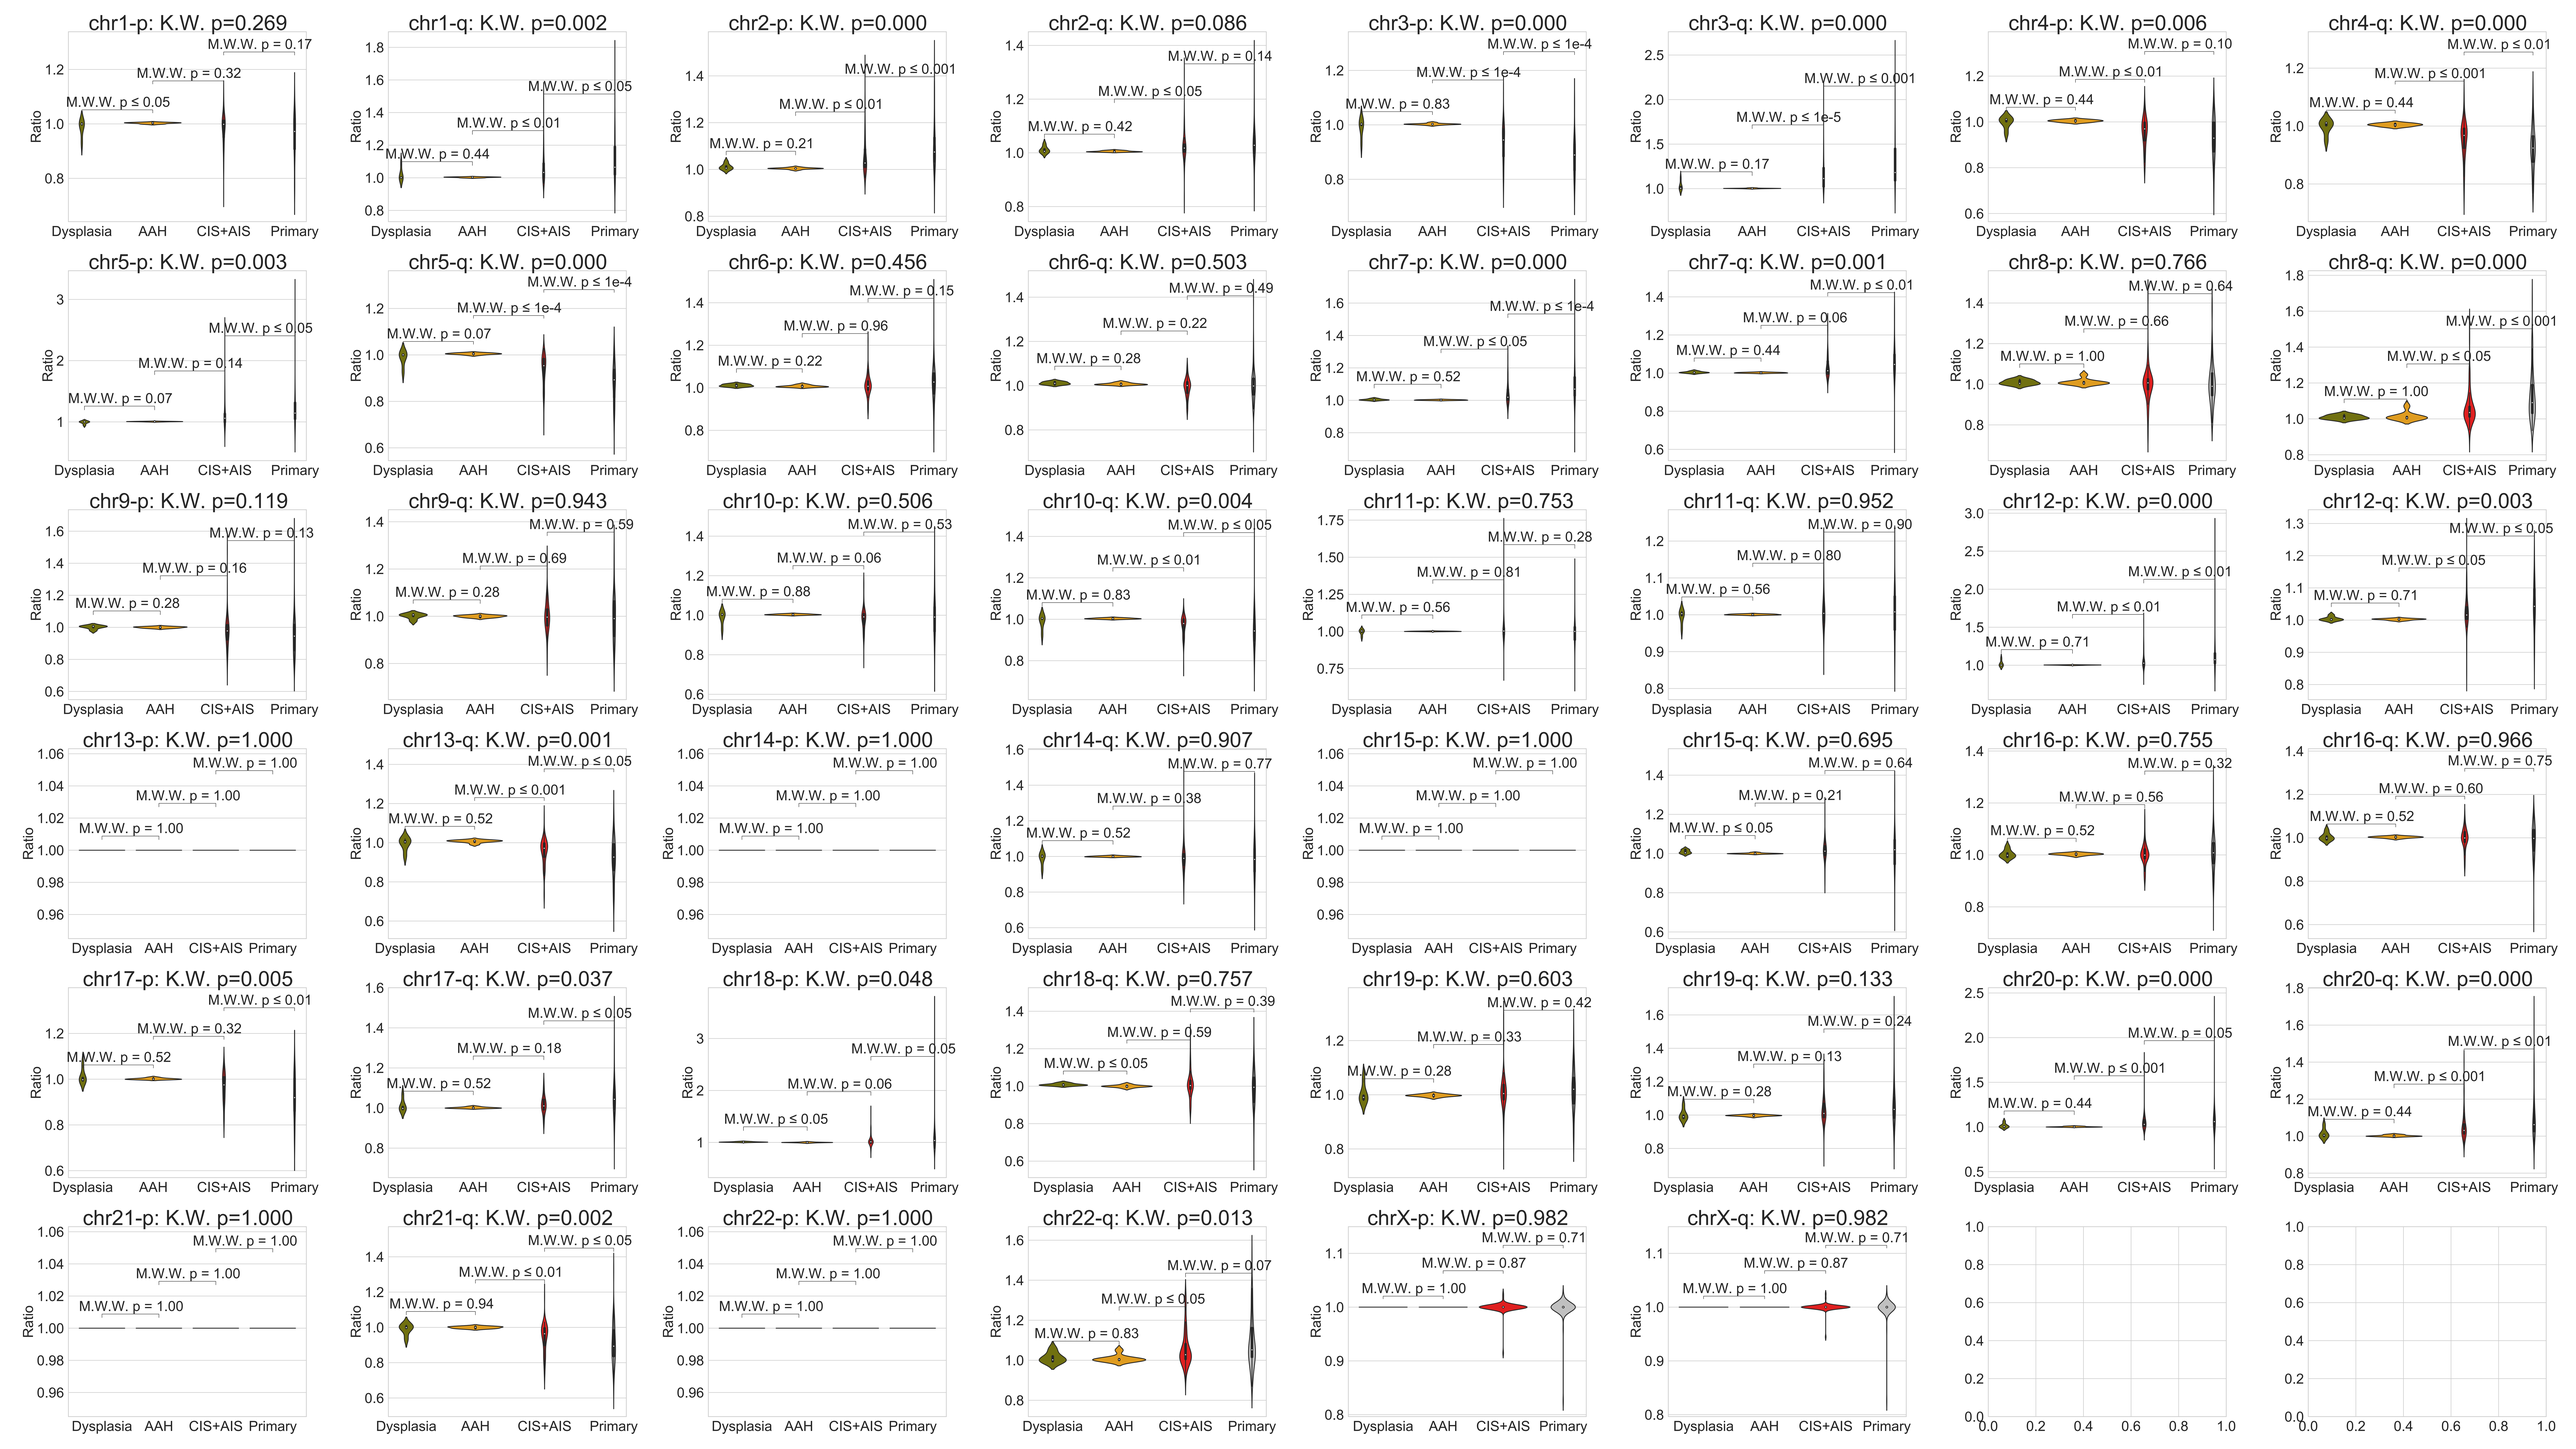
chr1-p: K.W. p=0.269
M.W.W. p = 0.17
M.W.W. p = 0.32
M.W.W. p ≤ 0.05
chr1-q: K.W. p=0.002
M.W.W. p ≤ 0.05
M.W.W. p ≤ 0.01
M.W.W. p = 0.44
chr2-p: K.W. p=0.000
M.W.W. p ≤ 0.001
M.W.W. p ≤ 0.01
M.W.W. p = 0.21
chr2-q: K.W. p=0.086
M.W.W. p = 0.14
M.W.W. p ≤ 0.05
M.W.W. p = 0.42
chr3-p: K.W. p=0.000
M.W.W. p ≤ 1e-4
M.W.W. p ≤ 1e-4
M.W.W. p = 0.83
chr3-q: K.W. p=0.000
M.W.W. p ≤ 0.001
M.W.W. p ≤ 1e-5
M.W.W. p = 0.17
chr4-p: K.W. p=0.006
M.W.W. p = 0.10
M.W.W. p ≤ 0.01
M.W.W. p = 0.44
chr4-q: K.W. p=0.000
M.W.W. p ≤ 0.01
M.W.W. p ≤ 0.001
M.W.W. p = 0.44
chr5-p: K.W. p=0.003
M.W.W. p ≤ 0.05
M.W.W. p = 0.14
M.W.W. p = 0.07
chr5-q: K.W. p=0.000
M.W.W. p ≤ 1e-4
M.W.W. p ≤ 1e-4
M.W.W. p = 0.07
chr6-p: K.W. p=0.456
M.W.W. p = 0.15
M.W.W. p = 0.96
M.W.W. p = 0.22
chr6-q: K.W. p=0.503
M.W.W. p = 0.49
M.W.W. p = 0.22
M.W.W. p = 0.28
chr7-p: K.W. p=0.000
M.W.W. p ≤ 1e-4
M.W.W. p ≤ 0.05
M.W.W. p = 0.52
chr7-q: K.W. p=0.001
M.W.W. p ≤ 0.01
M.W.W. p = 0.06
M.W.W. p = 0.44
chr8-p: K.W. p=0.766
M.W.W. p = 0.64
M.W.W. p = 0.66
M.W.W. p = 1.00
chr8-q: K.W. p=0.000
M.W.W. p ≤ 0.001
M.W.W. p ≤ 0.05
M.W.W. p = 1.00
chr9-p: K.W. p=0.119
M.W.W. p = 0.13
M.W.W. p = 0.16
M.W.W. p = 0.28
chr9-q: K.W. p=0.943
M.W.W. p = 0.59
M.W.W. p = 0.69
M.W.W. p = 0.28
chr10-p: K.W. p=0.506
M.W.W. p = 0.53
M.W.W. p = 0.06
M.W.W. p = 0.88
chr10-q: K.W. p=0.004
M.W.W. p ≤ 0.05
M.W.W. p ≤ 0.01
M.W.W. p = 0.83
chr11-p: K.W. p=0.753
M.W.W. p = 0.28
M.W.W. p = 0.81
M.W.W. p = 0.56
chr11-q: K.W. p=0.952
M.W.W. p = 0.90
M.W.W. p = 0.80
M.W.W. p = 0.56
chr12-p: K.W. p=0.000
M.W.W. p ≤ 0.01
M.W.W. p ≤ 0.01
M.W.W. p = 0.71
chr12-q: K.W. p=0.003
M.W.W. p ≤ 0.05
M.W.W. p ≤ 0.05
M.W.W. p = 0.71
chr13-p: K.W. p=1.000
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 1.00
chr13-q: K.W. p=0.001
M.W.W. p ≤ 0.05
M.W.W. p ≤ 0.001
M.W.W. p = 0.52
chr14-p: K.W. p=1.000
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 1.00
chr14-q: K.W. p=0.907
M.W.W. p = 0.77
M.W.W. p = 0.38
M.W.W. p = 0.52
chr15-p: K.W. p=1.000
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 1.00
chr15-q: K.W. p=0.695
M.W.W. p = 0.64
M.W.W. p = 0.21
M.W.W. p ≤ 0.05
chr16-p: K.W. p=0.755
M.W.W. p = 0.32
M.W.W. p = 0.56
M.W.W. p = 0.52
chr16-q: K.W. p=0.966
M.W.W. p = 0.75
M.W.W. p = 0.60
M.W.W. p = 0.52
chr17-p: K.W. p=0.005
M.W.W. p ≤ 0.01
M.W.W. p = 0.32
M.W.W. p = 0.52
chr17-q: K.W. p=0.037
M.W.W. p ≤ 0.05
M.W.W. p = 0.18
M.W.W. p = 0.52
chr18-p: K.W. p=0.048
M.W.W. p = 0.05
M.W.W. p = 0.06
M.W.W. p ≤ 0.05
chr18-q: K.W. p=0.757
M.W.W. p = 0.39
M.W.W. p = 0.59
M.W.W. p ≤ 0.05
chr19-p: K.W. p=0.603
M.W.W. p = 0.42
M.W.W. p = 0.33
M.W.W. p = 0.28
chr19-q: K.W. p=0.133
M.W.W. p = 0.24
M.W.W. p = 0.13
M.W.W. p = 0.28
chr20-p: K.W. p=0.000
M.W.W. p = 0.05
M.W.W. p ≤ 0.001
M.W.W. p = 0.44
chr20-q: K.W. p=0.000
M.W.W. p ≤ 0.01
M.W.W. p ≤ 0.001
M.W.W. p = 0.44
chr21-p: K.W. p=1.000
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 1.00
chr21-q: K.W. p=0.002
M.W.W. p ≤ 0.05
M.W.W. p ≤ 0.01
M.W.W. p = 0.94
chr22-p: K.W. p=1.000
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 1.00
chr22-q: K.W. p=0.013
M.W.W. p = 0.07
M.W.W. p ≤ 0.05
M.W.W. p = 0.83
chrX-p: K.W. p=0.982
M.W.W. p = 0.71
M.W.W. p = 0.87
M.W.W. p = 1.00
chrX-q: K.W. p=0.982
M.W.W. p = 0.71
M.W.W. p = 0.87
M.W.W. p = 1.00
Ratio
Dysplasia
AAH
CIS+AIS
Primary