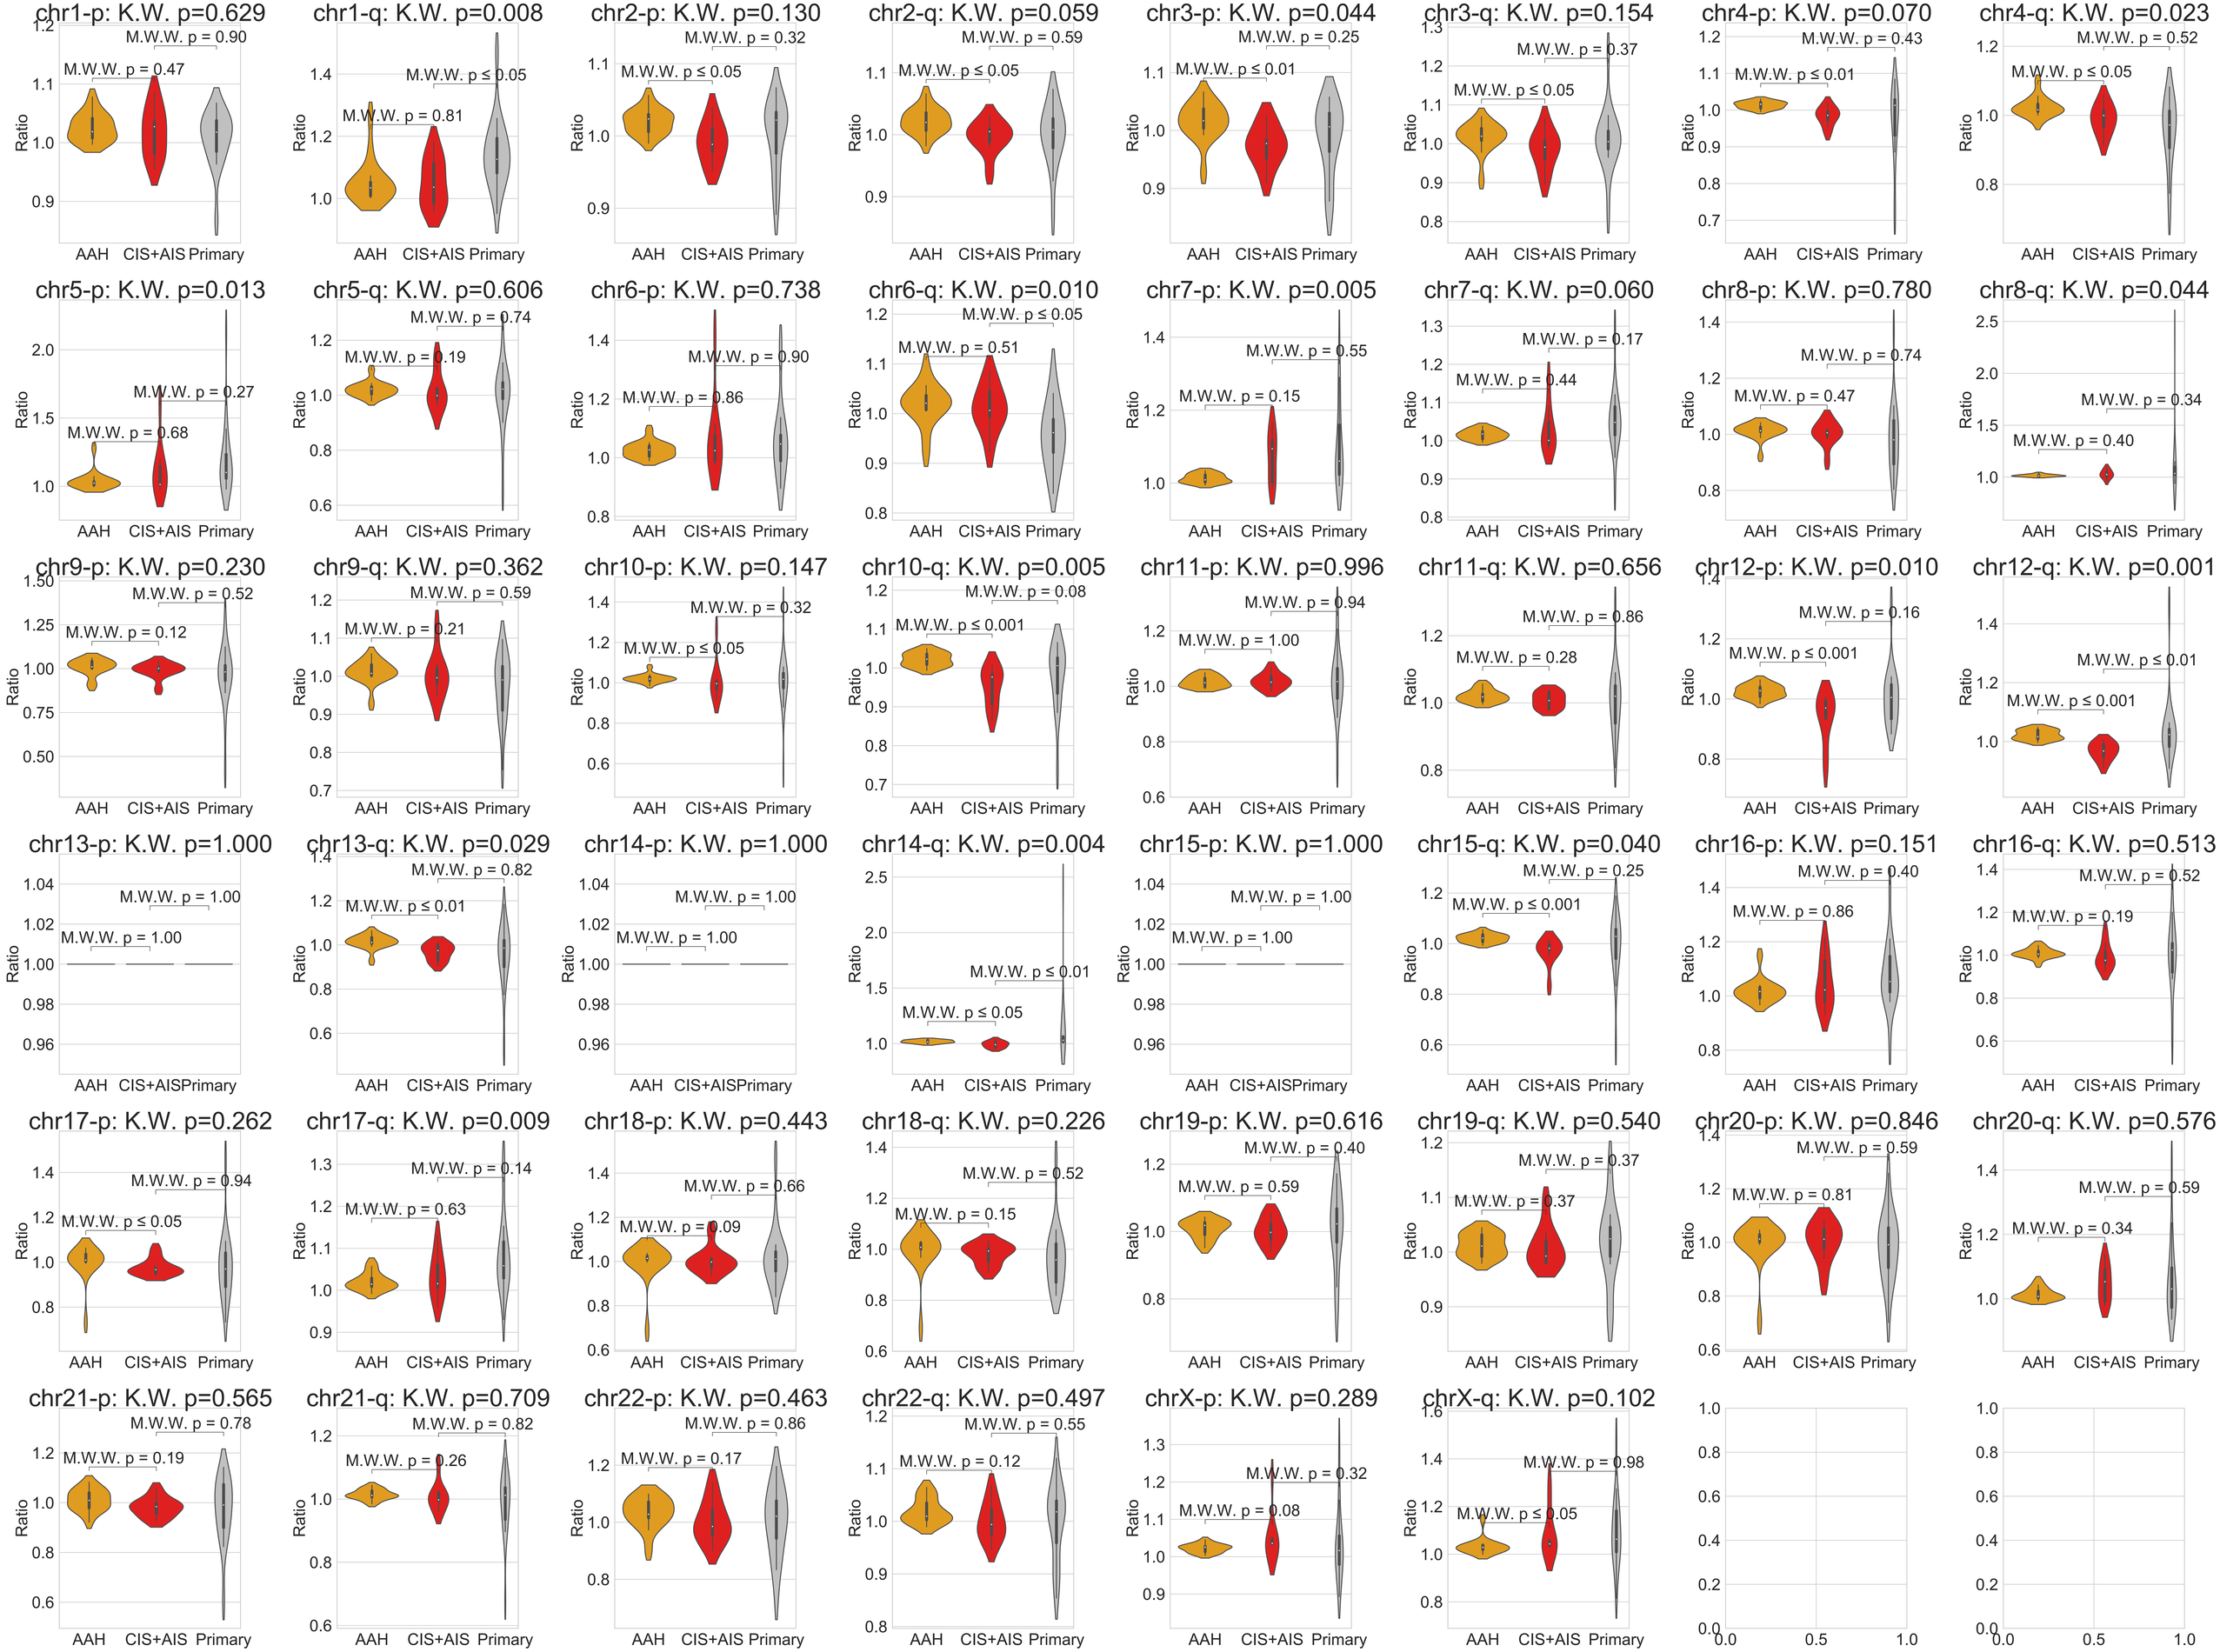
chr1-p: K.W. p=0.629
M.W.W. p = 0.47
M.W.W. p = 0.90
chr1-q: K.W. p=0.008
M.W.W. p = 0.81
M.W.W. p ≤ 0.05
chr2-p: K.W. p=0.130
M.W.W. p ≤ 0.05
M.W.W. p = 0.32
chr2-q: K.W. p=0.059
M.W.W. p ≤ 0.05
M.W.W. p = 0.59
chr3-p: K.W. p=0.044
M.W.W. p ≤ 0.01
M.W.W. p = 0.25
chr3-q: K.W. p=0.154
M.W.W. p ≤ 0.05
M.W.W. p = 0.37
chr4-p: K.W. p=0.070
M.W.W. p ≤ 0.01
M.W.W. p = 0.43
chr4-q: K.W. p=0.023
M.W.W. p ≤ 0.05
M.W.W. p = 0.52
chr5-p: K.W. p=0.013
M.W.W. p = 0.68
M.W.W. p = 0.27
chr5-q: K.W. p=0.606
M.W.W. p = 0.19
M.W.W. p = 0.74
chr6-p: K.W. p=0.738
M.W.W. p = 0.86
M.W.W. p = 0.90
chr6-q: K.W. p=0.010
M.W.W. p = 0.51
M.W.W. p ≤ 0.05
chr7-p: K.W. p=0.005
M.W.W. p = 0.15
M.W.W. p = 0.55
chr7-q: K.W. p=0.060
M.W.W. p = 0.44
M.W.W. p = 0.17
chr8-p: K.W. p=0.780
M.W.W. p = 0.47
M.W.W. p = 0.74
chr8-q: K.W. p=0.044
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.34
chr9-p: K.W. p=0.230
M.W.W. p = 0.12
M.W.W. p = 0.52
chr9-q: K.W. p=0.362
M.W.W. p = 0.21
M.W.W. p = 0.59
chr10-p: K.W. p=0.147
M.W.W. p ≤ 0.05
M.W.W. p = 0.32
chr10-q: K.W. p=0.005
M.W.W. p ≤ 0.001
M.W.W. p = 0.08
chr11-p: K.W. p=0.996
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 0.94
chr11-q: K.W. p=0.656
M.W.W. p = 0.28
M.W.W. p = 0.86
chr12-p: K.W. p=0.010
M.W.W. p ≤ 0.001
M.W.W. p = 0.16
chr12-q: K.W. p=0.001
M.W.W. p ≤ 0.001
M.W.W. p ≤ 0.01
chr13-p: K.W. p=1.000
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 1.00
chr13-q: K.W. p=0.029
M.W.W. p ≤ 0.01
M.W.W. p = 0.82
chr14-p: K.W. p=1.000
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 1.00
chr14-q: K.W. p=0.004
M.W.W. p ≤ 0.05
M.W.W. p ≤ 0.01
chr15-p: K.W. p=1.000
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 1.00
chr15-q: K.W. p=0.040
M.W.W. p ≤ 0.001
M.W.W. p = 0.25
chr16-p: K.W. p=0.151
M.W.W. p = 0.86
M.W.W. p = 0.40
chr16-q: K.W. p=0.513
M.W.W. p = 0.19
M.W.W. p = 0.52
chr17-p: K.W. p=0.262
M.W.W. p ≤ 0.05
M.W.W. p = 0.94
chr17-q: K.W. p=0.009
M.W.W. p = 0.63
M.W.W. p = 0.14
chr18-p: K.W. p=0.443
M.W.W. p = 0.09
M.W.W. p = 0.66
chr18-q: K.W. p=0.226
M.W.W. p = 0.15
M.W.W. p = 0.52
chr19-p: K.W. p=0.616
M.W.W. p = 0.59
M.W.W. p = 0.40
chr19-q: K.W. p=0.540
M.W.W. p = 0.37
M.W.W. p = 0.37
chr20-p: K.W. p=0.846
M.W.W. p = 0.81
M.W.W. p = 0.59
chr20-q: K.W. p=0.576
M.W.W. p = 0.34
M.W.W. p = 0.59
chr21-p: K.W. p=0.565
M.W.W. p = 0.19
M.W.W. p = 0.78
chr21-q: K.W. p=0.709
M.W.W. p = 0.26
M.W.W. p = 0.82
chr22-p: K.W. p=0.463
M.W.W. p = 0.17
M.W.W. p = 0.86
chr22-q: K.W. p=0.497
M.W.W. p = 0.12
M.W.W. p = 0.55
chrX-p: K.W. p=0.289
M.W.W. p = 0.08
M.W.W. p = 0.32
chrX-q: K.W. p=0.102
M.W.W. p ≤ 0.05
M.W.W. p = 0.98
Ratio
AAH
CIS+AIS
Primary