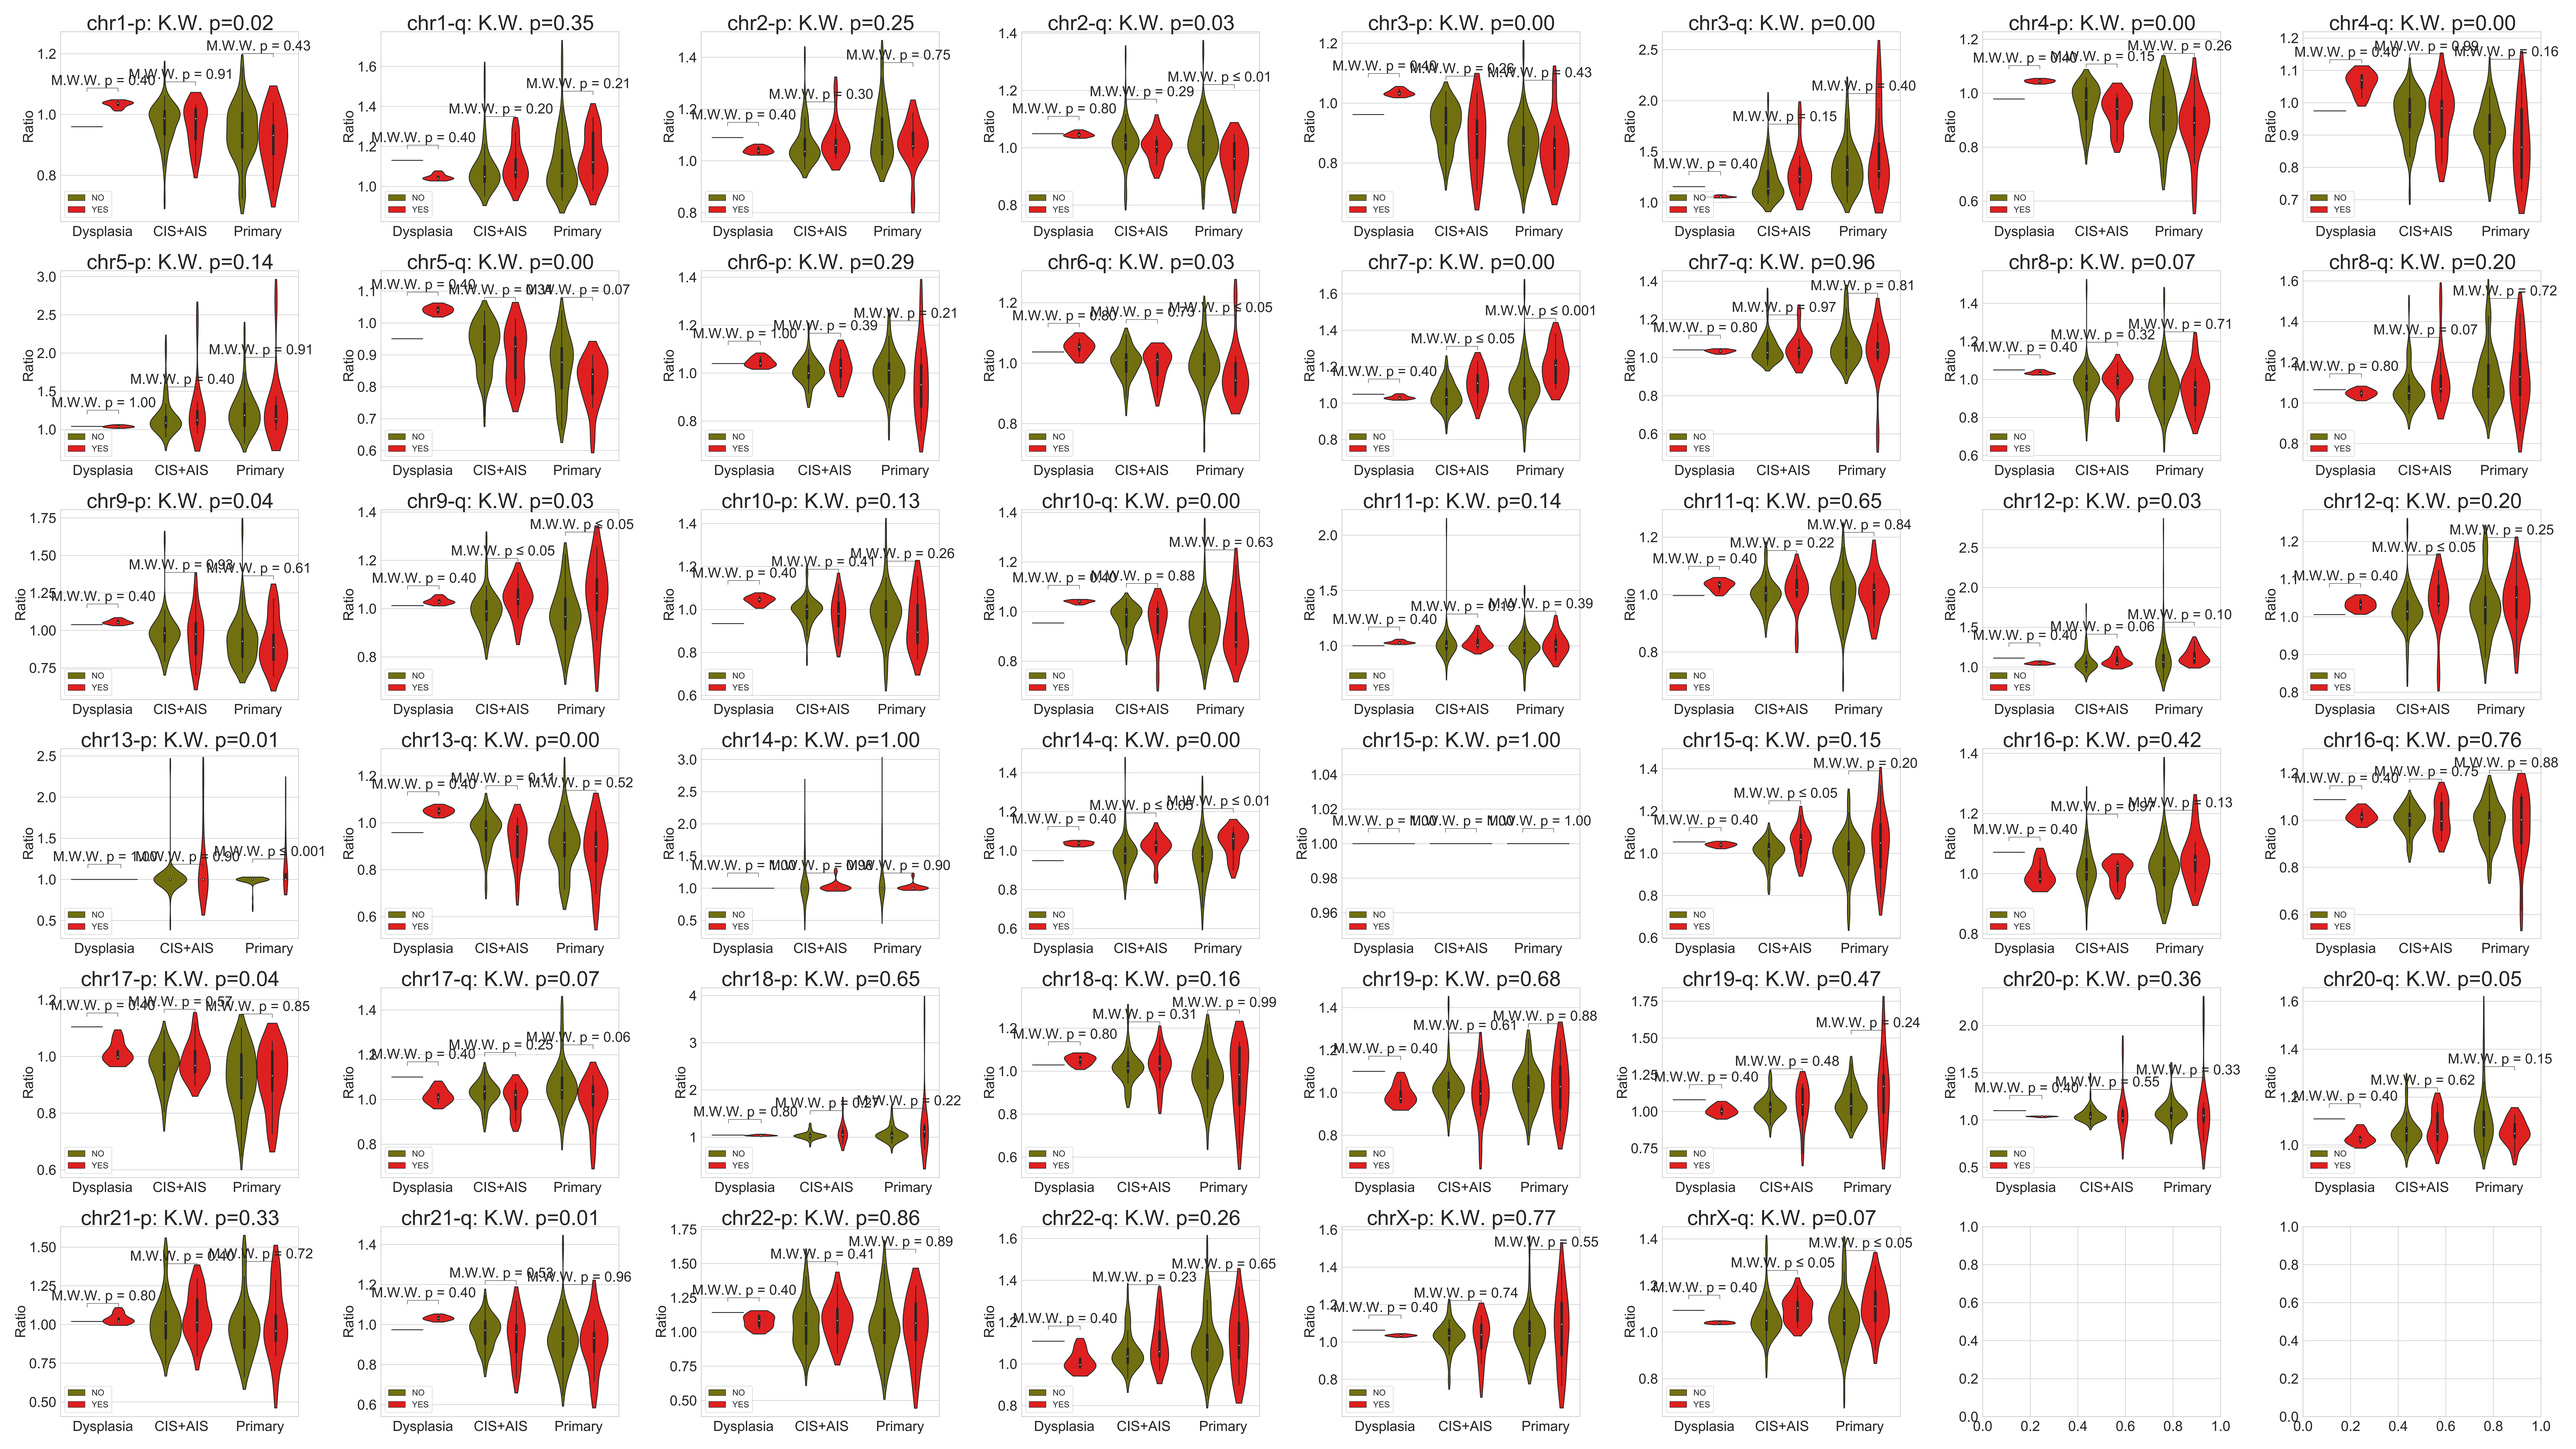
chr1-p: K.W. p=0.02
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.91
M.W.W. p = 0.43
chr1-q: K.W. p=0.35
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.20
M.W.W. p = 0.21
chr2-p: K.W. p=0.25
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.30
M.W.W. p = 0.75
chr2-q: K.W. p=0.03
M.W.W. p = 0.80
M.W.W. p = 0.29
M.W.W. p ≤ 0.01
chr3-p: K.W. p=0.00
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.26
M.W.W. p = 0.43
chr3-q: K.W. p=0.00
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.15
M.W.W. p = 0.40
chr4-p: K.W. p=0.00
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.15
M.W.W. p = 0.26
chr4-q: K.W. p=0.00
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.99
M.W.W. p = 0.16
chr5-p: K.W. p=0.14
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.91
chr5-q: K.W. p=0.00
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.34
M.W.W. p = 0.07
chr6-p: K.W. p=0.29
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 0.39
M.W.W. p = 0.21
chr6-q: K.W. p=0.03
M.W.W. p = 0.80
M.W.W. p = 0.77
M.W.W. p ≤ 0.05
chr7-p: K.W. p=0.00
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p ≤ 0.05
M.W.W. p ≤ 0.001
chr7-q: K.W. p=0.96
M.W.W. p = 0.80
M.W.W. p = 0.97
M.W.W. p = 0.81
chr8-p: K.W. p=0.07
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.32
M.W.W. p = 0.71
chr8-q: K.W. p=0.20
M.W.W. p = 0.80
M.W.W. p = 0.07
M.W.W. p = 0.72
chr9-p: K.W. p=0.04
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.93
M.W.W. p = 0.61
chr9-q: K.W. p=0.03
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p ≤ 0.05
M.W.W. p ≤ 0.05
chr10-p: K.W. p=0.13
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.41
M.W.W. p = 0.26
chr10-q: K.W. p=0.00
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.88
M.W.W. p = 0.63
chr11-p: K.W. p=0.14
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.10
M.W.W. p = 0.39
chr11-q: K.W. p=0.65
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.22
M.W.W. p = 0.84
chr12-p: K.W. p=0.03
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.06
M.W.W. p = 0.10
chr12-q: K.W. p=0.20
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p ≤ 0.05
M.W.W. p = 0.25
chr13-p: K.W. p=0.01
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 0.90
M.W.W. p ≤ 0.001
chr13-q: K.W. p=0.00
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.11
M.W.W. p = 0.52
chr14-p: K.W. p=1.00
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 0.90
chr14-q: K.W. p=0.00
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p ≤ 0.05
M.W.W. p ≤ 0.01
chr15-p: K.W. p=1.00
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 1.00
chr15-q: K.W. p=0.15
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p ≤ 0.05
M.W.W. p = 0.20
chr16-p: K.W. p=0.42
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.97
M.W.W. p = 0.13
chr16-q: K.W. p=0.76
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.75
M.W.W. p = 0.88
chr17-p: K.W. p=0.04
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.57
M.W.W. p = 0.85
chr17-q: K.W. p=0.07
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.26
M.W.W. p = 0.06
chr18-p: K.W. p=0.65
M.W.W. p = 0.80
M.W.W. p = 0.27
M.W.W. p = 0.22
chr18-q: K.W. p=0.16
M.W.W. p = 0.80
M.W.W. p = 0.31
M.W.W. p = 0.99
chr19-p: K.W. p=0.68
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.61
M.W.W. p = 0.88
chr19-q: K.W. p=0.47
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.48
M.W.W. p = 0.24
chr20-p: K.W. p=0.36
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.55
M.W.W. p = 0.33
chr20-q: K.W. p=0.05
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.62
M.W.W. p = 0.15
chr21-p: K.W. p=0.33
M.W.W. p = 0.80
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.72
chr21-q: K.W. p=0.01
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.53
M.W.W. p = 0.96
chr22-p: K.W. p=0.86
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.41
M.W.W. p = 0.89
chr22-q: K.W. p=0.26
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.23
M.W.W. p = 0.65
chrX-p: K.W. p=0.77
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.74
M.W.W. p = 0.55
chrX-q: K.W. p=0.07
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p ≤ 0.05
M.W.W. p ≤ 0.05
Ratio
NO
YES
Dysplasia
CIS+AIS
Primary