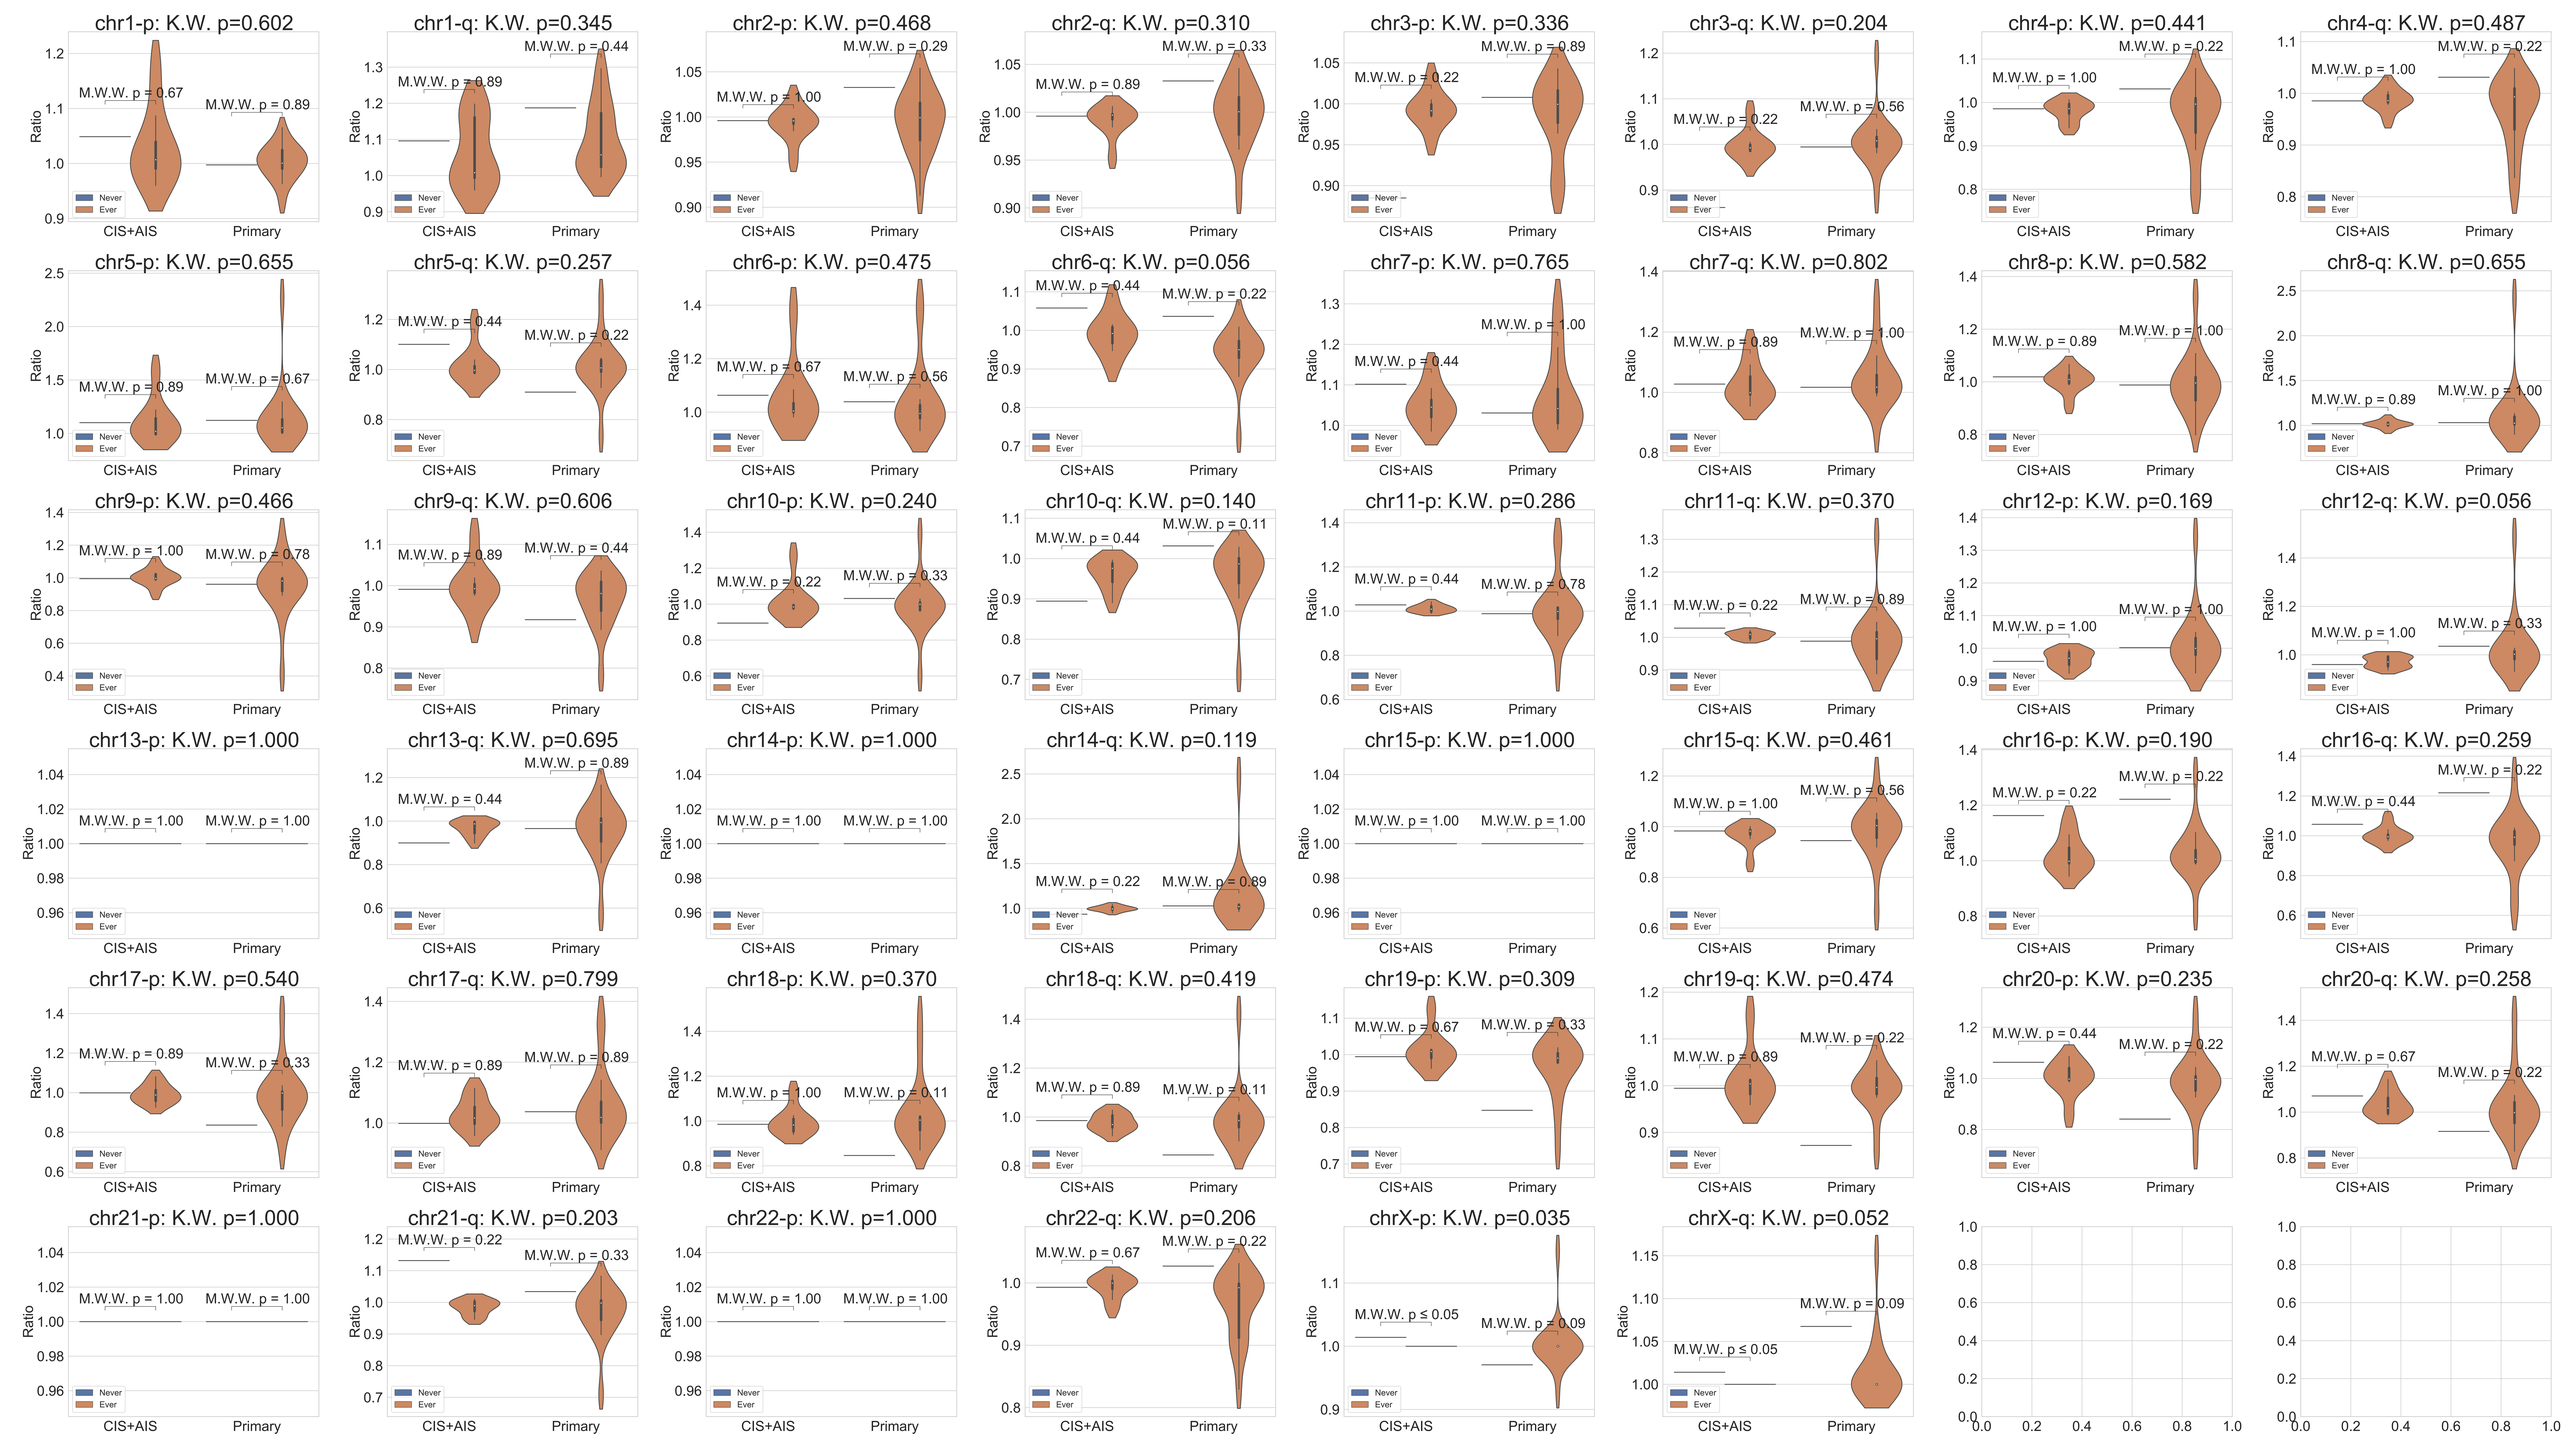
chr1-p: K.W. p=0.602
M.W.W. p = 0.67
M.W.W. p = 0.89
chr1-q: K.W. p=0.345
M.W.W. p = 0.89
M.W.W. p = 0.44
chr2-p: K.W. p=0.468
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 0.29
chr2-q: K.W. p=0.310
M.W.W. p = 0.89
M.W.W. p = 0.33
chr3-p: K.W. p=0.336
M.W.W. p = 0.22
M.W.W. p = 0.89
chr3-q: K.W. p=0.204
M.W.W. p = 0.22
M.W.W. p = 0.56
chr4-p: K.W. p=0.441
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 0.22
chr4-q: K.W. p=0.487
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 0.22
chr5-p: K.W. p=0.655
M.W.W. p = 0.89
M.W.W. p = 0.67
chr5-q: K.W. p=0.257
M.W.W. p = 0.44
M.W.W. p = 0.22
chr6-p: K.W. p=0.475
M.W.W. p = 0.67
M.W.W. p = 0.56
chr6-q: K.W. p=0.056
M.W.W. p = 0.44
M.W.W. p = 0.22
chr7-p: K.W. p=0.765
M.W.W. p = 0.44
M.W.W. p = 1.00
chr7-q: K.W. p=0.802
M.W.W. p = 0.89
M.W.W. p = 1.00
chr8-p: K.W. p=0.582
M.W.W. p = 0.89
M.W.W. p = 1.00
chr8-q: K.W. p=0.655
M.W.W. p = 0.89
M.W.W. p = 1.00
chr9-p: K.W. p=0.466
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 0.78
chr9-q: K.W. p=0.606
M.W.W. p = 0.89
M.W.W. p = 0.44
chr10-p: K.W. p=0.240
M.W.W. p = 0.22
M.W.W. p = 0.33
chr10-q: K.W. p=0.140
M.W.W. p = 0.44
M.W.W. p = 0.11
chr11-p: K.W. p=0.286
M.W.W. p = 0.44
M.W.W. p = 0.78
chr11-q: K.W. p=0.370
M.W.W. p = 0.22
M.W.W. p = 0.89
chr12-p: K.W. p=0.169
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 1.00
chr12-q: K.W. p=0.056
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 0.33
chr13-p: K.W. p=1.000
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 1.00
chr13-q: K.W. p=0.695
M.W.W. p = 0.44
M.W.W. p = 0.89
chr14-p: K.W. p=1.000
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 1.00
chr14-q: K.W. p=0.119
M.W.W. p = 0.22
M.W.W. p = 0.89
chr15-p: K.W. p=1.000
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 1.00
chr15-q: K.W. p=0.461
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 0.56
chr16-p: K.W. p=0.190
M.W.W. p = 0.22
M.W.W. p = 0.22
chr16-q: K.W. p=0.259
M.W.W. p = 0.44
M.W.W. p = 0.22
chr17-p: K.W. p=0.540
M.W.W. p = 0.89
M.W.W. p = 0.33
chr17-q: K.W. p=0.799
M.W.W. p = 0.89
M.W.W. p = 0.89
chr18-p: K.W. p=0.370
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 0.11
chr18-q: K.W. p=0.419
M.W.W. p = 0.89
M.W.W. p = 0.11
chr19-p: K.W. p=0.309
M.W.W. p = 0.67
M.W.W. p = 0.33
chr19-q: K.W. p=0.474
M.W.W. p = 0.89
M.W.W. p = 0.22
chr20-p: K.W. p=0.235
M.W.W. p = 0.44
M.W.W. p = 0.22
chr20-q: K.W. p=0.258
M.W.W. p = 0.67
M.W.W. p = 0.22
chr21-p: K.W. p=1.000
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 1.00
chr21-q: K.W. p=0.203
M.W.W. p = 0.22
M.W.W. p = 0.33
chr22-p: K.W. p=1.000
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 1.00
chr22-q: K.W. p=0.206
M.W.W. p = 0.67
M.W.W. p = 0.22
chrX-p: K.W. p=0.035
M.W.W. p ≤ 0.05
M.W.W. p = 0.09
chrX-q: K.W. p=0.052
M.W.W. p ≤ 0.05
M.W.W. p = 0.09
Ratio
Never
Ever
CIS+AIS
Primary