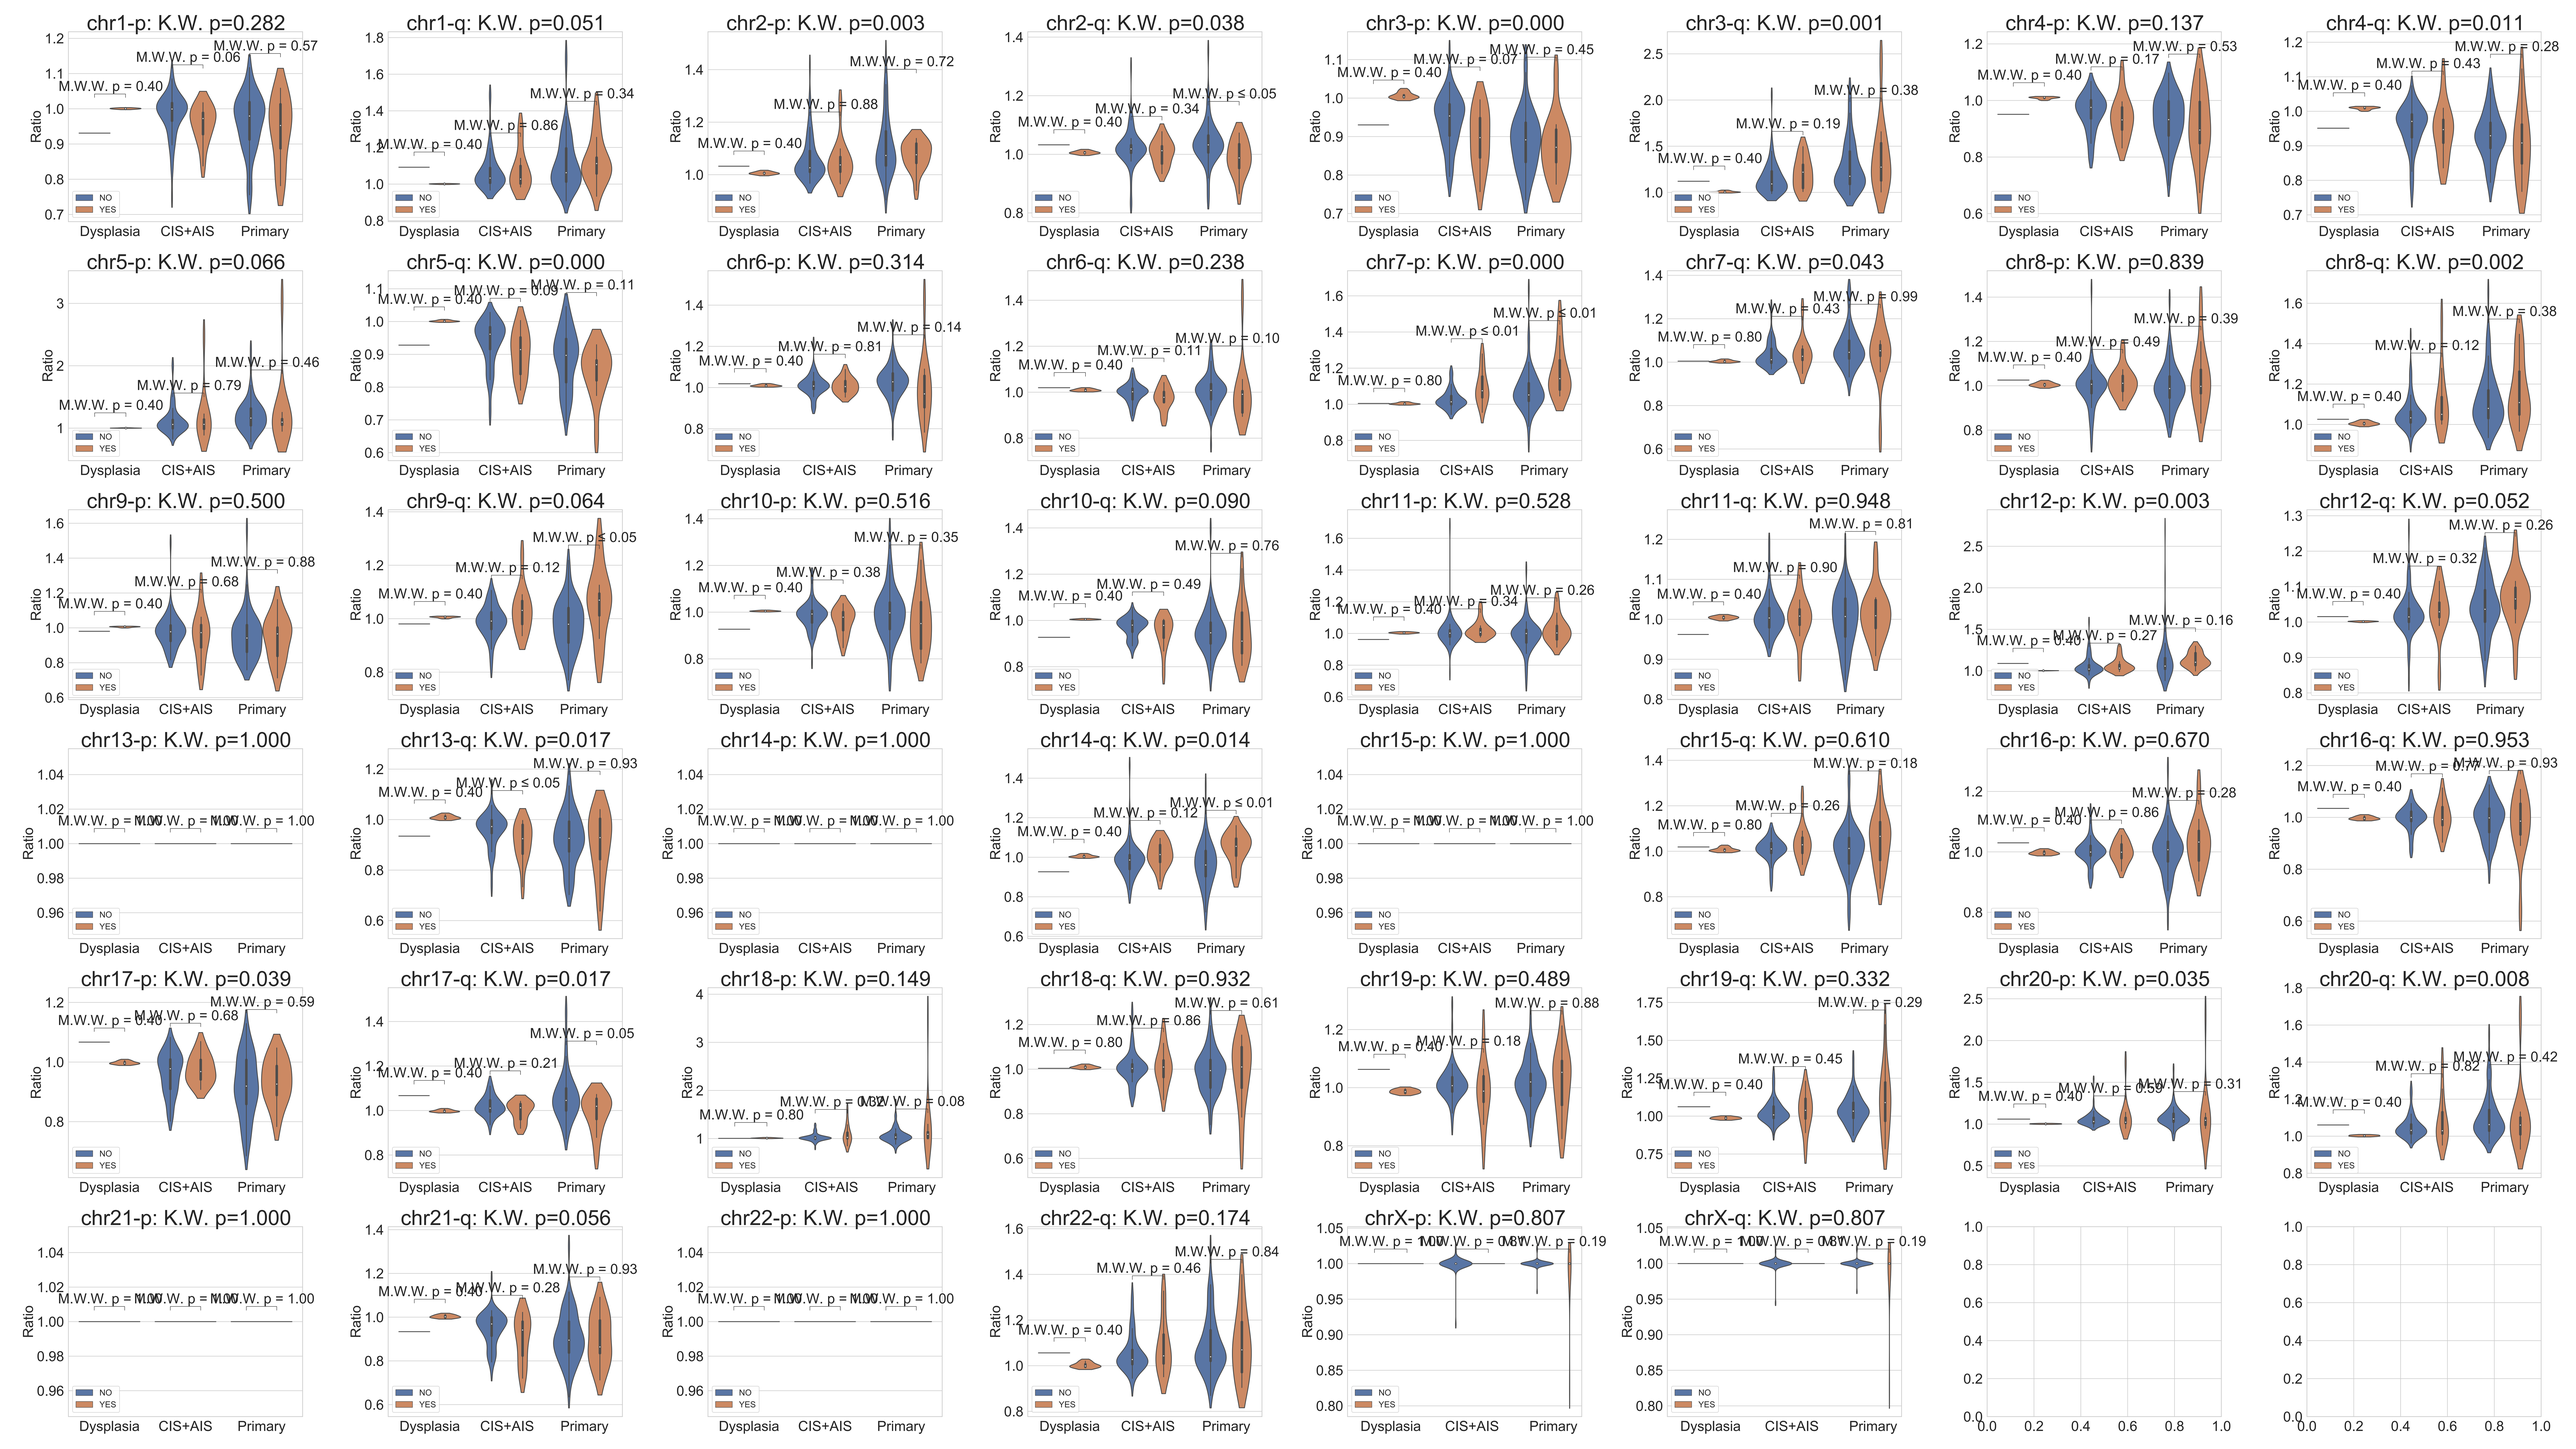
chr1-p: K.W. p=0.282
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.06
M.W.W. p = 0.57
chr1-q: K.W. p=0.051
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.86
M.W.W. p = 0.34
chr2-p: K.W. p=0.003
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.88
M.W.W. p = 0.72
chr2-q: K.W. p=0.038
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.34
M.W.W. p ≤ 0.05
chr3-p: K.W. p=0.000
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.07
M.W.W. p = 0.45
chr3-q: K.W. p=0.001
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.19
M.W.W. p = 0.38
chr4-p: K.W. p=0.137
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.17
M.W.W. p = 0.53
chr4-q: K.W. p=0.011
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.43
M.W.W. p = 0.28
chr5-p: K.W. p=0.066
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.79
M.W.W. p = 0.46
chr5-q: K.W. p=0.000
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.09
M.W.W. p = 0.11
chr6-p: K.W. p=0.314
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.81
M.W.W. p = 0.14
chr6-q: K.W. p=0.238
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.11
M.W.W. p = 0.10
chr7-p: K.W. p=0.000
M.W.W. p = 0.80
M.W.W. p ≤ 0.01
M.W.W. p ≤ 0.01
chr7-q: K.W. p=0.043
M.W.W. p = 0.80
M.W.W. p = 0.43
M.W.W. p = 0.99
chr8-p: K.W. p=0.839
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.49
M.W.W. p = 0.39
chr8-q: K.W. p=0.002
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.12
M.W.W. p = 0.38
chr9-p: K.W. p=0.500
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.68
M.W.W. p = 0.88
chr9-q: K.W. p=0.064
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.12
M.W.W. p ≤ 0.05
chr10-p: K.W. p=0.516
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.38
M.W.W. p = 0.35
chr10-q: K.W. p=0.090
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.49
M.W.W. p = 0.76
chr11-p: K.W. p=0.528
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.34
M.W.W. p = 0.26
chr11-q: K.W. p=0.948
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.90
M.W.W. p = 0.81
chr12-p: K.W. p=0.003
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.27
M.W.W. p = 0.16
chr12-q: K.W. p=0.052
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.32
M.W.W. p = 0.26
chr13-p: K.W. p=1.000
M.W.W. p = 1.00
chr13-q: K.W. p=0.017
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p ≤ 0.05
M.W.W. p = 0.93
chr14-p: K.W. p=1.000
M.W.W. p = 1.00
chr14-q: K.W. p=0.014
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.12
M.W.W. p ≤ 0.01
chr15-p: K.W. p=1.000
M.W.W. p = 1.00
chr15-q: K.W. p=0.610
M.W.W. p = 0.80
M.W.W. p = 0.26
M.W.W. p = 0.18
chr16-p: K.W. p=0.670
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.86
M.W.W. p = 0.28
chr16-q: K.W. p=0.953
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.77
M.W.W. p = 0.93
chr17-p: K.W. p=0.039
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.68
M.W.W. p = 0.59
chr17-q: K.W. p=0.017
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.21
M.W.W. p = 0.05
chr18-p: K.W. p=0.149
M.W.W. p = 0.80
M.W.W. p = 0.32
M.W.W. p = 0.08
chr18-q: K.W. p=0.932
M.W.W. p = 0.80
M.W.W. p = 0.86
M.W.W. p = 0.61
chr19-p: K.W. p=0.489
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.18
M.W.W. p = 0.88
chr19-q: K.W. p=0.332
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.45
M.W.W. p = 0.29
chr20-p: K.W. p=0.035
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.59
M.W.W. p = 0.31
chr20-q: K.W. p=0.008
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.82
M.W.W. p = 0.42
chr21-p: K.W. p=1.000
M.W.W. p = 1.00
chr21-q: K.W. p=0.056
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.28
M.W.W. p = 0.93
chr22-p: K.W. p=1.000
M.W.W. p = 1.00
chr22-q: K.W. p=0.174
M.W.W. p = 0.40
M.W.W. p = 0.46
M.W.W. p = 0.84
chrX-p: K.W. p=0.807
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 0.87
M.W.W. p = 0.19
chrX-q: K.W. p=0.807
M.W.W. p = 1.00
M.W.W. p = 0.87
M.W.W. p = 0.19
Ratio
NO
YES
Dysplasia
CIS+AIS
Primary