1. Anlage A: Messwerte und Bewertung

An Anlage A wurde ueber vier Quartale die Leistungszahl gemessen.
Der Mittelwert lag bei 3.0, die Spitzenlast bei 120 Kilowatt.
Die Abbildung zeigt die quartalsweise Entwicklung der elektrischen Aufnahme.

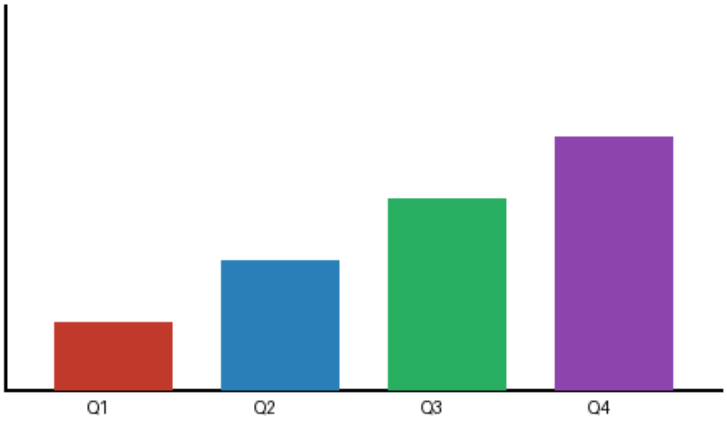


Abbildung 1: Aufnahme der Anlage A je Quartal

2. Anlage B: Messwerte und Bewertung

An Anlage B wurde ueber vier Quartale die Leistungszahl gemessen.
Der Mittelwert lag bei 3.1, die Spitzenlast bei 127 Kilowatt.
Die Abbildung zeigt die quartalsweise Entwicklung der elektrischen Aufnahme.

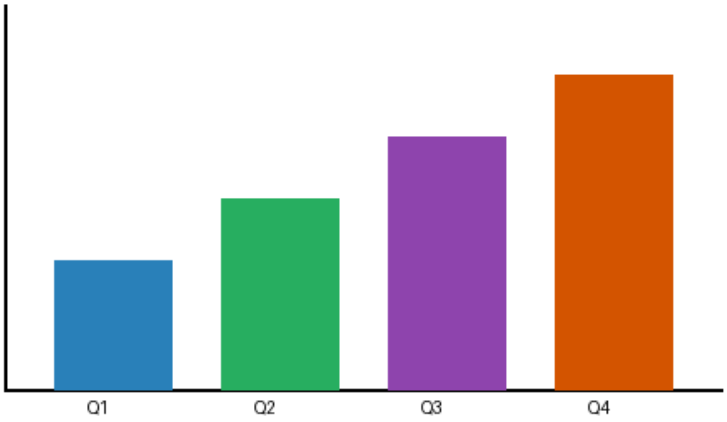


Abbildung 2: Aufnahme der Anlage B je Quartal

3. Anlage C: Messwerte und Bewertung

An Anlage C wurde ueber vier Quartale die Leistungszahl gemessen.
Der Mittelwert lag bei 3.2, die Spitzenlast bei 134 Kilowatt.
Die Abbildung zeigt die quartalsweise Entwicklung der elektrischen Aufnahme.

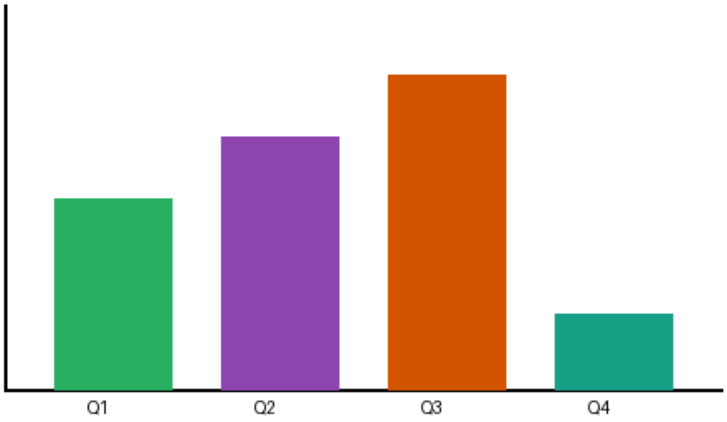


Abbildung 3: Aufnahme der Anlage C je Quartal

4. Anlage D: Messwerte und Bewertung

An Anlage D wurde ueber vier Quartale die Leistungszahl gemessen.
Der Mittelwert lag bei 3.3, die Spitzenlast bei 141 Kilowatt.
Die Abbildung zeigt die quartalsweise Entwicklung der elektrischen Aufnahme.

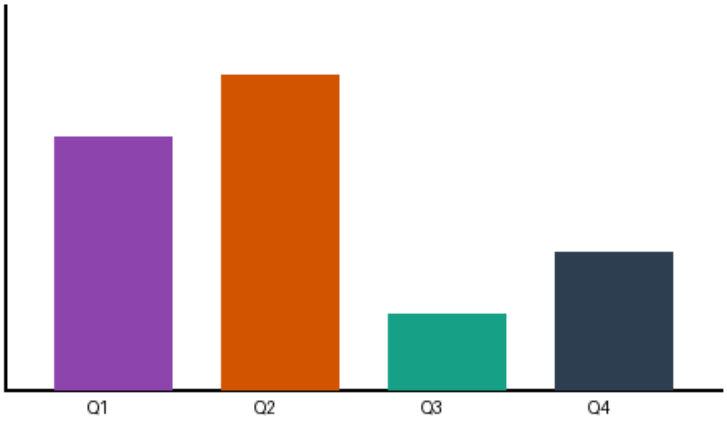


Abbildung 4: Aufnahme der Anlage D je Quartal

5. Anlage E: Messwerte und Bewertung

An Anlage E wurde ueber vier Quartale die Leistungszahl gemessen.
Der Mittelwert lag bei 3.4, die Spitzenlast bei 148 Kilowatt.
Die Abbildung zeigt die quartalsweise Entwicklung der elektrischen Aufnahme.

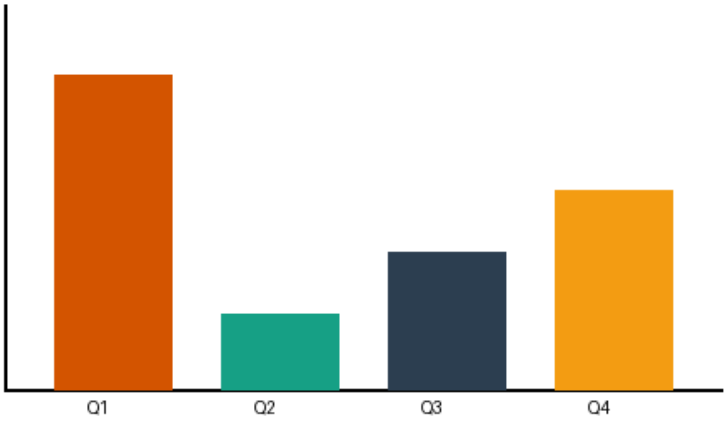


Abbildung 5: Aufnahme der Anlage E je Quartal

6. Anlage F: Messwerte und Bewertung

An Anlage F wurde ueber vier Quartale die Leistungszahl gemessen.
Der Mittelwert lag bei 3.5, die Spitzenlast bei 155 Kilowatt.
Die Abbildung zeigt die quartalsweise Entwicklung der elektrischen Aufnahme.

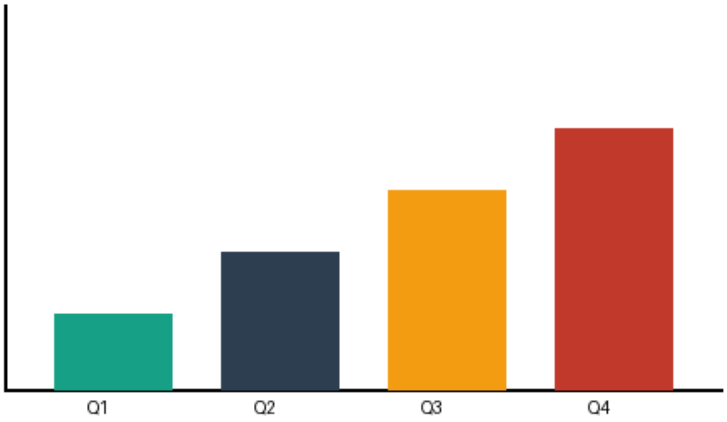


Abbildung 6: Aufnahme der Anlage F je Quartal

7. Anlage G: Messwerte und Bewertung

An Anlage G wurde ueber vier Quartale die Leistungszahl gemessen.
Der Mittelwert lag bei 3.6, die Spitzenlast bei 162 Kilowatt.
Die Abbildung zeigt die quartalsweise Entwicklung der elektrischen Aufnahme.

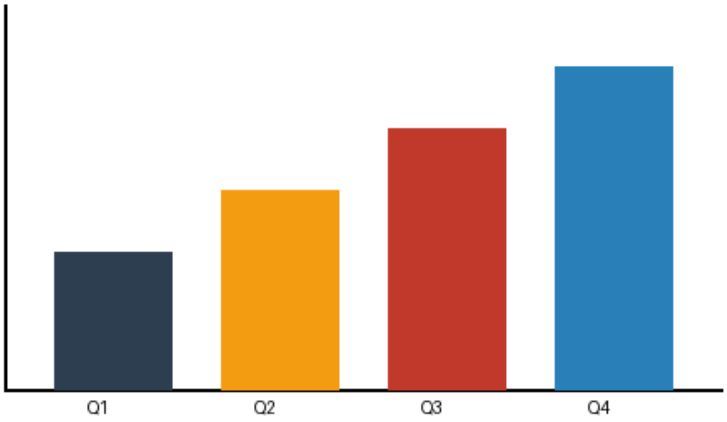


Abbildung 7: Aufnahme der Anlage G je Quartal

8. Anlage H: Messwerte und Bewertung

An Anlage H wurde ueber vier Quartale die Leistungszahl gemessen.
Der Mittelwert lag bei 3.7, die Spitzenlast bei 169 Kilowatt.
Die Abbildung zeigt die quartalsweise Entwicklung der elektrischen Aufnahme.

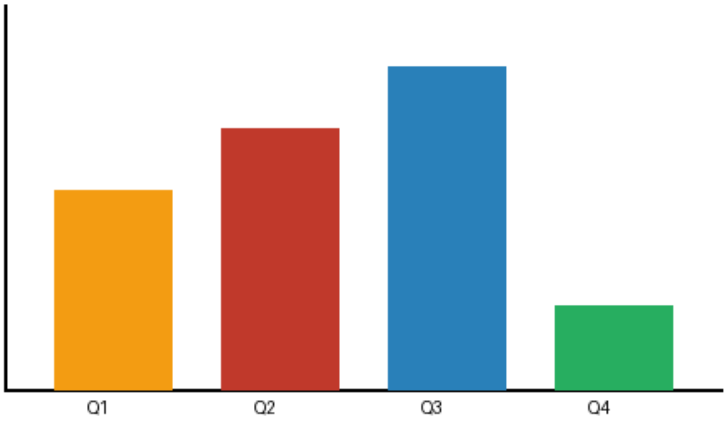


Abbildung 8: Aufnahme der Anlage H je Quartal

9. Anlage I: Messwerte und Bewertung

An Anlage I wurde ueber vier Quartale die Leistungszahl gemessen.
Der Mittelwert lag bei 3.8, die Spitzenlast bei 176 Kilowatt.
Die Abbildung zeigt die quartalsweise Entwicklung der elektrischen Aufnahme.

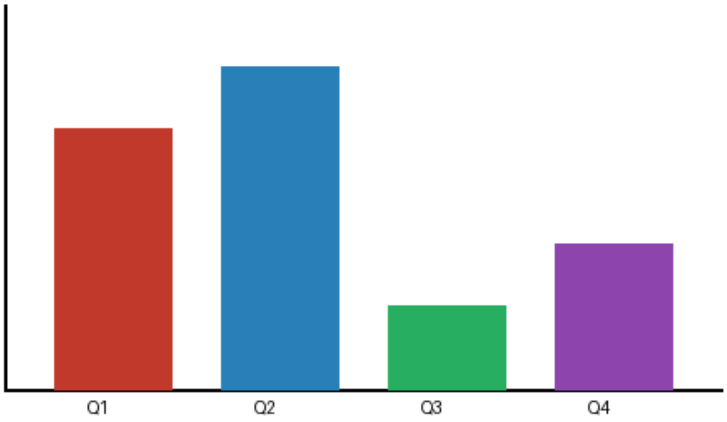


Abbildung 9: Aufnahme der Anlage I je Quartal

10. Anlage J: Messwerte und Bewertung

An Anlage J wurde ueber vier Quartale die Leistungszahl gemessen.
Der Mittelwert lag bei 3.9, die Spitzenlast bei 183 Kilowatt.
Die Abbildung zeigt die quartalsweise Entwicklung der elektrischen Aufnahme.

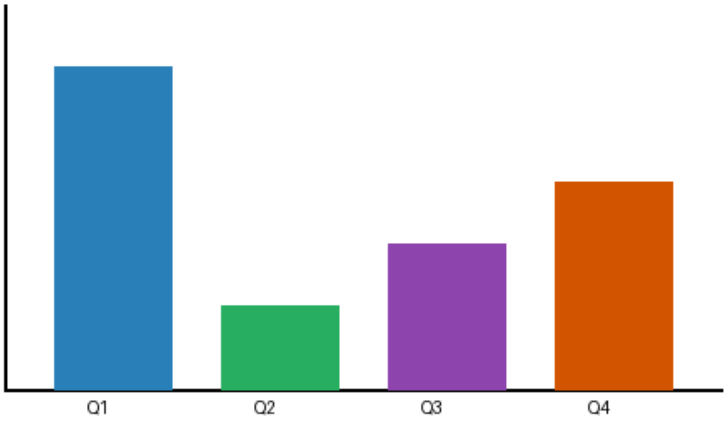


Abbildung 10: Aufnahme der Anlage J je Quartal

11. Anlage K: Messwerte und Bewertung

An Anlage K wurde ueber vier Quartale die Leistungszahl gemessen.
Der Mittelwert lag bei 4.0, die Spitzenlast bei 190 Kilowatt.
Die Abbildung zeigt die quartalsweise Entwicklung der elektrischen Aufnahme.

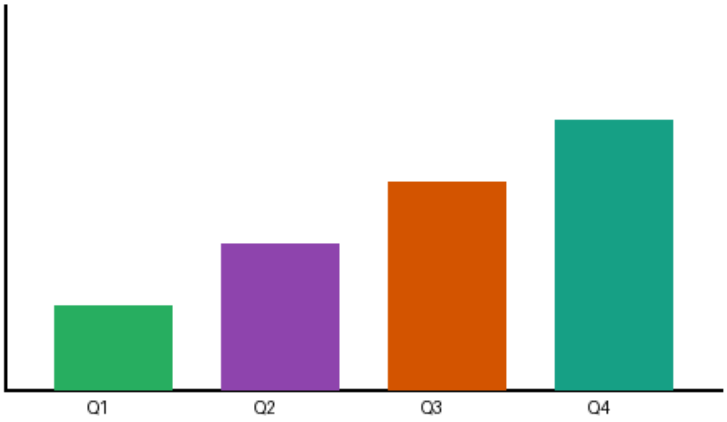


Abbildung 11: Aufnahme der Anlage K je Quartal

12. Anlage L: Messwerte und Bewertung

An Anlage L wurde ueber vier Quartale die Leistungszahl gemessen.
Der Mittelwert lag bei 4.1, die Spitzenlast bei 197 Kilowatt.
Die Abbildung zeigt die quartalsweise Entwicklung der elektrischen Aufnahme.

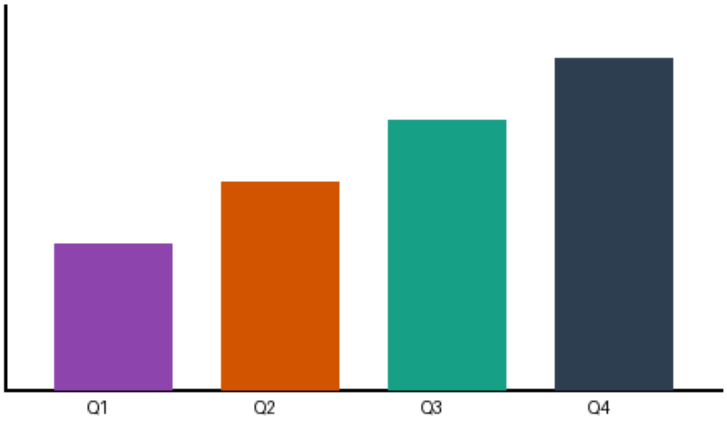


Abbildung 12: Aufnahme der Anlage L je Quartal