


Cuadro de Mando
y Protección
PRODUCCIÓN. C6

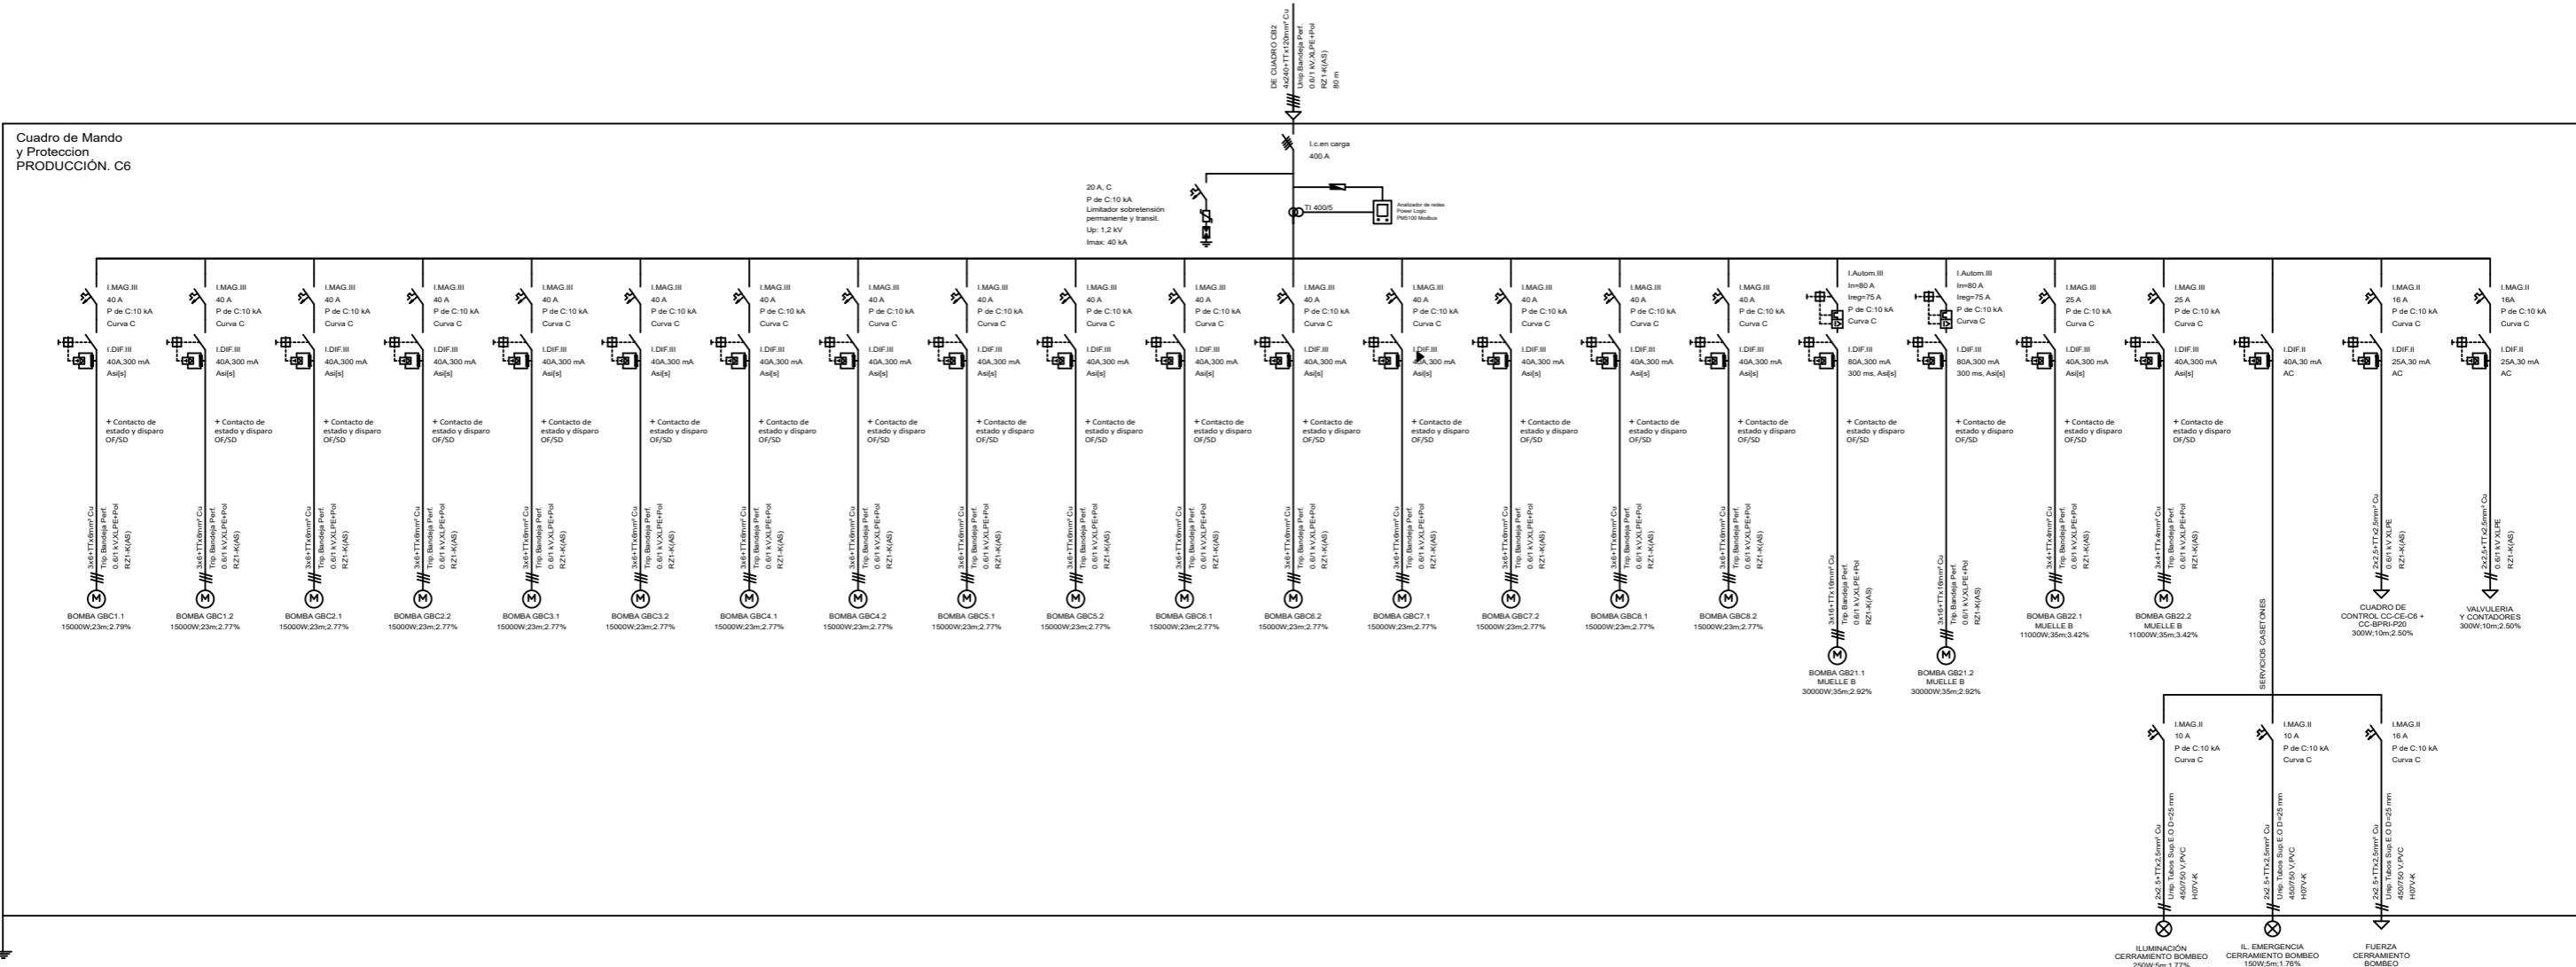

Nota:

Los cuadros disponen de contactos OF/SD sin cablear, que van instalados junto al magnetotérmico de referencia, para una futura instalación e integración en SCADA por otro expediente.

LEYENDA

- Interruptor diferencial
- Contactor con selector Manual-0-Automático
- Interruptor magnetotérmico
- Int. Aut. de caja moldeada
- Interruptor de corte en carga
- Analizador de redes
- Arrancador electrónico
- P. contra sobretensiones perm. y tran.
- Transformadores de intensidad
- Fusibles

Ed.1 28-10-2025 As-Built. Edición primera



PROYECTO: DFO Expediente: DIN 611 19 SOLUCIONES PRESCRIPTIVAS DE PCI EN T2-T3 y P1-P2 Y RENOVACIÓN DE CLIMATIZACIÓN EN T2	
Dibujado por: EUGENIO A. DEL CID GARRIDO	SITUACIÓN: AEROPUERTO DE MÁLAGA - COSTA DEL SOL
Comprobado por: EUGENIO A. DEL CID GARRIDO	PLANO: N. PLANO: 0507
Aprobado por: EUGENIO A. DEL CID GARRIDO	N. HOJA: 12/17
EDICIÓN: ELECTRICIDAD. ESQUEMAS UNIFILARES	ESCALA: A1: S/E
CUADRO C6	A3: S/E
ARCHIVO: 0507 Electricidad. Esquemas unifilares	(BOMBEO PRIMARIO)