


Cuadro de Mando
y Protección
PLANTA +27.52. C1

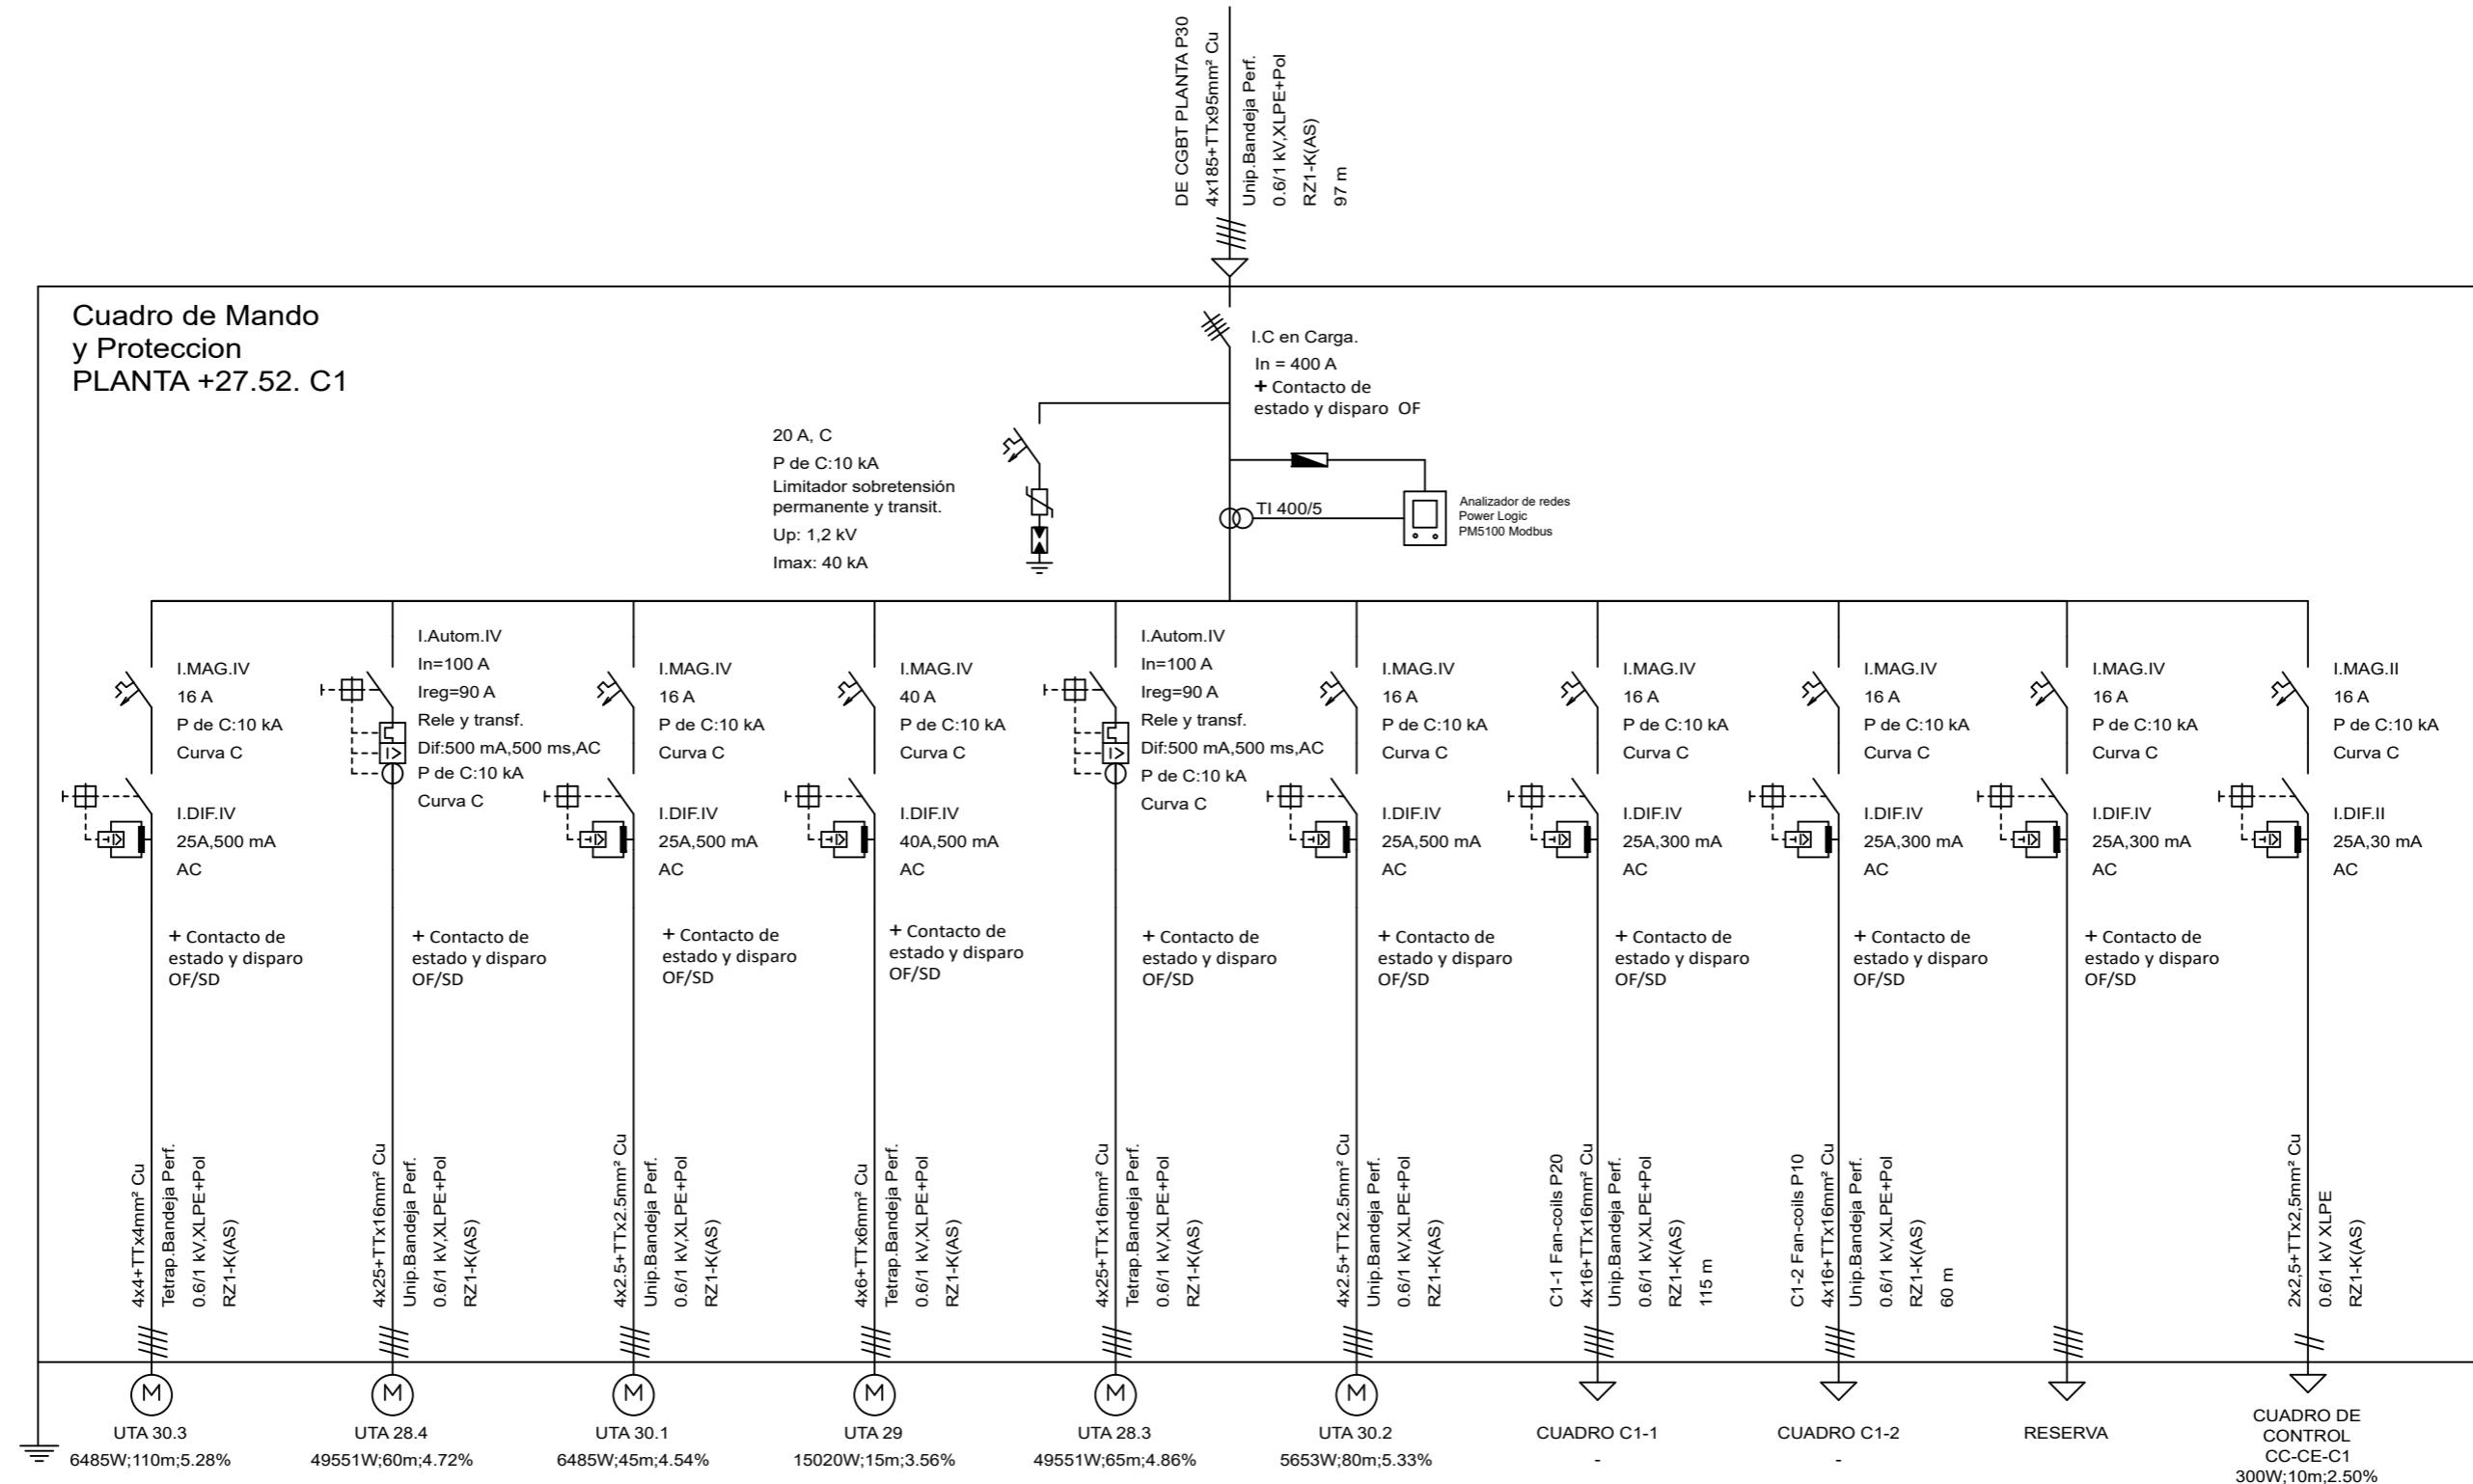

N

Los contactos de estado OF del interruptor de corte en carga de cabecera y de los magnetotérmicos de las líneas que alimentan a las UTAs se recogen en el cuadro de control CC-CE-C1. El resto de contactos OF/SD, que van asociados a los interruptores magnetotérmicos, se encuentran sin cablear, para una futura instalación e integración en SCADA por otro expediente.

LEYENDA	
	Interruptor diferencial
	Contactor con selector Manual-0-Automático
	Int. Aut. de caja moldeada
	Analizador de redes
	P. contra sobretensiones perm. y tran.
	Fusibles

Ed.1 28-10-2025 As-Built. Edición primera

 SANUSSE

 SAN JOSE
CONCIERGE MOTORA

CONSTRUCTORA

Dibujado por:

EUGENIO A. DEL CID GARRIDO

EUGENIO A. DEL CID GARRIDO

Aprobado por:

PROYECTO: BEG Especialista DIN 311-12

SOLUCIONES PRESCRIPTIVAS DE PCI EN T2-T3 Y P1-P2 Y

RENOVACIÓN DE CLIMATIZACIÓN EN T2

SITUACIÓN: AEROPUERTO DE MÁLAGA - COSTA DEL SOL

PLANO: N. PLANO:
ELECTRICIDAD. ESQUEMAS UNIFILARES 0507

ELECTRICIDAD. ESQUEMAS UNIFILARES N. HOJA:
CUADRO C1 03/17