

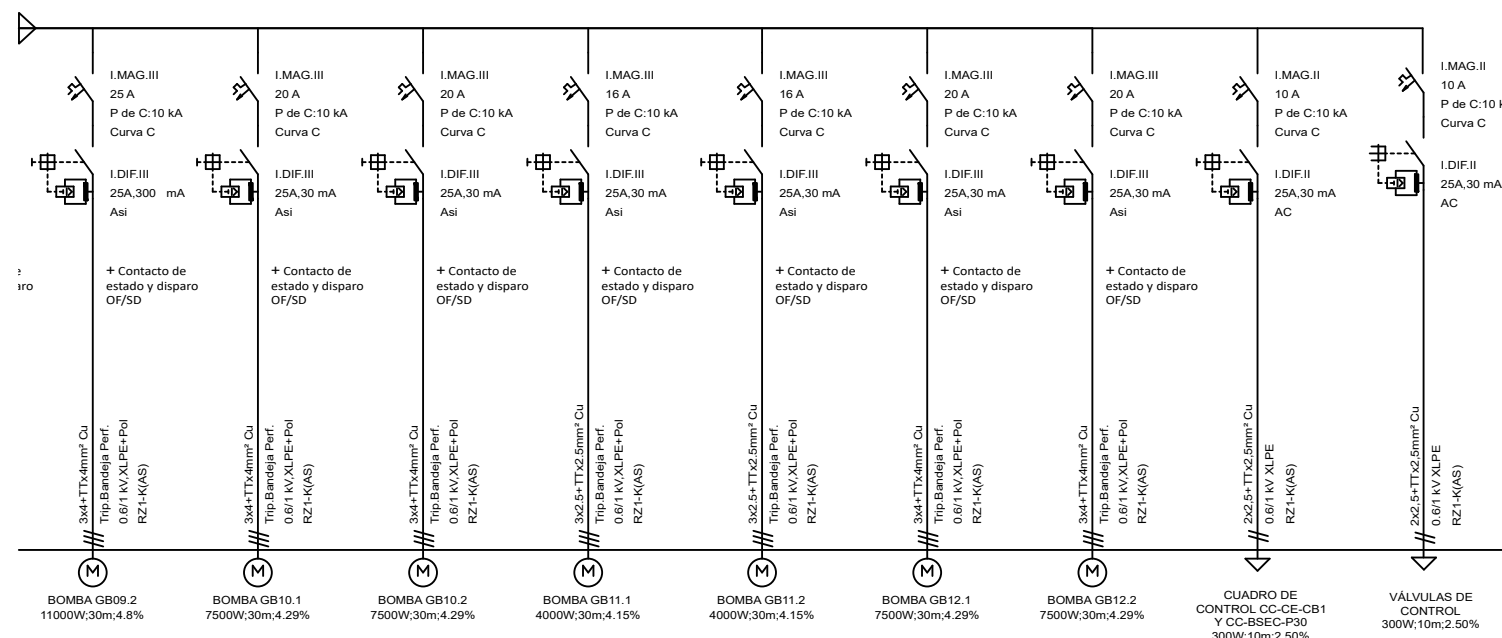



Cuadro de Mando
y Proteccion
PLANTA +27.52. CB1

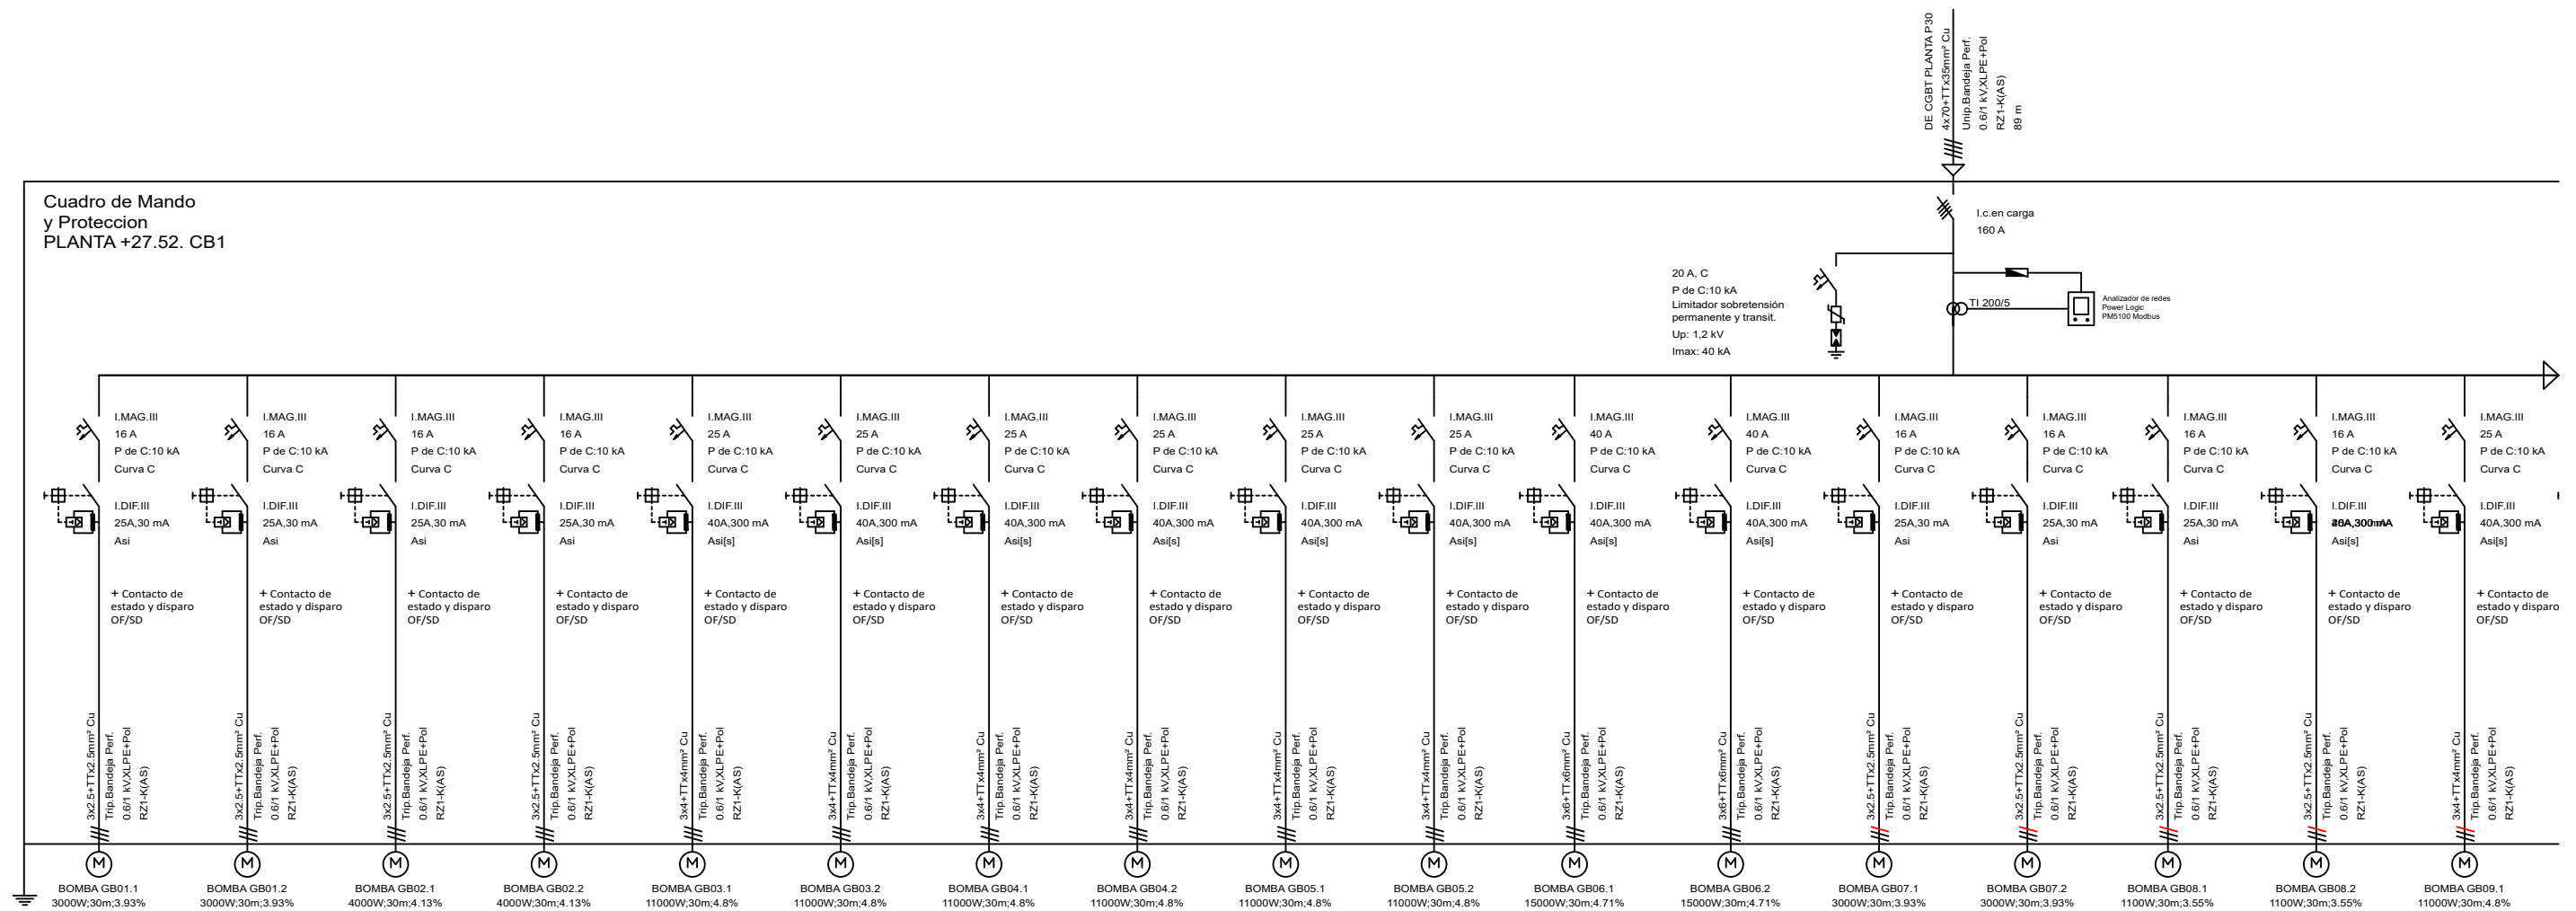

LEYENDA

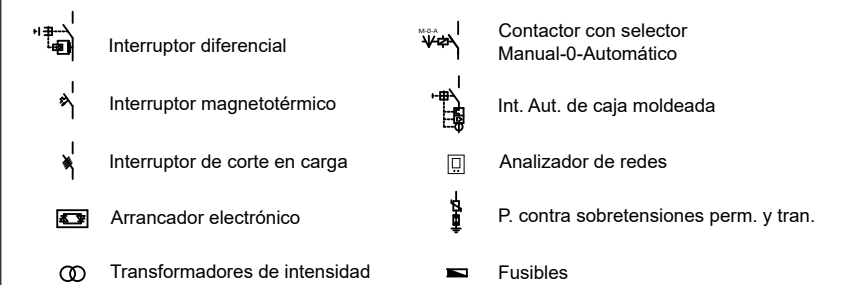

Nota:
Los cuadros disponen de contactos OF/SD sin cablear, que van instalados junto al magnetotérmico de referencia, para una futura instalación e integración en SCADA por otro expediente.

Ed.1	28-10-2025	As-Built. Edición primera
		
Dibujado por: EUGENIO A. DEL CID GARRIDO Comprobado por: EUGENIO A. DEL CID GARRIDO Aprobado por: EUGENIO A. DEL CID GARRIDO ARCHIVO: 0007 Electricidad. Esquemas unifilares		PROYECTO: <p style="text-align: center;">DFO Expediente: DIN-611 19</p> <p style="text-align: center;">SOLUCIONES PRESCRIPTIVAS DE PCI EN T2-T3 y P1-P2 Y RENOVACIÓN DE CLIMATIZACIÓN EN T2</p> SITUACIÓN: AEROPUERTO DE MÁLAGA - COSTA DEL SOL PLANO: <p style="text-align: center;">ELECTRICIDAD. ESQUEMAS UNIFILARES</p> <p style="text-align: center;">CUADRO CB1 (BOMBEO SECUNDARIO PLANTA +27.52)</p>
		N. PLANO: 0507 N. HOJA: 12/17 ESCALA: A1: SE A3: SE