




Cuadro de Mando  
y Proteccion  
C1-2 Fan-coils P10

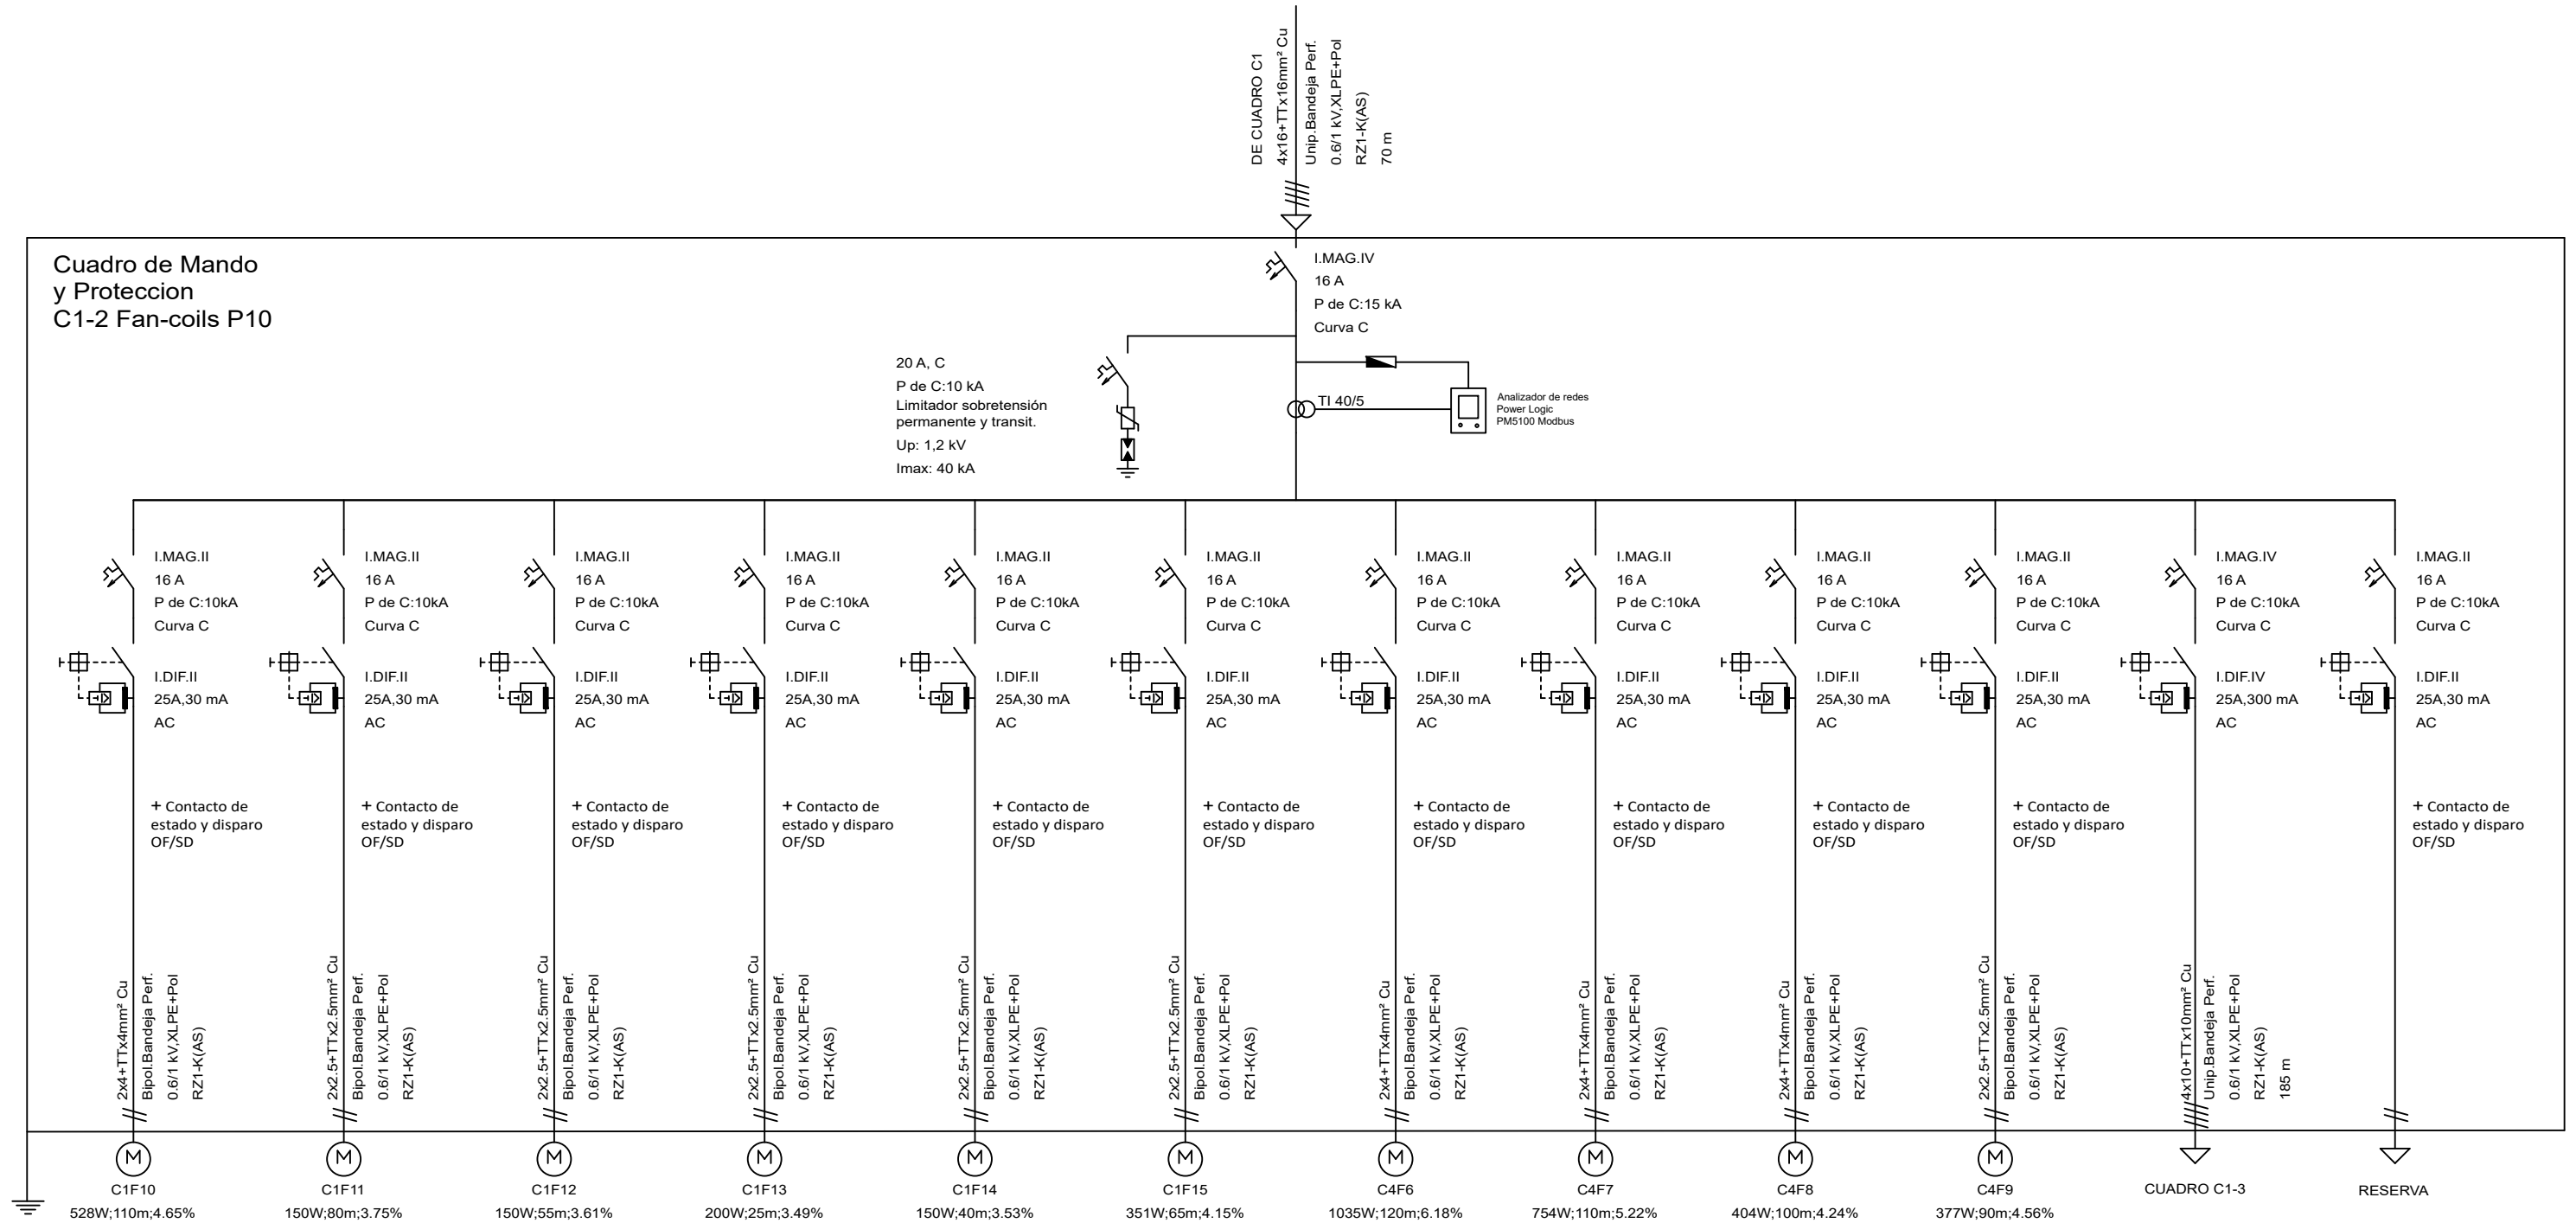

### LEYENDA

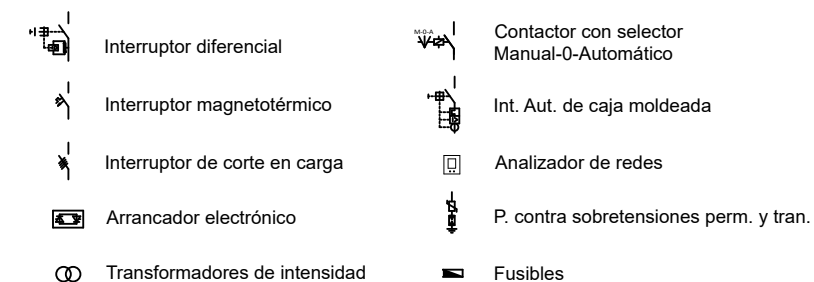

**Nota:**  
Los cuadros disponen de contactos OF/SD sin cablear, que van instalados junto al magnetotérmico de referencia, para una futura instalación e integración en SCADA por otro expediente.

<b>Ed.1</b>	28-10-2025	As-Built. Edición primera
		
<b>Dibujado por:</b> EUGENIO A. DEL CID GARRIDO		<b>PROYECTO:</b> <b>DFO Expediente: DIN-611 19</b> SOLUCIONES PRESCRITIVAS DE PCI EN T2-T3 Y P1-P2 Y RENOVACION DE CLIMATIZACION EN T2
<b>Comprobado por:</b> EUGENIO A. DEL CID GARRIDO		<b>SITUACION:</b> AEROPUERTO DE MÁLAGA - COSTA DEL SOL <b>PLANO:</b> ELECTRICIDAD. ESQUEMAS UNIFILARES CUADRO C12 (FAN-COILS 1 PLANTA P10)
<b>Aprobado por:</b> EUGENIO A. DEL CID GARRIDO		
<b>ARCHIVO:</b> 0007 Eficiencia. Esquemas unifilares		
		N. PLANO: 0507 N. HOJA: 05/17 ESCALA: A1: 1/5 A3: 1/5 A4: 1/5