




Клапан на растопочном газопроводе к горелке №1 1-ММ поз. 22ННГ13АА801

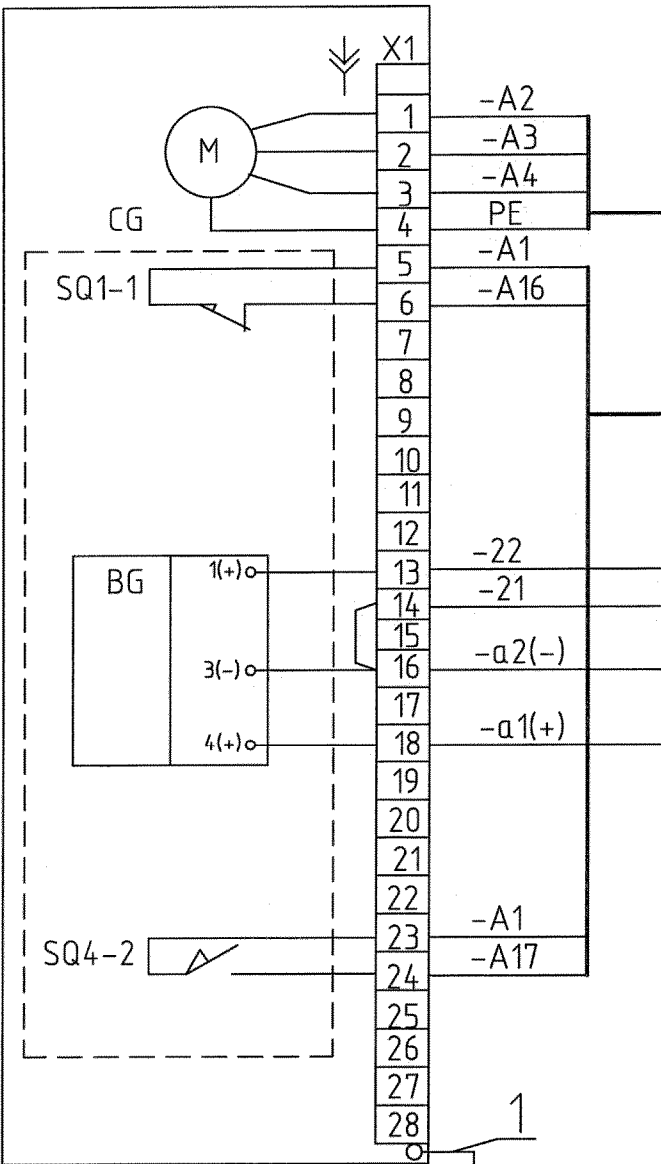

Клапан на центральном газопроводе к горелке №1 1-ММ поз. 22ННГ14АА801

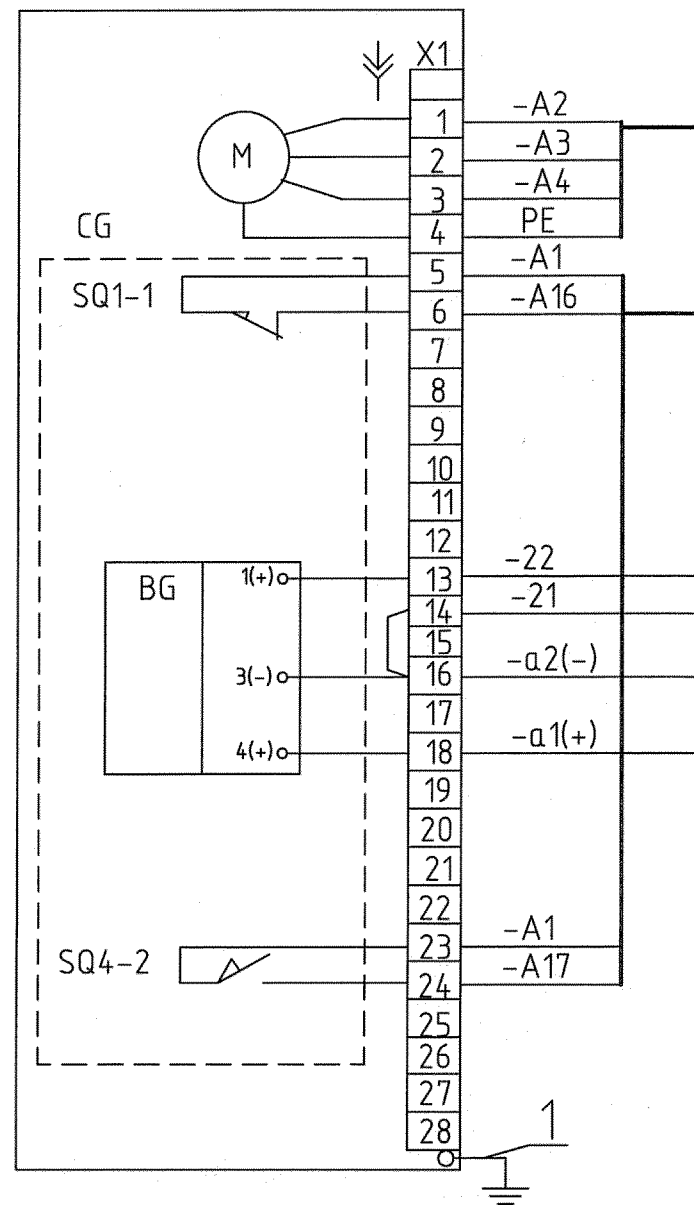

К3 поз.22GF038

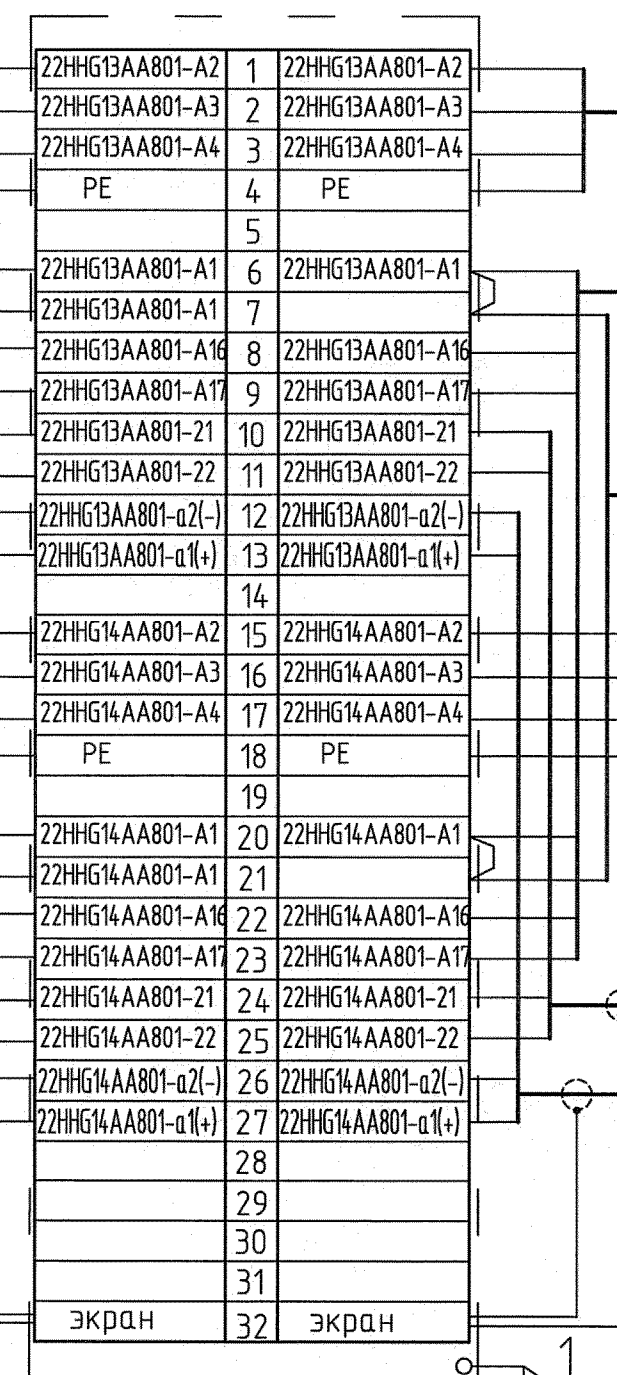

22GF038-4001 КВВГнг-LS 5x2,5 К сборке КРУ3А П 22BLA10GL102

22GF038-4003 КВВГнг-LS 7x1,5 К сборке КРУ3А П 22BLA10GL102

22GF038-501 КВВГнг-LS 4x1,5 Местный щит горелок №1,2 22СХF01

22GF038-4002 КВВГнг-LS 5x2,5 К сборке КРУ3А П 22BLA10GL102

22GF038-6001 КВВГнг-LS 5x1,5 К сборке КРУ3А П 22BLA10GL102

22GF038-502 КВВГнг-LS 5x1,5 Местный щит горелок №1,2 22СХF01

Таблица применения

№ горелки	Позиционное обозначение	Коробок	Маркировка	Шкаф
	Клапан на растопочном газопроводе к горелке	Клапан на центральном газопроводе к горелке	NN коробок	зажимов
Горелка №2	22ННГ23АА801	22ННГ24АА801	22GF039	22GF039-4001 К сборке КРУ3А П 22BLA10GL102 22GF039-4002 К сборке КРУ3А П 22BLA10GL102 22GF039-4003 К сборке КРУ3А П 22BLA10GL102 22GF039-6001 К сборке КРУ3А П 22BLA10GL102 22GF039-501 Местный щит горелок №1,2 22СХF01 22GF039-502 Местный щит горелок №1,2 22СХF01
Горелка №3	22ННГ33АА801	22ННГ34АА801	22GF040	22GF040-4001 К сборке КРУ3А П 22BLA10GL102 22GF040-4002 К сборке КРУ3А П 22BLA10GL102 22GF040-4003 К сборке КРУ3А П 22BLA10GL102 22GF040-6001 К сборке КРУ3А П 22BLA10GL102 22GF040-501 Местный щит горелок №3,4 22СХF02 22GF040-502 Местный щит горелок №3,4 22СХF02
Горелка №4	22ННГ43АА801	22ННГ44АА801	22GF041	22GF041-4001 К сборке КРУ3А П 22BLA10GL102 22GF041-4002 К сборке КРУ3А П 22BLA10GL102 22GF041-4003 К сборке КРУ3А П 22BLA10GL102 22GF041-6001 К сборке КРУ3А П 22BLA10GL102 22GF041-501 Местный щит горелок №3,4 22СХF02 22GF041-502 Местный щит горелок №3,4 22СХF02

- 1 Схема выполнена для клапанов на растопочном и центральном газопроводе горелки №1 и аналогична для горелок №2 ... 4 с заменой маркировки см. таблицу применения.
- 2 Количество оборудования в спецификации указано на 4 горелки.
- 3 Длина и прокладка кабелей указаны в кабельном журнале 1070.01-010-СЧ.05-ЖК.
- 4 Подключение кабеля к сборкам КРУ3А П см. л.31.1, 31.2.
- 5 Кабель от ИМ регулирующих клапанов до коробки зажимов проложить в металлорукаве РЗ-Ц-Х, d 15.

						1070.01-010-СЧ.04						
						Строительство ТЭЦ "Академическая". 2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)						
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Водогрейная котельная			Стадия	Лист	Листов	
Разраб.	Киямова				28.04.14	Документация по привязке ПТК			Р	21		
Проверил	Груздева				28.04.14	к полемому уровню						
Гл. спец.	Груздева				28.04.14							
Н. контр.	Кислицына				28.04.14	Электрорегулирующего клапана на газе к горелке.			ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА" Дирекция по проектированию объектов генерации			
Нач. отд.	Вербыкова				28.04.14	Схема электрическая подключения						