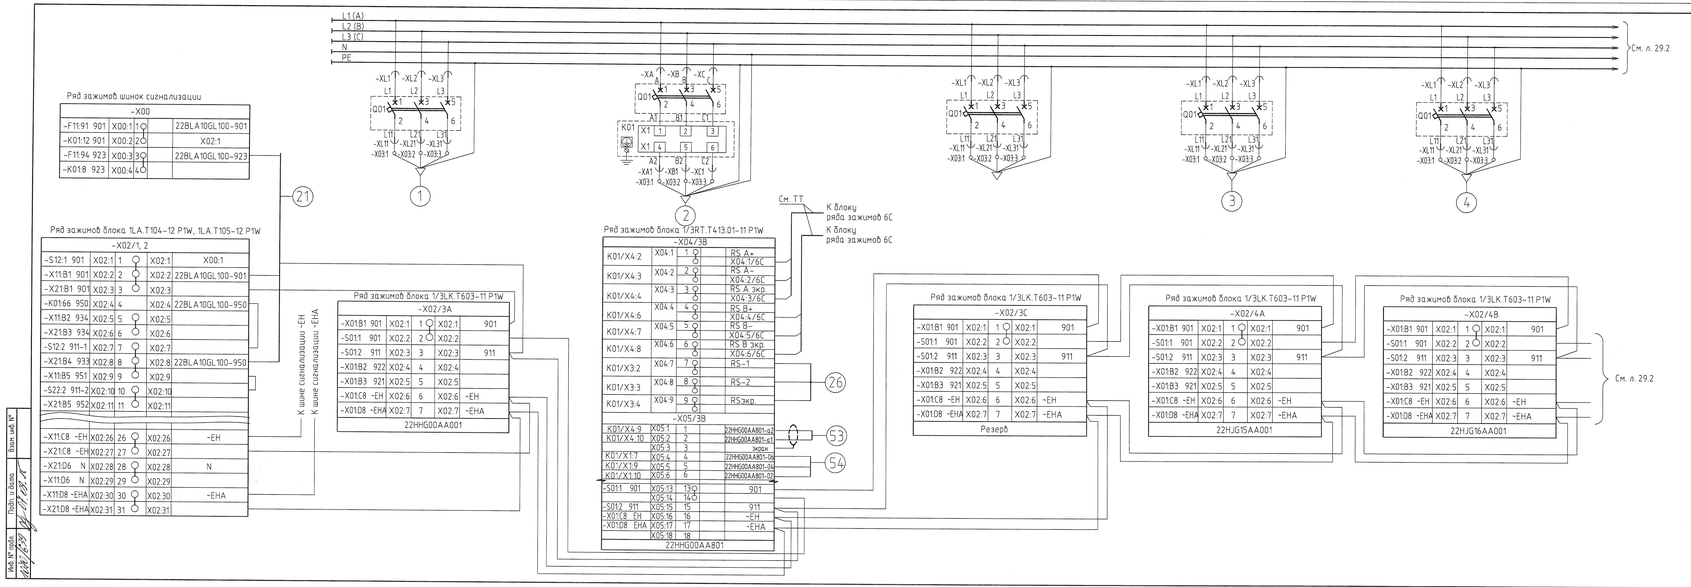

Условный номер кабеля	Марка кабеля по журналу	Куда поступает	Тип и жильность	Количество свободных жил
21	22BLA10GL100-6001	Шкаф ПТК 22CJF01 (П2)	КВВГЭнг-LS 5х1,5	4
24	222RSA-8001	Шкаф ПТК 22CJF01	КИПЭВнг(А)-LS 1х2х0,78	2
25	222RSB-8001	Шкаф ПТК 22CJF01	КИПЭВнг(А)-LS 1х2х0,78	2
26	22HHG00AA801-8001	Привод клапана поз. 22HHG00AA801	КИПЭВнг(А)-LS 1х2х0,78	2
27	22HHC01AA801-8001	Привод клапана поз. 22HHC01AA801	КИПЭВнг(А)-LS 1х2х0,78	2
28	22HHC02AA801-8001	Привод клапана поз. 22HHC02AA801	КИПЭВнг(А)-LS 1х2х0,78	2
29	22HLB01AA801-8001	Привод клапана поз. 22HLB01AA801	КИПЭВнг(А)-LS 1х2х0,78	2
30	22HLB02AA801-8001	Привод клапана поз. 22HLB02AA801	КИПЭВнг(А)-LS 1х2х0,78	2
31	22HLA11AA801-8001	Привод клапана поз. 22HLA11AA801	КИПЭВнг(А)-LS 1х2х0,78	2
32	22HLA11AA802-8001	Привод клапана поз. 22HLA11AA802	КИПЭВнг(А)-LS 1х2х0,78	2
33	22HLA21AA801-8001	Привод клапана поз. 22HLA21AA801	КИПЭВнг(А)-LS 1х2х0,78	2
34	22HLA21AA802-8001	Привод клапана поз. 22HLA21AA802	КИПЭВнг(А)-LS 1х2х0,78	2
35	22HLA51AA801-8001	Привод клапана поз. 22HLA51AA801	КИПЭВнг(А)-LS 1х2х0,78	2
36	22HLA31AA801-8001	Привод клапана поз. 22HLA31AA801	КИПЭВнг(А)-LS 1х2х0,78	2
37	22HLA31AA802-8001	Привод клапана поз. 22HLA31AA802	КИПЭВнг(А)-LS 1х2х0,78	2
38	22HLA61AA801-8001	Привод клапана поз. 22HLA61AA801	КИПЭВнг(А)-LS 1х2х0,78	2
39	22HLA41AA801-8001	Привод клапана поз. 22HLA41AA801	КИПЭВнг(А)-LS 1х2х0,78	2
40	22HLA41AA802-8001	Привод клапана поз. 22HLA41AA802	КИПЭВнг(А)-LS 1х2х0,78	2
41	22BLA10GL100-6002	Сборка 22BLA10GL101	КВВГЭнг-LS 4х1,5	2
42	22BLA10GL100-4401	МЩГ № 1,2 22CXF01	КВВГнг-LS 4х1,5	2
43	22BLA10GL100-4402	МЩГ № 1,2 22CXF02	КВВГнг-LS 4х1,5	2
44	22BLA10GL100-4403	МЩГ № 3,4 22CXF02	КВВГнг-LS 4х1,5	2
45	22BLA10GL100-4404	МЩГ № 3,4 22CXF02	КВВГнг-LS 4х1,5	2
46	22CXF01-6017	МЩГ № 1,2 22CXF01	КВВГЭнг-LS 4х1,5	2
47	22CXF01-6018	МЩГ № 1,2 22CXF01	КВВГЭнг-LS 4х1,5	2
48	22CXF02-6012	МЩГ № 3,4 22CXF02	КВВГЭнг-LS 4х1,5	2
49	22CXF02-6013	МЩГ № 3,4 22CXF02	КВВГЭнг-LS 4х1,5	2
50	22BLA10GL100-6003	Шкаф ПТК 22CJF02 (Л42 1..8 /Л28 2,3,5,6)	КВВГЭнг-LS 14х1,5	12
51	22BLA10GL100-6004	Шкаф ПТК 22CJF02 (Л36 12...15, /Л41 7...14)	КВВГЭнг-LS 19х1,5	18
52	22BLA10GL100-6005	Шкаф ПТК 22CJF02 (П16 7...10, П21 7...10)	КВВГЭнг-LS 19х1,5	12
53	22BLA10GL100-6006	Шкаф ПТК 22CJF01 (Л44 1..8, /Л45 7,8)	КВВГЭнг-LS 14х1,5	10
54	22BLA10GL100-6007	Шкаф ПТК 22CJF01 (П11 9...16, П29 7,8)	КВВГЭнг-LS 19х1,5	15

Условный номер кабеля	Марка кабеля по журналу	Куда поступает	Тип и жильность кабеля	Количество свободных жил
1	22HHG00AA001-4001	Двигатель задвижки поз. 22HHG00AA001	КВВГнг-LS 5х2,5	4
2	22HHG00AA801-4001	Промклеммник клапана поз. 22HHG00AA801	КВВГнг-LS 7х1,5	5
3	22HJG15AA001-4001	ВИМУ задвижки поз. 22HJG15AA001	КВВГнг-LS 5х2,5	4
4	22HJG16AA001-4001	ВИМУ задвижки поз. 22HJG16AA001	КВВГнг-LS 5х2,5	4
5	22HHG50AA001-4001	ВИМУ задвижки поз. 22HHG50AA001	КВВГнг-LS 5х2,5	4
6	22HHG60AA001-4001	ВИМУ задвижки поз. 22HHG60AA001	КВВГнг-LS 5х2,5	4
7	22HHC01AA801-4001	Промклеммник клапана поз. 22HHC01AA801	КВВГнг-LS 7х1,5	5
8	22HHC02AA801-4001	Промклеммник клапана поз. 22HHC02AA801	КВВГнг-LS 7х1,5	5
9	22HLB01AA801-4001	Промклеммник клапана поз. 22HLB01AA801	КВВГнг-LS 7х1,5	5
10	22HLB02AA801-4001	Промклеммник клапана поз. 22HLB02AA801	КВВГнг-LS 7х1,5	5
11	22HLA11AA801-4001	Промклеммник клапанов поз. 22HLA11AA801, 22HLA21AA801, 22HLA51AA801	КВВГнг-LS 7х1,5	5
12	22HLA11AA802-4001	Промклеммник клапанов поз. 22HLA11AA802, 22HLA21AA802, 22HHF11AA001, 22HHF21AA001	КВВГнг-LS 7х1,5	5
13	22HLA21AA801-4001	Промклеммник клапанов поз. 22HLA11AA801, 22HLA21AA801, 22HLA51AA801	КВВГнг-LS 7х1,5	5
14	22HLA21AA802-4001	Промклеммник клапанов поз. 22HLA11AA802, 22HLA21AA802, 22HHF11AA001, 22HHF21AA001	КВВГнг-LS 7х1,5	5
15	22HLA51AA801-4001	Промклеммник клапанов поз. 22HLA11AA801, 22HLA21AA801, 22HLA51AA801	КВВГнг-LS 7х1,5	5
16	22HLA31AA801-4001	Промклеммник клапанов поз. 22HLA31AA801, 22HLA61AA801, 22HLA61AA801	КВВГнг-LS 7х1,5	5
17	22HLA31AA802-4001	Промклеммник клапанов поз. 22HLA31AA802, 22HLA61AA802, 22HHF11AA001, 22HHF21AA001	КВВГнг-LS 7х1,5	5
18	22HLA61AA801-4001	Промклеммник клапанов поз. 22HLA31AA801, 22HLA61AA801, 22HLA61AA801	КВВГнг-LS 7х1,5	5
19	22HLA41AA801-4001	Промклеммник клапанов поз. 22HLA31AA801, 22HLA61AA801, 22HLA61AA801	КВВГнг-LS 7х1,5	5
20	22HLA41AA802-4001	Промклеммник клапанов поз. 22HLA31AA802, 22HLA61AA802, 22HHF11AA001, 22HHF21AA001	КВВГнг-LS 7х1,5	5

Перемычки по цифре проложить кабелем КИПЭВнг(А)-LS 1х2х0,78

9	-	Зам.	50-5			1070.01-010-СУ.04	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Строительство ТЭЦ "Академическая" 2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)	
Разраб.	Киямова					Водогрейная котельная. Документация по привязке ПТК к полевому уровню	Стадия: Р; Лист: 29.1; Листов: 4
Проверил	Гурьева						
Гл.спец.	Гурьева						
Н.контр.	Кислицина					Сборка КРУЗА П 22BLA10GL100. Схема электрическая подключения	ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА" Дирекция по проектированию объектов генерации
Нач.отд.	Вербинский						

Формат А4х6

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№