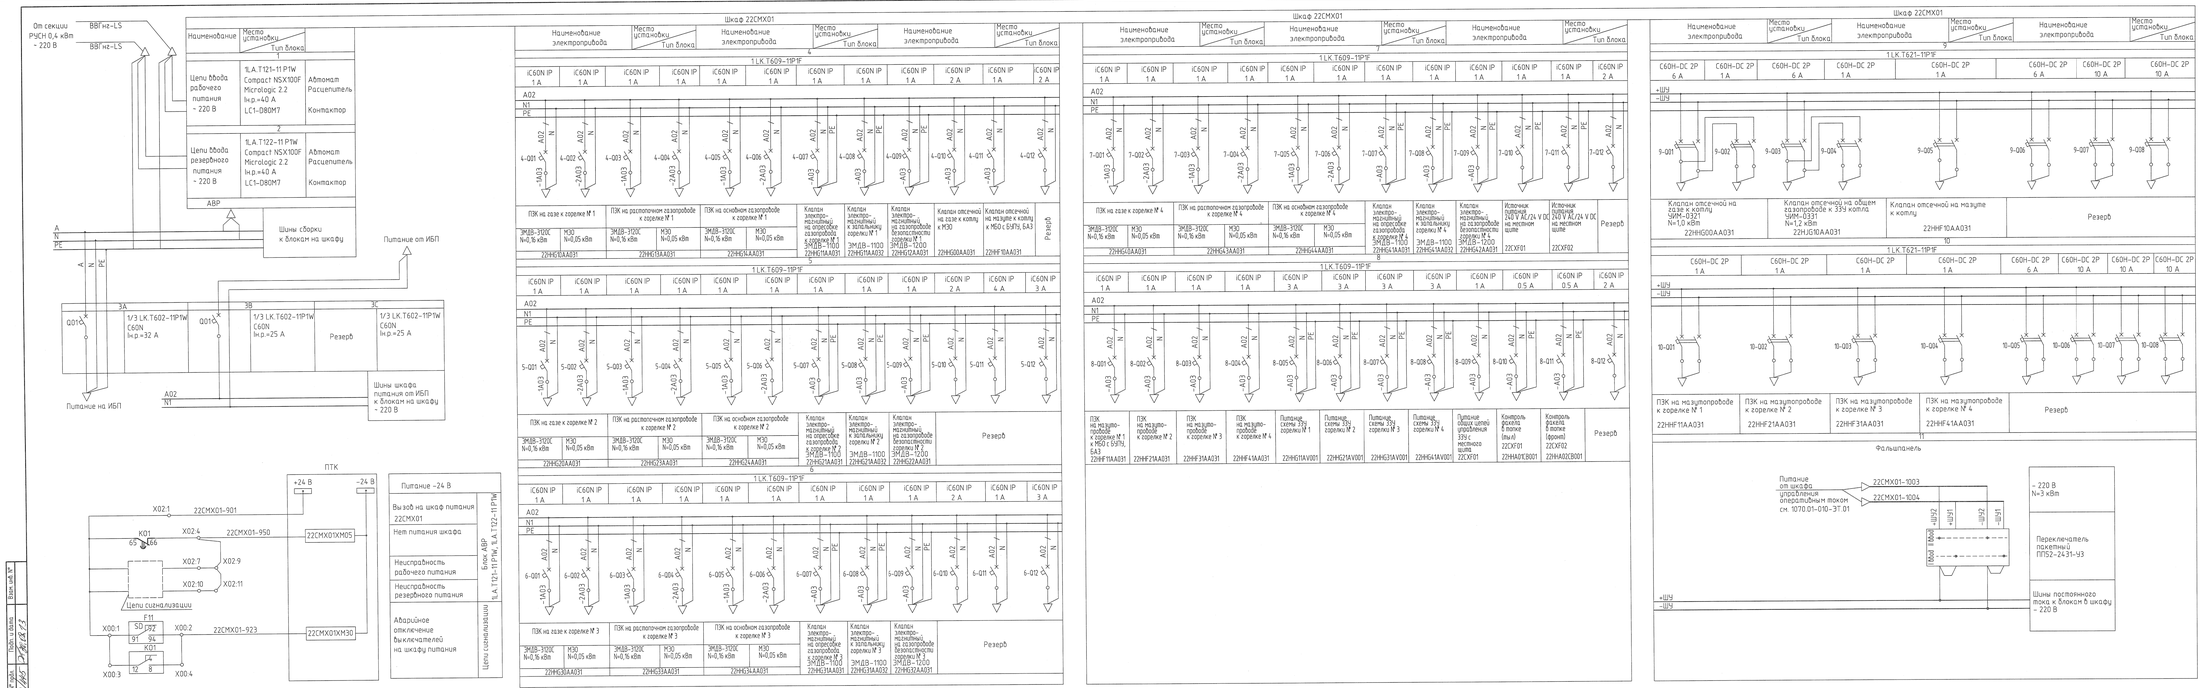

1 Настоящую схему рассматривать совместно с таблицей выбора запорной арматуры см. 1070.01-010-СУ.04

2 Іопс. автоматов указан в задании завода на изготовление сборок см. 1070.01-010-СУ.01.ЭЧ1

						1070.01-010-СУ.02			
						Строительство ТЭЦ "Академическая" 2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Водогрейная котельная. Схемы электрические принципиальные	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Новиков			12.14		Р	3	
Проверил		Ивановский			12.14				
Рук. гр.		Плеснина			12.14		ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА" Дирекция по проектированию объектов генерации		
Н. контр.		Кислицина			12.14	Шкаф питания 22CMX01 Схема электрическая принципиальная			
Нач.отд.		Ивановский			12.14				

Формат А3х5

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл. | Блок-сек. №