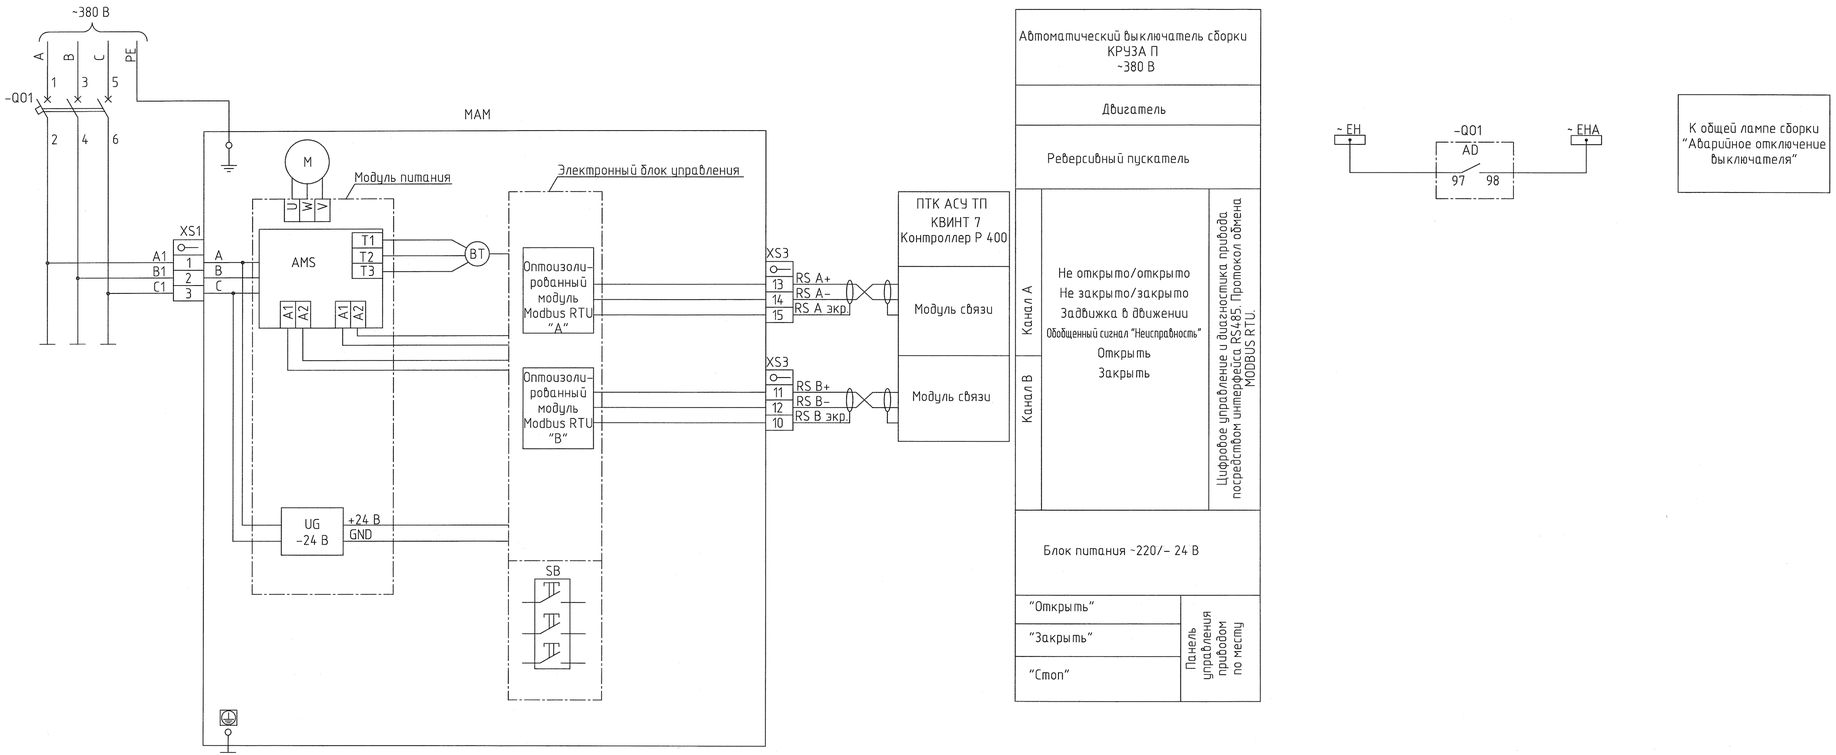

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Сборка задвижек КРУЗА П		
-Q01	Выключатель автоматический трехполюсный GV2-P ~400 V	1	
AD	Блок-контакт мгновенного действия и индикации аварийного срабатывания GV-AD1001	1	
	По месту		
MAM	Электропривод многооборотный ЭП4	1	
M	Двигатель	1	
AMS	Реверсивный пускатель	1	Комплектно с электроприводом
UG	Блок питания ~220/- 24 В	1	
BT	Датчик температурный	1	
-	Электронный блок управления исполнения Э18 ТУ 3791-002-70780838-2007	1	Встроен в электропривод
SB	Панель управления приводом	1	Встроена в электропривод

Настоящую схему рассматривать совместно с таблицей выбора запорной арматуры 1070.01-010-СУ.09

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	1070.01-010-СУ.07			
						Строительство ТЭЦ "Академическая". 2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)			
Разраб.		Норкин			26.04.13	Общестанционное оборудование Водогрейная котельная Схемы электрические принципиальные	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Белоносова			26.04.13		Р	2	
Рук. гр.		Плюснина			26.04.13				
Н. контр.		Кислицына			26.04.13	Управление электроприводом задвижки ЭП4 по цифровой связи с ПТК. Схема электрическая принципиальная	ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА" Дирекция по проектированию объектов генерации		
Нач. отд.		Вербнякова			26.04.13				

Формат А4х4

Взам. инв. №

Подп. и дата 26.04.13

Инв. № подл.