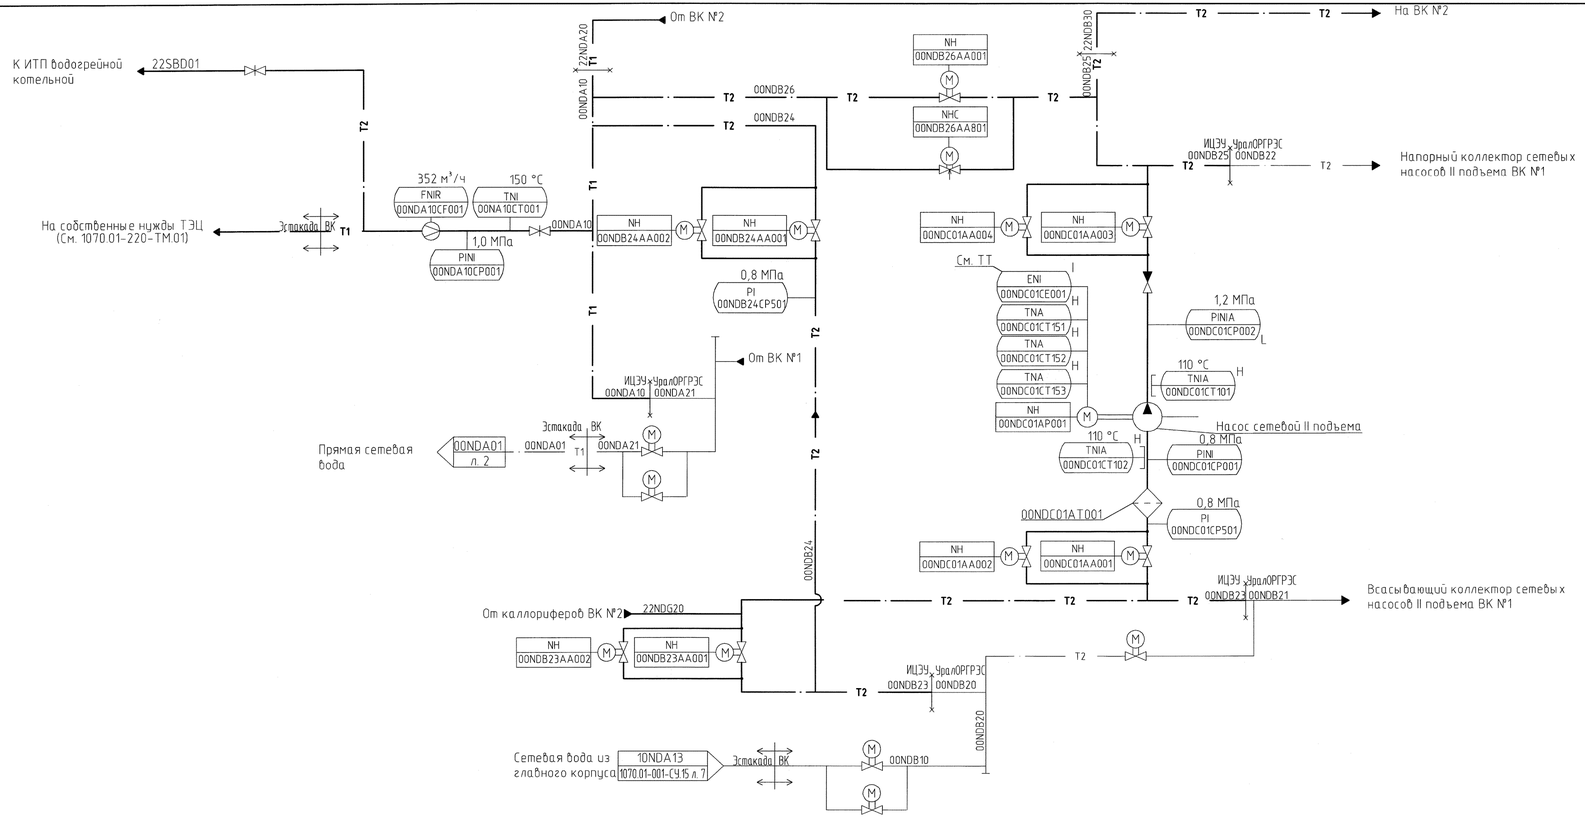

Условные обозначения

- T1 — Прямая сетевая вода
- T2 — Обратная сетевая вода
- Схема в объеме 1 ПК
- Схема в объеме 2 ПК
- Граница смены кода KKS

Датчики "ток и активная мощность" сетевого насоса II подъема 00NDC01CE001 заказываются в рабочей документации электротехнической части проекта.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	1070.01-010- СУ.06		
Разраб.		Киямова			01.04.13	Строительство ТЭЦ "Академическая" 2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)		
Проверил		Лаврова			01.04.13	Водогрейная котельная. Общестанционное оборудование. Схемы функциональные автоматизации	Стадия	Лист	Листов
Гл. спец.		Лаврова			01.04.13		Р	3	
Н. контр.		Кислицына			01.04.13	Водогрейная котельная. Сетевой насос II подъема 00NDC01AP001 Схема функциональная автоматизации	ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА" Дирекция по проектированию объектов генерации	
Нач. отд.		Вербянкова			01.04.13			

Согласовано:
Гл. спец. ТО Геелер
Гл. спец. ТМО Кирис

Взам. инв. №

Подп. и дата 01.04.13

Инв. № подл.

Формат А4х4