


Инф. № прдл.	Подп. и дата	Взам. инф. №
1040/445	2018.12.14	

Характеристика электроприемника	Номинальное напряжение	24 В DC	
	Потребляемый ток	45 мА (24 В DC)	
	Наименование	Терминальный резистор для шины 1 лист 22.1	Терминальный резистор для шины 4 лист 22.1
	Тип	PSI TERMINATOR-PB	
Место установки	Коробка зажимов 22GF046		Коробка зажимов 22GF047

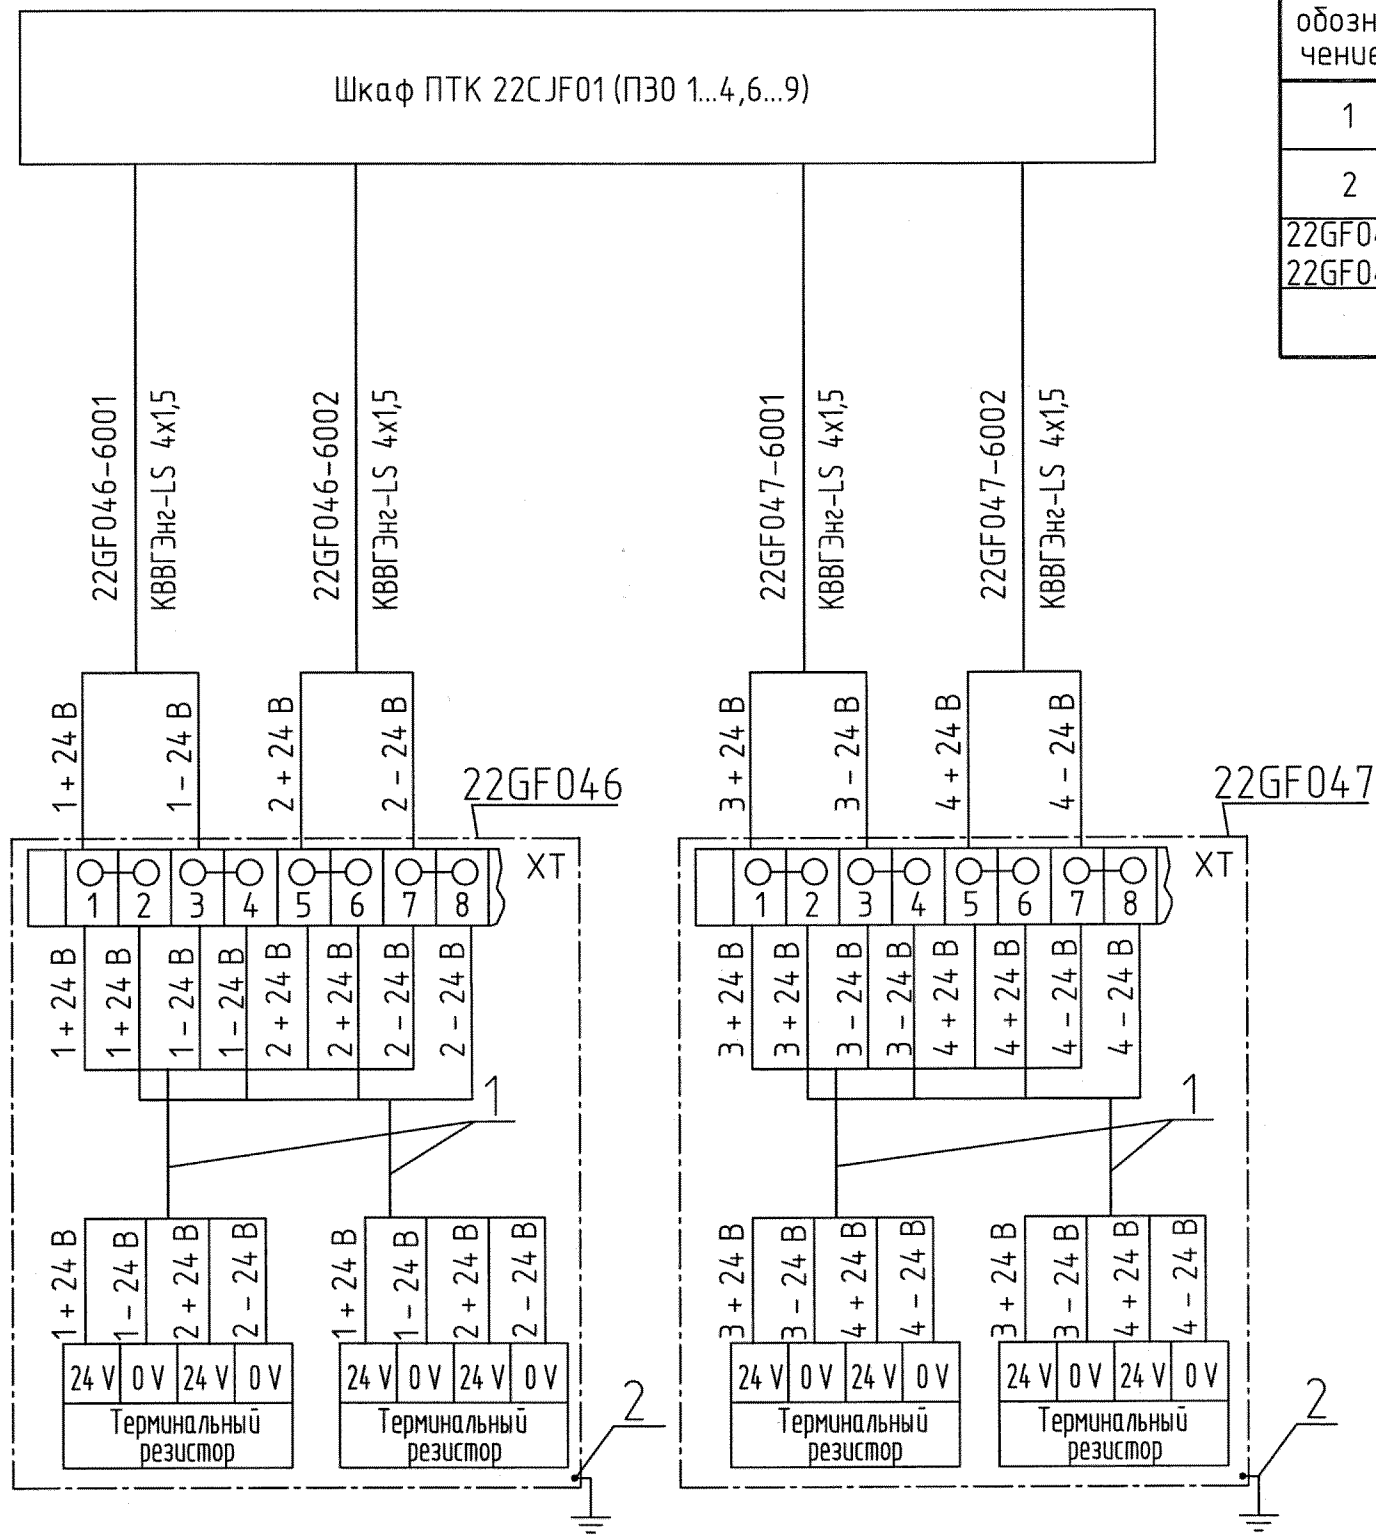

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	Кабель МКЭШ нг 5х 0,75 мм ²	2	м
2	Провод ПВЗ 4,0 ГОСТ 6323-79	2	м, для заземления
22GF046, 22GF047	Коробка зажимов КЗ-32	2	

						1070.01-010-СЧ.02				
						Строительство ТЭЦ "Академическая"				
						2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)				
6	-	Ноб.	1572-14	<i>Грузд</i>	19.12.14					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
Разраб.	Скосырева		<i>В.С.</i>		19.12.14	Водогрейная котельная. Схемы электрические принципиальные		Стадия	Лист	Листов
Проверил	Груздева		<i>Грузд</i>		19.12.14			Р	24	
Гл. спец.	Груздева		<i>Грузд</i>		19.12.14					
						Питание терминальных резисторов.		ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА" Дирекция по проектированию объектов генерации		
						Схема электрическая принципиальная				
Н. контр.	Кислицына		<i>Кислицына</i>		19.12.14					
Нач. отд.	Вербнякова		<i>Вербнякова</i>		19.12.14					