



Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	По месту		
MAM	Электропривод однооборотный МЭО(Ф)-ЦС2	4	
Промклеммник клапанов	Коробка зажимов КЗ-32 -IP54.	1	1070.01-010-СЧ.05-С


МAM поз. 22ННФ10АА001

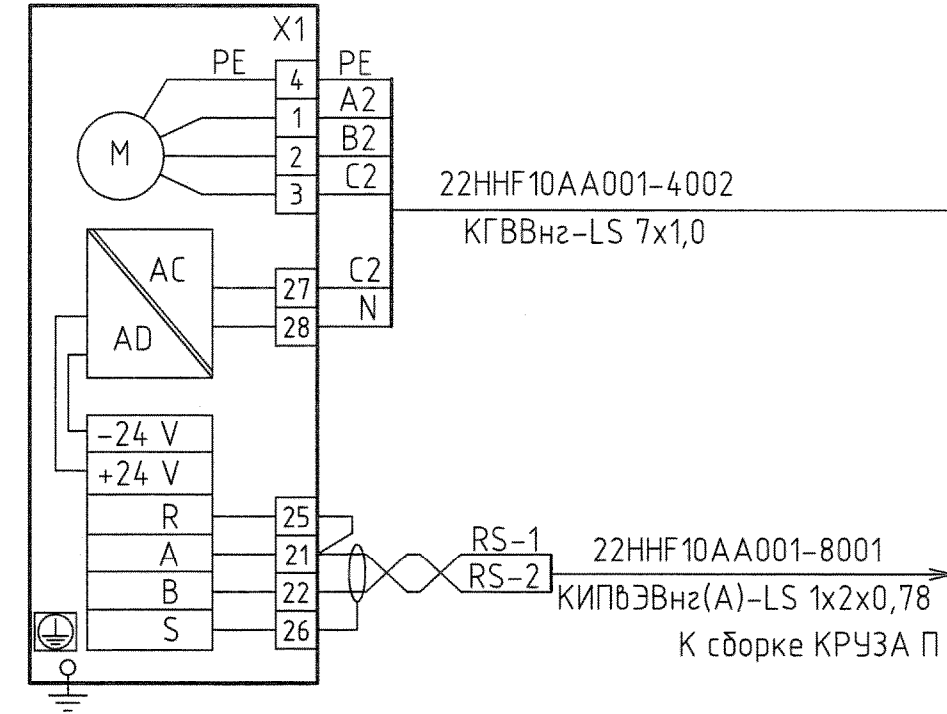


МAM поз. 22ННФ20АА001

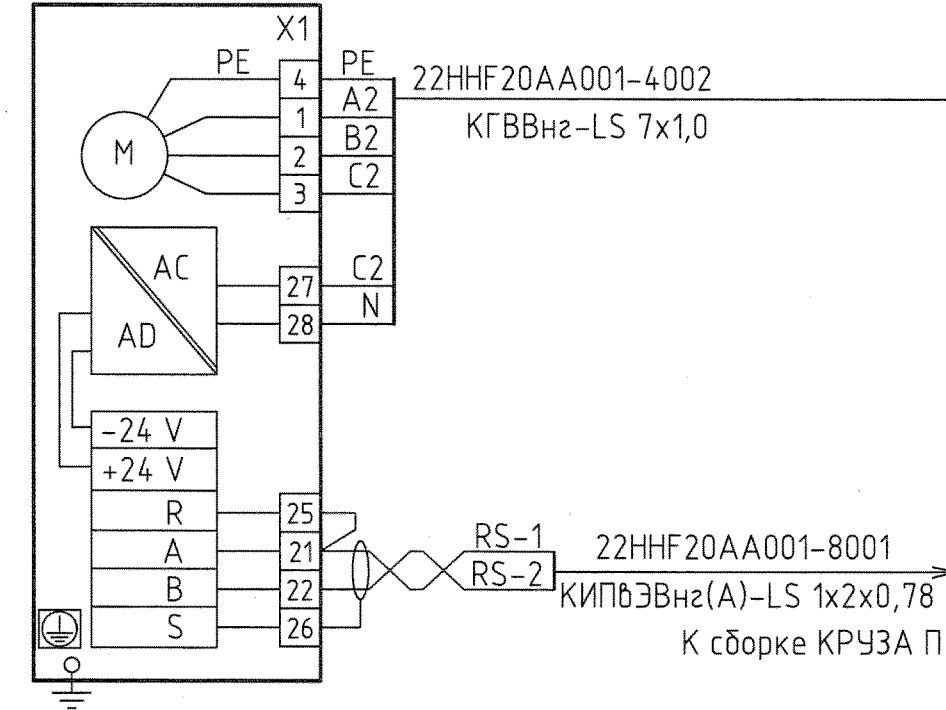


МAM поз. 22ННФ10АА801

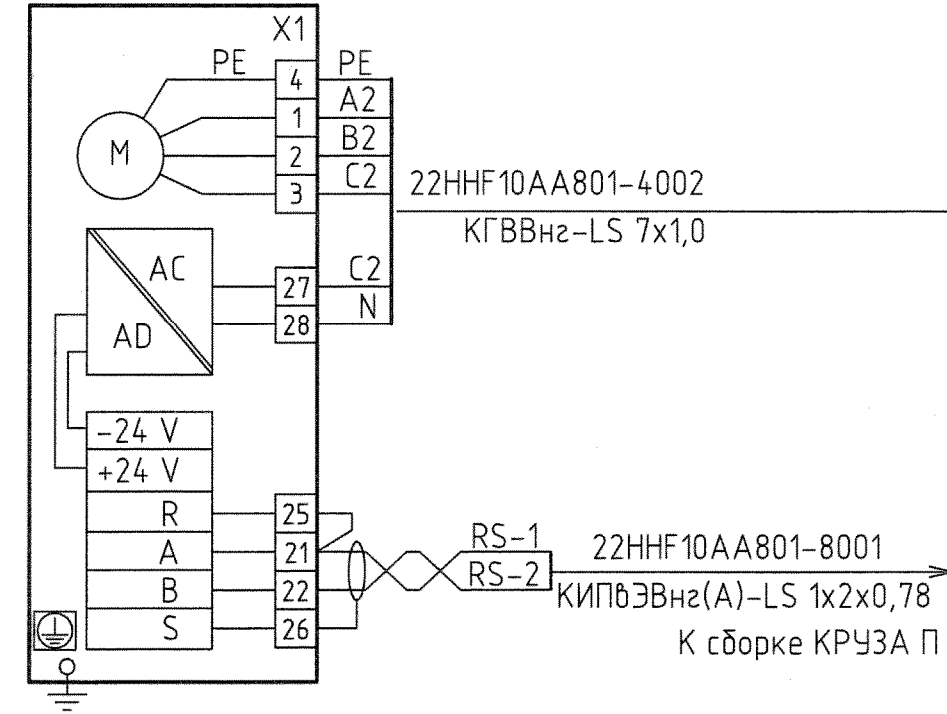

МAM поз. 42EGD51АА801

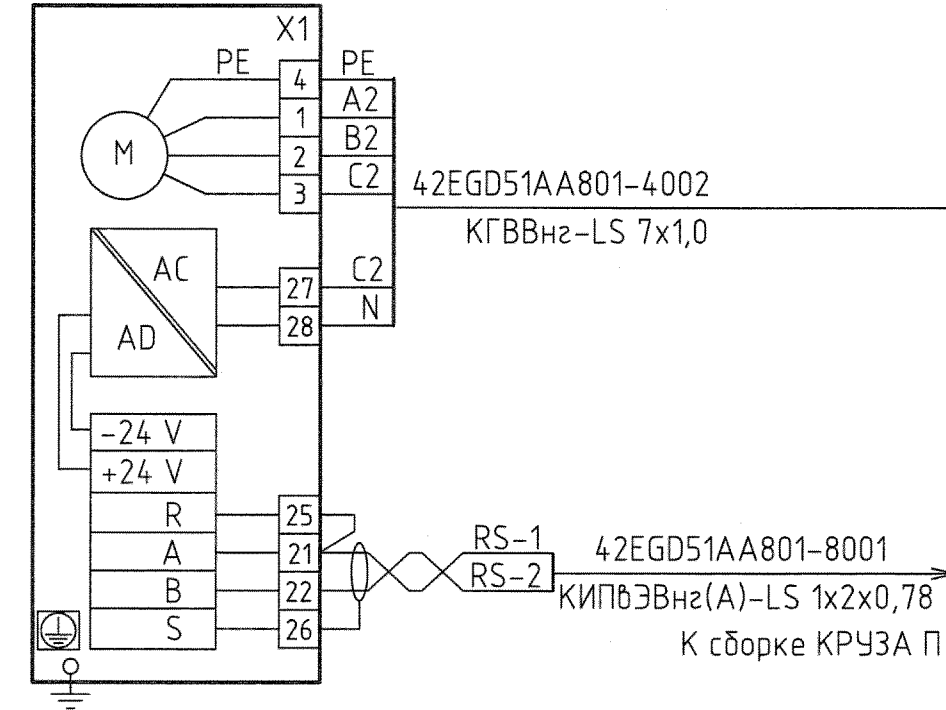

Промклеммник клапанов
поз.22ННФ10АА001, 22ННФ10АА801,
22ННФ20АА001, 42EGD51АА801

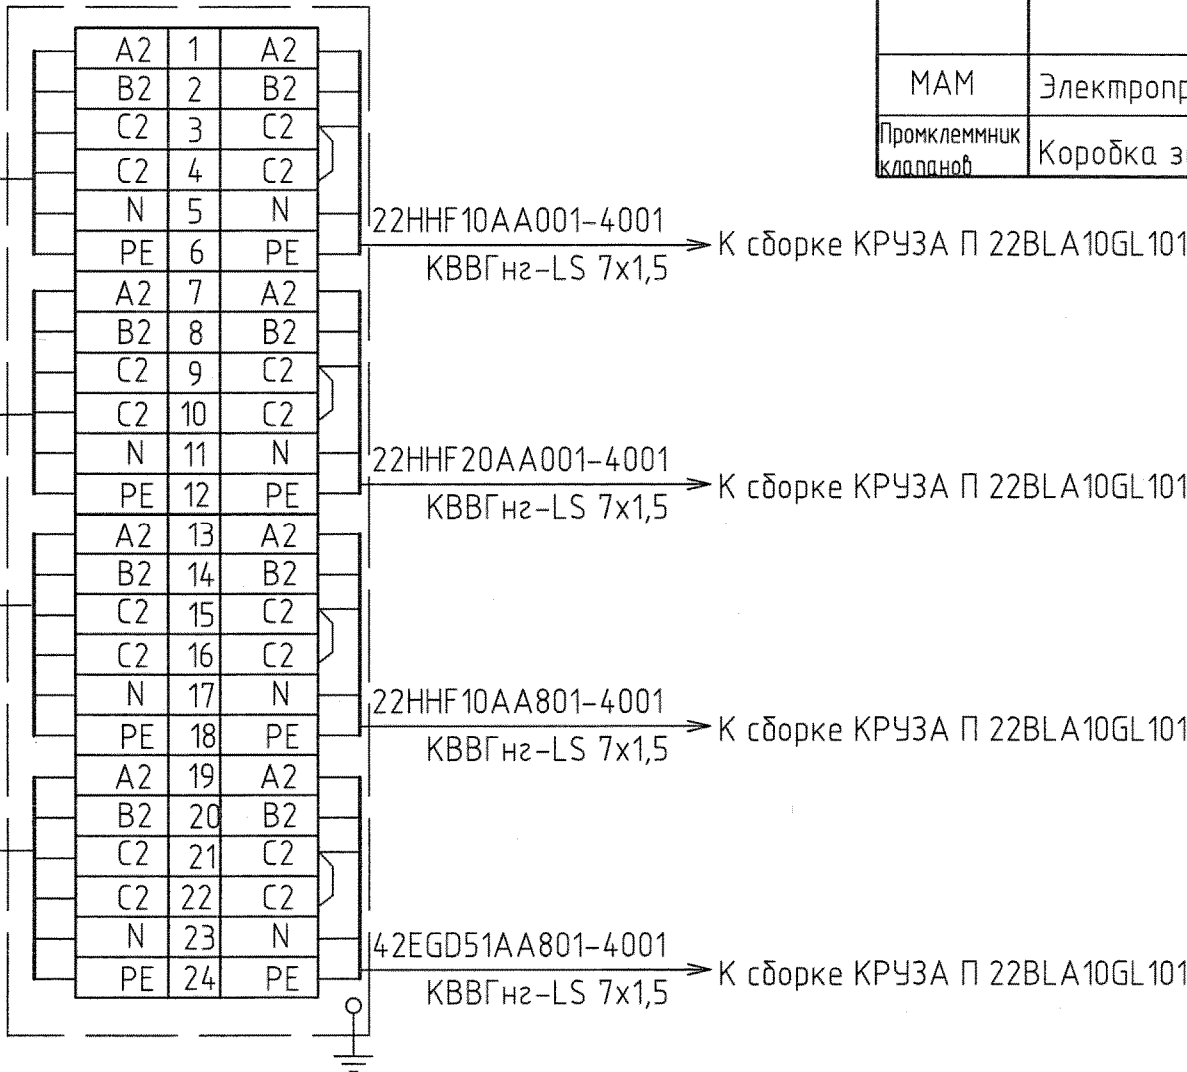

1 Длина и прокладка кабелей указаны в кабельном журнале 1070.01-010-СЧ.05-ЖК.
2 Подключение кабеля к сборкам см. л.30.1...30.6.

1070.01-010-СЧ.04									
Строительство ТЭЦ "Академическая". 2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)									
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Порп.	Дата	Водогрейная котельная			
Разраб.	Киямова	2/2/2	03.09.15	03.09.15	03.09.15	Документация по приёму ПТК к полювому уровню			
Проверил	Груздева	2/2/2	04.09.15	04.09.15	04.09.15	Электропривод МЭО(Ф)-ЦС2 с цифровой связью с ПТК.			
Гл. спец.	Груздева	2/2/2	04.09.15	04.09.15	04.09.15	Схема электрическая подключения			
Н. контр.	Кислицына	2/2/2	04.09.15	04.09.15	04.09.15	ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА" Дирекция по проектированию объектов генерации			
Нач. отд.	Вербнякова	2/2/2	04.09.15	04.09.15	04.09.15				