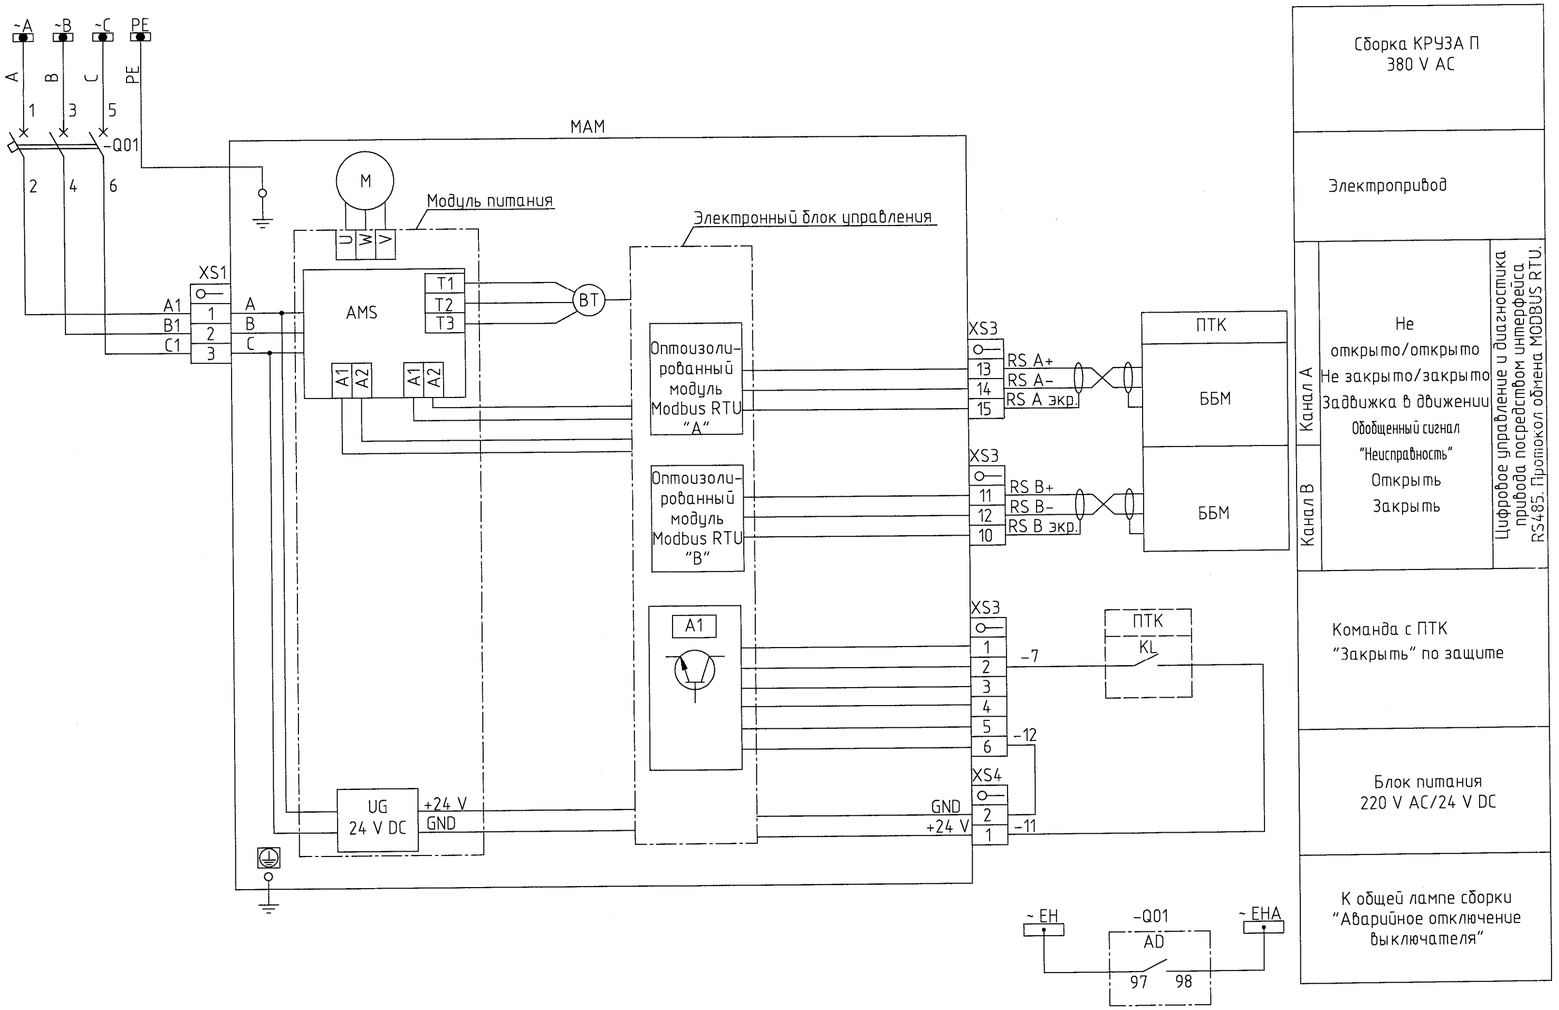

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Сборка КРУЗА П		
-Q01	Выключатель автоматический GV2-P	1	
AD	Блок-контакт мгновенного действия и индикации аварийного срабатывания GV-AD1001	1	
-S01	Выключатель положения тележки выдвижного блока	1	1.2
	По месту		
MAM	Электропривод многооборотный ЭП4	1	
M	Двигатель	1	Комплектно с электроприводом
AMS	Реверсивный пускатель	1	
UG	Блок питания 220 V AC/ 24 V DC	1	
BT	Датчик температурный	1	
-	Электронный блок управления исполнения Э18 ТУ 3791-002-70780838-2007	1	Встроен в электропривод

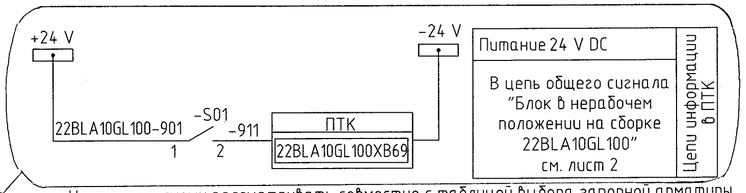

1.1 Настоящую схему рассматривать совместно с таблицей выбора запорной арматуры см. Л.23

ДПОГ ТЕХАРХИВ

Инв. № подл. 1141/1145 | Подп. и дата Дата 28.12.13 | Взам. инв. № Прим 1, изменение 1 № 1147 28.12.13

1	2	-	1147-13		20.12.13	1070.01-010-СУ.02		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Строительство ТЭЦ "Академическая". 2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)		
Разраб.		Норкин			20.12.13	Водогрейная котельная Схемы электрические принципиальные	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Белоносова			20.12.13		Р	17	
Рук. гр.		Плюснина			20.12.13				
						Управление электроприводом ЭП4 по цифровой связи и дискретному сигналу на закрытие с ПТК. Схема электрическая принципиальная	ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА" Дирекция по проектированию объектов генерации	
Н. контр.		Кислицына			20.12.13			
Нач. отд.		Вербнякова			20.12.13			

Формат А4х3