


Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №

Изм. 7, 4, 3, 2, 1, 0

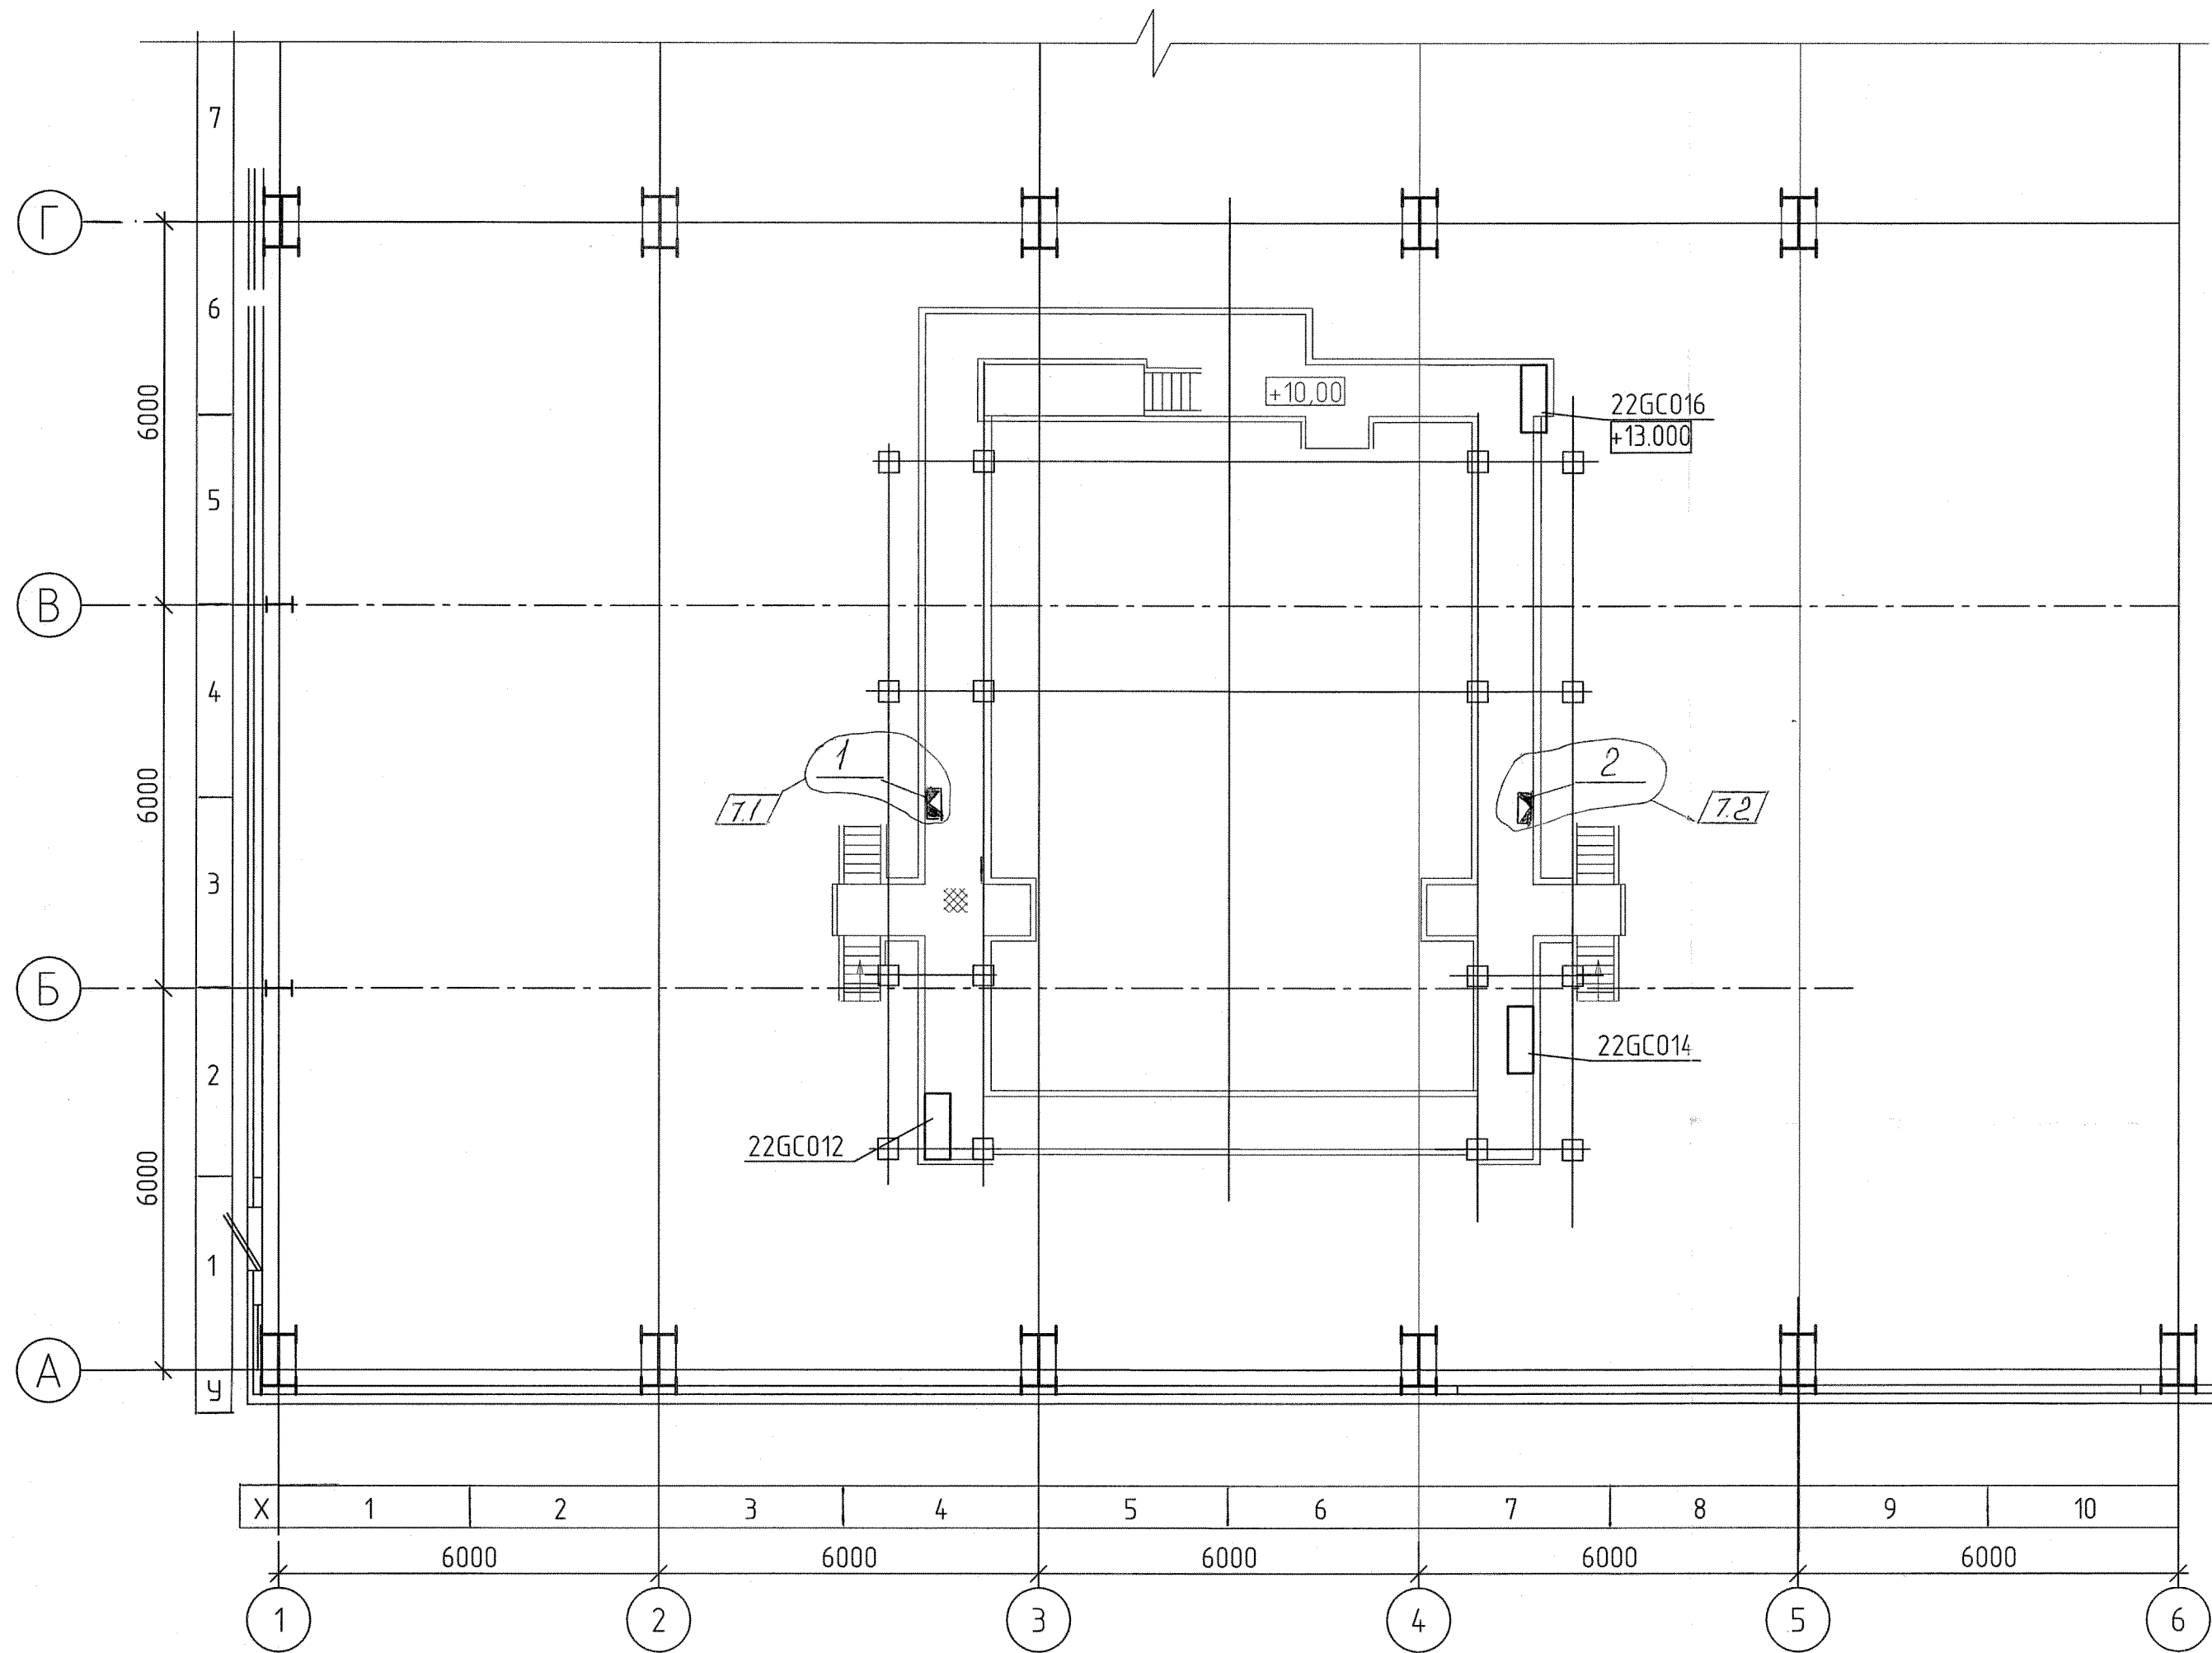

Поз. обозна-чение	Наименование	Кол.	Примечание
	Отм. +10,000		
22GC012, 22GC014	Стенд датчиков ММ-05 1050х400х1600	2	
1, 2	Коробка зажимов КЗ-24-IP54	2	7.3
	Отм. +13,000		
22GC016	Стенд датчиков ММ-05 1050х400х1600	1	

Условные обозначения

Обозначение	Наименование
	Стенд датчиков

Поз. обозначение 1 – промклемник клапанов 22HLA11AA801, 22HLA21AA801, 22HLA51AA801, поз. обозначение 2 – промклемник клапанов 22HLA31AA801, 22HLA41AA801, 22HLA61AA801. 7.4

ТЕХАРХИВ

1070.01-010-СЧ.05						Строительство ТЭЦ "Академическая"		
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата						2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)		
Разраб. Киямова						Водогрейная котельная		
Проверил Груздева						Кабельный журнал. Планы		
Гл. спец. Груздева						расположения оборудования КИП и А		
Н. контр. Кислицына						План расположения оборудования		
Нач. отд. Вербякова						КИП и А на отм.+10,000		
						ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРGETИКИ УРАЛА" Дирекция по проектированию объектов генерации		

Формат А2