Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	По месту		
МАМ1	Механизм быстрозапорный однооборотный МБО 63/I-0,25	1	
1	Провод ПВЗ 4,0 ГОСТ 6323-79	2	м, для заземления
22GF045	Коробка зажимов К3-12	1	
6.2	Трубка 305 ТВ-40, 20, белая, высшего сорта ГОСТ 19034-82	10	м

Схема монтажная электропривода

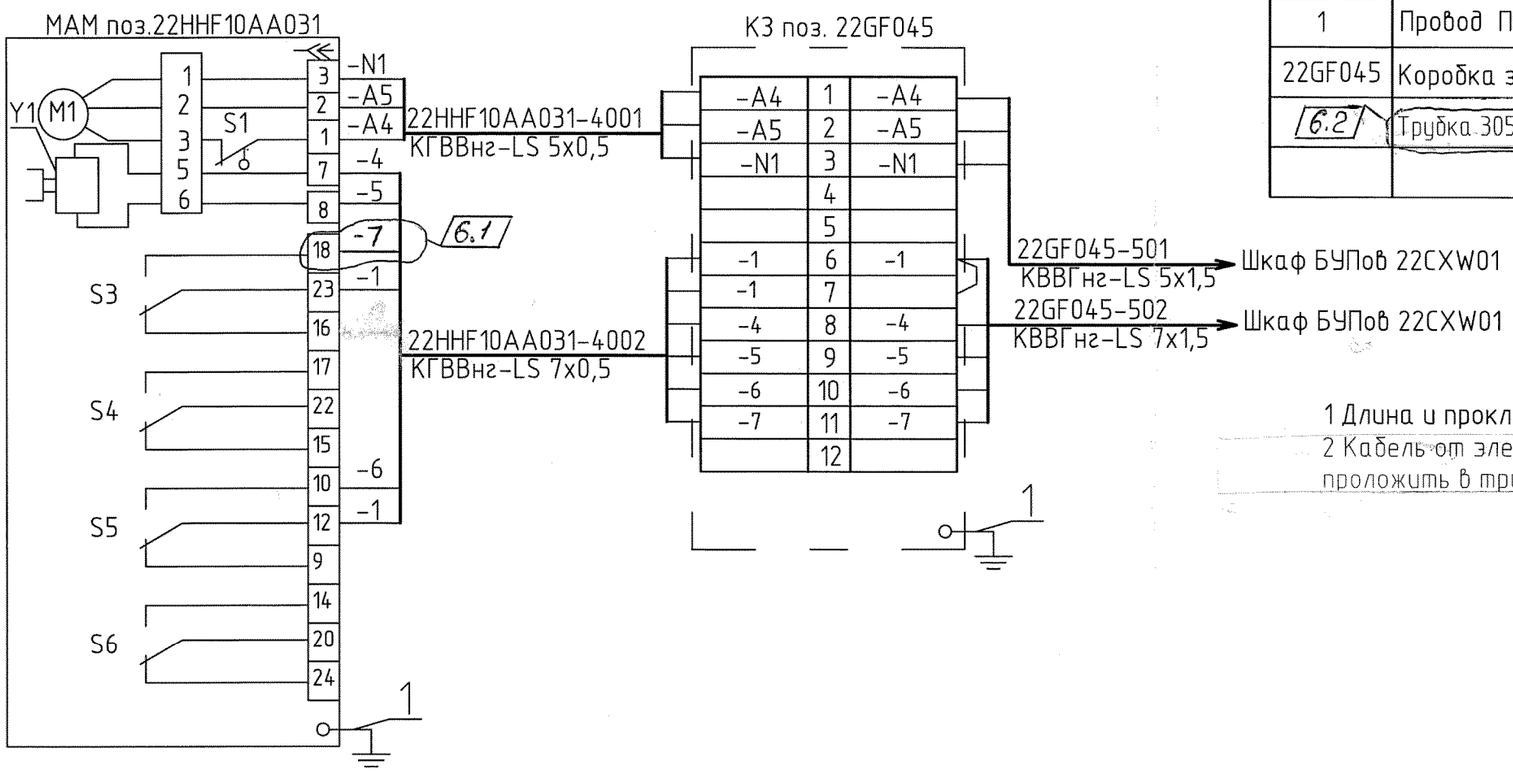

1 Длина и прокладка кабелей указаны в кабельном журнале 1070.01-010-СУ.05-ЖК
2 Кабель от электропривода быстродействующего клапана до коробки зажимов проложить в трубе 305 ТВ-40.

ТЕХАРХИВ

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док	Подп.	Дата
6	2	-	1574-14		19.12.14

Разраб.	Киямова		28.04.14
Проверил	Груздева		28.04.14
Гл. спец.	Груздева		28.04.14
Н. контр.	Кислицына		28.04.14
Нач. отд.	Вербнякова		28.04.14

1070.01-010-СУ.04

Строительство ТЭЦ "Академическая".
2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)

Водогрейная котельная
Документация по привязке ПТК к полевому уровню

Стадия	Лист	Листов
Р	17	

Клапан отсечной быстродействующий на мазуте к котлу.
Схема электрическая подключения

ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА"
Дирекция по проектированию объектов генерации

Инв. N° подл. 1070/539 | Подпись и дата 28.04.14 | Взам. инв.N° | Изм.6, и шифр. 22.12.14