


Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №
000/000	28.04.14	

Изм. 1, 11.05.08, 11.03.08, 14

Контроллер Р 400 КВИНТ 7 Соединение электроприводов посредством интерфейса RS485 с дублированием каналов Топология шина. Шина 22

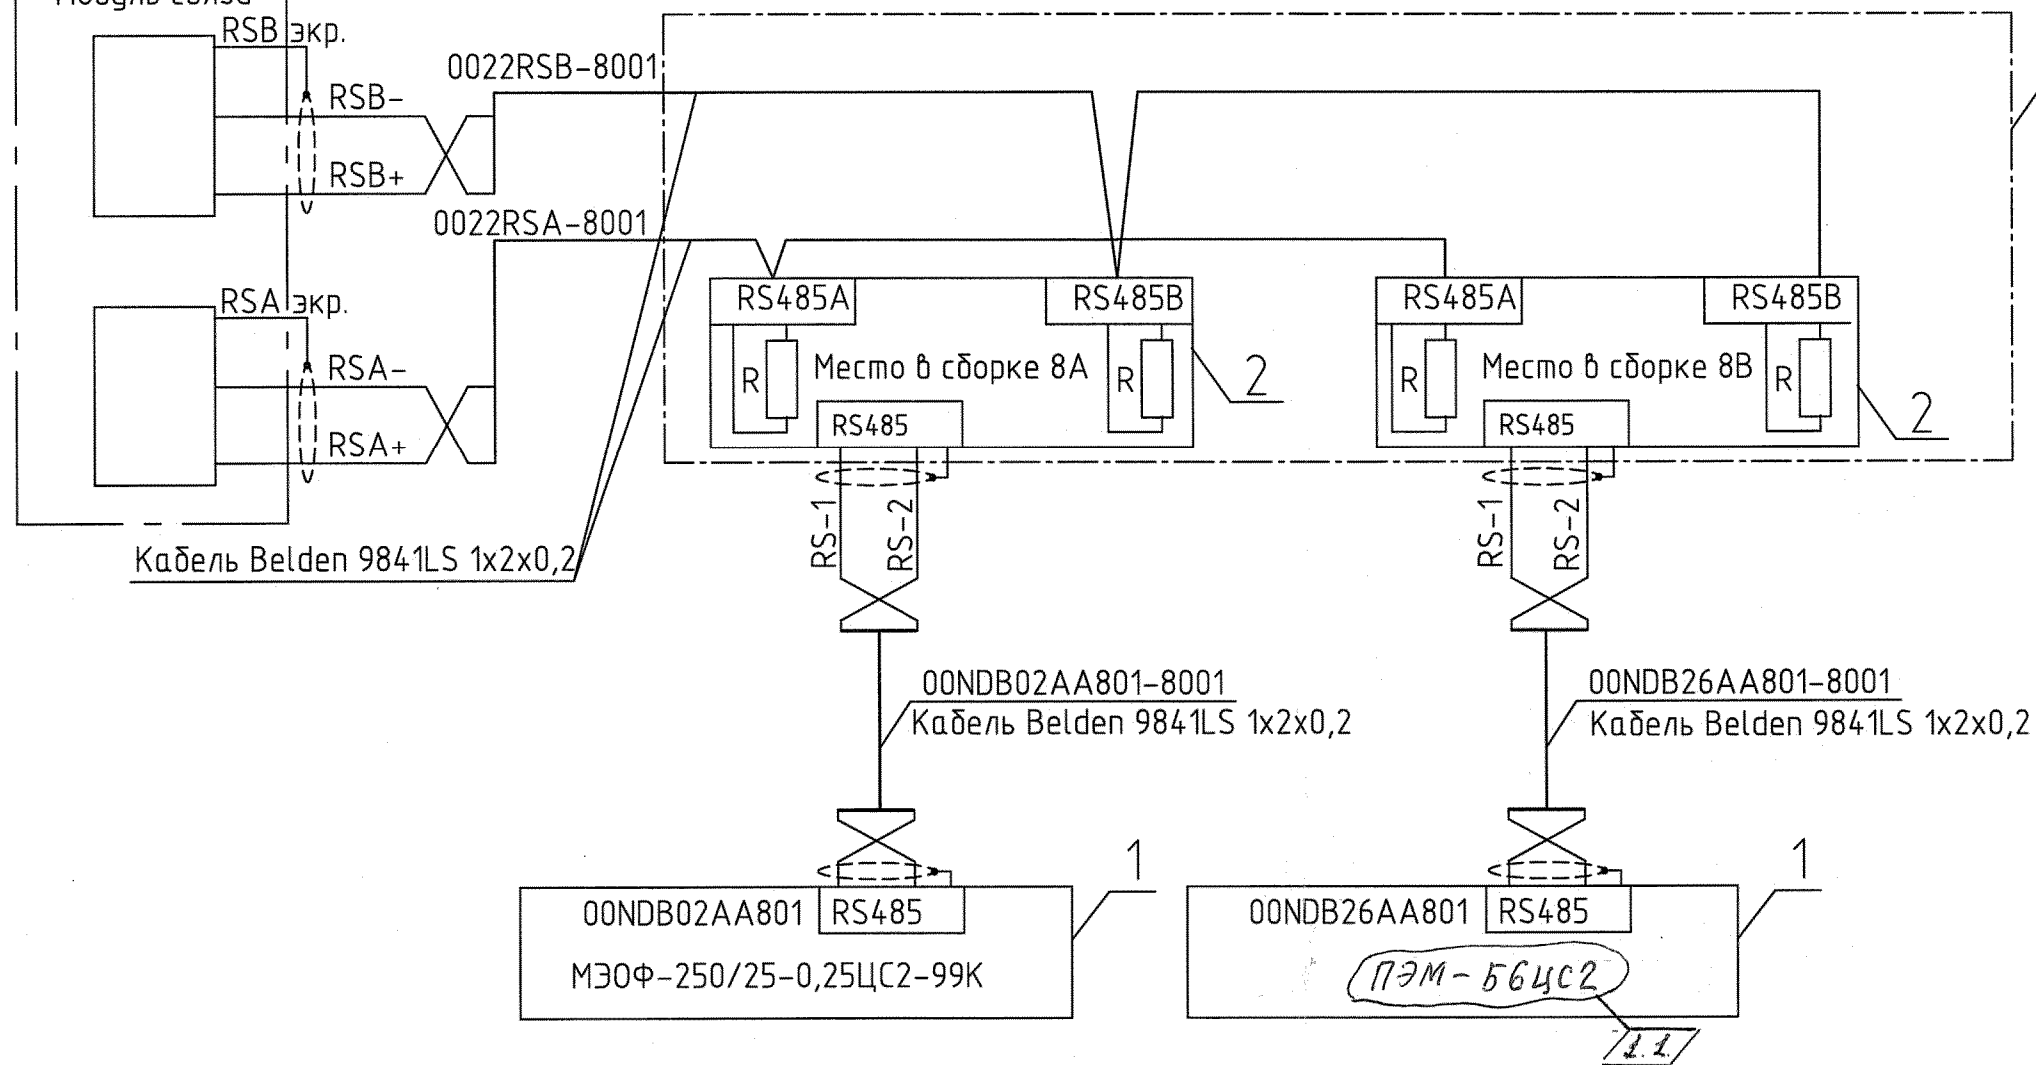

Сборка КРУЗАП
Шкаф 21BLA20GL100

Маркировка кабеля:

00 22 RSA(B) -80XX
Номер кабеля по KKS
Канал электропривода (А или В)
Номер шины
Номер водогрейного котла по KKS

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	По месту		
1	Привод МЭОФ-ЦС2 <u>и ПЭМ-Б6ЦС2 1.2.</u>	2	
	Сборка задвижек КРУЗА П 21BLA20GL100		
2	Блок сборки с пускателем ПБР-ЗИМ-БД-9-2С	2	

Длины кабелей указаны в кабельном журнале 1070.01-010-СЧ.10-ЖК

ТЕХАРХИВ

						1070.01-010-СЧ.09			
						Строительство ТЭЦ "Академическая". 2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)			
1	2	-	11244	11244	03.04.19				
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.	Ладыгина	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Общестанционное оборудование.			Стадия
Проверил	Груздева	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Водогрейная котельная. Документация по привязке ПТК к полюсам цробню			Лист
Гл. спец.	Груздева	Лист	№ док.	Подп.	Дата				Листов
Н. контр.	Кислицына	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Соединение электроприводов по дублированным цифровым кабелям. Схема электрическая подключения			ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА"
Нач. отд.	Вердякова	Лист	№ док.	Подп.	Дата				Дирекция по проектированию объектов генерации