Поз. обозна-чение	Наименование	Кол.	Примечание
	По месту		
МАМ	Электропривод однооборотный МЭПК-6300/50-30ЦС2-99	1	
22GF043	Коробка зажимов К3-12	1	
	Металлорукавов Р3-Ц-Х, d 15	5	м
1	Провод ПВ3 4,0 ГОСТ 6323-79	2	м, для заземления

Монтажная схема в части электропривода

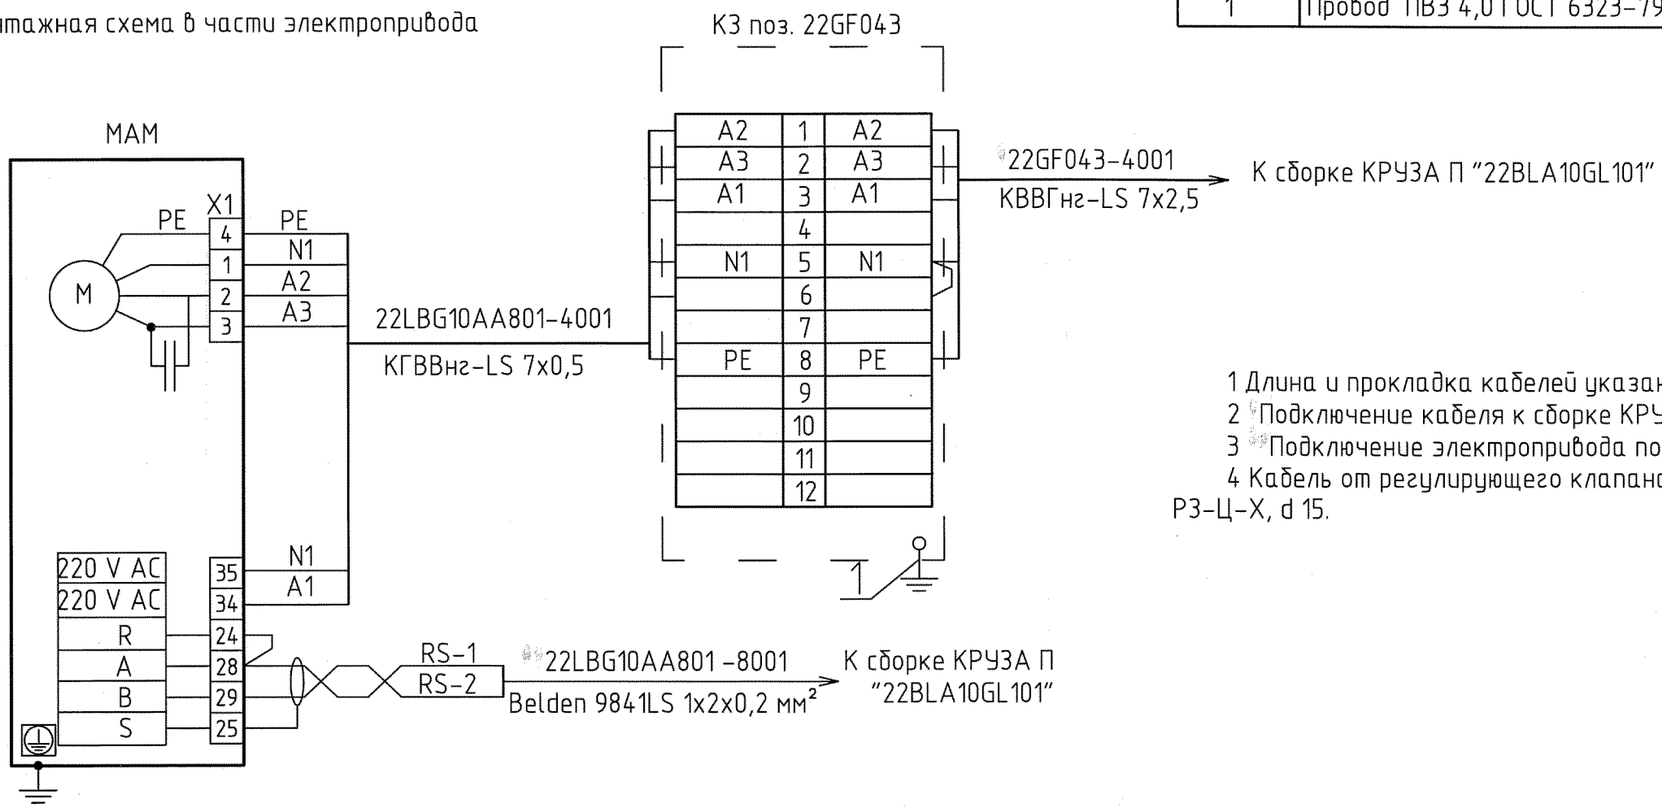

1 Длина и прокладка кабелей указаны в кабельном журнале 1070.01-010-СУ.05-[illegible]ЖК
2 Подключение кабеля к сборке КРУЗА П см. л. 30.1, 30.4.
3 Подключение электропривода по дублированным цифровым кабелям см. л. 28.3
4 Кабель от регулирующего клапана до коробки зажимов проложить в металлорукаве Р3-Ц-Х, d 15.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	28.04.14
Инв. № подл.	10470639

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	1070.01-010-СУ.04			
						Строительство ТЭЦ "Академическая". 2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)			
Разраб.		Киямова			28.04.14	Водогрейная котельная Документация по привязке ПТК к полевому уровню	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Груздева			28.04.14		Р	27	
Гл. спец.		Груздева			28.04.14				
Н. контр.		Кислицына			28.04.14	Электропривод РК 22LBG10AA801. Схема электрическая подключения	ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА" Дирекция по проектированию объектов генерации		
Нач. отд.		Вербнякова			28.04.14				