


Инв. №, год, подл. и дата, инв. №, подл. и дата, инв. №, подл. и дата

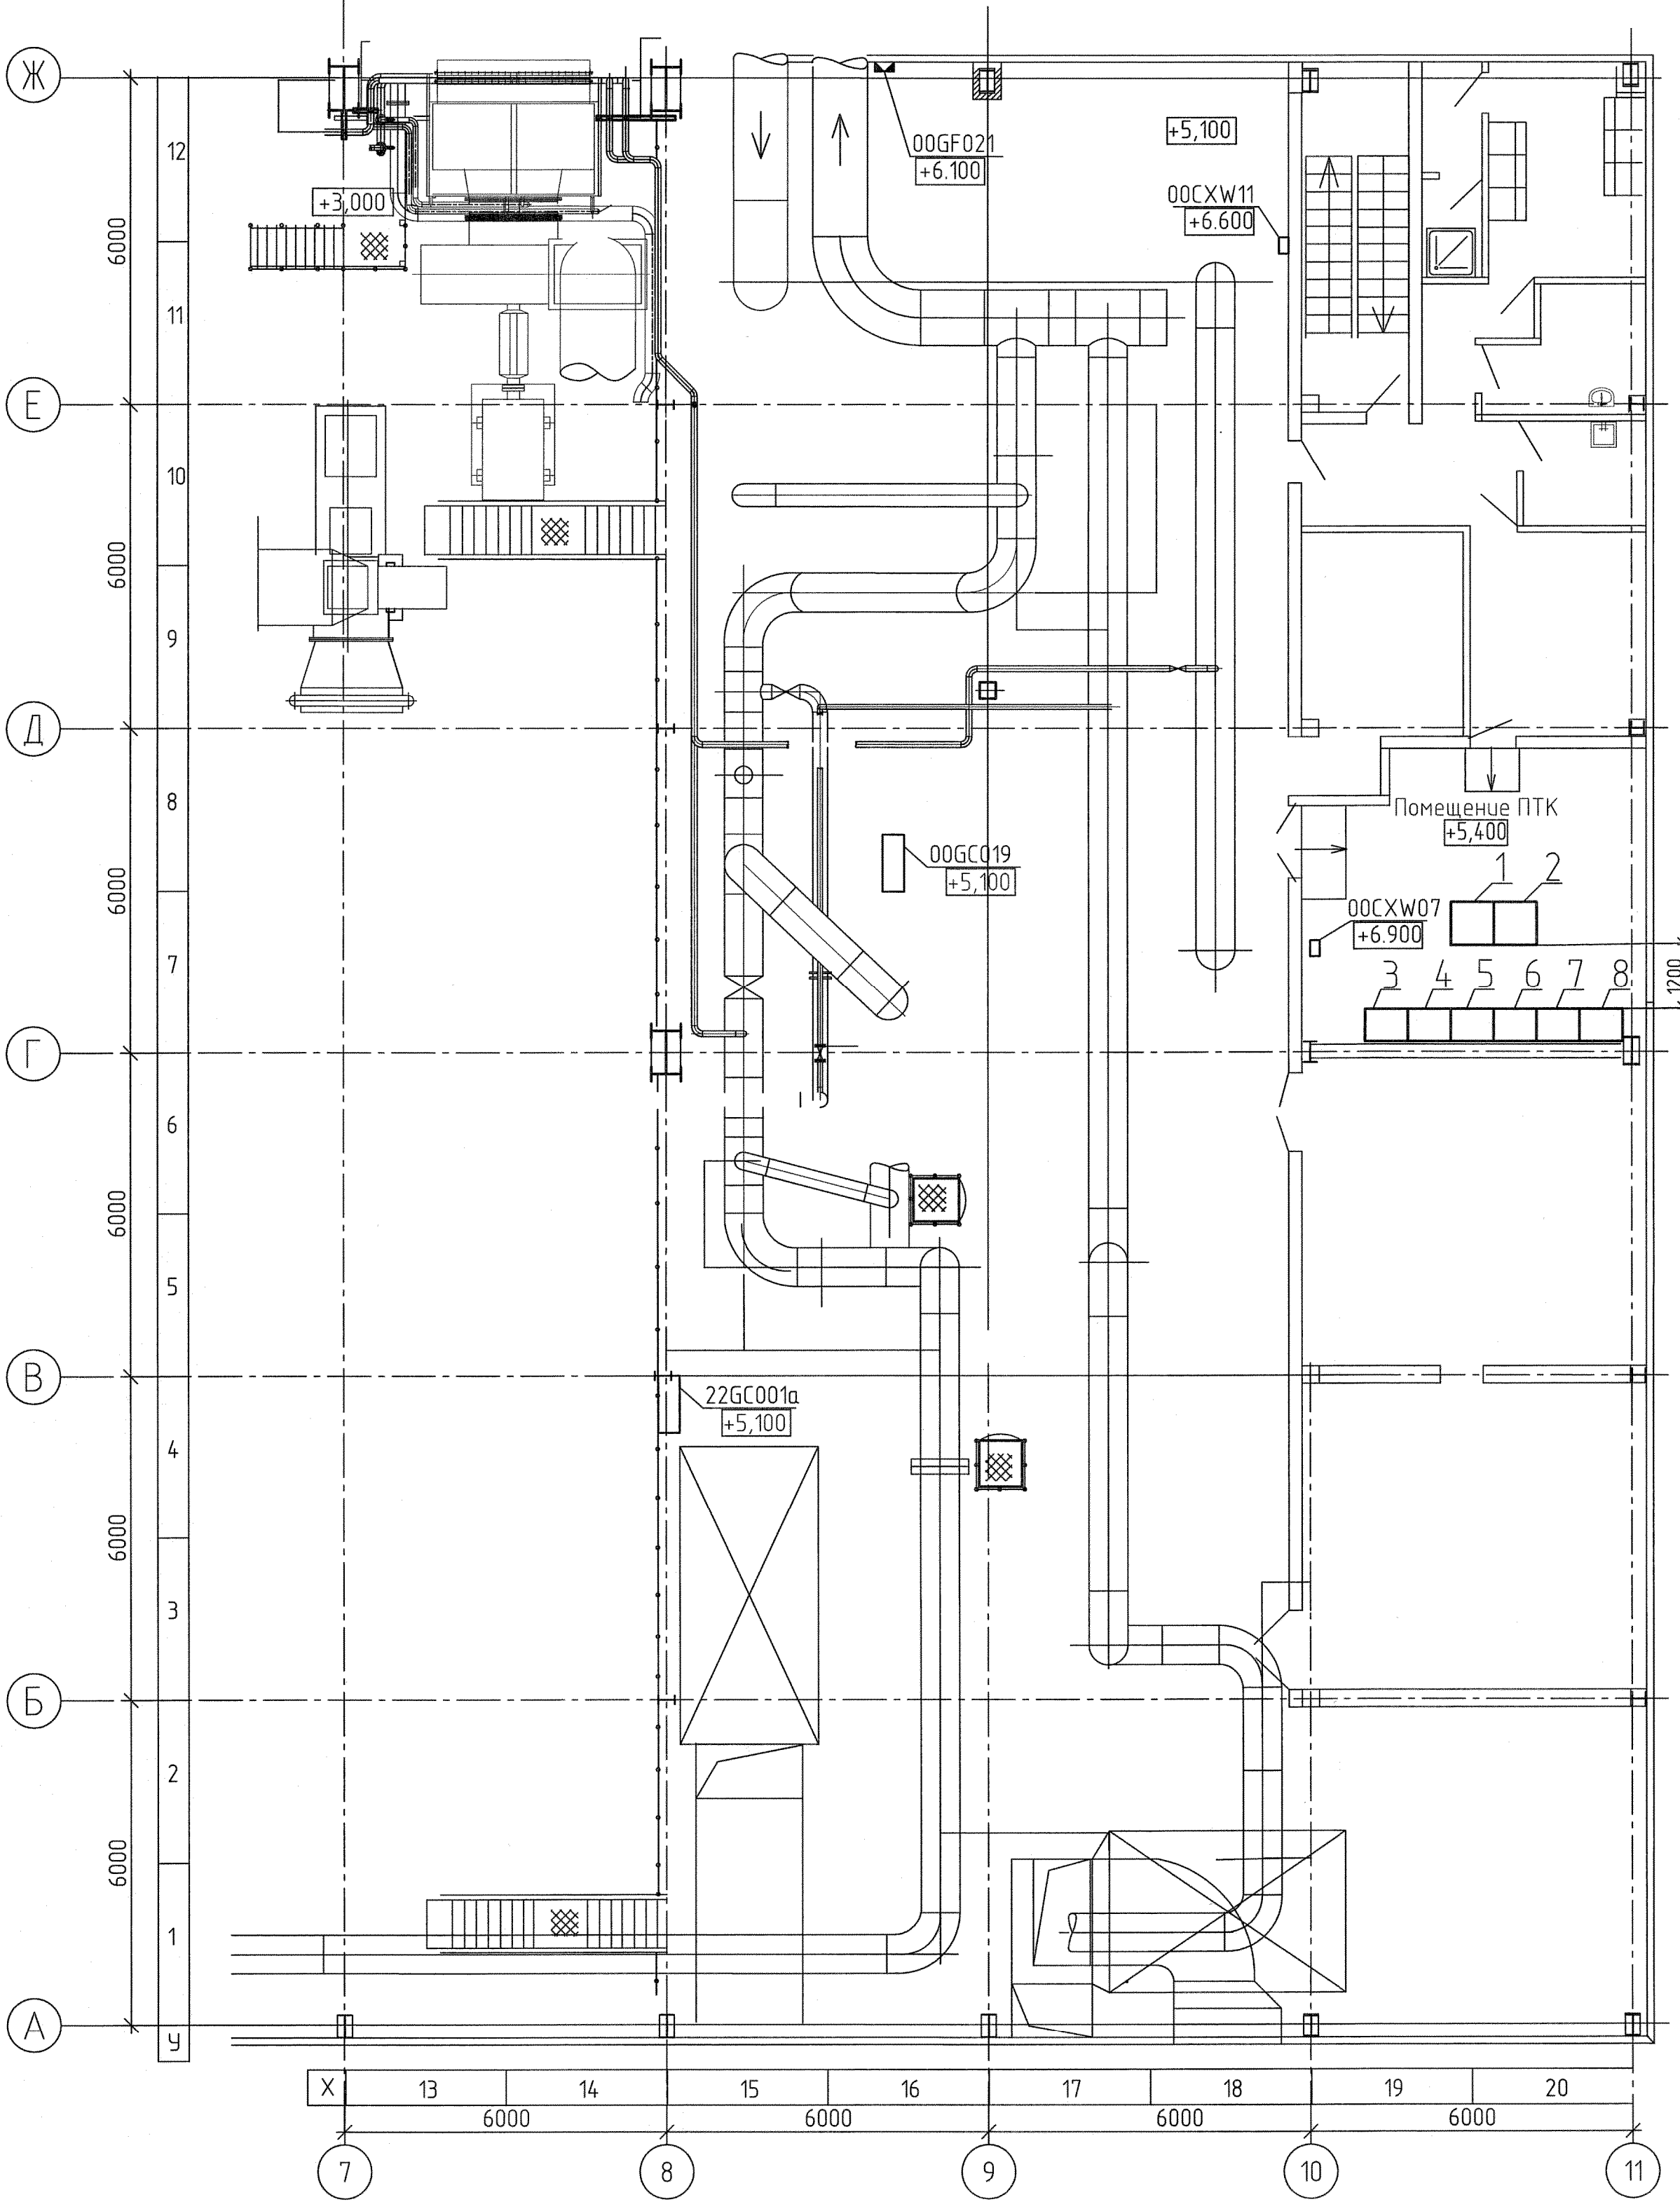

| Поз. обозна-чение   | Наименование                       | Кол. | Примечание   |
|---------------------|------------------------------------|------|--------------|
| План на отм. +5,100 |                                    |      |              |
| 00CXW07             | Шкаф учета питьевой воды           | 1    | 500x300x180  |
| 00CXW11             | Шкаф расхода подпитки теплосети    | 1    | 500x300x180  |
| 22GC001a<br>00GC019 | Стенд датчиков ММ-05 1050x400x1600 | 2    |              |
| 00GF021             | Коробка зажимов КЗ-16              | 1    |              |
| Помещение ПТК       |                                    |      |              |
| 1                   | Шкаф БУПов 22CXW01                 | 1    | 2200x800x800 |
| 2                   | Шкаф сетевой 21CJF00               | 1    | 2200x800x800 |
| 3                   | Шкаф питания 21CMA01               | 1    | 2200x800x600 |
| 4                   | Шкаф ПТК 22CJF02                   | 1    | 2200x800x600 |
| 5                   | Шкаф ПТК 22CJF01                   | 1    | 2200x800x600 |
| 6                   | Шкаф ПТК 21CJF03                   | 1    | 2200x800x600 |
| 7                   | Шкаф ПТК 21CJF02                   | 1    | 2200x800x600 |
| 8                   | Шкаф ПТК 21CJF01                   | 1    | 2200x800x600 |

Условные обозначения

| Обозначение | Наименование           |
|-------------|------------------------|
| ☐           | Соединительная коробка |
| ☐           | Стенд датчиков         |
| ☐           | Шкаф КИП               |

|  |           |      |                   |          |          |                                   |  |   |      |
|--|-----------|------|-------------------|----------|----------|-----------------------------------|--|---|------|
| 1070.01-010-СЧ.05                            |           |      |                   |          |          |                                   |  |   |      |
| Строительство ТЭЦ "Академическая"            |           |      |                   |          |          |                                   |  |   |      |
| 2-й этап строительства (пусковой комплекс 2) |           |      |                   |          |          |                                   |  |   |      |
| Изм.   | Кол.уч.   | Лист | № док.            | Подп.    | Дата     | Водогрейная котельная             |  | Стадия  | Лист |
| Разраб                                       | Куямова   | 1    | 1070.01-010-СЧ.05 | 10/11/14 | 29.01.14 | Кабельный журнал. Планы           |  | Р   | 3    |
| Проверил                                     | Груздева  | 1    | 1070.01-010-СЧ.05 | 29.01.14 | 29.01.14 | расположения оборудования КИП и А |  |   |      |
| Гл. спец                                     | Груздева  | 1    | 1070.01-010-СЧ.05 | 29.01.14 | 29.01.14 | План расположения оборудования    |  | ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА"       |      |
| Н. контр.                                    | Кислицына | 1    | 1070.01-010-СЧ.05 | 29.01.14 | 29.01.14 | КИП и А на отм.+5,100             |  | Дирекция по проектированию объектов генерации |      |
| Нач. отд.                                    | Вербякова | 1    | 1070.01-010-СЧ.05 | 29.01.14 | 29.01.14 |                                   |  |   |      |