


Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №
000/000	28.04.14	

Контроллер Р 400 КВИНТ 7 Соединение электроприводов посредством интерфейса RS485 с дублированием каналов Топология шина. Шина 22

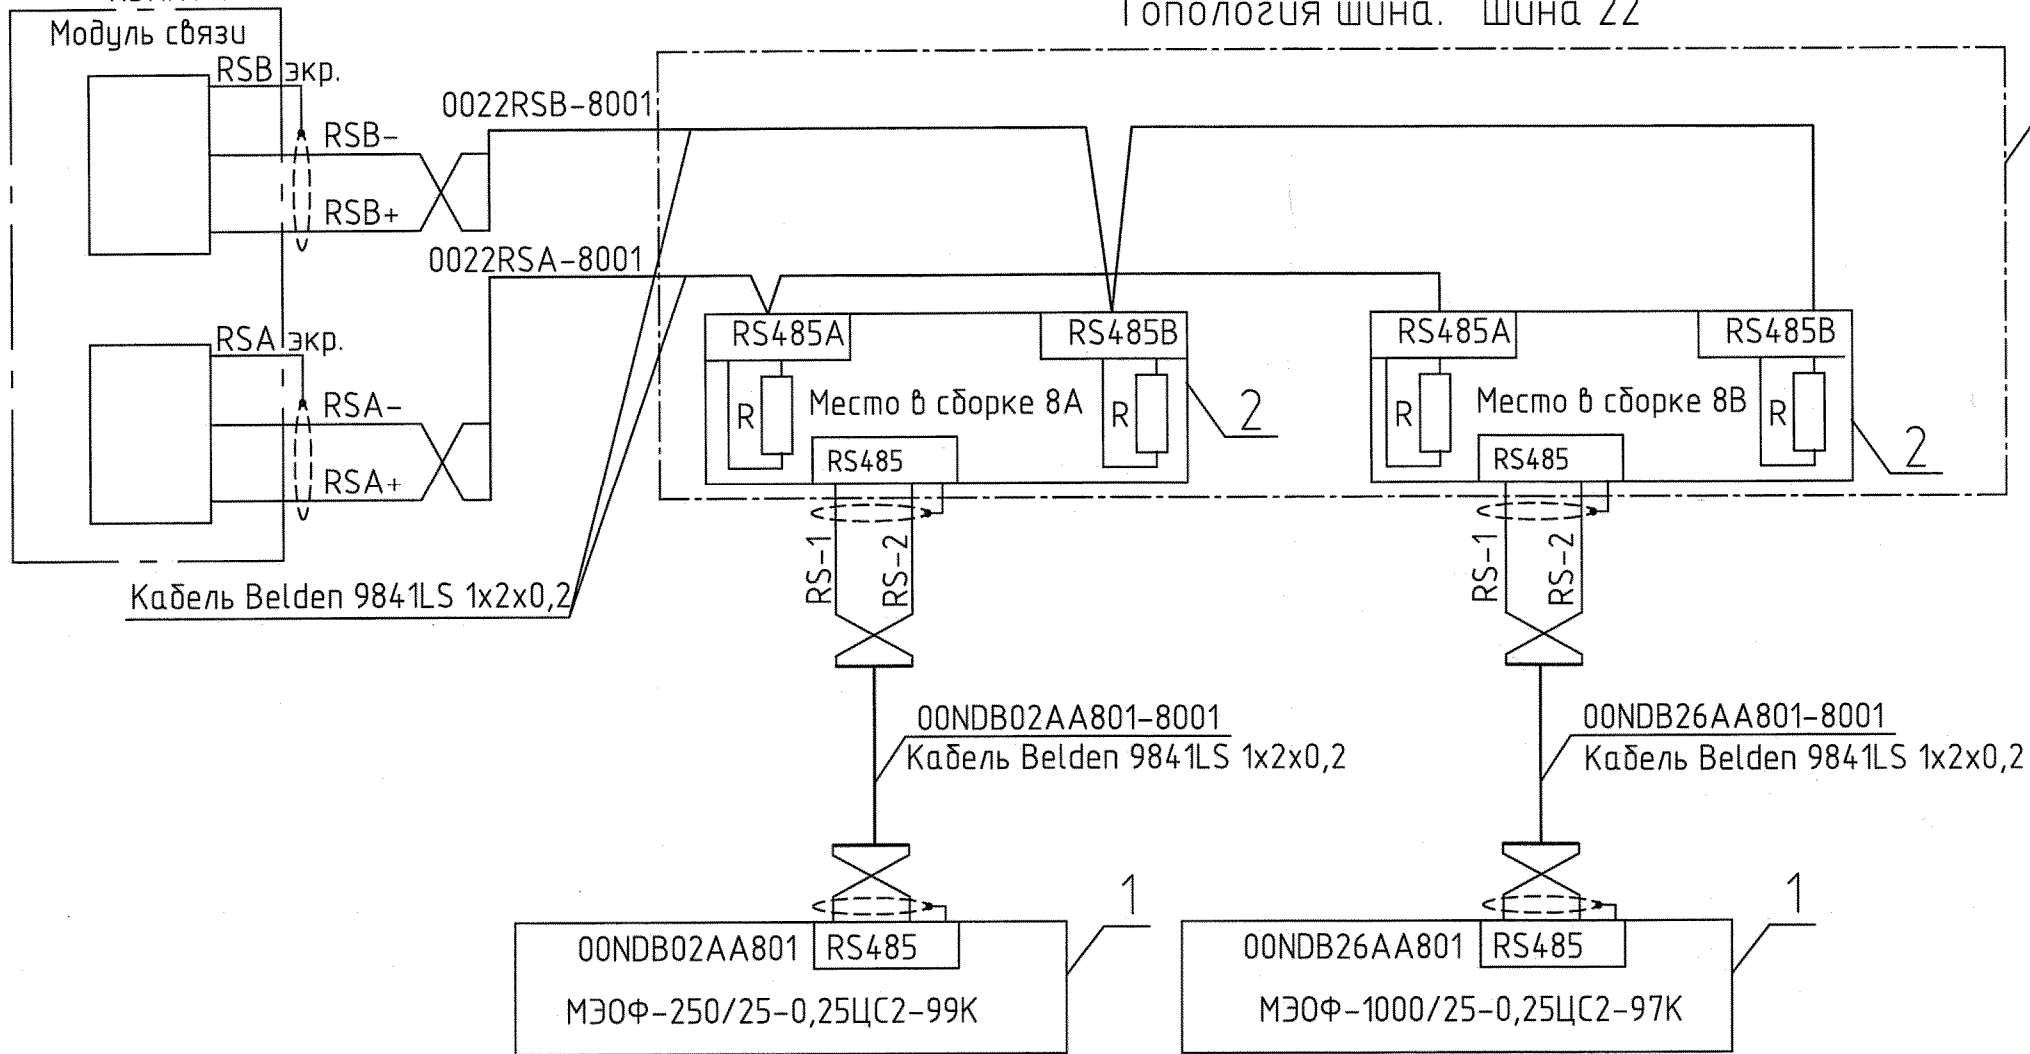

Маркировка кабеля:

00 22 RSA(B) -80XX

Номер кабеля по KKS

Канал электропривода (А или В)

Номер шины

Номер водогрейного котла по KKS

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	По месту		
1	Привод МЭОФ-ЦС2	2	
	Сборка задвижек КРУЗА П 21BLA20GL100		
2	Блок сборки с пускателем ПБР-ЗИМ-БД-9-2С	2	

Длины кабелей указаны в кабельном журнале 1070.01-010-СУ.10-ЖК

1070.01-010-СУ.09					
Строительство ТЭЦ "Академическая". 2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Ладыгина	Ладина	28.04.14		
Проверил	Груздева	Груздева	28.04.14		
Гл. спец.	Груздева	Груздева	28.04.14		
Н. контр.	Кислицына	Кислицына	28.04.14		
Нач. отд.	Вербнякова	Вербнякова	28.04.14		
Общестанционное оборудование.			Стадия	Лист	Листов
Водогрейная котельная. Документация по привязке ПТК к полемому уровню			P	7.2	
Соединение электроприводов по дублированным цифровым кабелям. Схема электрическая подключения			ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА" Дирекция по проектированию объектов генерации		