






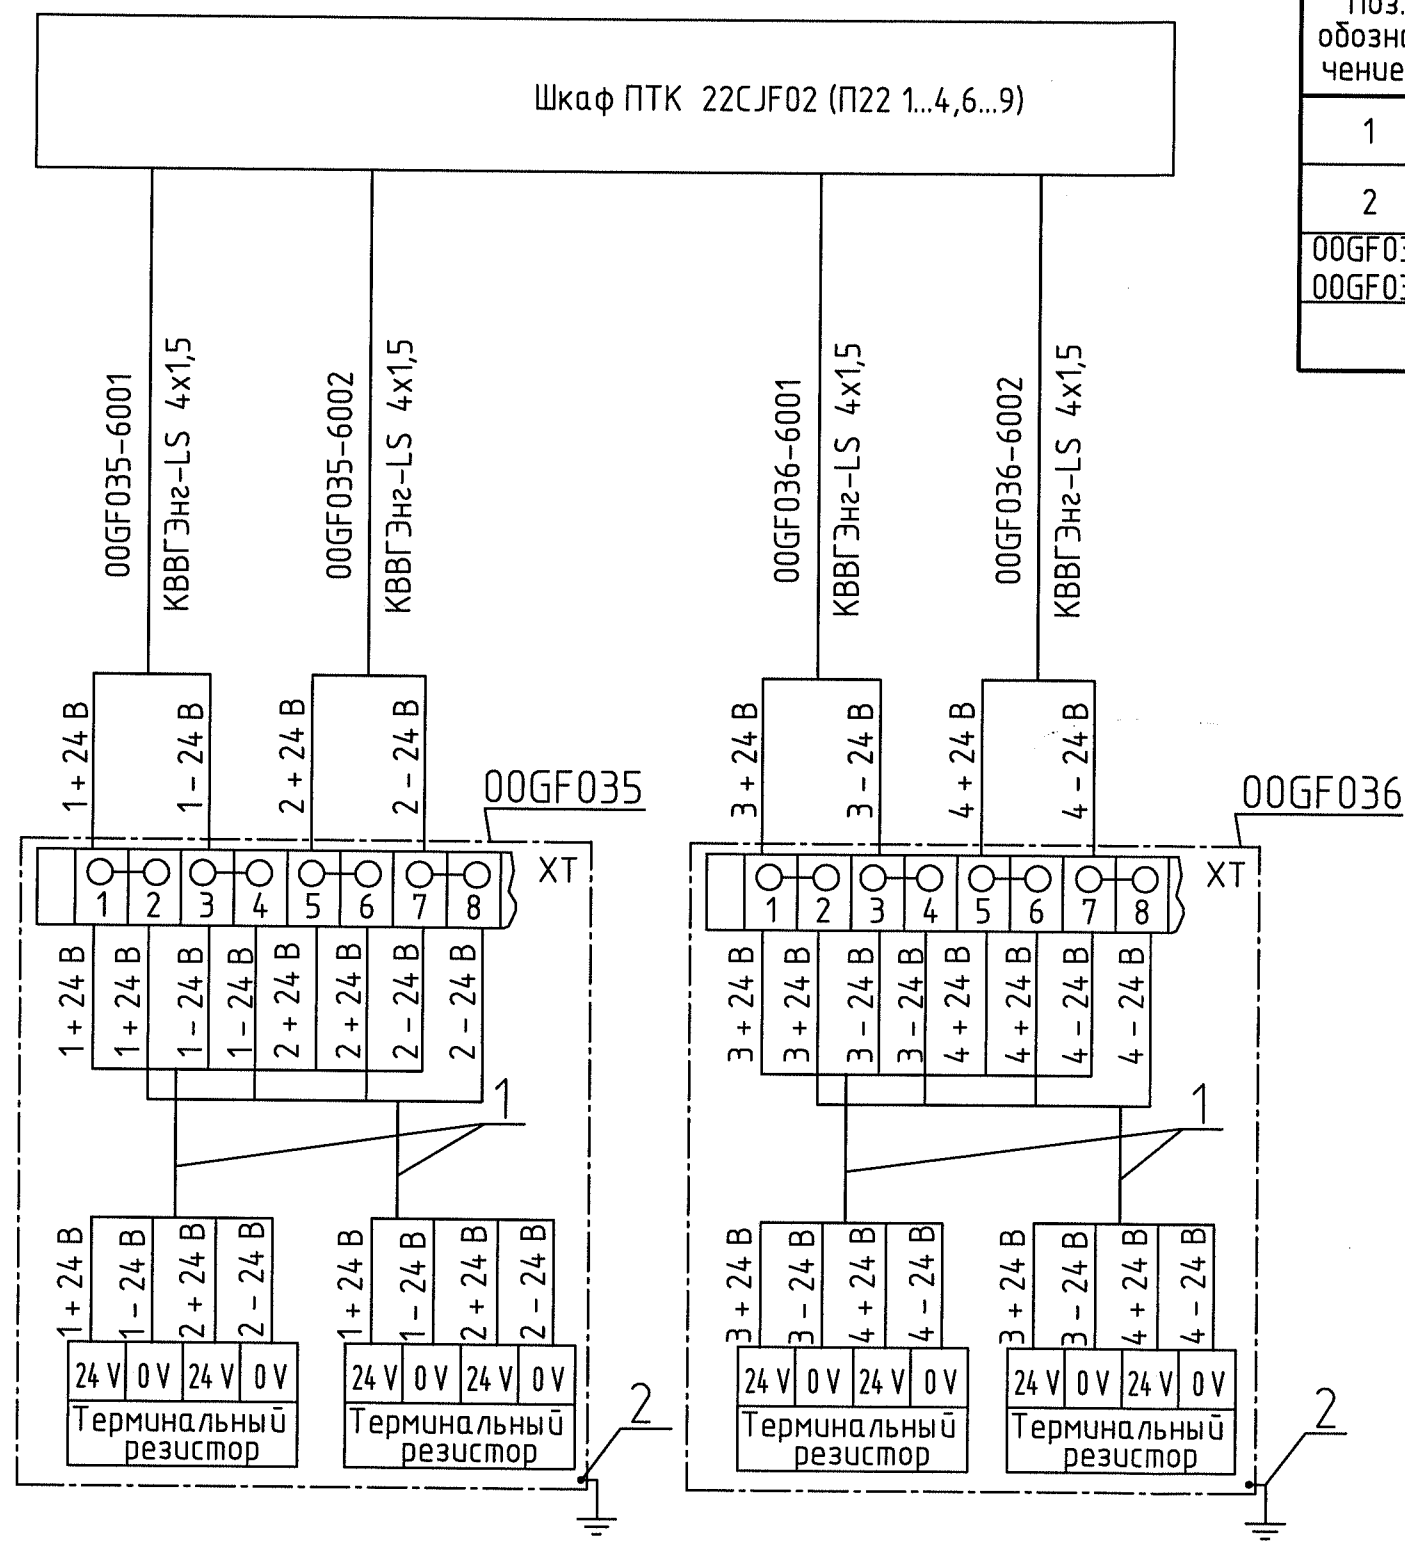

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
148/1084	19.12.14	

Характеристика электроприемника	Номинальное напряжение	24 В DC	
	Потребляемый ток	45 мА (24 В DC)	
	Наименование	Терминальный резистор для шины 21 лист 4	Терминальный резистор для шины 23 лист 4
	Тип	PSI TERMINATOR-PB	
	Место установки	Коробка зажимов 00GF035	Коробка зажимов 00GF036



Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	Кабель МКЭШ нг 5х 0,75 мм²	2	м
2	Провод ПВЗ 4,0 ГОСТ 6323-79	2	м, для заземления
00GF035, 00GF036	Коробка зажимов КЗ-32	2	

						1070.01-010-СУ.07			
6	-	Нов.	1576-14		19.12.14	Строительство ТЭЦ "Академическая". 2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.	Скосырева			19.12.14	Общестанционное оборудование Водогрейная котельная Схемы электрические принципиальные	Стадия	Лист	Листов	
Проверил	Груздева			19.12.14		Р	9		
Гл. спец.	Груздева			19.12.14					
Н. контр.	Кислицына			19.12.14	Питание терминальных резисторов Схема электрическая принципиальная	ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА" Дирекция по проектированию объектов генерации			
Нач. отд.	Вербнякова			19.12.14					